

B.P.の場合 ※非常用水栓の【設置が条件】

- ・ B.P.の設置場所が室内外にかかわらず、量水器を通して「非常用水栓」を設置してください。
- ・ 散水栓として使用できます。


受水槽の場合 ※非常用水栓の【設置は条件でない】

- ・ 非常用水栓の設置場所が受水槽フェンス内外にかかわらず、量水器を通して「非常用水栓」を設置してください。
- ・ 散水栓として使用できます。


(図)

水栓数による量水器の設置パターン

【各戸メーター】

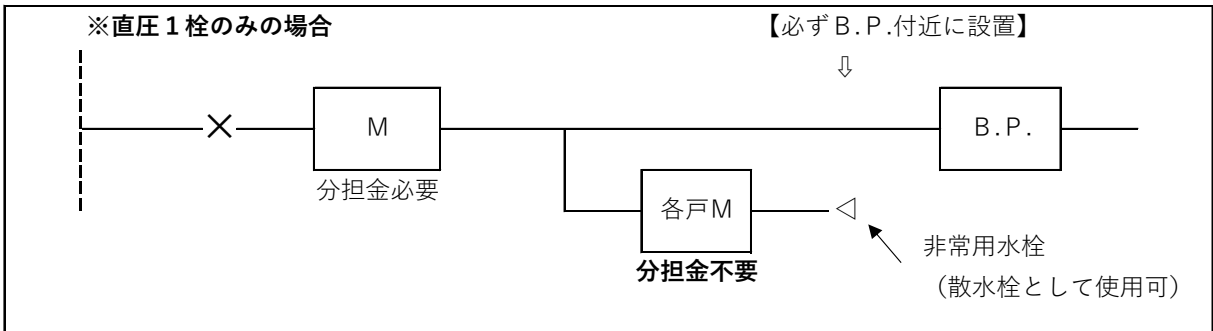

【支分給水】

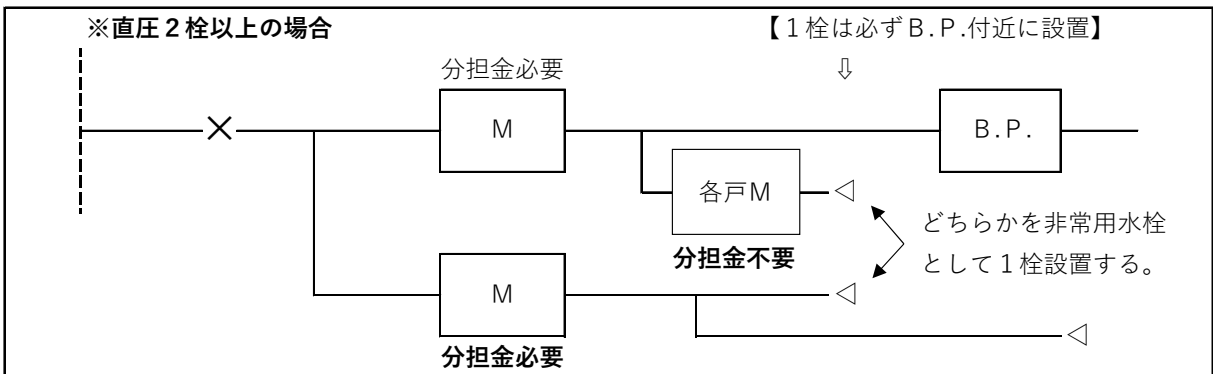

※B.P.及び受水槽における非常用水栓の設置方法は、同様の扱い方になります。