

第3回 日の出公園 ワークショップだより 2024年10月27日号 (Vol.3)

実施日：2024年10月27日(日)
 時間：9:00~11:00
 場所：日の出町公民館
 参加者：16名



第3回ワークショップの状況

①前回のふり返り

第2回ワークショップで話し合った「ゾーニングの方向性」と「課題点」について確認しました。



②事務局案の説明

第2回ワークショップの意見を基に作成した計画素案を提示し、課題点への対応も含め、説明しました。
 提示した計画素案については、参加者の皆さんから同意を得ました。(内容は表面の中央に記載)

③グループワーク

◆テーマ◆

【計画素案の確認・修正と具体的な施設を決めよう】

②の計画素案の確認と合わせて、各班で公園に導入したい施設の選定と配置を検討しました。

ワークショップ風景



④グループ発表とまとめ


最後に各班でまとめた検討案を発表し、意見を共有しました。
 また、発表後に参加者全員で各班の良い意見を評価し合いました。

発表の様子



計画素案

参加者の皆さんに同意していただいた計画素案は以下の通りです。
 ※ワークショップで行った各班の検討案は裏面をご確認ください。

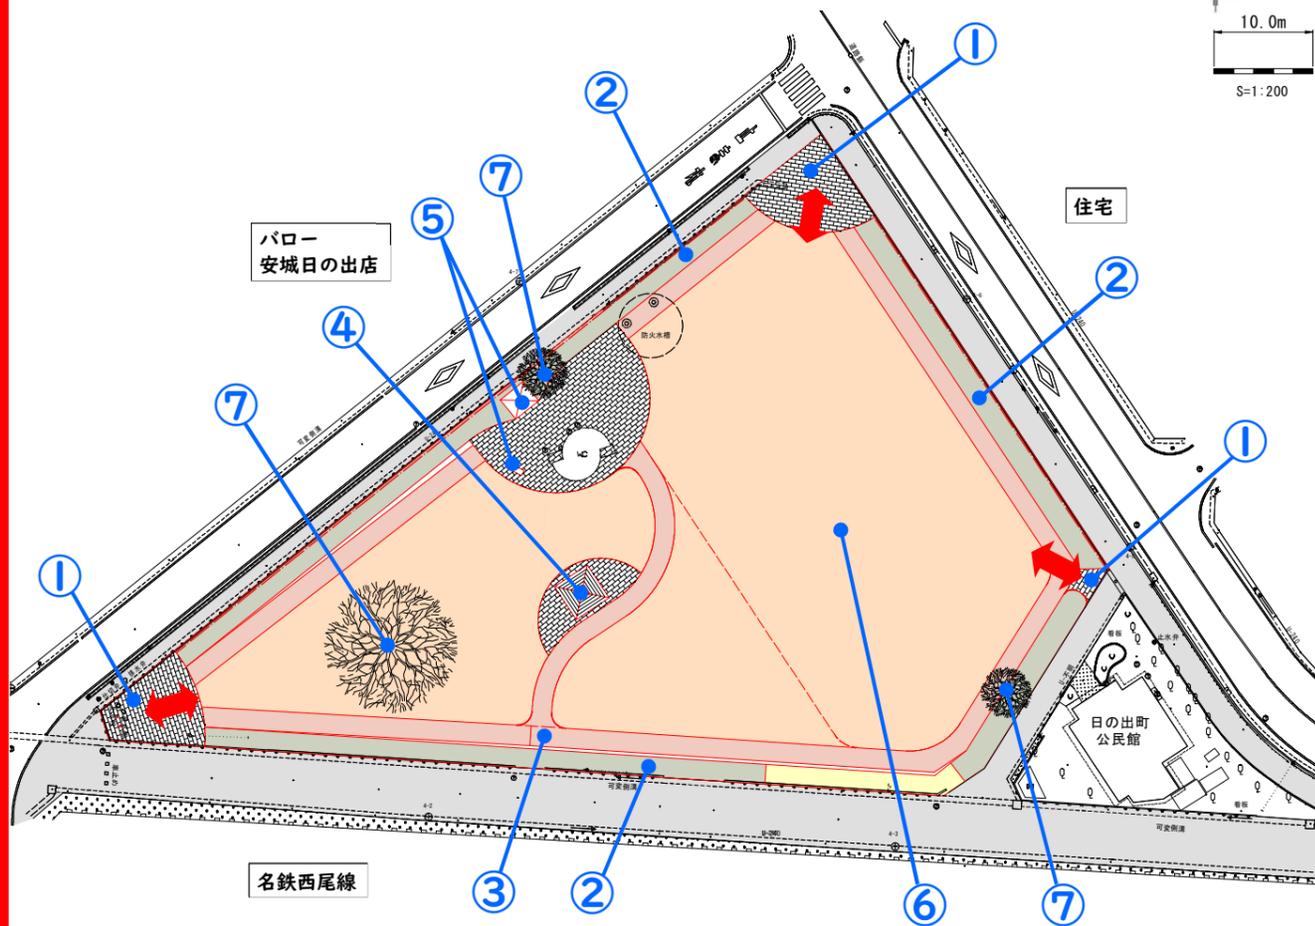

◎同意していただいた内容

- ①公園の出入口は3カ所とする。
- ②外周の植栽帯は既存のサクラ(一部イチョウ)とする。
 ※老朽化した樹木は撤去とする。
- ③園路は植栽帯の内側及び公園中央に配置する。
- ④東屋は公園中央の園路沿いに配置する。
 (全体が見渡せるような配置とした)
- ⑤バリアフリートイレ及び水飲み場は既存トイレの近くに配置する。
- ⑥広場ゾーンは主に土の舗装とする。
- ⑦日陰確保のため、高木(クスノキ、ケヤキ2本)を残す。

全体スケジュール

第1回ワークショップ 8月25日 **済**
 ・日の出公園を知ろう！
 ・現地を確認しよう！
 ・公園の現況とリニューアルのアイデアを話し合おう！

第2回ワークショップ 9月22日 **済**
 ・遊びや運動、休憩などで使う範囲を考えよう！

第3回ワークショップ 10月27日 **今**
 ・計画素案の確認・修正
 ・具体的な施設を決めよう！

第4回ワークショップ 11月24日
 ・整備方針の決定！

第4回ワークショップのご案内

◆日時：2024年11月24日(日) 9:00~11:00
 ◆場所：日の出町公民館

日の出公園ワークショップに関するご意見・お問い合わせ
 安城市 都市整備部 公園緑地課
 ☎0566-71-2244

各班の意見

導入する施設の選定と配置を考えた検討案は以下のとおりです。
 検討案の発表後に各班の良い意見については、参加者全員で緑のシールを貼って評価しました。



A班の意見

A班



○評価が高かった施設

- ①鉄棒【7票】
- ②クライム遊具【7票】



○その他

- ・中央に計画する東屋の設置は了承、大きさは長方形で多人数が使えるようにしたい。 【8票】
- ・広場ゾーンの両側に背無しベンチを4基と背伸ばしベンチを1基配置する。 【5票】
- ・遊具・休憩ゾーンに背無しベンチ1基と背伸ばしベンチ1基を配置する。 【3票】
- ・複合遊具は計画したい。 【3票】
- ・広場ゾーンは半分もしくは一部範囲を芝生とし、ボール遊びができるようにする。他はダスト舗装とする。 【2票】
- ・小型遊具を設置したい。


B班の意見

B班



○評価が高かった施設

- ①複数の幼児用遊具+芝生【11票】
- ②複合遊具【10票】



②複合遊具【10票】



○その他

- ・背無しベンチを広場ゾーン3基、遊具・休憩ゾーンに2基、計画する。 【9票】
- ・ブランコをクスノキ右横に置きたい。 【3票】
- ・広場ゾーンはダスト舗装とする。 【2票】
- ・遊具ゾーンはできればゴムチップ舗装で考えたい。 【1票】
- ・広場ゾーンの面積を減らし、遊具・休憩ゾーンを広げたい。

C班の意見

C班



○評価が高かった施設

- ①ブランコ【11票】
- ②複合遊具【8票】
- ③健康遊具【8票】



③健康遊具【8票】



○その他

- ・中央に配置する東屋は了承、東屋下にテーブルを置きたい。 【5票】
- ・広場ゾーンは全面ダスト舗装とする。 【4票】
- ・クスノキ下で背無しベンチ2基と背伸ばしベンチ1基を計画 【3票】
- ・遊具を3連鉄棒、砂場で計画 【1票】

◆上記意見を踏まえ、第4回ワークショップでは、①芝生の範囲、②施設等を皆さんと決定していきます。