



全体計画平面図

記号	名 称
A	大芝生広場
B	メイングラウンド
C	作野公民館グラウンド
D	子どもの遊び場
E	芝生広場
F	主園路
G	メイン入口
P	駐車場(作野公民館と共用)
a	せせらぎ、池
b	築山
c 1	トイレ
c 2	トイレ
d	自転車置場
e	現況樹木

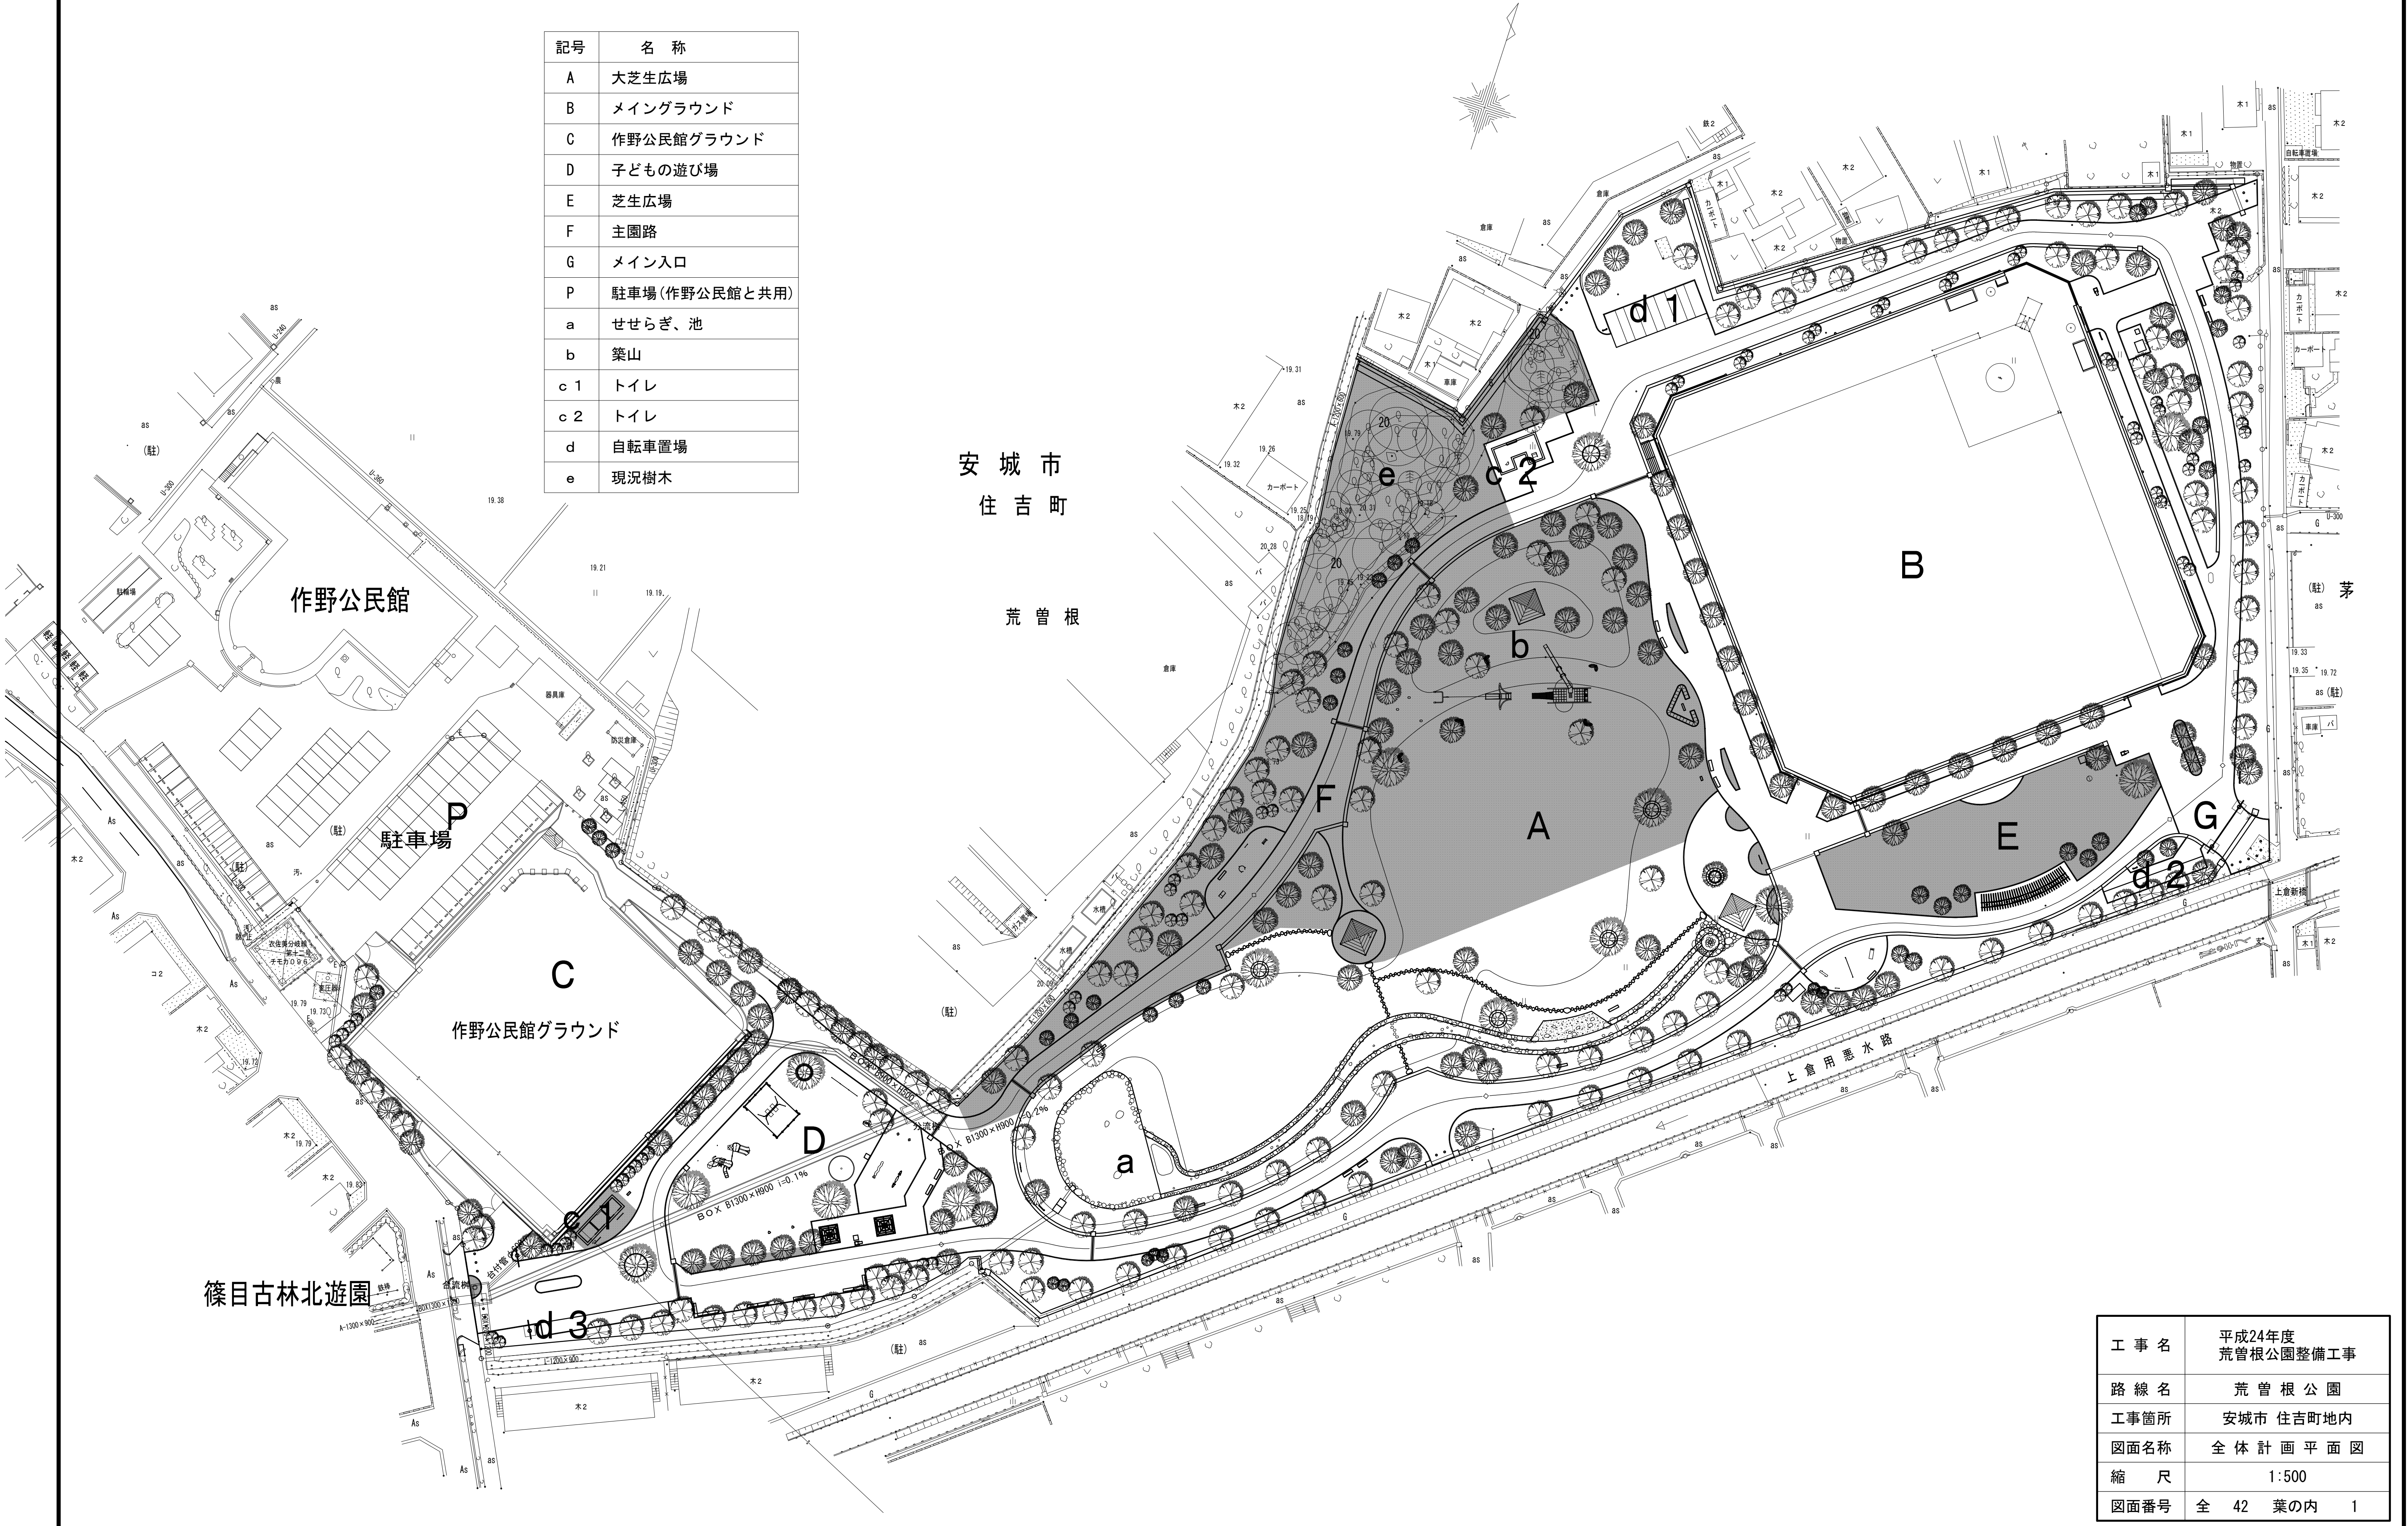


工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	全 体 計 画 平 面 図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 1

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

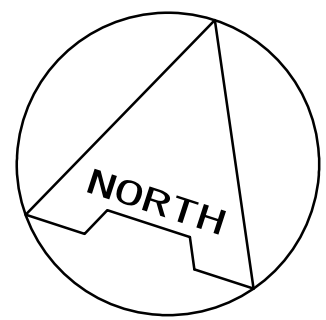

S = 1 : 500

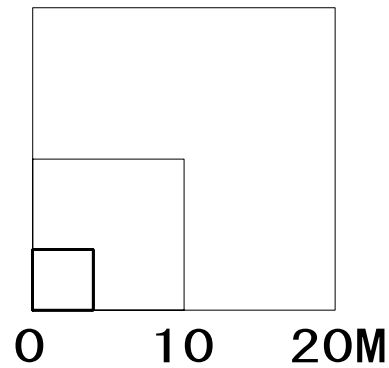

■境界座標一覧表


点名	X座標	Y座標
238	-113172.186	-7829.739
159	-113177.239	-7844.331
26	-113178.746	-7843.794
K13	-113184.330	-7859.979
K12	-113182.342	-7860.711
P24	-113184.900	-7863.453
237	-113186.055	-7863.082
K8	-113186.826	-7864.470
79	-113196.068	-7880.648
78	-113197.871	-7880.577
98	-113210.120	-7898.535
65	-113218.533	-7910.845
236	-113203.313	-7921.400
235	-113206.124	-7924.353
234	-113206.833	-7925.098
233	-113212.390	-7930.937
232	-113227.945	-7936.178
231	-113228.492	-7936.383
230	-113230.591	-7937.170
229	-113231.168	-7937.367
228	-113232.905	-7937.962
227	-113232.723	-7939.062
118	-113251.771	-7945.586
224	-113253.426	-7946.153
133	-113252.692	-7947.522
131	-113249.278	-7965.970
130	-113267.312	-7965.206
129	-113278.831	-7963.839
135	-113281.549	-7964.553
138	-113302.310	-7963.673

■境界座標一覧表

点名	X座標	Y座標
140	-113308.393	-7962.478
145	-113311.990	-7962.050
146	-113318.650	-7962.783
148	-113330.238	-7965.902
149	-113337.423	-7967.835
151	-113363.935	-7978.279
153	-113367.725	-7979.969
154	-113377.117	-7984.150
156	-113389.917	-7990.790
219	-113391.806	-7991.769
218	-113391.214	-7993.789
217	-113387.044	-8008.016
220	-113380.978	-8026.312
216	-113372.578	-8051.644
215	-113372.638	-8052.315
214	-113370.311	-8059.100
248	-113368.426	-8059.225
176	-113356.913	-8088.082
177	-113359.072	-8093.132
252	-113395.013	-8109.046
253	-113401.369	-8098.935
254	-113416.956	-8096.281
180	-113434.683	-8069.310
181	-113435.126	-8067.470
208	-113440.737	-8064.605
207	-113458.272	-8055.651
203	-113434.664	-8001.095
204	-113425.325	-7988.599
206	-113416.999	-7981.034
57	-113418.088	-7978.393

■境界座標一覧表

点名	X座標	Y座標
54	-113422.612	-7967.415
193	-113394.340	-7932.791
51	-113371.574	-7904.910
K26	-113349.607	-7876.467
K24	-113339.495	-7863.971
P13	-113327.009	-7847.959
4	-113305.973	-7820.983
3	-113285.393	-7794.514
247	-113283.002	-7791.450
246	-113228.799	-7810.178
245	-113226.228	-7811.066
244	-113216.606	-7814.391
243	-113207.057	-7817.690
242	-113206.490	-7817.886
241	-113203.588	-7818.889
240	-113199.950	-7820.146
239	-113197.690	-7820.927
238	-113172.186	-7829.739
223	-113429.379	-8042.361

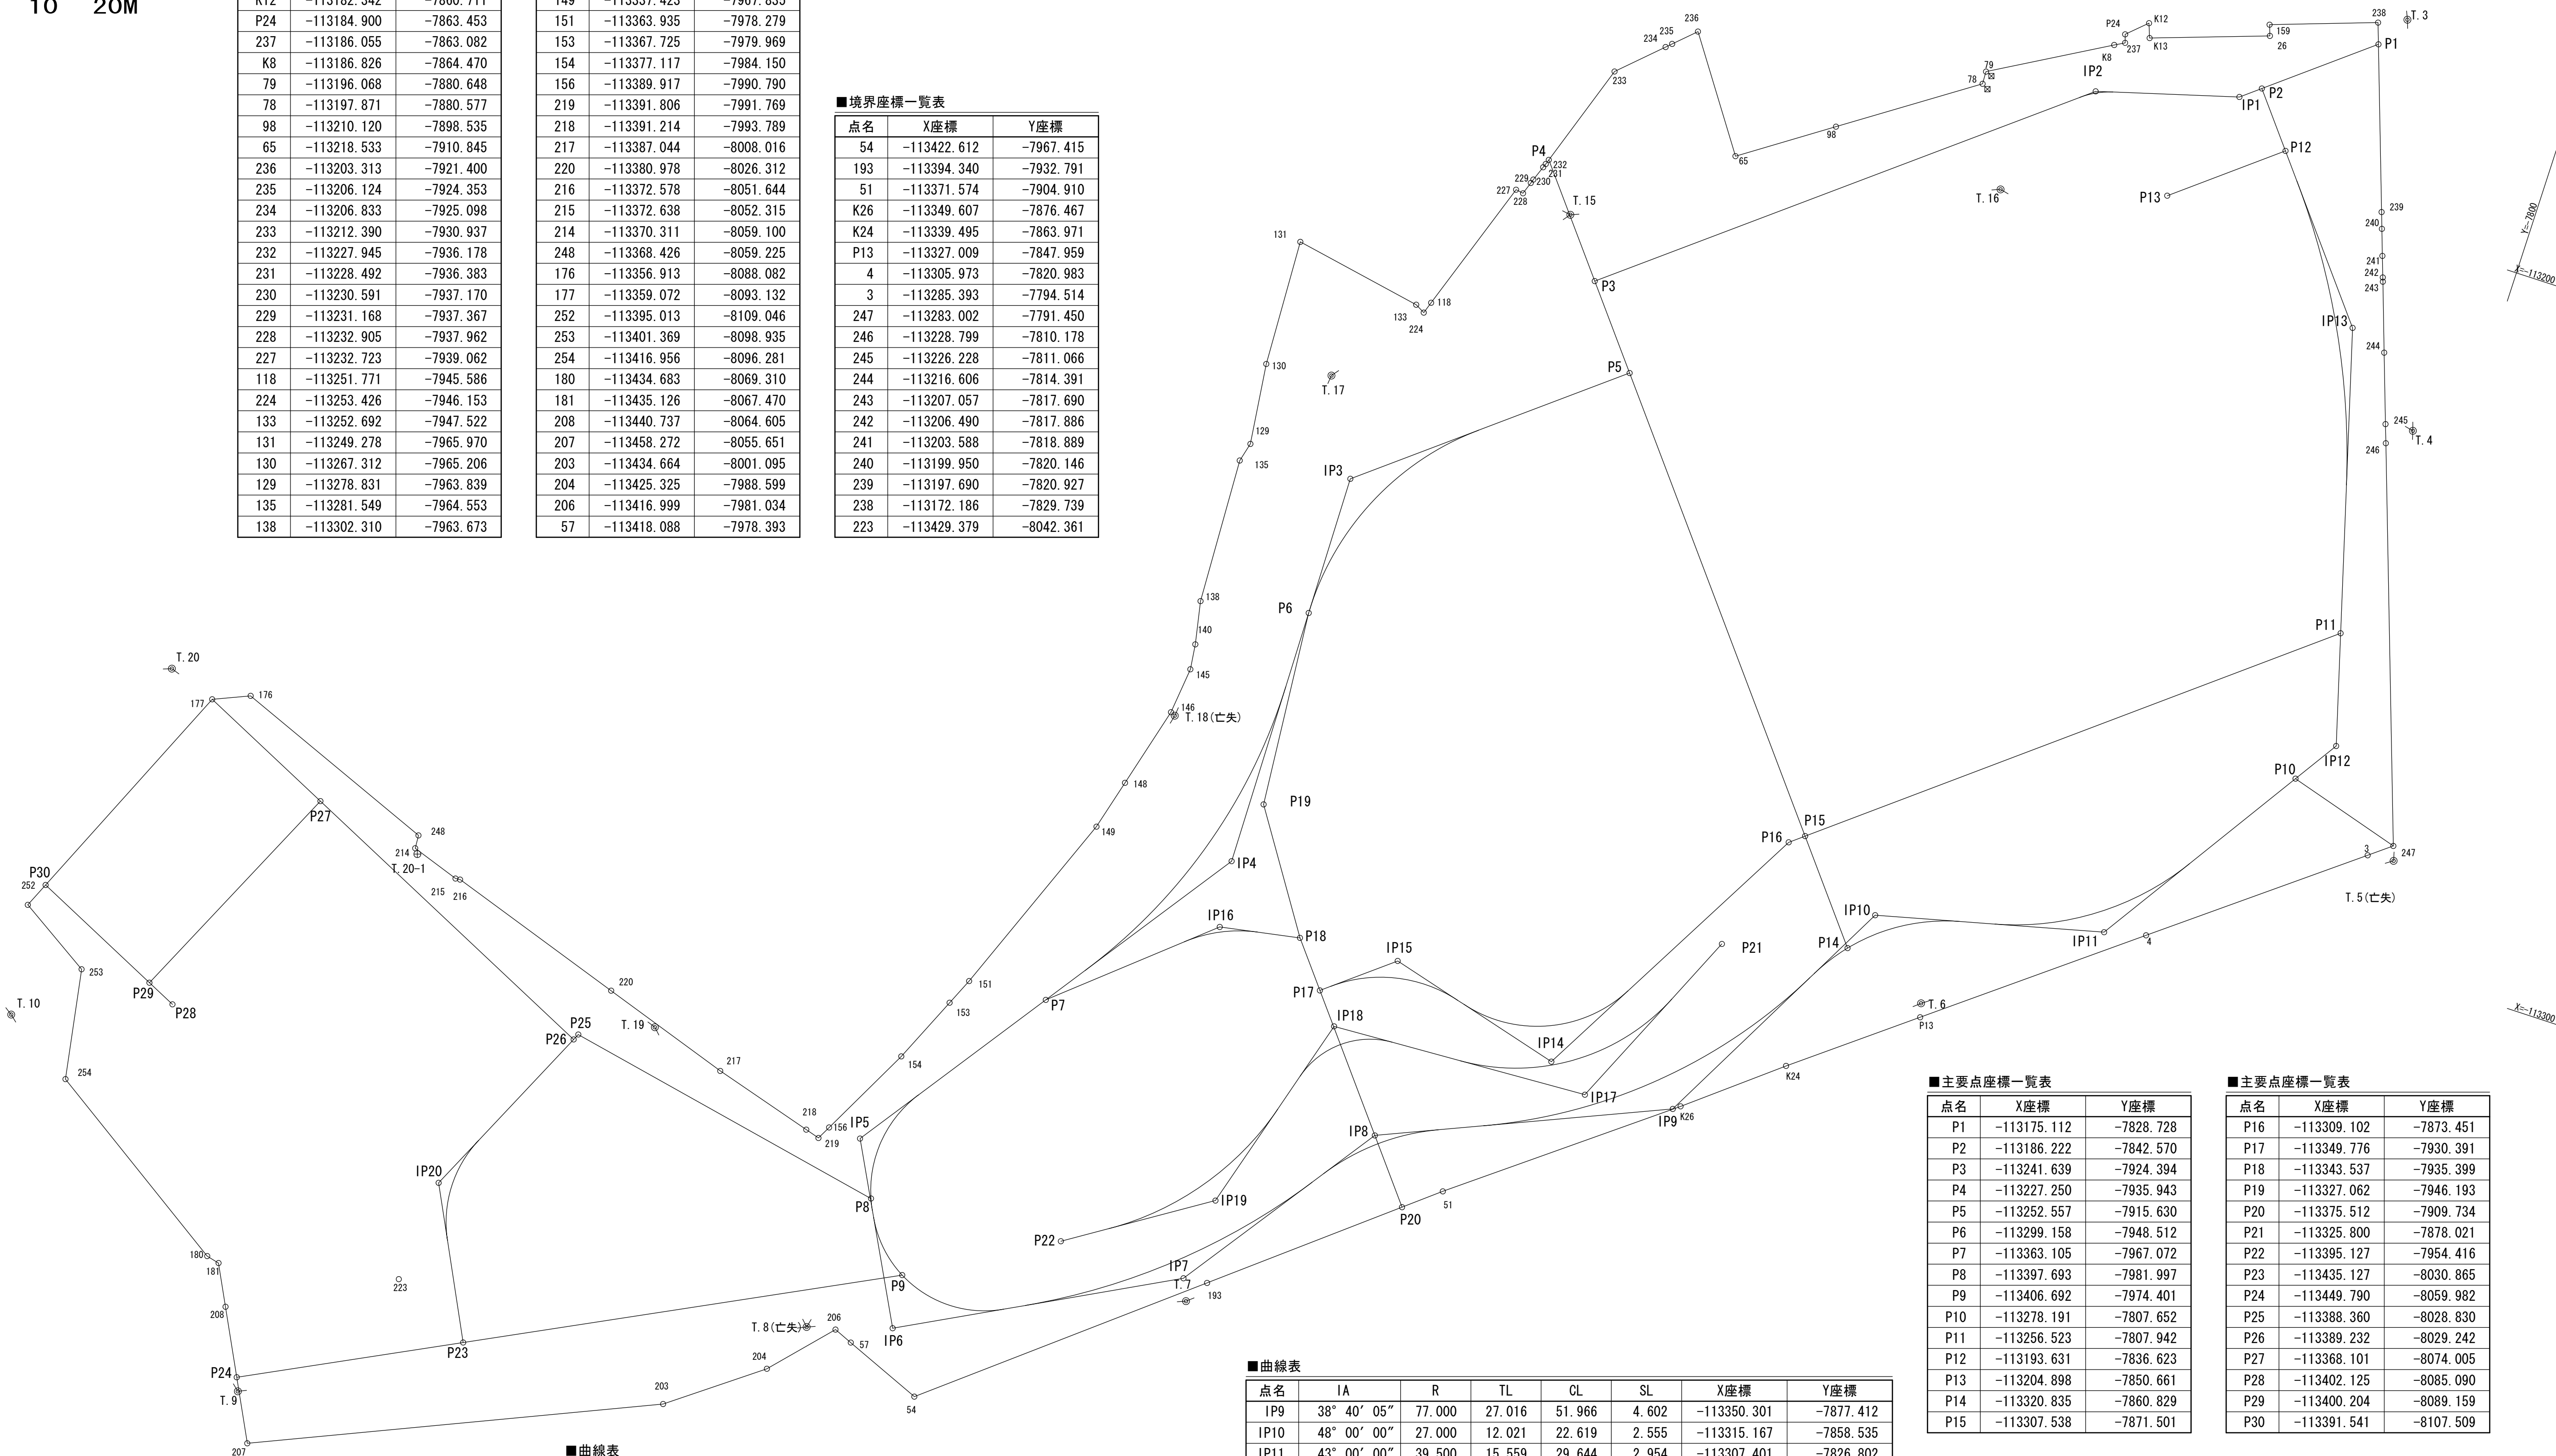

■主要点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
P1	-113175.112	-7828.728
P2	-113186.222	-7842.570
P3	-113241.639	-7924.394
P4	-113227.250	-7935.943
P5	-113252.557	-7915.630
P6	-113299.158	-7948.512
P7	-113363.105	-7967.072
P8	-113397.693	-7981.997
P9	-113406.692	-7974.401
P10	-113278.191	-7807.652
P11	-113256.523	-7807.942
P12	-113193.631	-7836.623
P13	-113204.898	-7850.661
P14	-113320.835	-7860.829
P15	-113307.538	-7871.501

■主要点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
P16	-113309.102	-7873.451
P17	-113349.776	-7930.391
P18	-113343.537	-7935.399
P19	-113227.062	-7946.193
P20	-113375.512	-7909.734
P21	-113325.800	-7878.021
P22	-113395.127	-7954.416
P23	-113435.127	-8030.865
P24	-113449.790	-8059.982
P25	-113388.360	-8028.830
P26	-113389.232	-8029.242
P27	-113368.101	-8074.005
P28	-113402.125	-8085.090
P29	-113400.204	-8089.159
P30	-113391.541	-8107.509

■曲線表


点名	IA	R	TL	CL	SL	X座標	Y座標
IP1	23° 00' 00"	—	—	—	—	-113188.361	-7845.235
IP2	23° 00' 00"	12.000	2.441	4.817	0.264	-113193.919	-7864.940
IP3	52° 00' 00"	40.000	19.509	36.303	4.504	-113279.160	-7948.775
IP4	36° 00' 00"	80.000	25.994	50.265	4.117	-113336.155	-7948.027
IP5	63° 00' 00"	17.000	10.418	18.692	2.938	-113390.055	-7986.116
IP6	90° 00' 00"	16.000	16.000	25.133	6.627	-113414.306	-7973.356
IP7	27° 00' 00"	95.000	22.807	44.768	2.699	-113394.749	-7936.188
IP8	31° 40' 05"	32.000	9.076	17.687	1.262	-113366.992	-7916.573

■曲線表

点名	IA	R	TL	CL	SL	X座標	Y座標
IP9	38° 40' 05"	77.000	27.016	51.966	4.602	-113350.301	-7877.412
IP10	48° 00' 00"	27.000	12.021	22.619	2.555	-113315.167	-7858.535
IP11	43° 00' 00"	39.500	15.559	29.644	2.954	-113307.401	-7826.802
IP12	49° 00' 00"	—	—	—	—	-113271.982	-7803.582
IP13	23° 00' 00"	110.000	22.380	44.157	2.254	-113214.648	-7819.753
IP14	76° 00' 00"	19.000	14.844	25.203	5.111	-113349.238	-7895.926
IP15	54° 00' 00"	20.000	10.191	18.850	2.447	-113342.361	-7921.153
IP16	31° 31' 11"	20.000	5.644	11.002	0.781	-113345.584	-7946.739
IP17	63° 00' 00"	30.000	18.384	32.987	5.185	-113352.241	-7889.931
IP18	71° 00' 00"	12.000	8.560	14.870	2.740	-113354.018	-7926.889
IP19	41° 00' 00"	42.000	15.703	30.055	2.840	-113382.820	-7935.283
IP20	52° 00' 00"	17.000	8.291	15.429	1.914	-113414.585	-8041.210

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	園路座標網図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 2

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

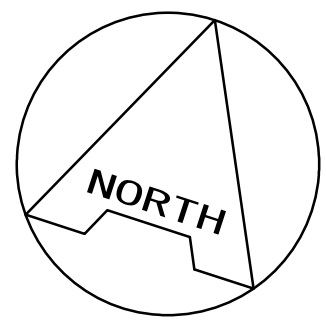

S=1:500


0 10 20M

■曲線表

点名	IA	R	TL	CL	SL	X座標	Y座標
IP21	45° 00' 00"	10.000	4.142	7.854	0.824	-113259.130	-7923.819
IP22	17° 00' 00"	35.000	5.231	10.385	0.389	-113289.185	-7816.654
IP23	22° 00' 00"	15.000	2.916	5.760	0.281	-113317.519	-7859.799
IP24	24° 00' 00"	20.000	4.251	8.378	0.447	-113305.599	-7876.262
IP25	43° 00' 00"	15.000	5.909	11.257	1.122	-113300.067	-7887.005
IP26	42° 00' 00"	15.000	5.758	10.996	1.067	-113285.950	-7892.074
IP27	38° 00' 00"	15.000	5.165	9.948	0.864	-113280.270	-7902.645
IP28	105° 00' 00"	9.000	11.729	16.493	5.784	-113253.983	-7914.212
IP29	44° 41' 53"	6.000	2.467	4.681	0.487	-113328.841	-7945.924
IP30	26° 19' 55"	25.000	5.848	11.489	0.675	-113361.958	-7909.862
IP31	84° 00' 00"	—	—	—	—	-113361.318	-7921.126
IP32	23° 00' 00"	28.000	5.697	11.240	0.574	-113411.144	-7963.051
IP33	21° 58' 41"	50.000	9.709	19.179	0.934	-113412.711	-7981.907
IP34	14° 00' 00"	100.000	12.278	24.435	0.751	-113389.048	-8020.260

■主要点座標一覧表



点名	X座標	Y座標
C1	-113159.330	-7860.188
C2	-113272.732	-7851.305
C3	-113281.568	-7843.939
C4	-113319.292	-7856.770
C5	-113337.943	-7840.122
C6	-113315.495	-7867.037
C7	-113260.182	-7932.591
C8	-113311.214	-8028.361
C9	-113318.930	-7914.758
C10	-113362.725	-7946.685
C11	-113430.844	-7892.492
C12	-113404.321	-8001.931
C13	-113404.809	-7999.479
C14	-113422.771	-8010.775

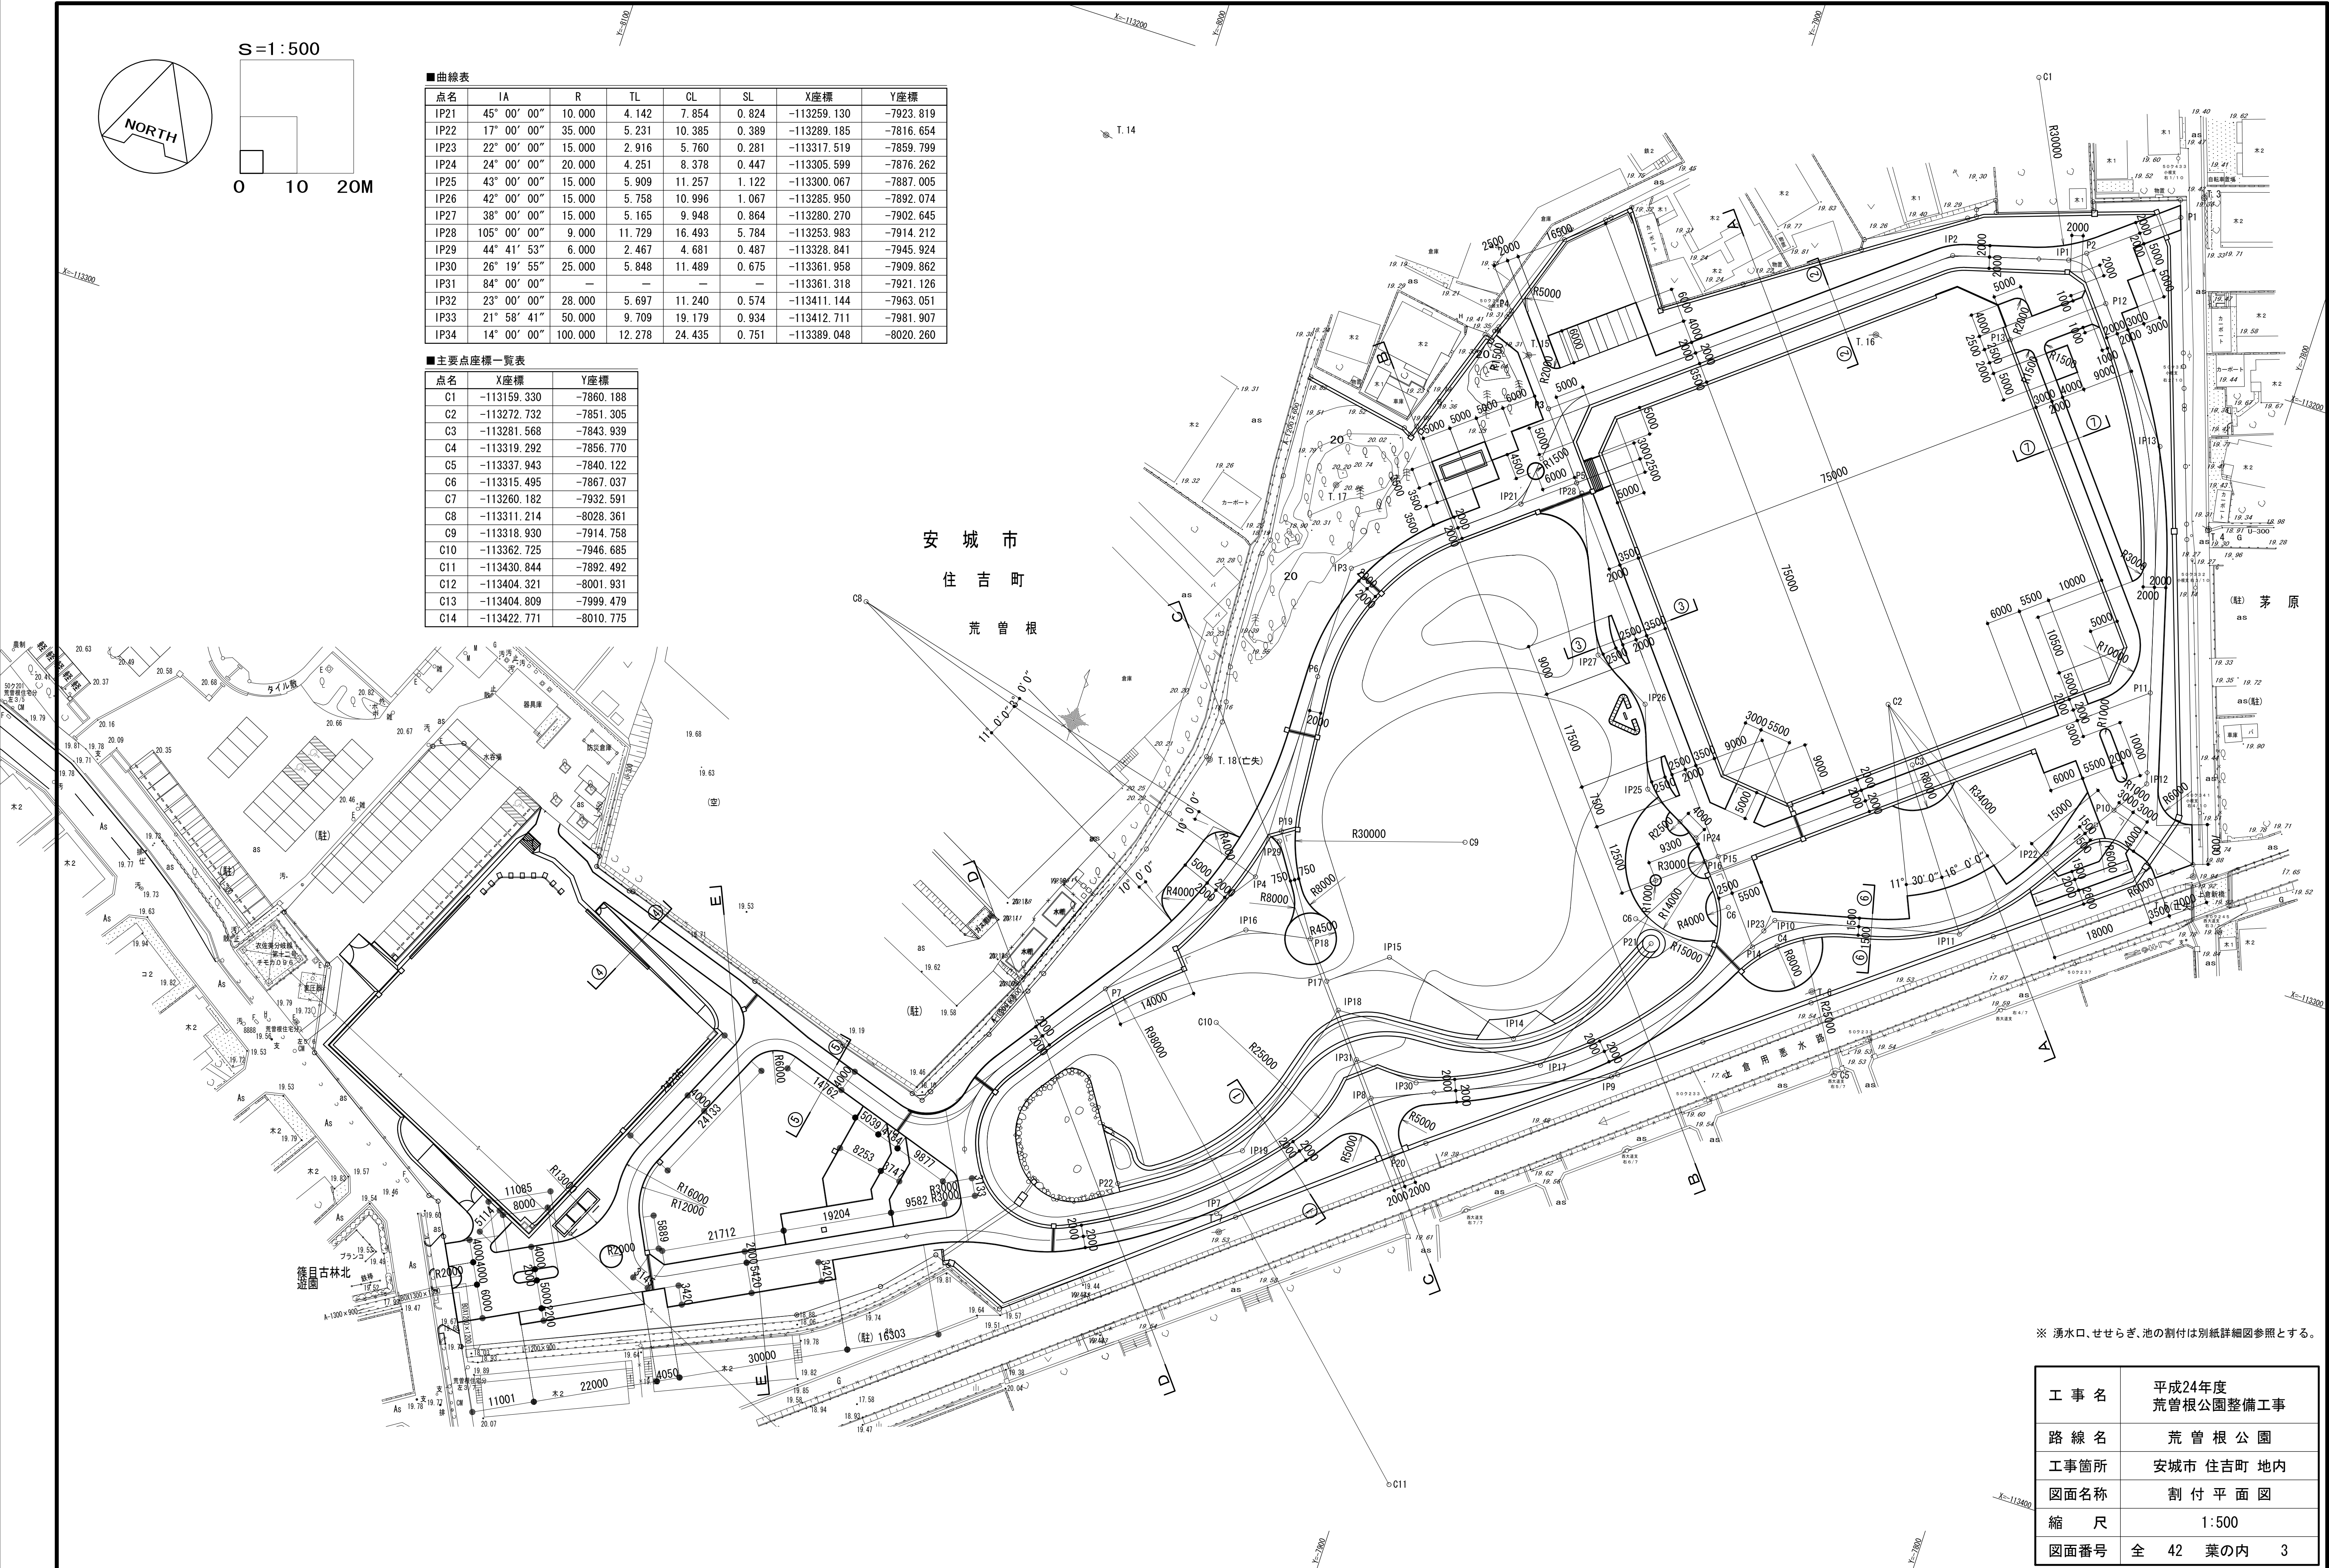


※ 湧水口、せせらぎ、池の割付は別紙詳細図参照とする。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	割 付 平 面 図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 3


■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

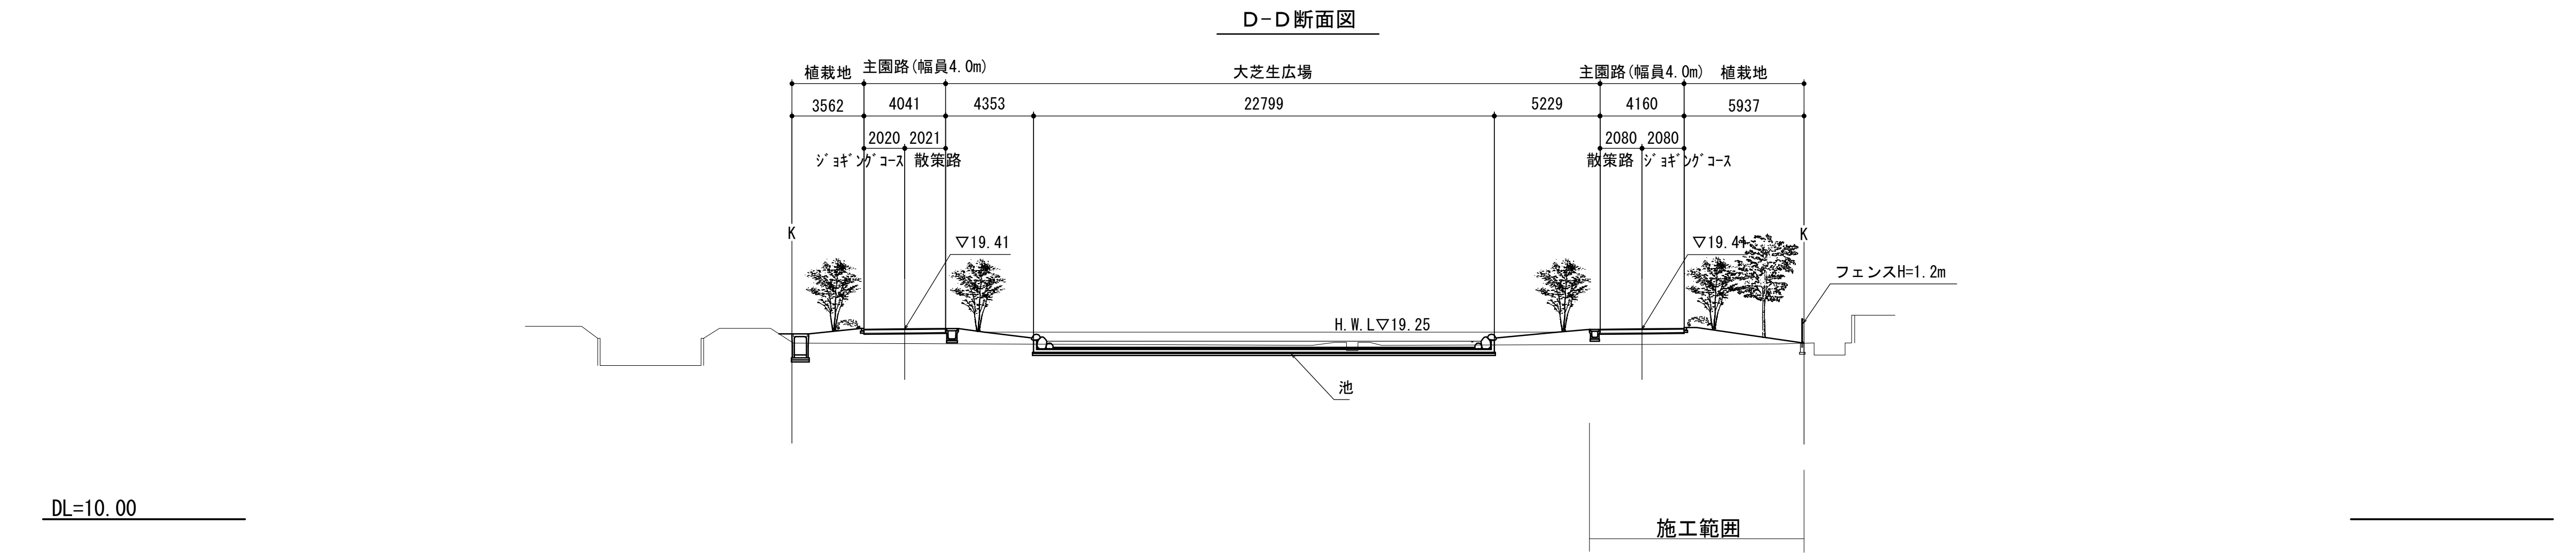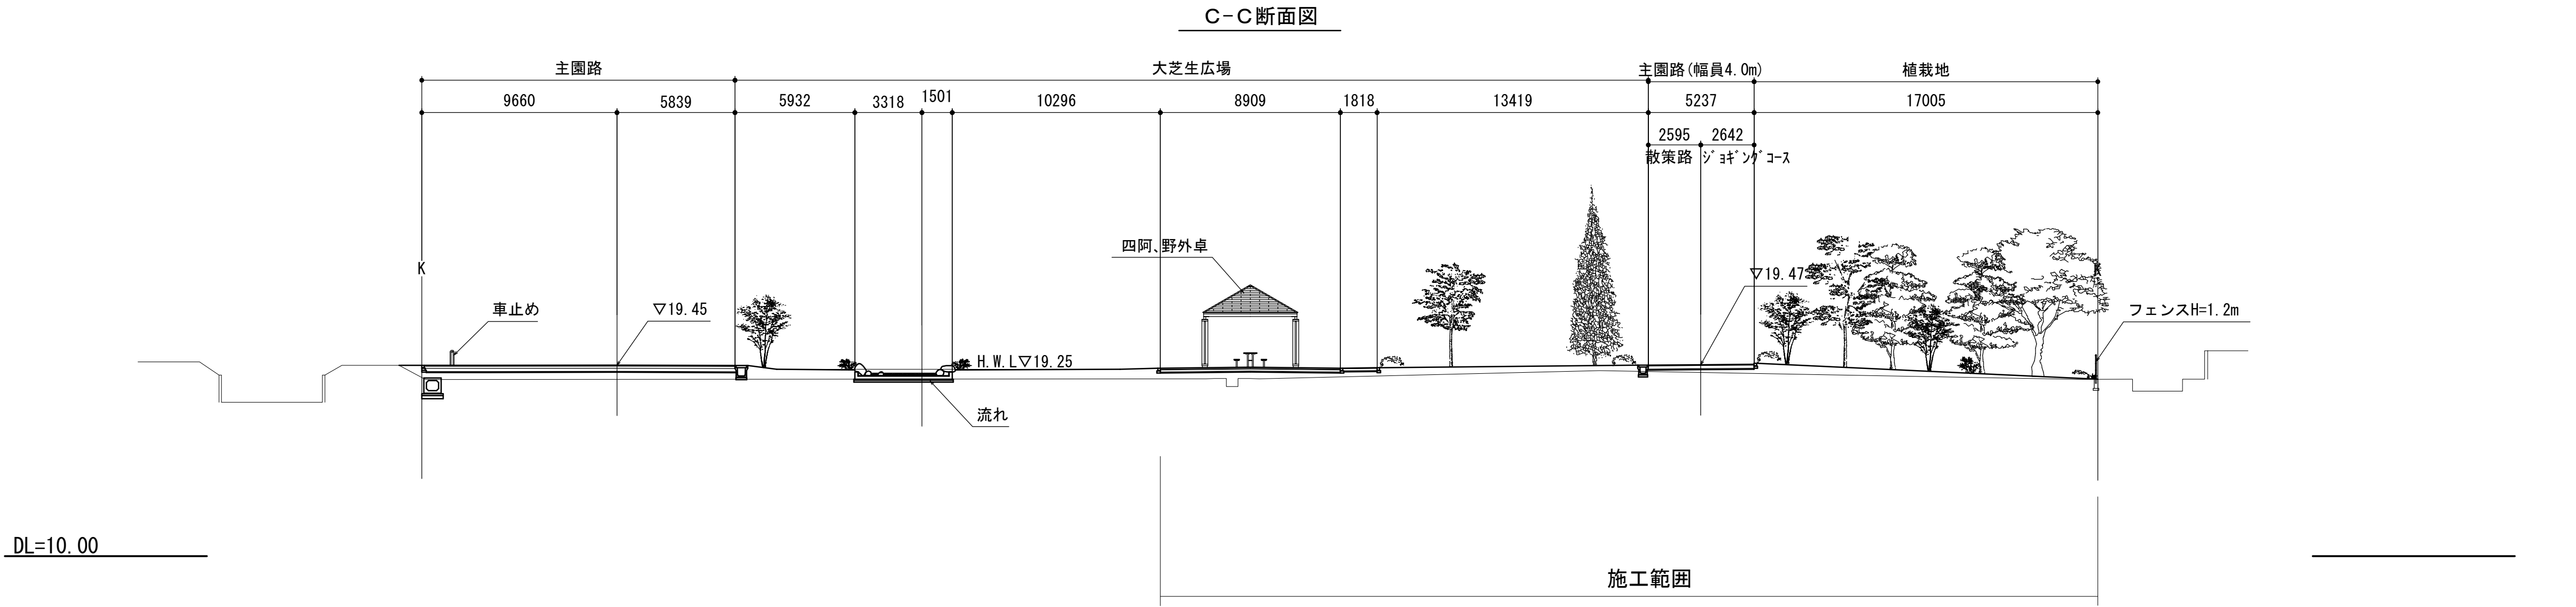

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	造 成 断 面 図 - 1
縮 尺	S=1:200
図面番号	全 42 葉の内 4

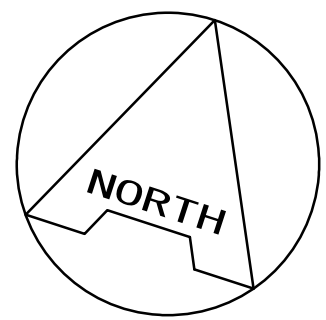


S=1:500

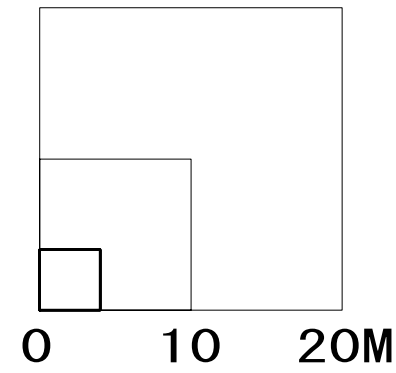

■植栽工 数量集計表-1

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
高木植栽工	㉔	ユリノキ	H3.0 C0.12 W1.0	2	本	二脚鳥居支柱(添木付)
	㉕	ヒトツバダゴ	H3.0 C0.12 W0.8	2	本	二脚鳥居支柱(添木付)


安 城 市
住 吉 町
荒 曽 根

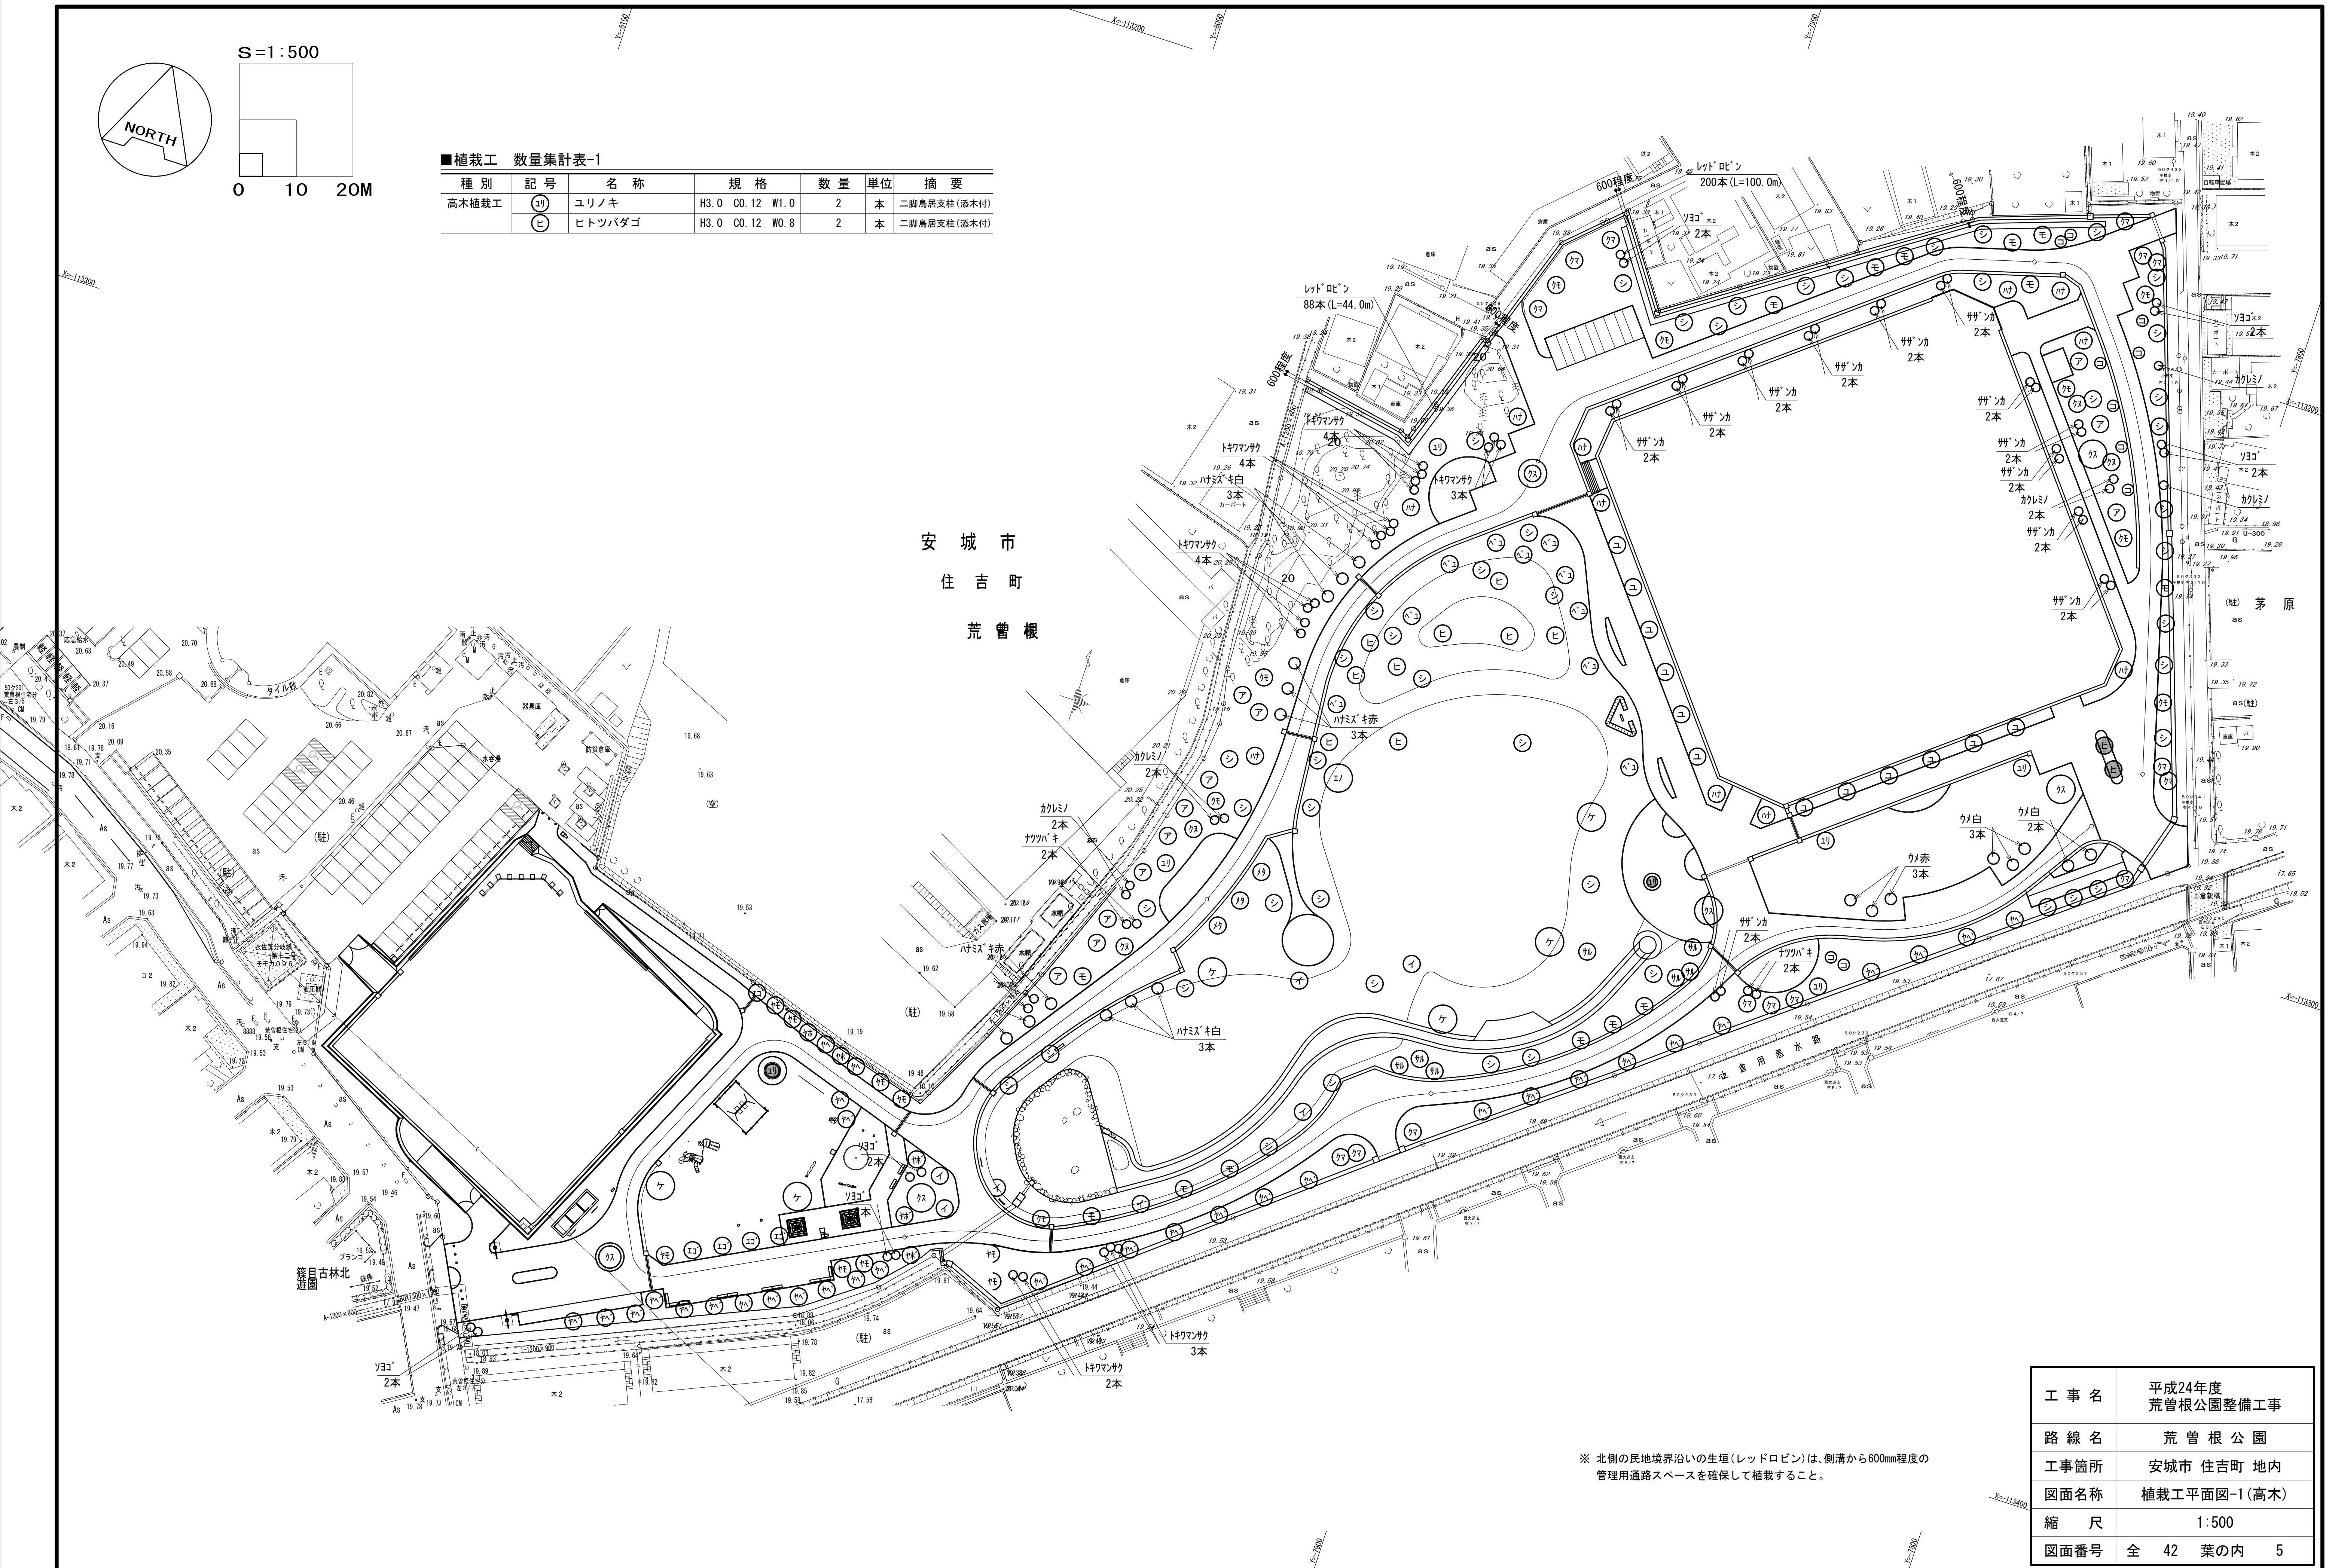

※ 北側の民地境界沿いの生垣(レッドロビン)は、側溝から600mm程度の
管理用通路スペースを確保して植栽すること。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	植栽工平面図-1(高木)
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 5

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

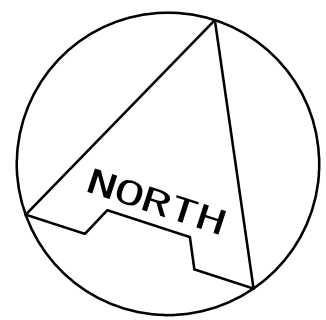


S = 1 : 500

0 10 20M

■給水設備工 数量集計表

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
水栓類取付工	■	止水栓A	20A	2	箇所	
散水施設工	○	散水栓	20A	2	箇所	
給水管路工	—	給水管A	H1VP20A	57.1	m	
	—	給水管B	H1VP25A	34.6	m	
	—	給水管C	H1VP40A	11.3	m	
	—	給水管E	SGP-VB32A	1.8	m	
	—	埋設シート	W=150,シングル	104.8	m	
	●	埋設標A	鉄製φ25×H70	2	箇所	


安 城 市
住 吉 町
荒 曽 根

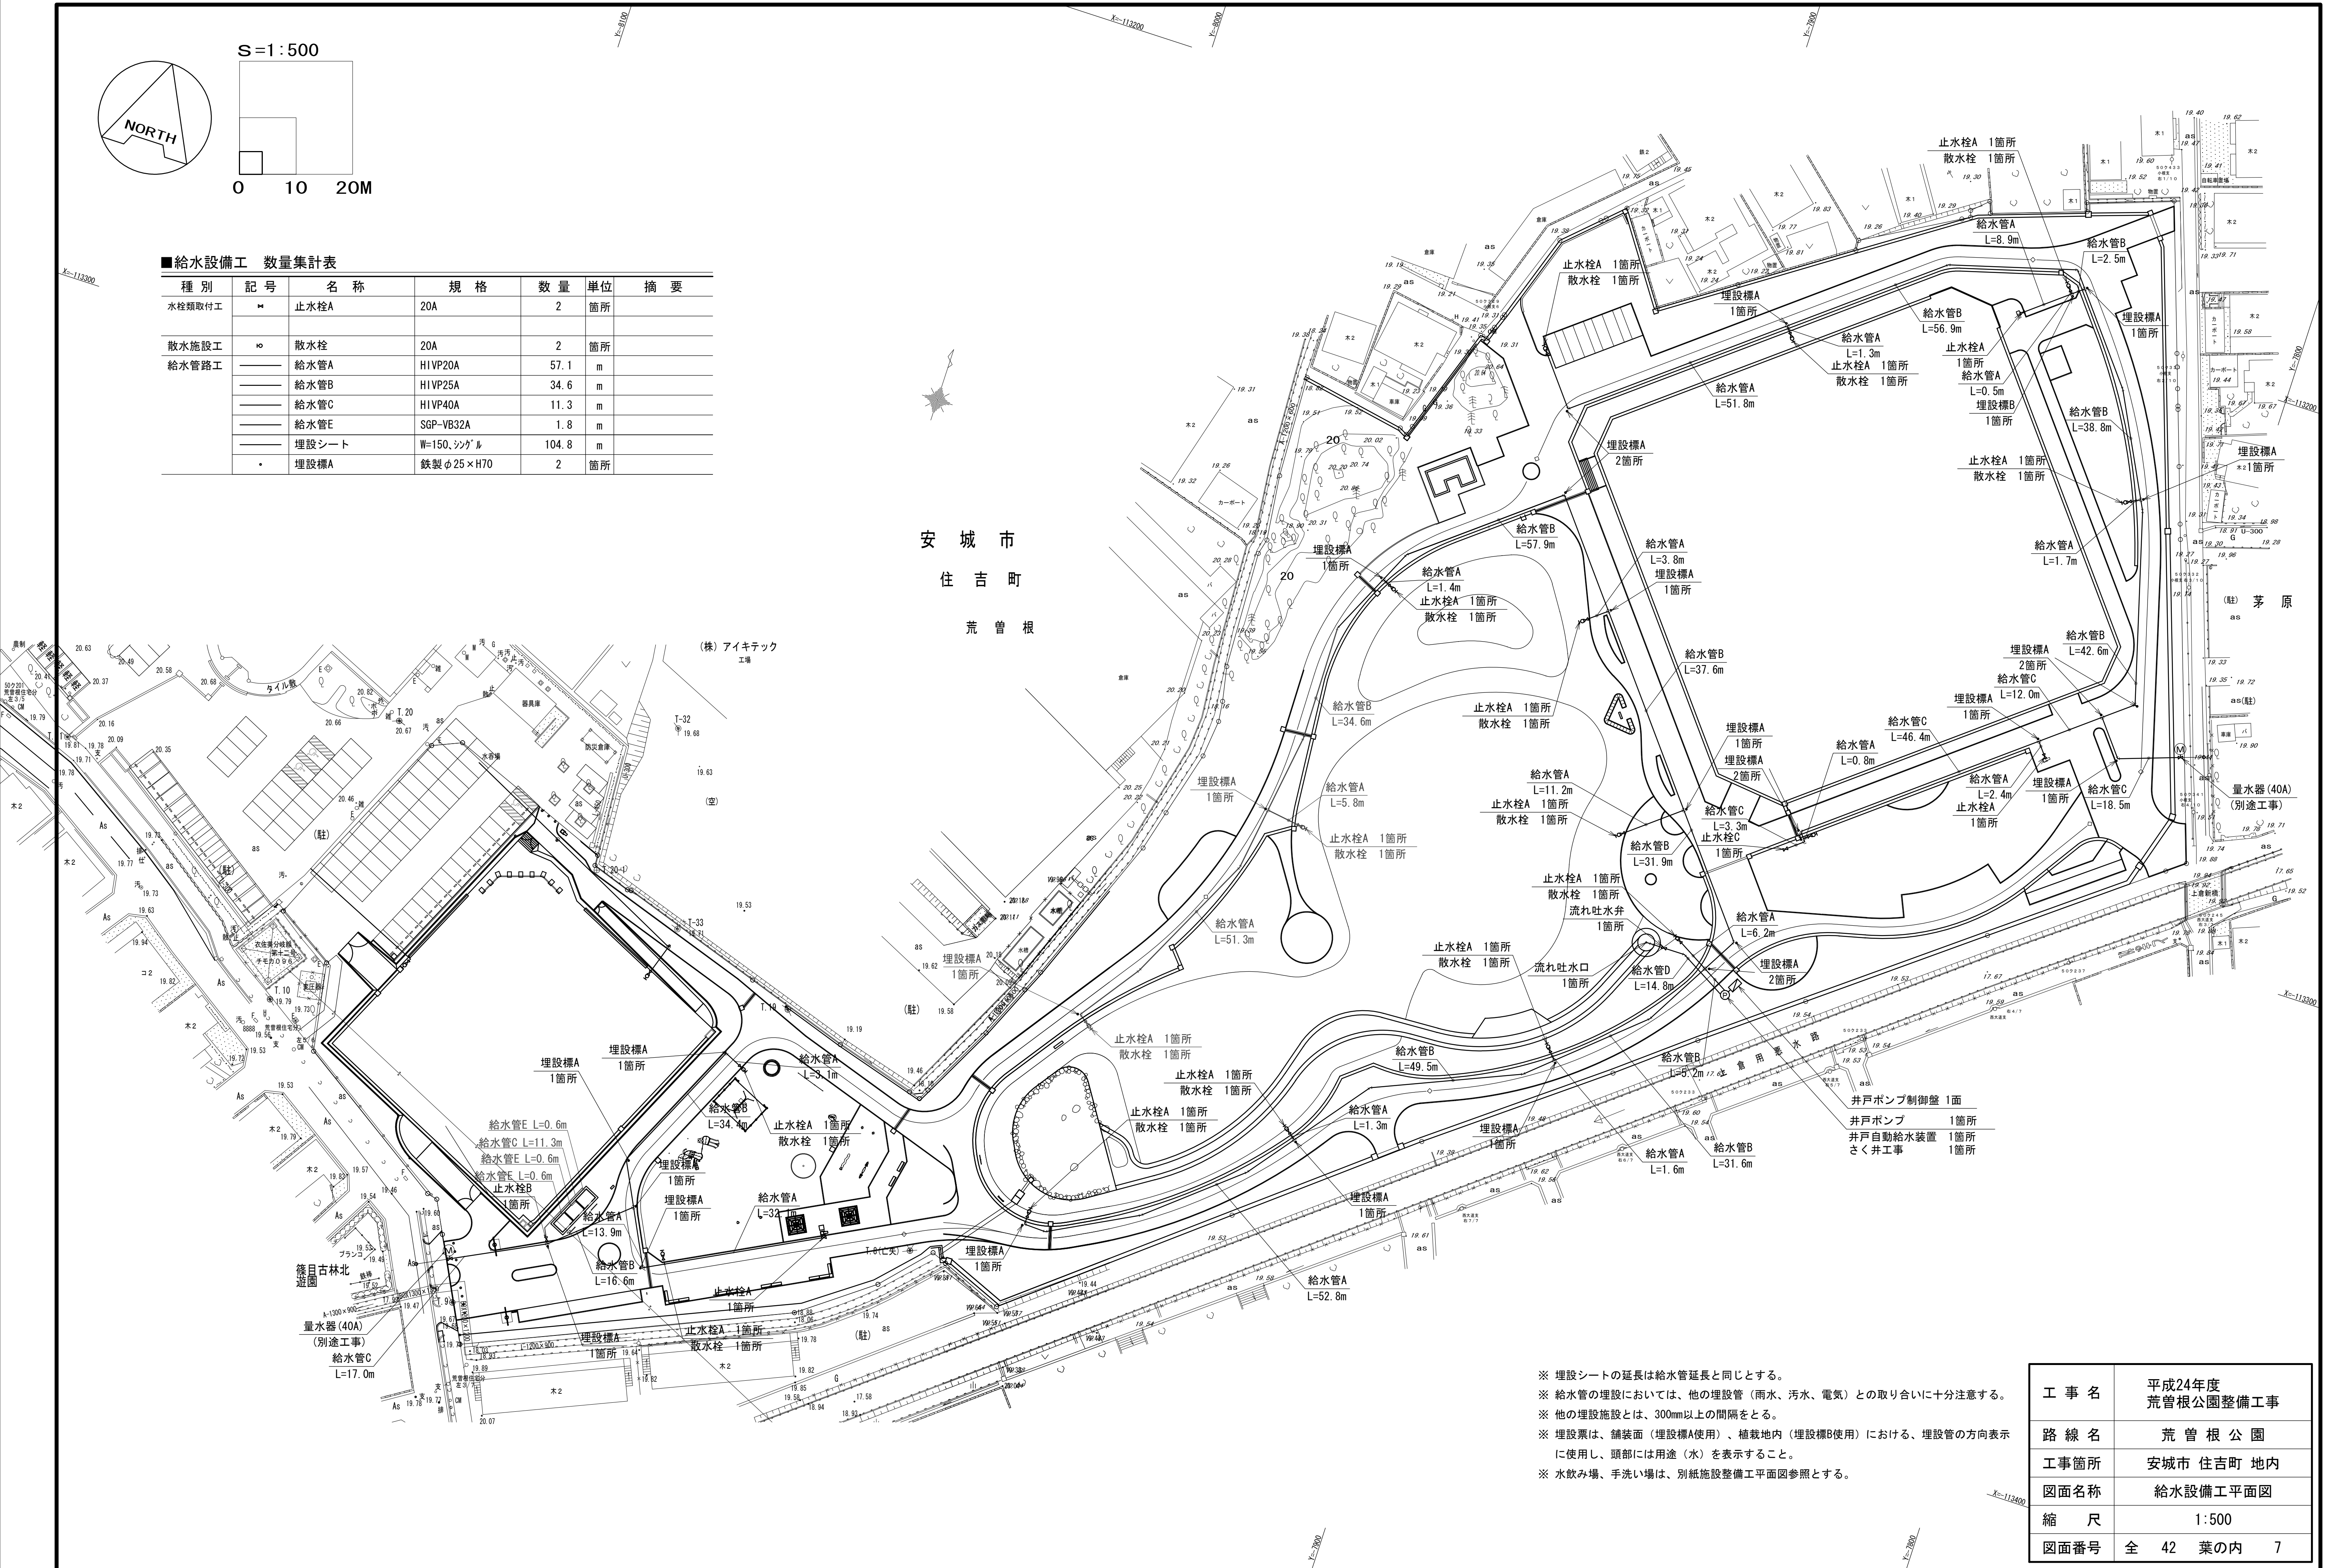

- ※ 埋設シートの延長は給水管延長と同じとする。
- ※ 給水管の埋設においては、他の埋設管（雨水、汚水、電気）との取り扱いに十分注意する。
- ※ 他の埋設施設とは、300mm以上の間隔をとる。
- ※ 埋設票は、舗装面（埋設標A使用）、植栽地内（埋設標B使用）における、埋設管の方向表示に使用し、頭部には用途（水）を表示すること。
- ※ 水飲み場、手洗いは、別紙施設整備工平面図参照とする。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	給水設備工平面図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 7

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

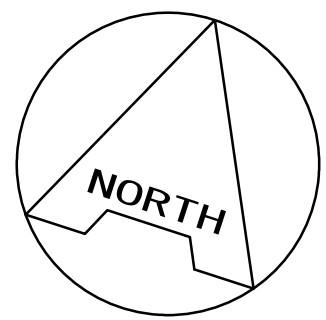

S=1:500

0 10 20M

■雨水排水設備工 数量集計表-1

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
側溝工		U型側溝C	PU3-300×300	22.6	m	ゲレチング蓋 T-14
		U型側溝E	PU3-300×400	116.2	m	ゲレチング蓋 T-14
		横断側溝A	円形側溝φ300	8.7	m	


■雨水排水設備工 数量集計表-2

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
集水樹工	□	集水樹B	□500 H=550～850	6	箇所	蓋T-14

■雨水排水設備工 数量集計表-3

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
管渠工		雨水管A	VUφ300	5.1	m	


安 城 市
住 吉 町
荒 曽 根

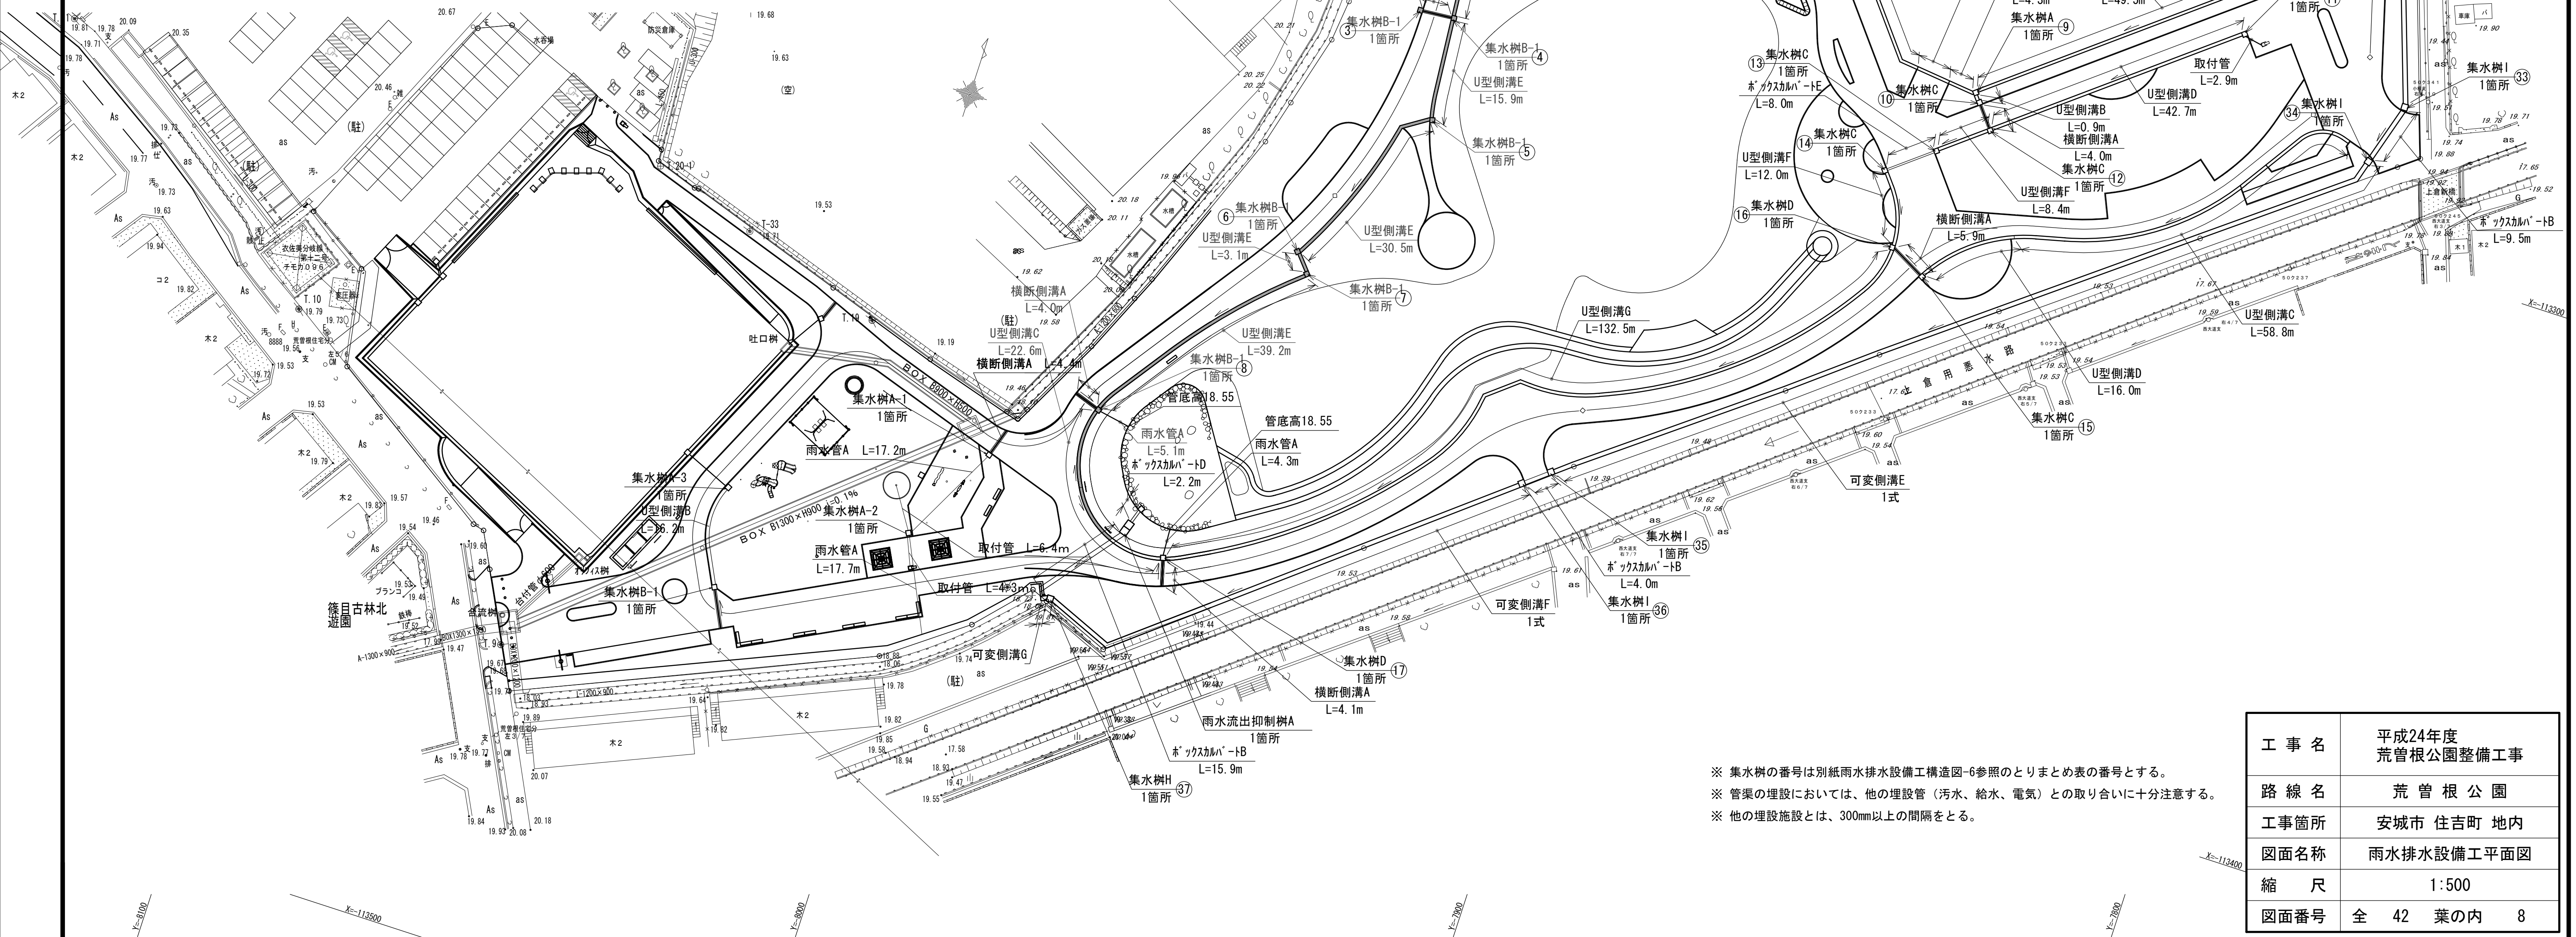


※ 集水樹の番号は別紙雨水排水設備工構造図-6参照のとおりまめ表の番号とする。
※ 管渠の埋設においては、他の埋設管（汚水、給水、電気）との取り扱いに十分注意する。
※ 他の埋設施設とは、300mm以上の間隔をとる。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	雨水排水設備工平面図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 8

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

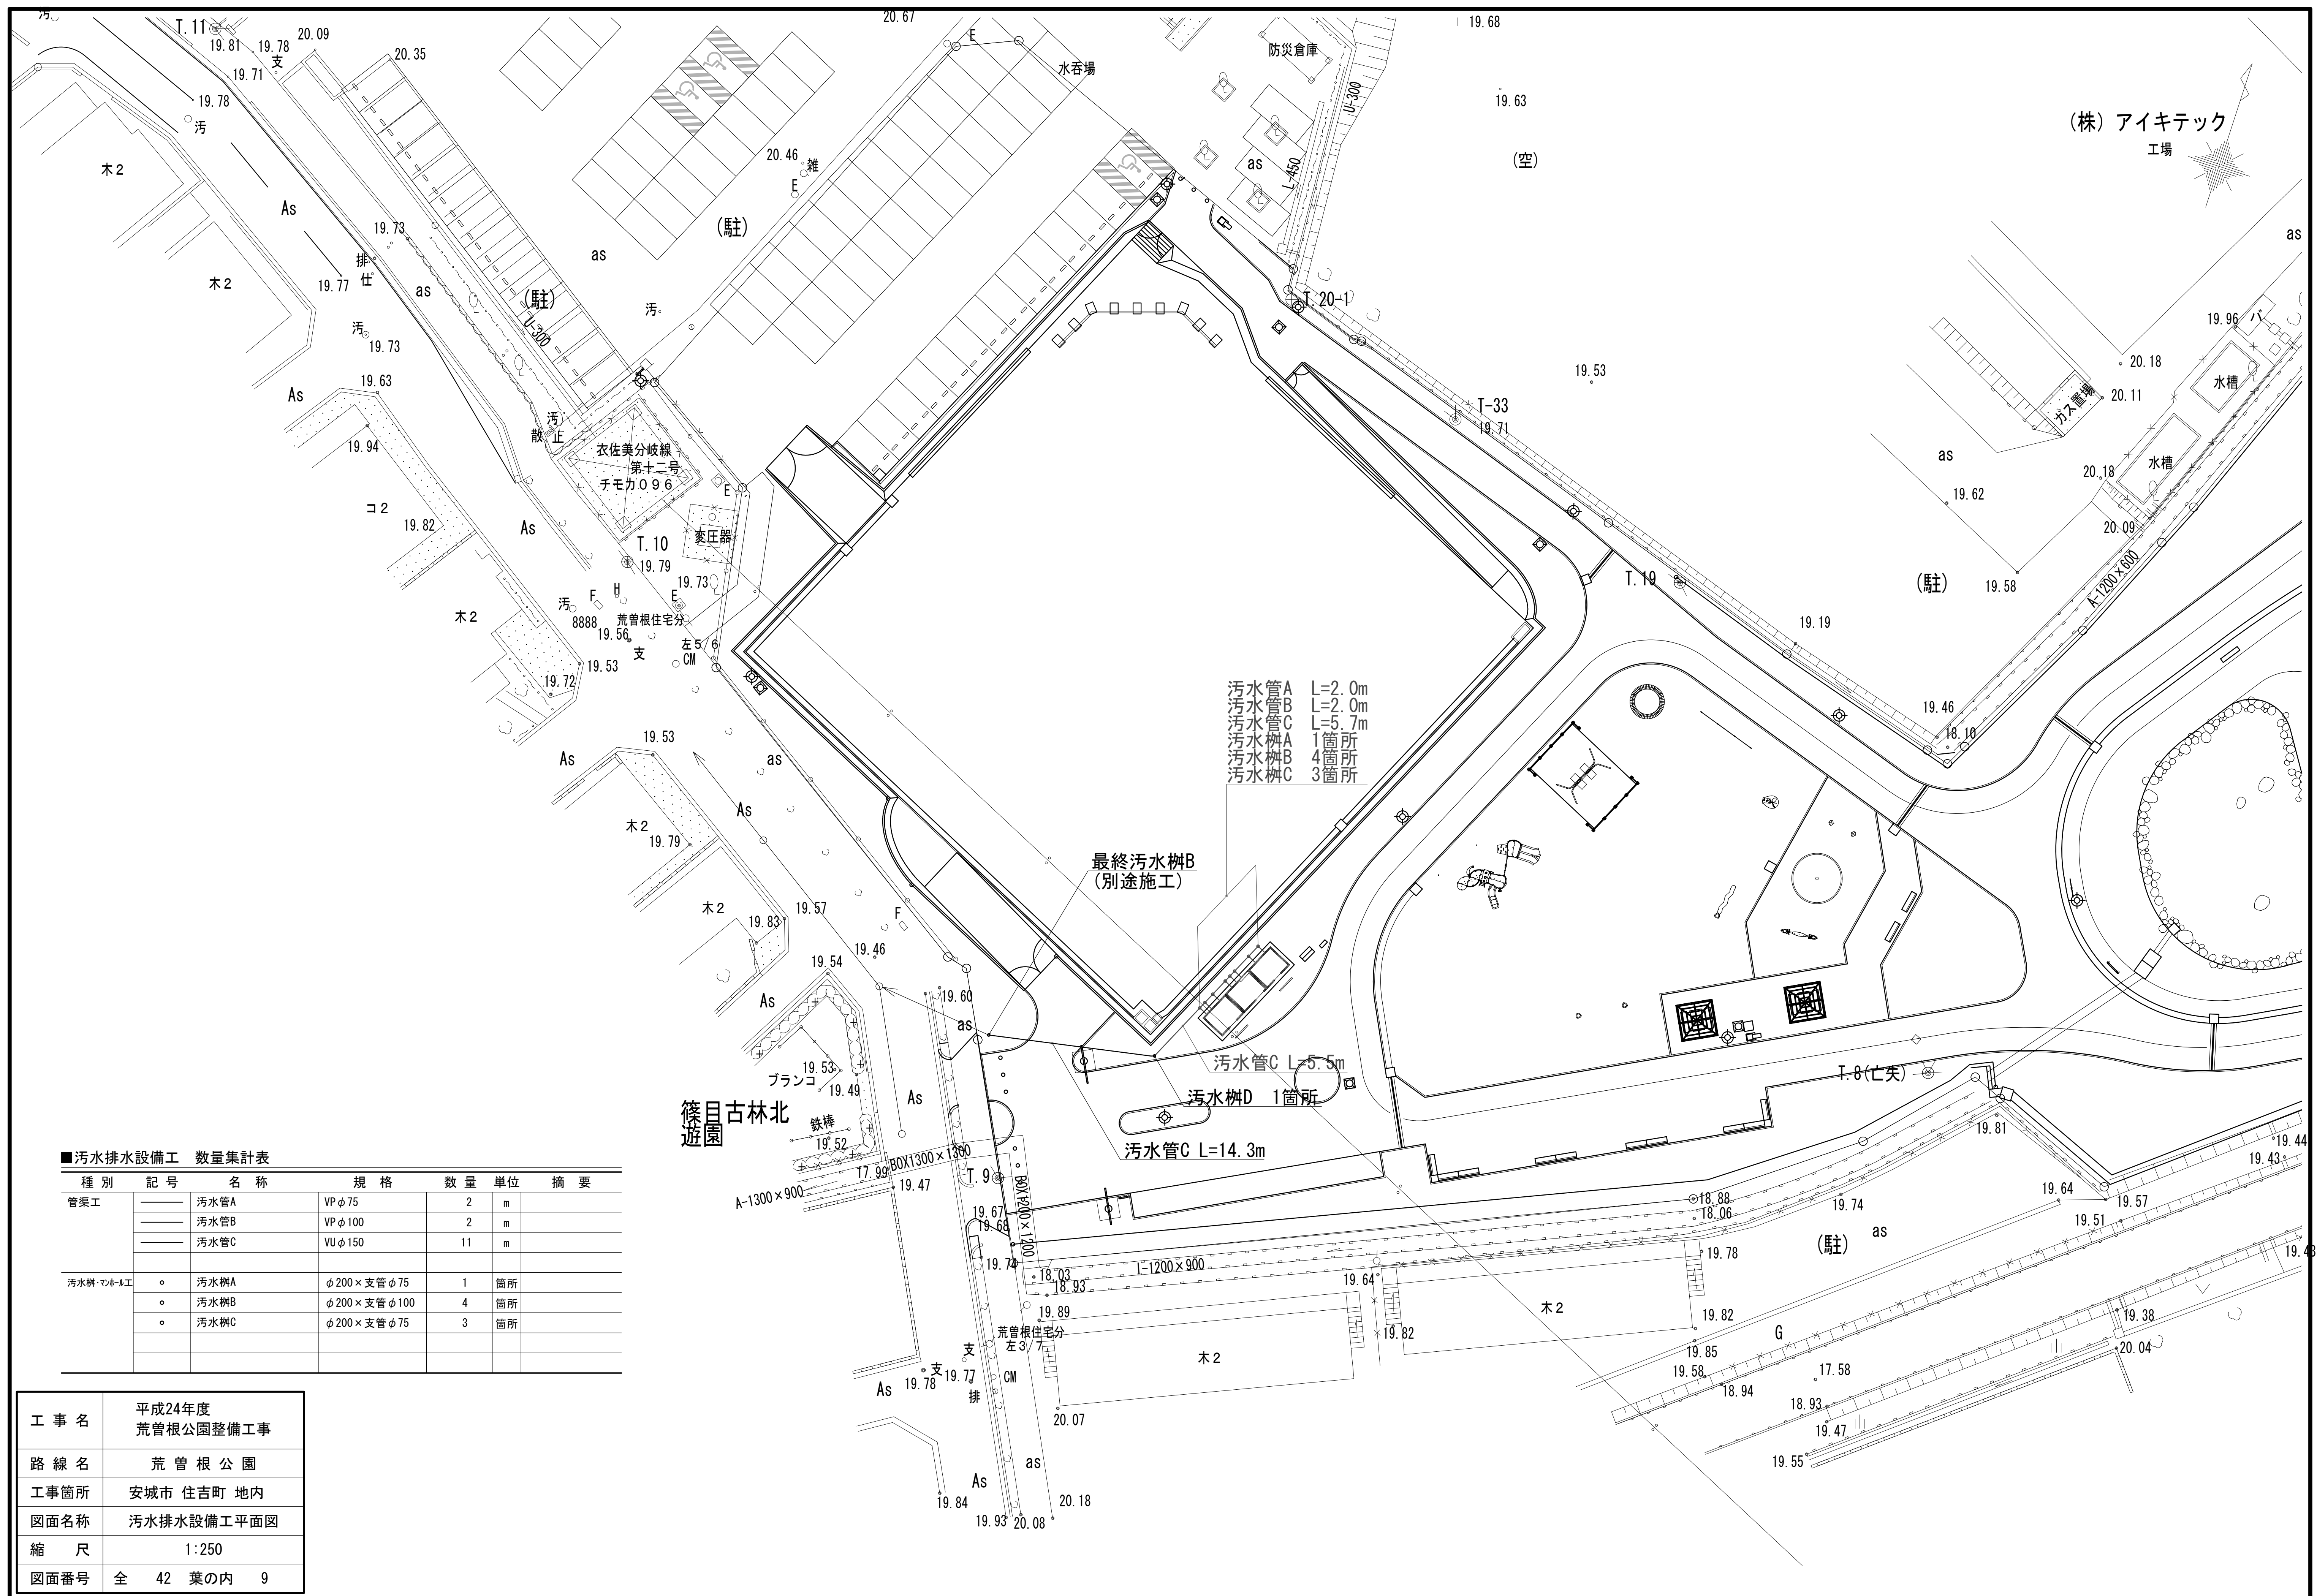

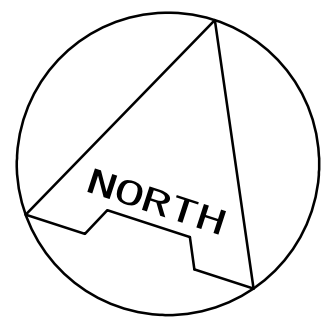


S=1:500

0 10 20M

■電気設備工 数量集計表

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
照明設備工	◆	照明灯A		3	基	常夜点灯

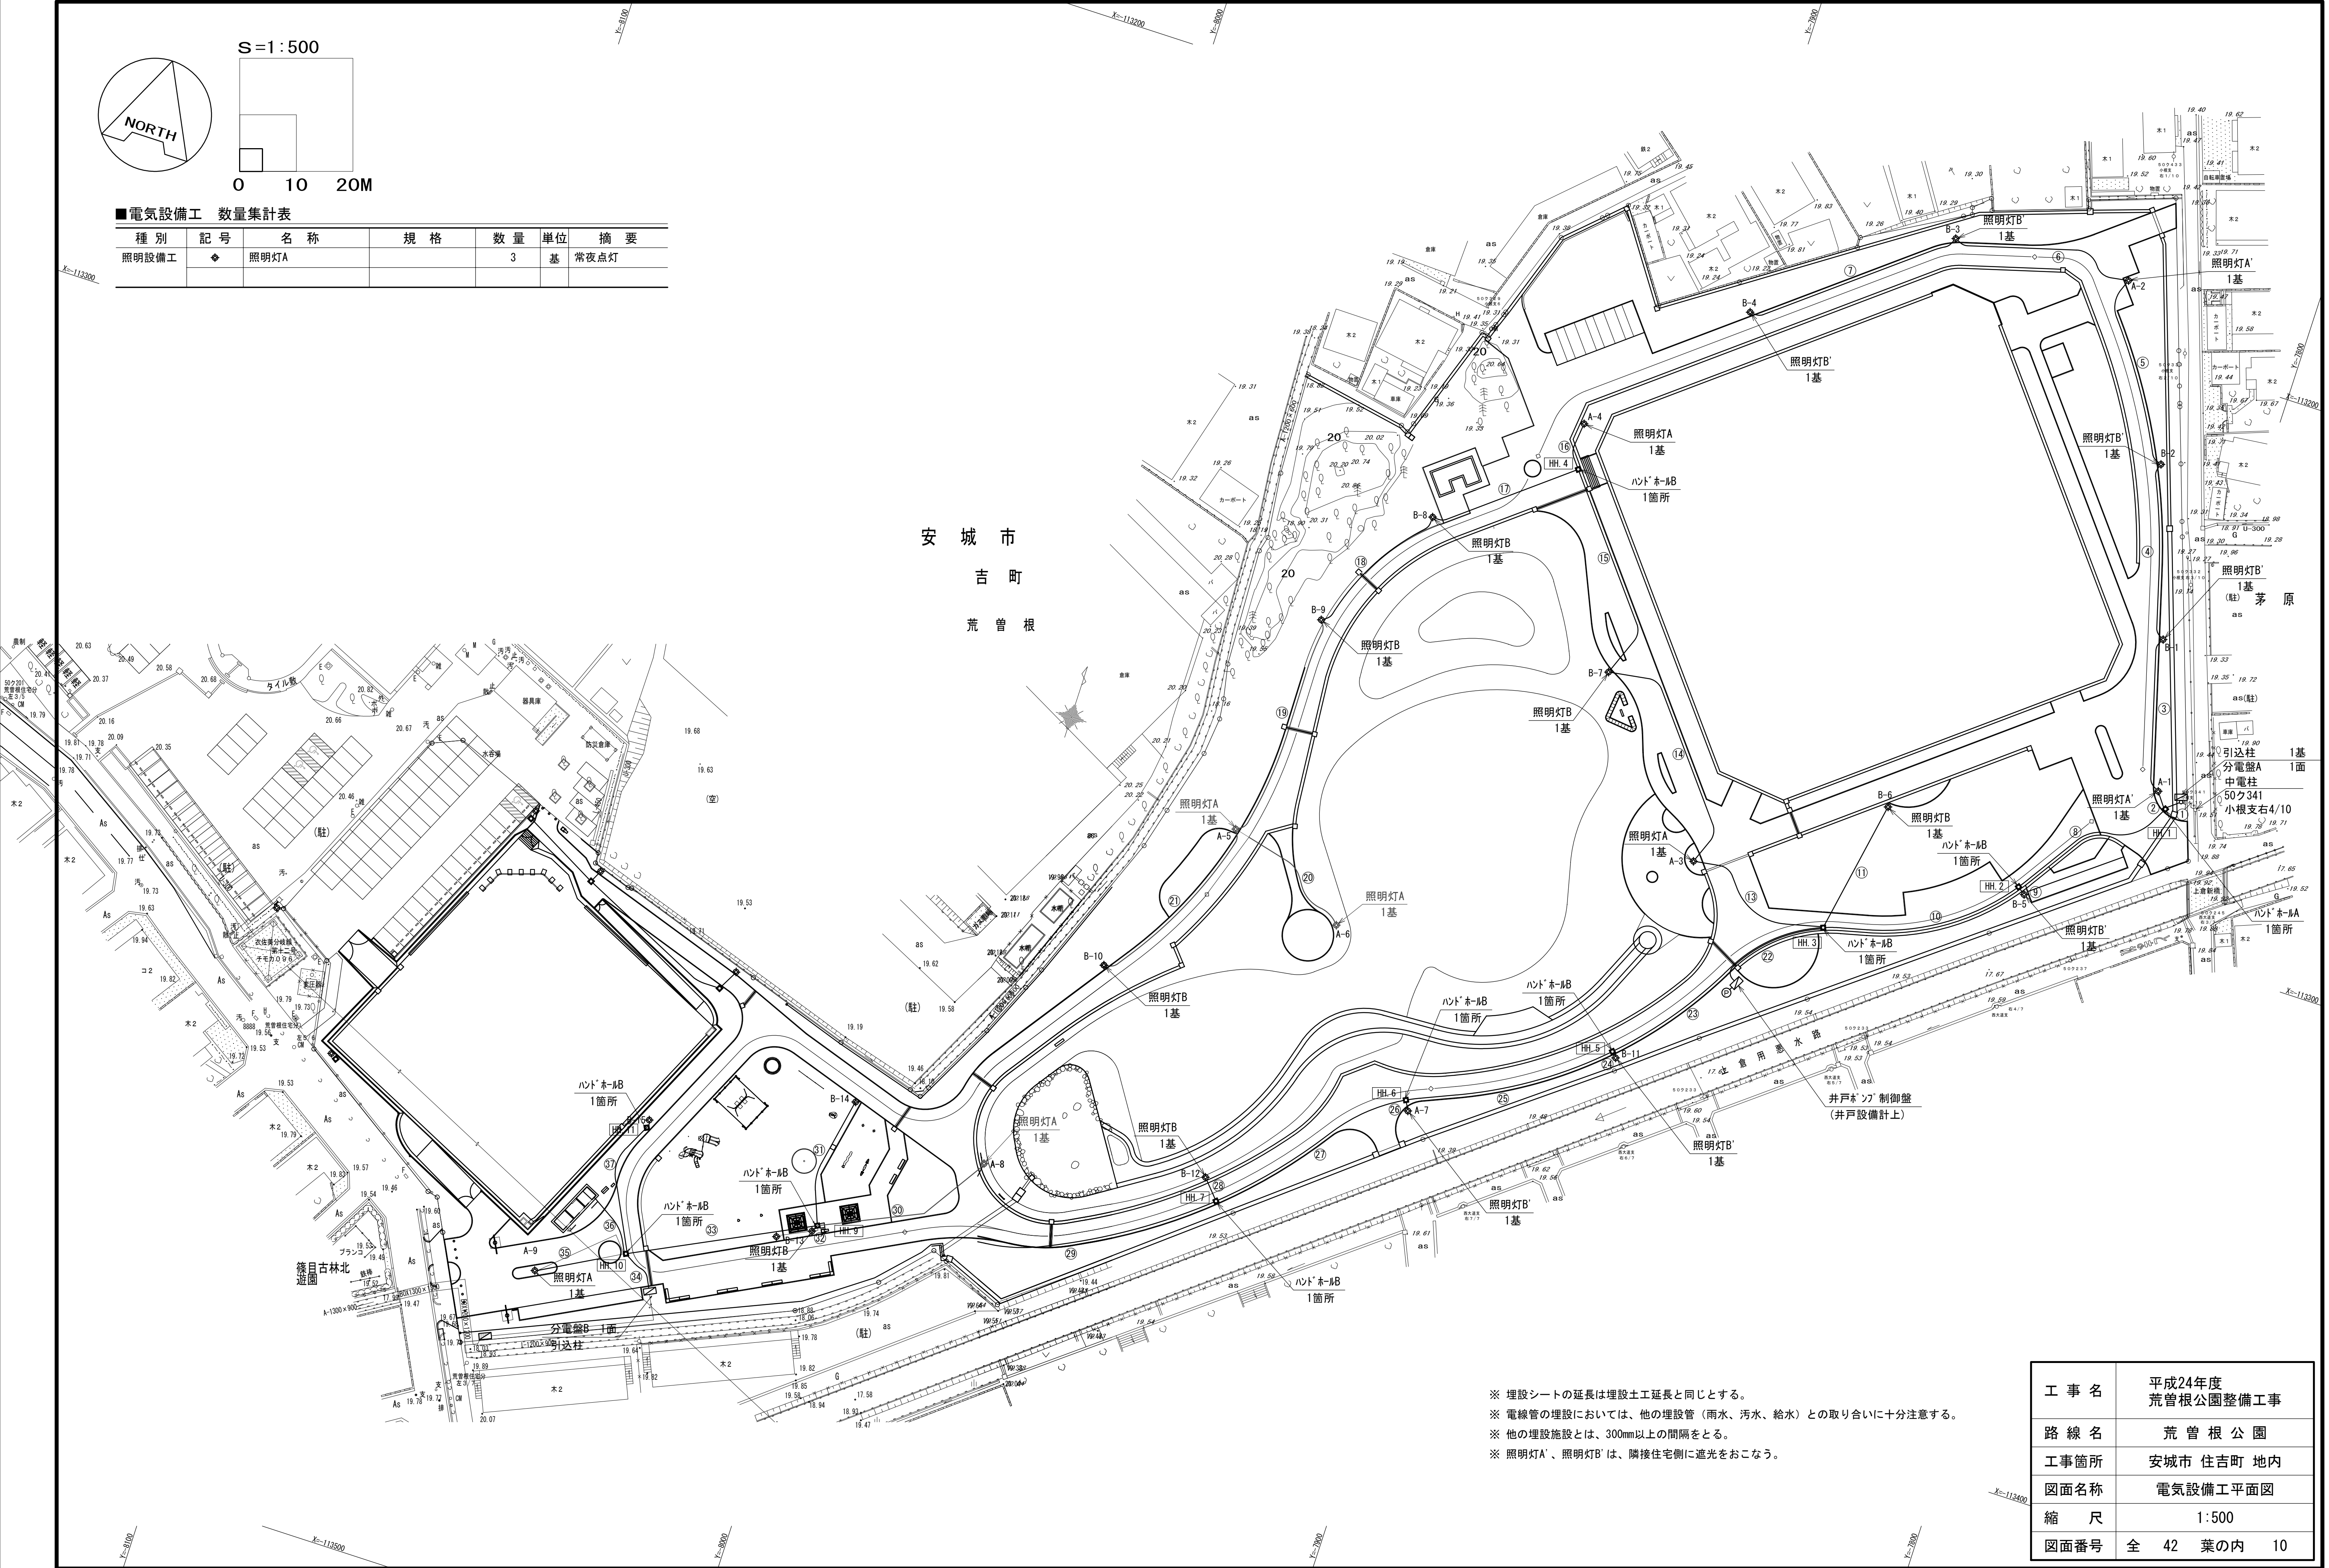

- ※ 埋設シートの延長は埋設土工延長と同じとする。
- ※ 電線管の埋設においては、他の埋設管（雨水、汚水、給水）との取り扱いに十分注意する。
- ※ 他の埋設施設とは、300mm以上の間隔をとる。
- ※ 照明灯A'、照明灯B' は、隣接住宅側に遮光をおこなう。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	電気設備工平面図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 10

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

□ 電気設備配管配線表 (単位:m)

番号	土 工	土工延長	電 線	電線延長	電線管	電線管延長	摘 要
①	埋設D	※ 3. 0	EM-CE3. 5sq-4C	※ 4. 5	FEP50	※ 3. 5	照明1
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 4. 5			照明2
			EM-CE3. 5sq-4C	※ 4. 5			照明3
			EM-CET14sq	※ 4. 5		※ 3. 5	トイレA
			EM-CET14sq	※ 4. 5		※ 3. 5	井戸ポンプ
			—	—	FEP50	※ 3. 5	予備
②	埋設A	※ 3. 4	EM-CE3. 5sq-4C	※ 4. 9	FEP30	※ 3. 9	照明1
③	埋設A	※ 27. 7	EM-CE3. 5sq-4C	※ 29. 7	FEP30	※ 28. 7	照明1
④	埋設A	※ 31. 6	EM-CE3. 5sq-4C	※ 33. 6	FEP30	※ 32. 6	照明1
⑤	埋設A	※ 34. 7	EM-CE3. 5sq-4C	※ 36. 7	FEP30	※ 35. 7	照明1
⑥	埋設A	※ 33. 2	EM-CE3. 5sq-2C	※ 35. 2	FEP30	※ 34. 2	照明1
⑦	埋設A	※ 39. 2	EM-CE3. 5sq-2C	※ 41. 2	FEP30	※ 40. 2	照明1
⑧	埋設E	※ 31. 7	EM-CE3. 5sq-4C	※ 31. 7	FEP30	※ 30. 7	照明2
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 31. 7	FEP30	※ 30. 7	照明3
			EM-CET14sq	※ 31. 7	FEP50	※ 30. 7	トイレA
			EM-CET14sq	※ 31. 7	FEP50	※ 30. 7	井戸ポンプ
			—	—	FEP50	※ 30. 7	予備
⑨	埋設A	※ 1. 7	EM-CE5. 5sq-4C	※ 3. 2	FEP50	※ 2. 2	照明2
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 3. 2			照明2
⑩	埋設E	※ 36. 2	EM-CE5. 5sq-4C	※ 37. 2	FEP30	※ 36. 2	照明2
			EM-CE3. 5sq-4C	※ 37. 2		※ 36. 2	照明3
			EM-CET14sq	※ 37. 2		※ 36. 2	トイレA
			EM-CET14sq	※ 37. 2		※ 36. 2	井戸ポンプ
			—	—	FEP50	※ 36. 2	予備
⑪	埋設A	※ 24. 1	EM-CE5. 5sq-4C	※ 25. 6	FEP50	※ 24. 8	照明2
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 25. 6			照明2
⑫	埋設A	※ 8. 3	EM-CET14sq	※ 9. 8	FEP50	※ 8. 8	トイレA
⑬	埋設A	※ 28. 0	EM-CE5. 5sq-4C	※ 29. 5	FEP30	※ 28. 5	照明2
⑭	埋設A	※ 43. 6	EM-CE5. 5sq-4C	※ 45. 6	FEP30	※ 44. 6	照明2
⑮	埋設A	※ 39. 5	EM-CE5. 5sq-4C	※ 41. 0	FEP30	※ 40. 0	照明2
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 10. 1		※ 9. 1	照明2
⑯	埋設A	※ 8. 6	EM-CE5. 5sq-4C	※ 10. 1	FEP50	※ 9. 1	照明2
			EM-CE5. 5sq-4C	※ 10. 1			照明2
⑰	埋設A	※ 27. 4	EM-CE5. 5sq-4C	※ 28. 9	FEP30	※ 27. 9	照明2
⑱	埋設A	※ 27. 4	EM-CE5. 5sq-4C	※ 29. 4	FEP30	※ 28. 4	照明2
⑲	埋設A	※ 41. 0	EM-CE5. 5sq-4C	※ 43. 0	FEP30	※ 42. 0	照明2
⑳	埋設A	※ 25. 5	EM-CE5. 5sq-4C	※ 27. 5	FEP30	※ 26. 5	照明2
㉑	埋設A	※ 35. 0	EM-CE5. 5sq-4C	※ 37. 0	FEP30	※ 36. 0	照明2
㉒	埋設A	※ 20. 8	EM-CET14sq	※ 22. 3	FEP50	※ 21. 3	井戸ポンプ
㉓	埋設B	※ 44. 0	EM-CE3. 5sq-4C	※ 45. 0	FEP30	※ 44. 0	照明3
			—	—		※ 44. 0	予備
㉔	埋設A	※ 1. 2	EM-CE3. 5sq-4C	※ 2. 7	FEP50	※ 1. 7	照明3
			EM-CE3. 5sq-4C	※ 2. 7			照明3
㉕	埋設B	※ 37. 8	EM-CE3. 5sq-4C	※ 38. 8	FEP30	※ 37. 8	照明3
			—	—		※ 37. 8	予備
㉖	埋設A	※ 1. 9	EM-CE3. 5sq-4C	※ 3. 4	FEP50	※ 2. 4	照明3
			EM-CE3. 5sq-4C	※ 3. 4			照明3
㉗	埋設B	※ 38. 3	EM-CE3. 5sq-2C	※ 39. 3	FEP30	※ 38. 3	照明3
			—	—		※ 38. 3	予備
㉘	埋設A	※ 4. 6	EM-CE3. 5sq-2C	※ 6. 1	FEP30	※ 5. 1	照明3
㉙	埋設B		EM-CE3. 5sq-2C	34. 4	FEP30		照明4
			—	—			予備
㉚	埋設A	29. 2	EM-CE3. 5sq-2C		FEP30	29. 7	照明4
㉛	埋設A	1. 4	EM-CE3. 5sq-2C	2. 9	FEP30	1. 9	照明4
			—	—			
㉜	埋設B	29. 3	EM-CE3. 5sq-2C	30. 3	FEP50	29. 3	照明4
			EM-CE3. 5sq-2C	30. 3			照明4
㉝	埋設B		—	—	FEP50	33. 3	予備
			—	—			
㉞	埋設C	7. 1	EM-CE3. 5sq-2C	9. 6	FEP50	7. 6	照明4
			EM-CE3. 5sq-2C	9. 6			照明4
			EM-CE3. 5sq-2C	9. 6			照明4
			EM-CE3. 5sq-2C	9. 6			照明4
			EM-CE8. 0sq-3C			7. 6	トイレB
			—	—	FEP50	7. 6	予備

□ 電気設備配管配線表 (単位:m)

番号	土 工	土工延長	電 線	電線延長	電線管	電線管延長	摘 要
㉟	埋設A	15. 4	EM-CE3. 5sq-2C	16. 9	FEP30	15. 9	照明4
㊱	埋設A	12. 8	EM-CE8. 0sq-3C		FEP50	13. 3	トイレB
㊲	埋設B	25. 3	EM-CE3. 5sq-2C	26. 8	FEP30	25. 8	照明4
			—	—		25. 8	予備
㊳	埋設A	※ 4. 1	EM-CE3. 5sq-4C	※ 5. 6	FEP50	※ 4. 6	照明4
			EM-CE3. 5sq-4C	※ 5. 6			照明4
㊴	埋設A	※ 29. 8	EM-CE3. 5sq-4C	※ 30. 8	FEP30	※ 29. 8	照明4
			—	—		※ 29. 8	予備
㊵	埋設A	※ 2. 4	EM-CE3. 5sq-4C	※ 3. 9	FEP50	※ 2. 9	照明4
			EM-CE3. 5sq-2C	※ 3. 9			照明4
㊶	埋設B	※ 15. 3	EM-CE3. 5sq-2C	※ 16. 3	FEP30	※ 15. 3	照明4
			—	—		※ 15. 3	予備
㊷	埋設A	※ 1. 4	EM-CE3. 5sq-2C	※ 2. 9	FEP30	※ 1. 9	照明4
㊸	埋設A	※ 6. 4	EM-CE3. 5sq-2C	※ 7. 9	FEP30	※ 6. 9	照明5
㊹	埋設A	※ 31. 8	EM-CE3. 5sq-2C	※ 33. 8	FEP30	※ 32. 8	照明5


□ 配管・配線立上余長表

設備箇所	配 線 長	配 管 長	備 考
引込柱・分電盤	平面長+2. 0m	平面長+0. 5m	
トイレ分電盤	平面長+1. 0m	平面長+0. 5m	
ポンプ制御盤	平面長+1. 0m	平面長+0. 5m	
ハンドホール	平面長+0. 5m	平面長+0. 0m	区間片側につき
照明灯	平面長+1. 0m	平面長+0. 5m	

・照明の常夜点灯、深夜消灯回路は、一部を除き4心ケーブルを使用し、そのうち2心それぞれ使用とする。

・表中 ※印については、別途工事数量とする。


電 気 設 備 配 線 系 統 図 (広 場 側)

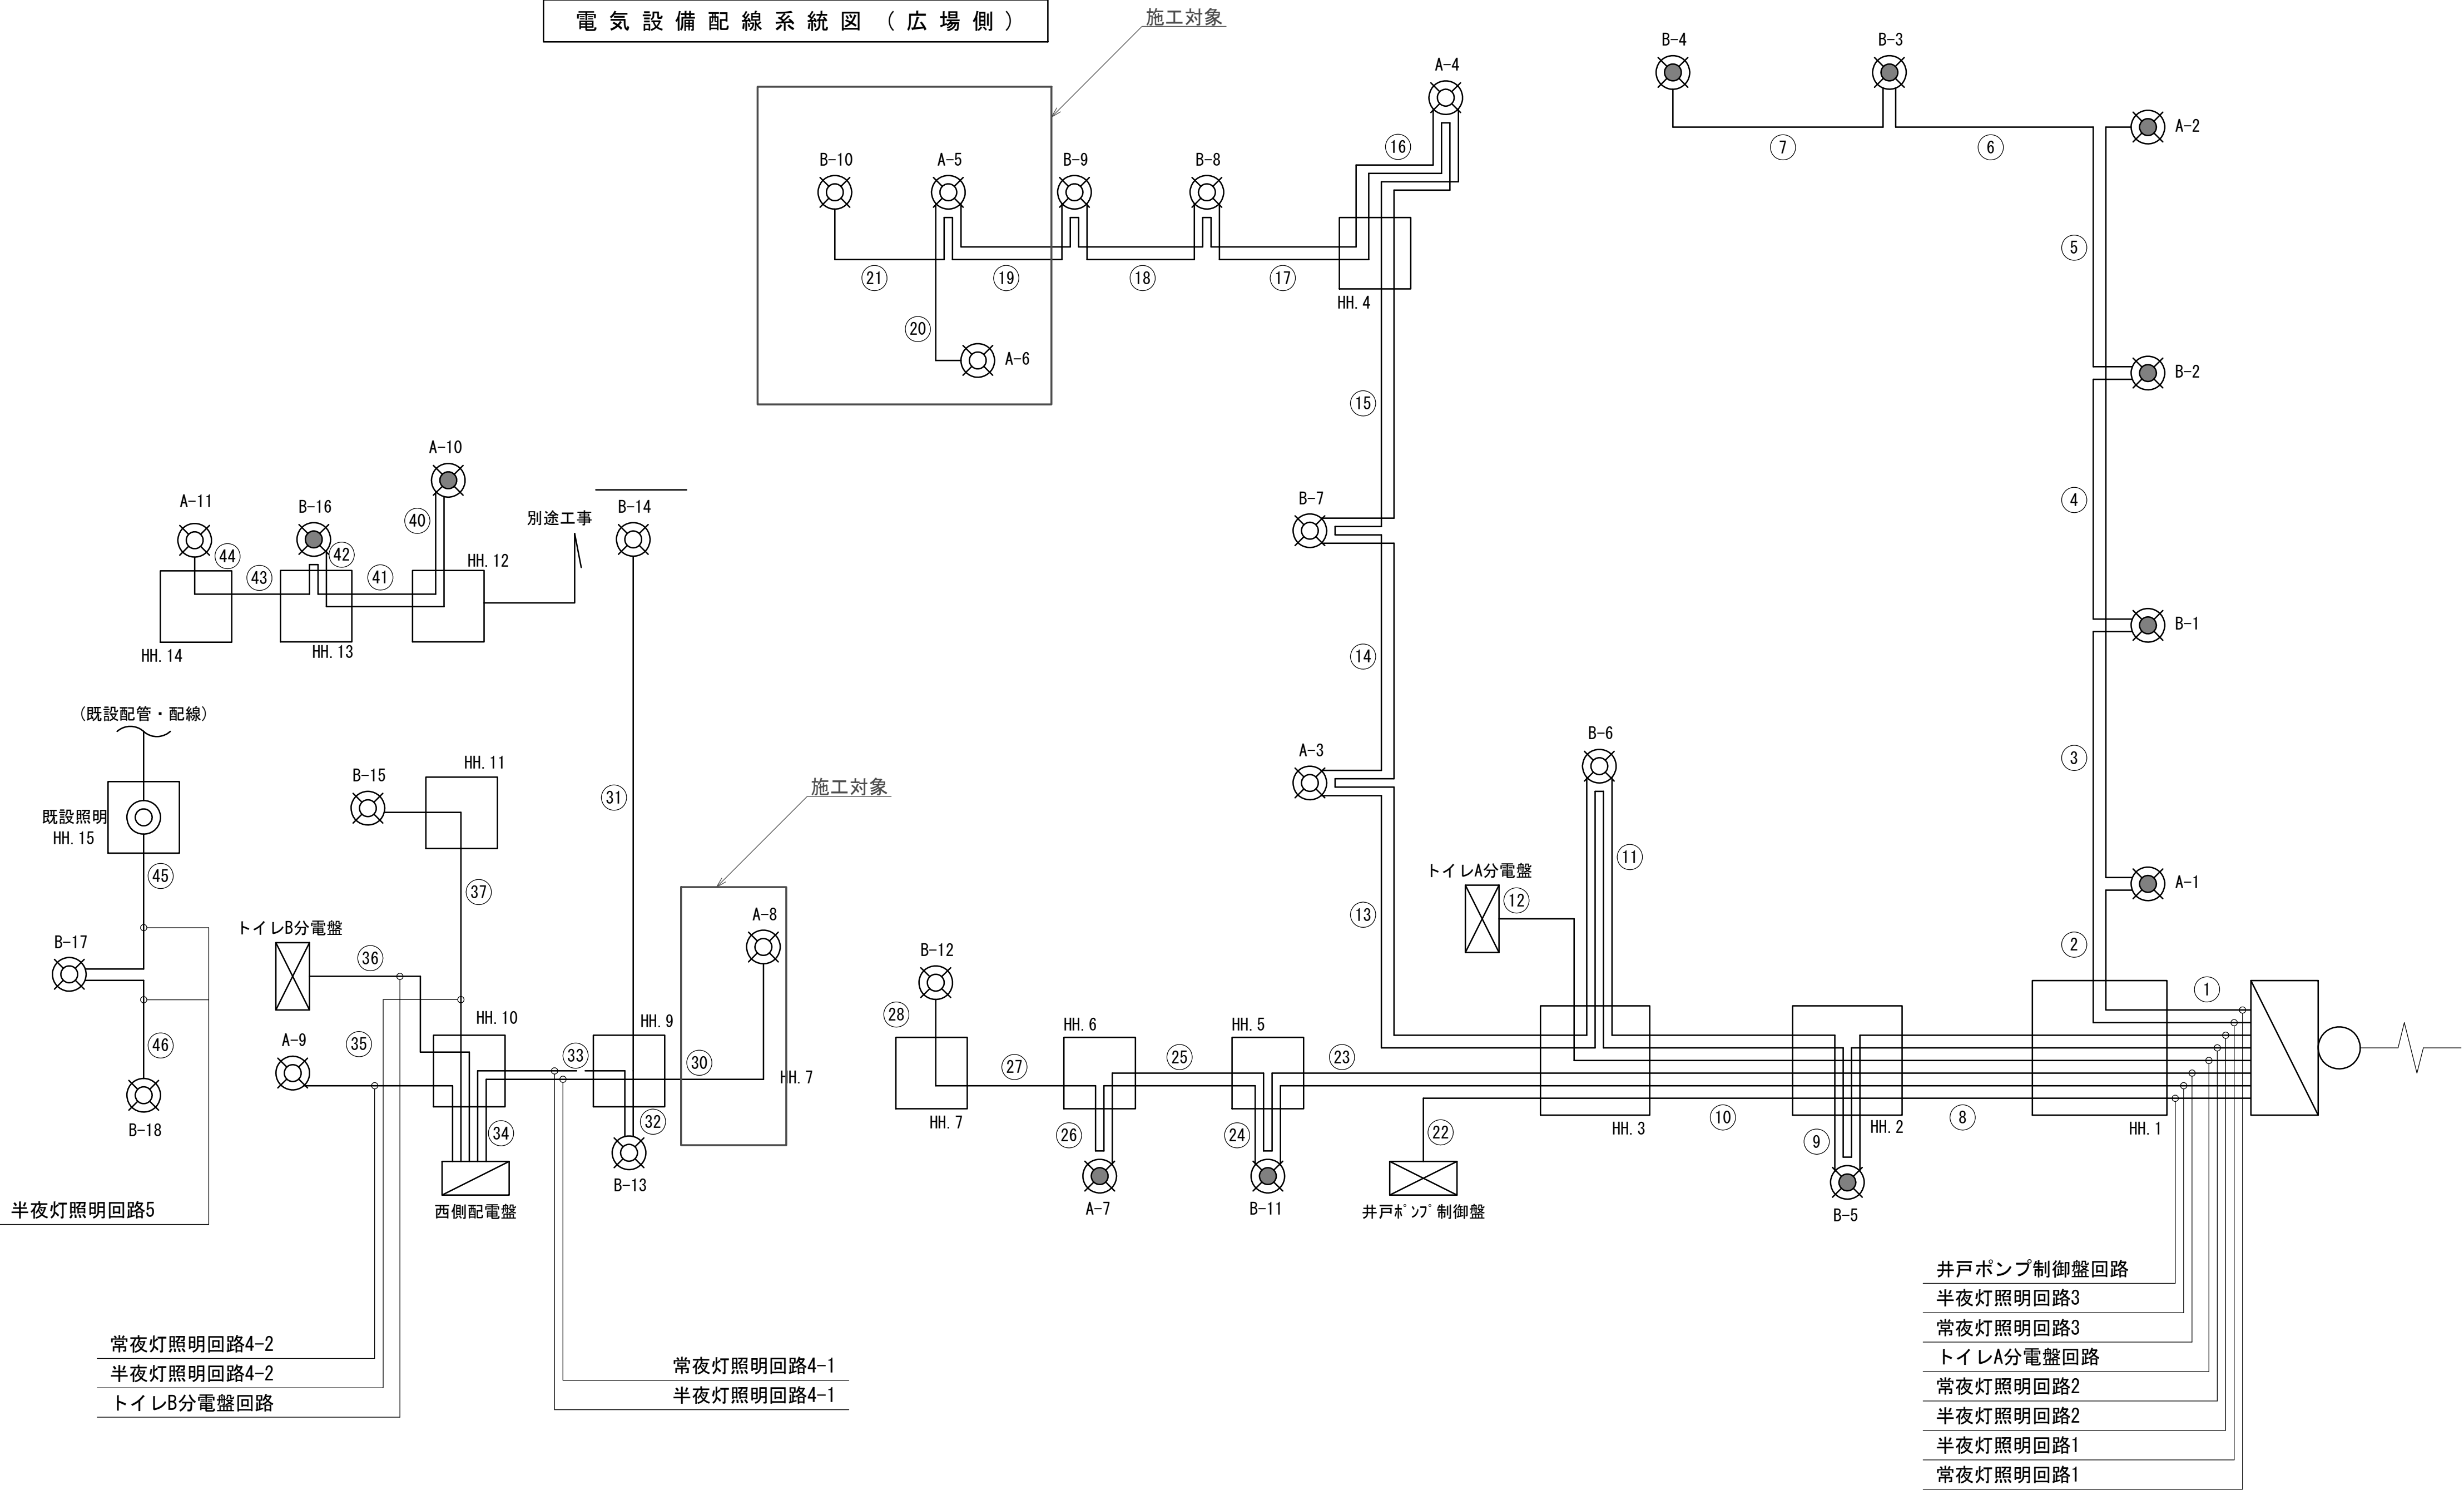

⊗ 遮光板無し

⊙ 遮光板付き

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	電気設備配線系統図
縮 尺	—
図面番号	全 42 葉の内 11

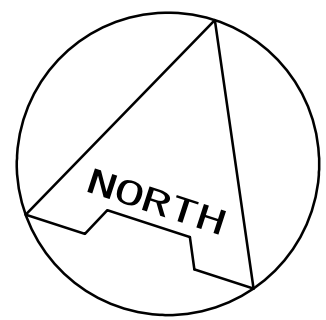


S=1:500

0 10 20M

■園路広場整備工 数量集計表-1

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
アスファルト系園路工		透水性カラー舗装A	t=30=100=50	33.0	m ²	
		排水性カラー舗装B	t=40=150=50	639.0	m ²	
コンクリート系園路工		透水性ブロック舗装	t=60=30=100=50	81.5	m ²	
		透水性平板舗装	t=60=30=100=50	105.2	m ²	
		透水性平板舗装撤去・復旧	t=60=30=100=50	16.0	m ²	
園路緑石工		緑石A	地先境界ブロック 120×120×600 H=0	71.3	m	Co基礎なし
		緑石B	地先境界ブロック 120×120×600 H=50	24.1	m	Co基礎なし
		緑石C	地先境界ブロック 120×120×600 H=0	19.0	m	Co基礎あり
		緑石D	地先境界ブロック 120×120×600 H=50	102.3	m	Co基礎あり


安 城 市
住 吉 町
荒 曽 根

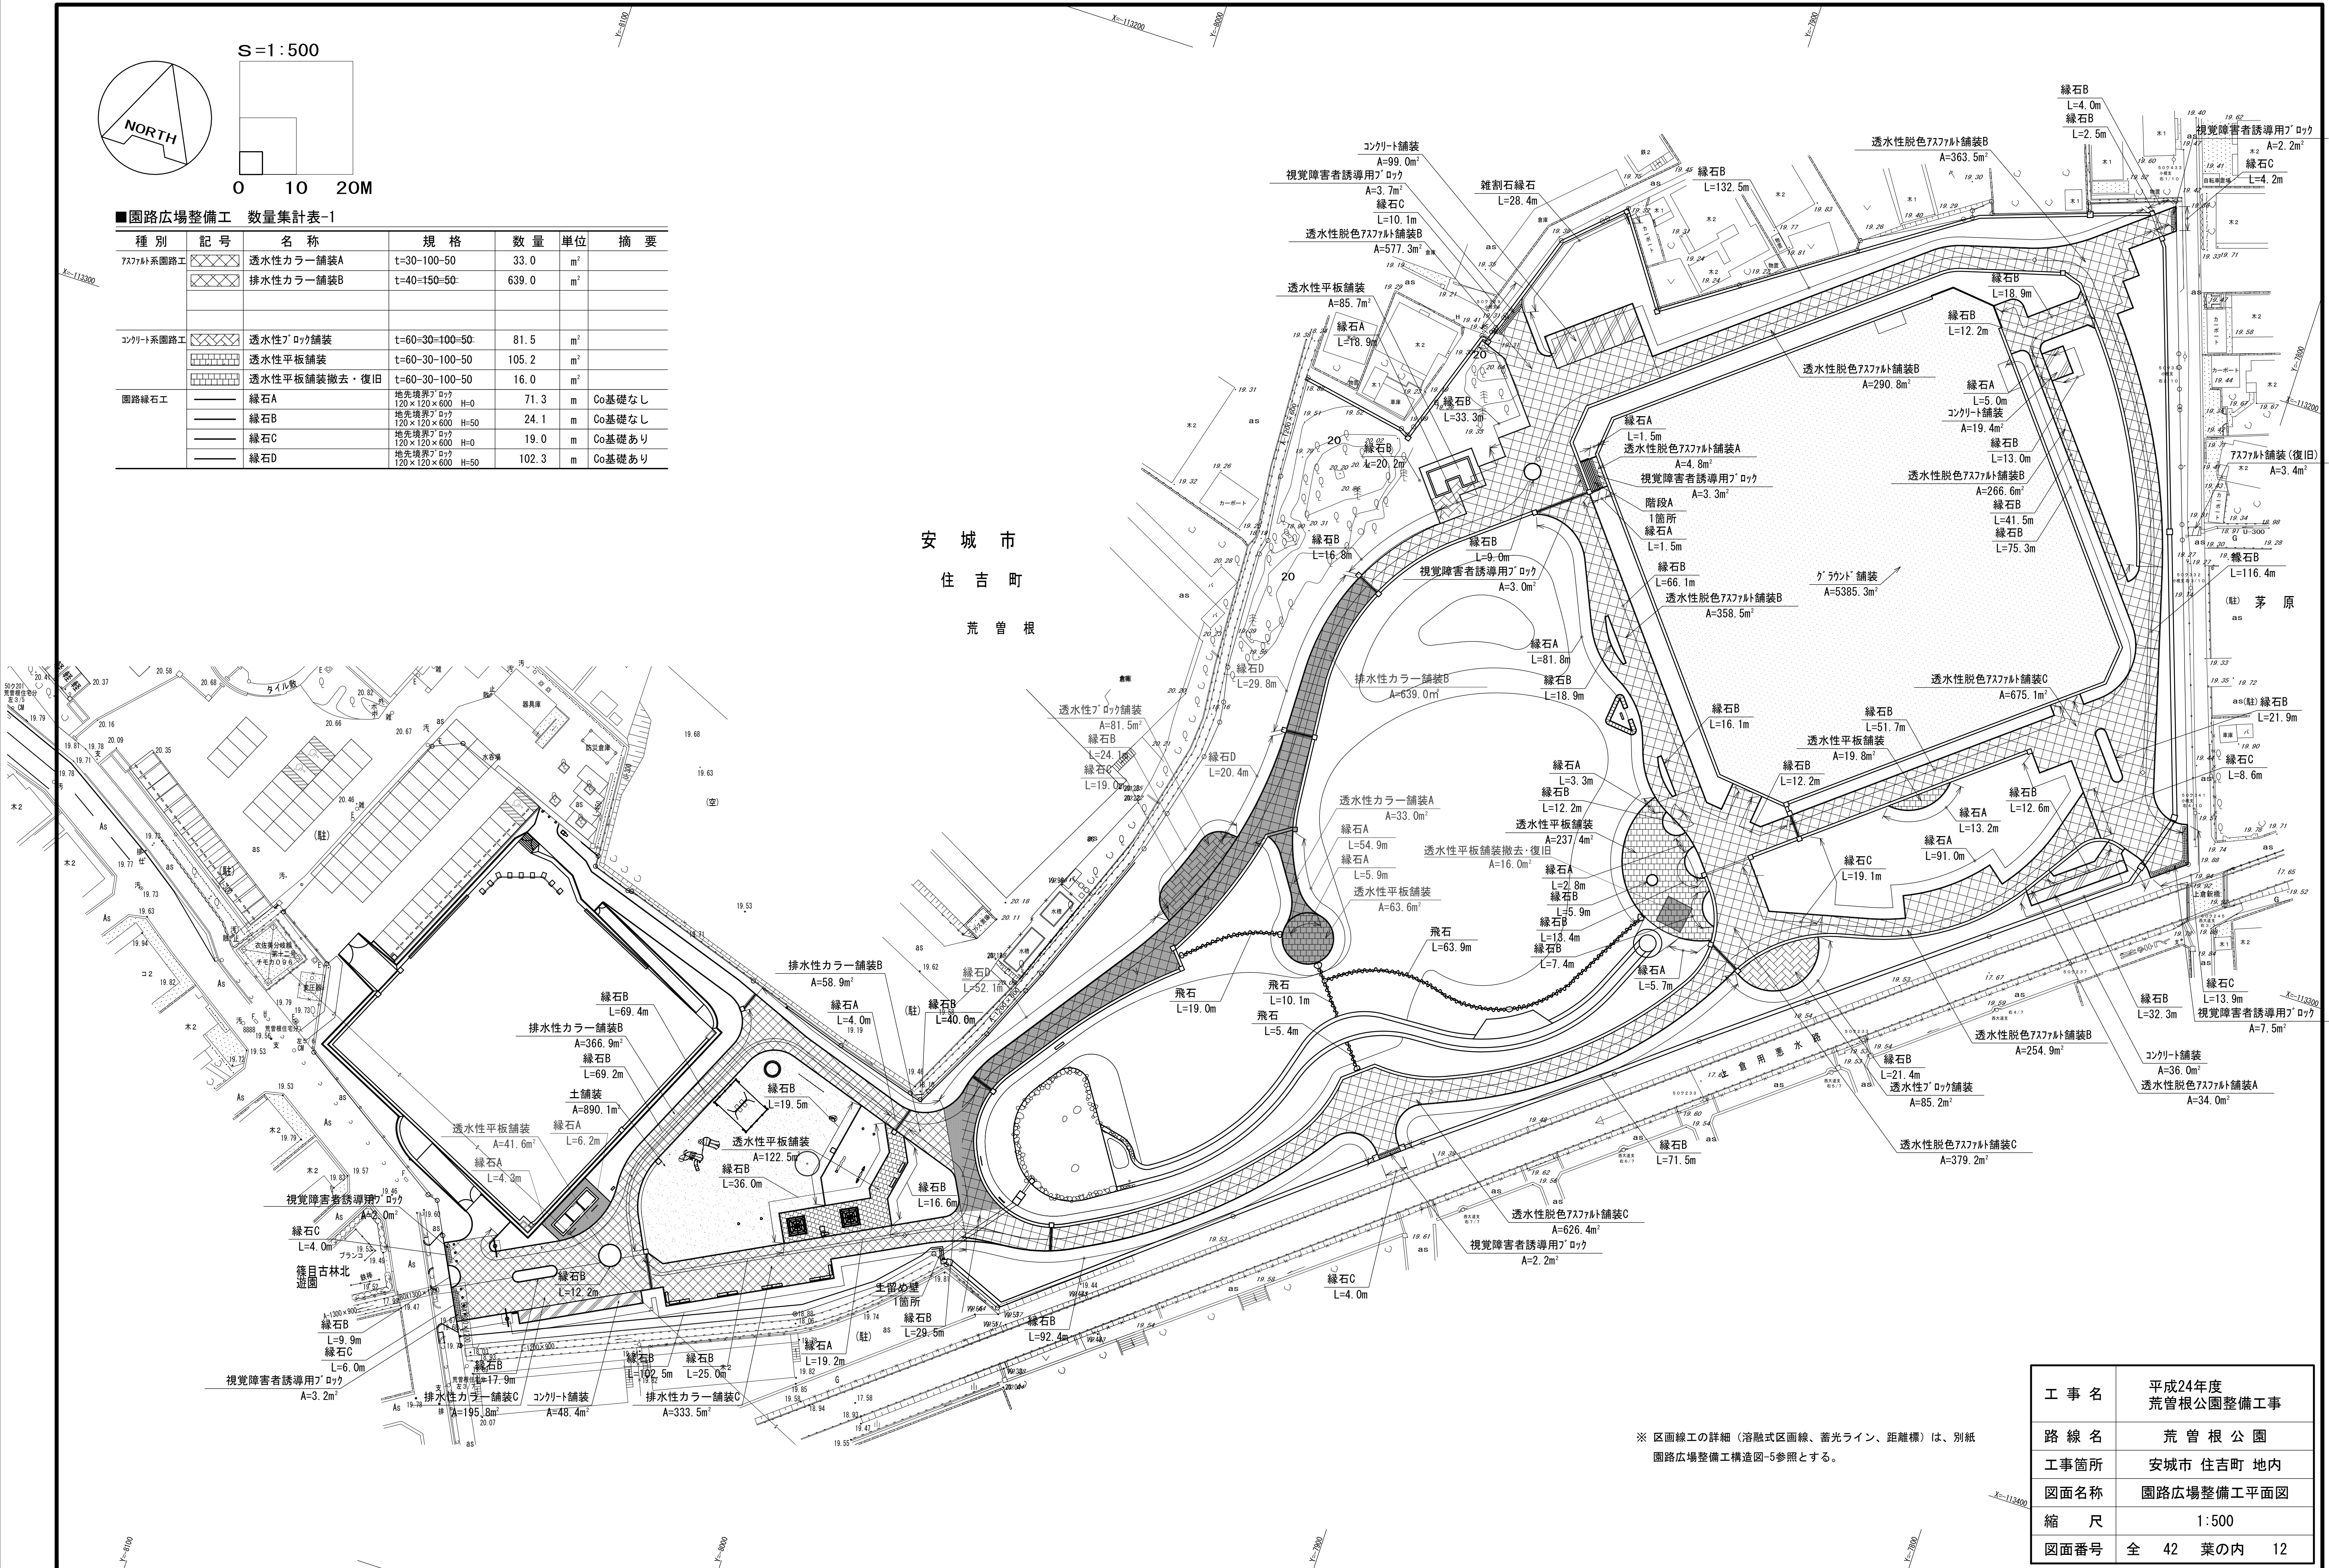

※ 区画線工の詳細（溶融式区画線、善光ライン、距離標）は、別紙
園路広場整備工構造図-5参照とする。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	園路広場整備工平面図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 12

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

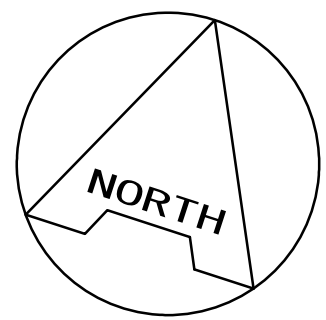

S=1:500

0 10 20M

■修景・遊戯施設整備工 数量集計表

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
遊具組立設置工	-	複合遊具A	L=28955	1	基	
	○	小型遊具A	スーパ-ノバ	1	基	
	□	健康遊具G(移設)	背伸ばしベンチ	1	基	
	■	健康遊具H(移設)	ｼｯﾄｱｯﾌﾟ	1	基	

■サービス施設整備工 数量集計表


種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
時計台工	□	時計塔	2面	1	基	
ベンチ・テーブル工	≡	葉っぱベンチ	1141×1143 背無	4	基	
	≡	野外卓	テーブル、ベンチ大1小1	1	基	

■管理施設整備工 数量集計表

種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
柵 工	≡	フェンスC	H=1200	221.5	m	

■建築施設組立設置工 数量集計表


種 別	記 号	名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
四阿工		四阿B	□3000	2	基	
便所工		トイレB	男2立2穴、女2穴、多1立1穴	1	棟	

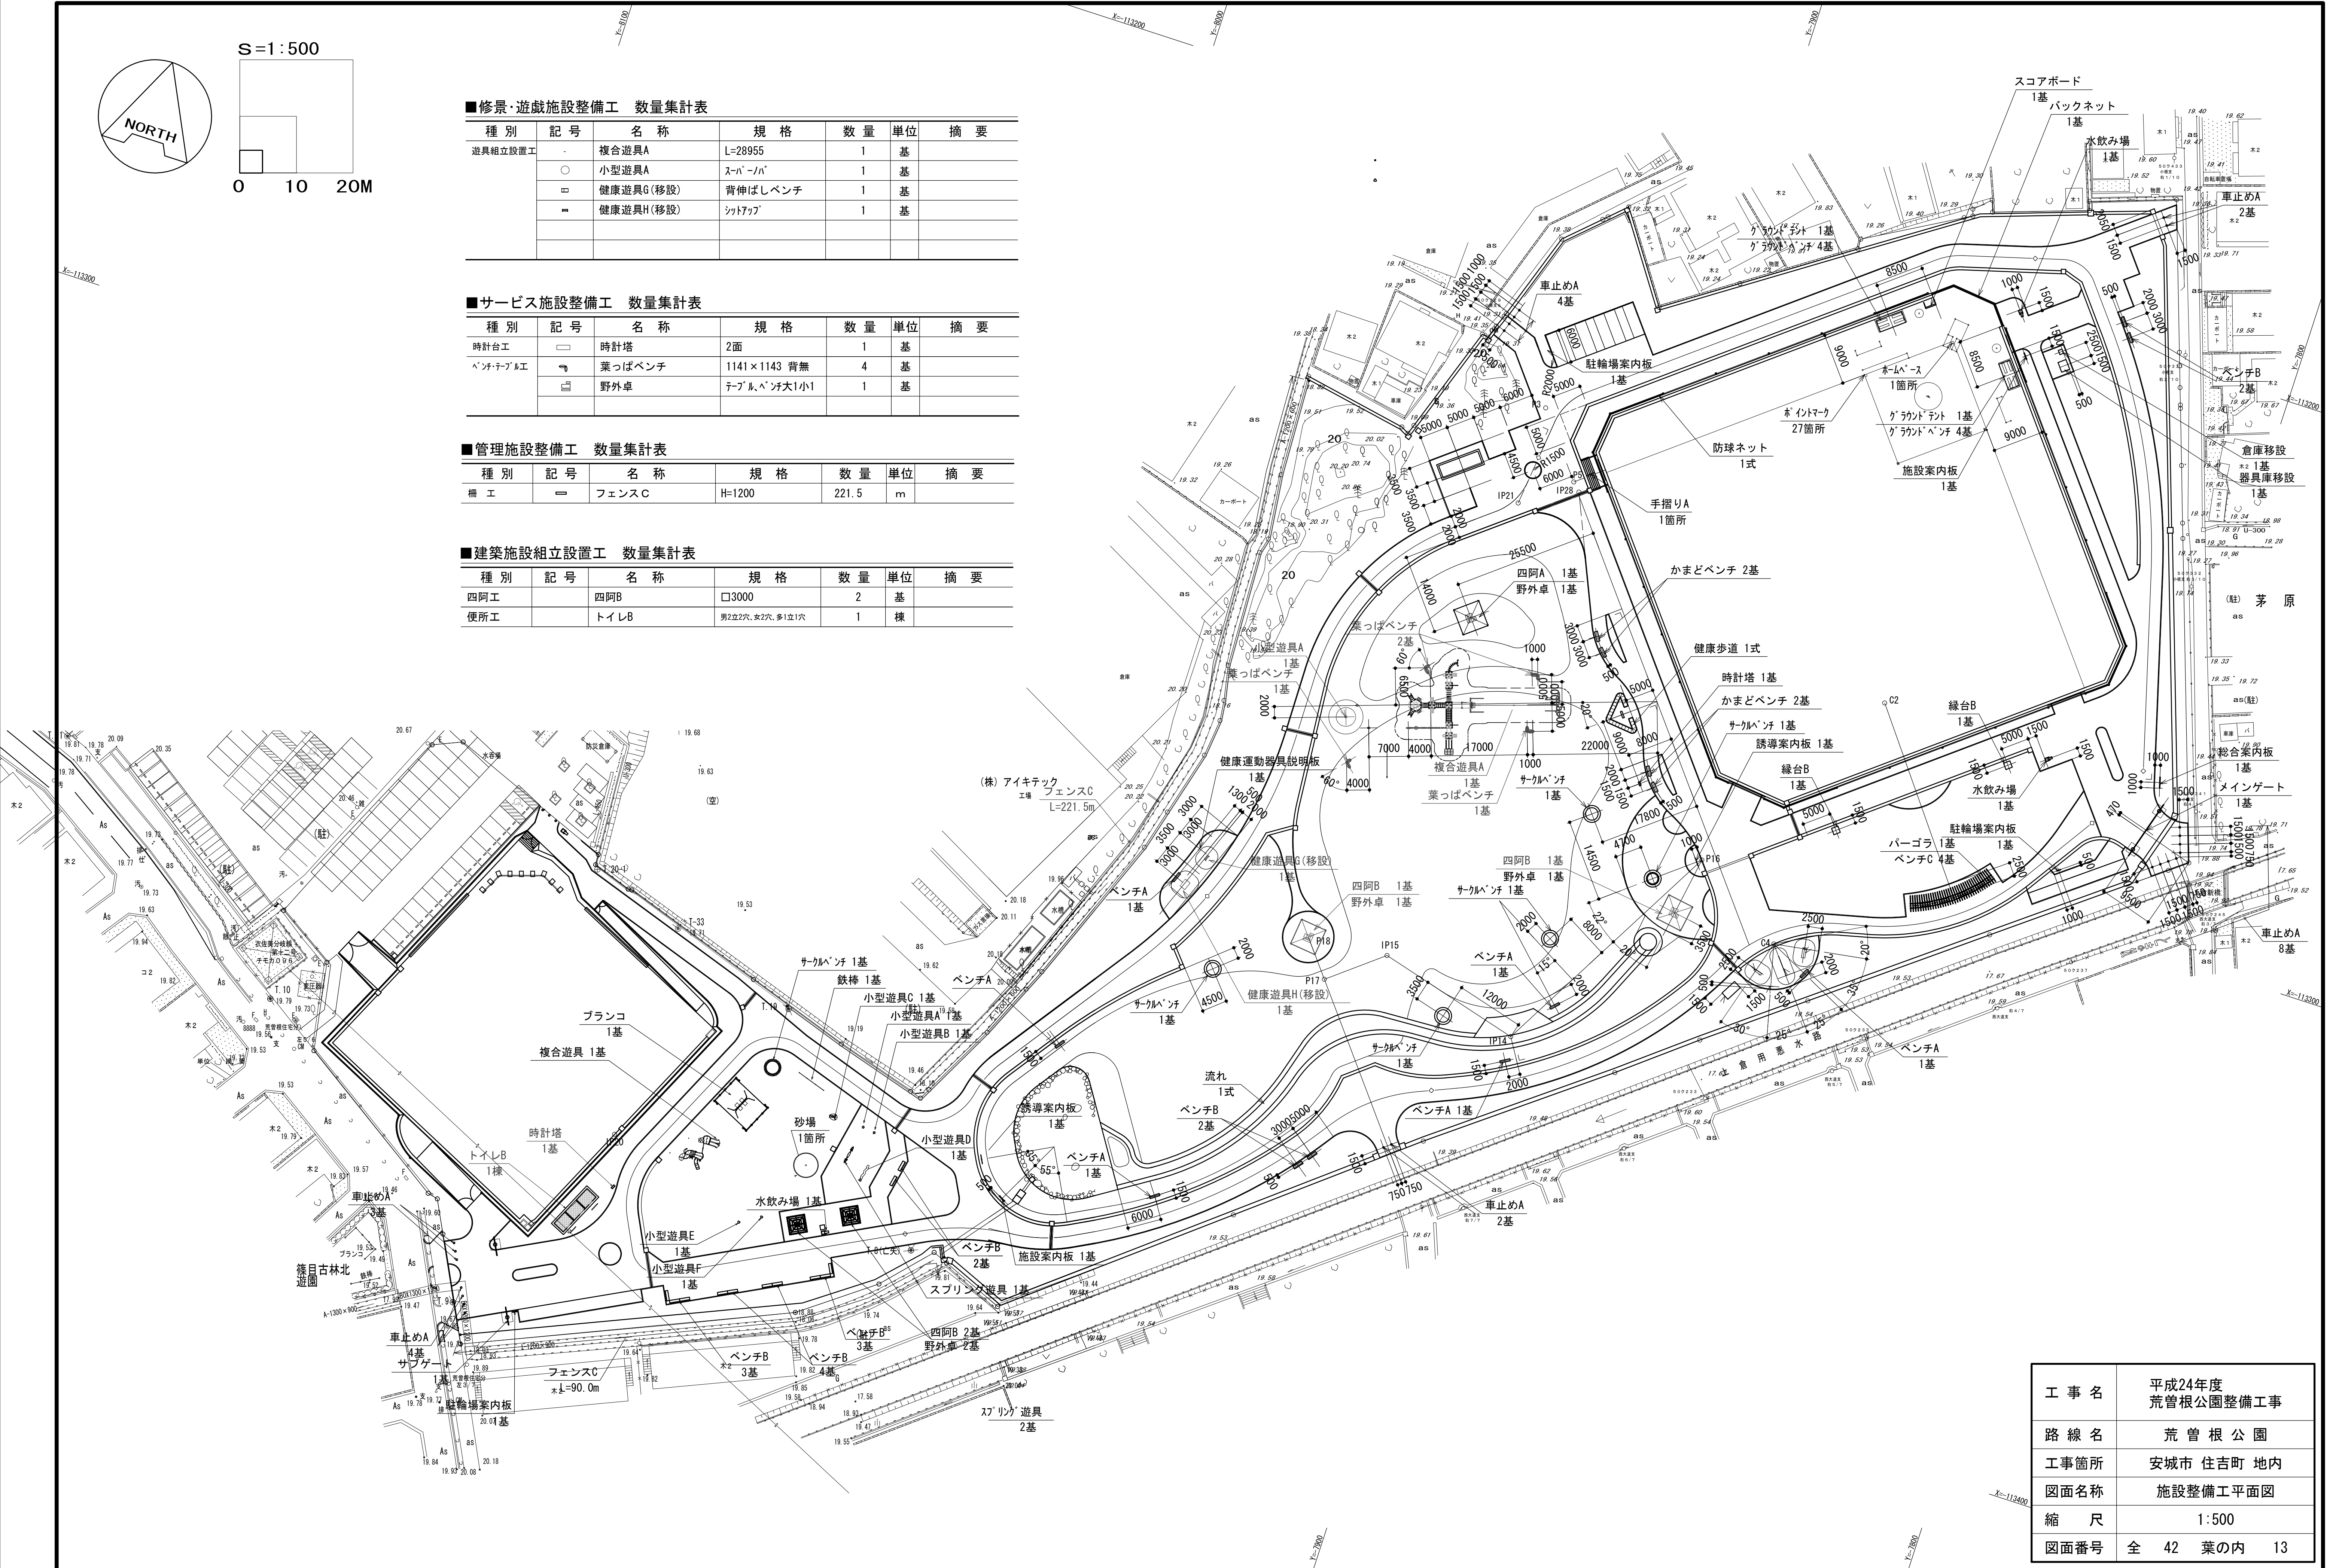

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	施設整備工平面図
縮 尺	1:500
図面番号	全 42 葉の内 13

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。


添え柱型支柱 S=1:20

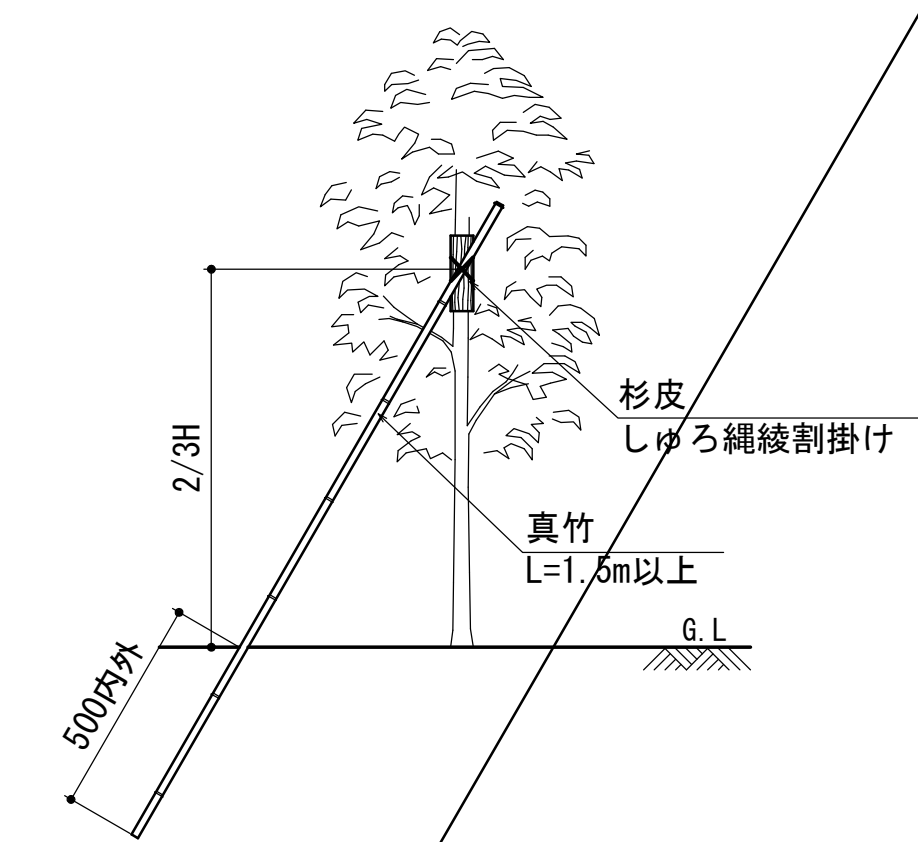


※ 本設計では、樹高2.5m未満の高中木に適用する。
※ 唐竹は、末口25mm内外とする。
※ 樹木と支柱の結束は、しゅろ縄掛けとし、2本どり3回巻きを標準とする。

□添え柱型支柱 材料表		100組当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
真竹	長さ1.5m以上、末口2.5cm	本	100		
雑材料	杉皮、しゅろ縄等	式	1		

地被植栽植付標準図 S=1:10

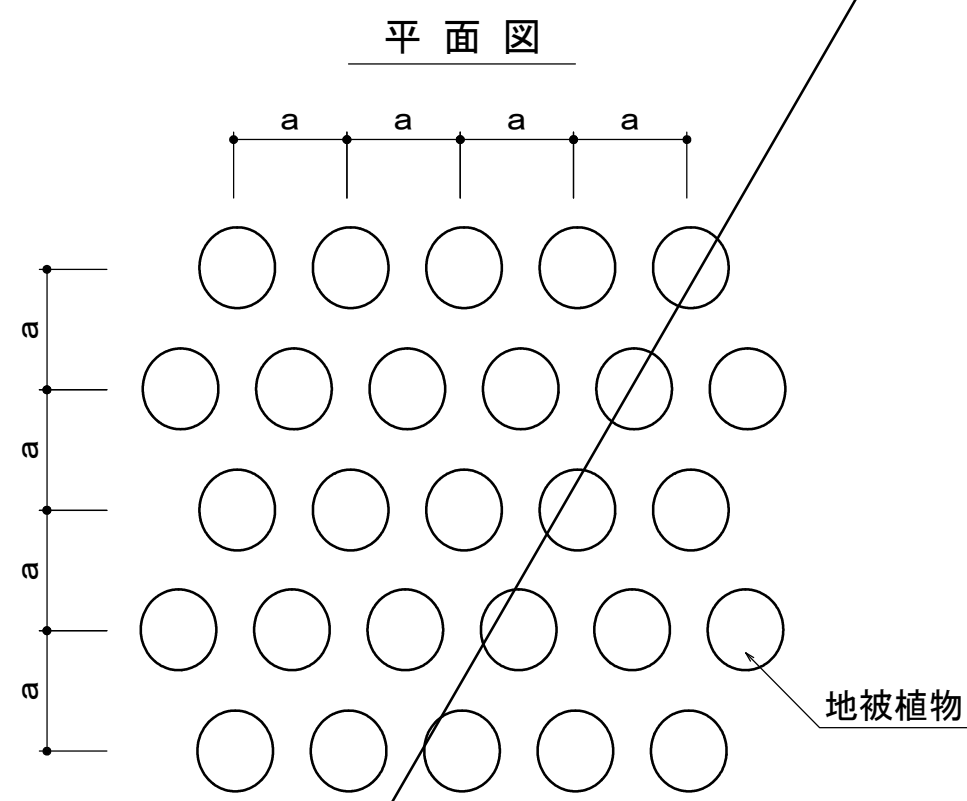


断面図

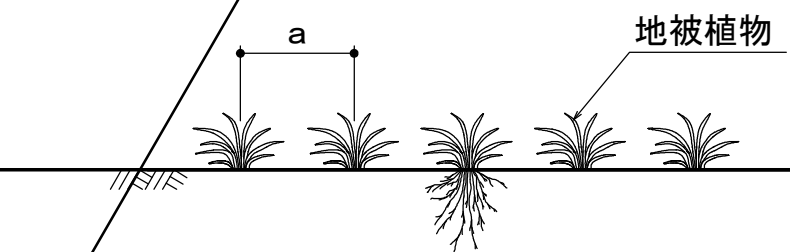

□地被植付 寸法表	
植付間隔a (mm)	m ² 当り植付株数
250	16株
200	25株
150	44株


二脚鳥居支柱(添木付) S=1:20

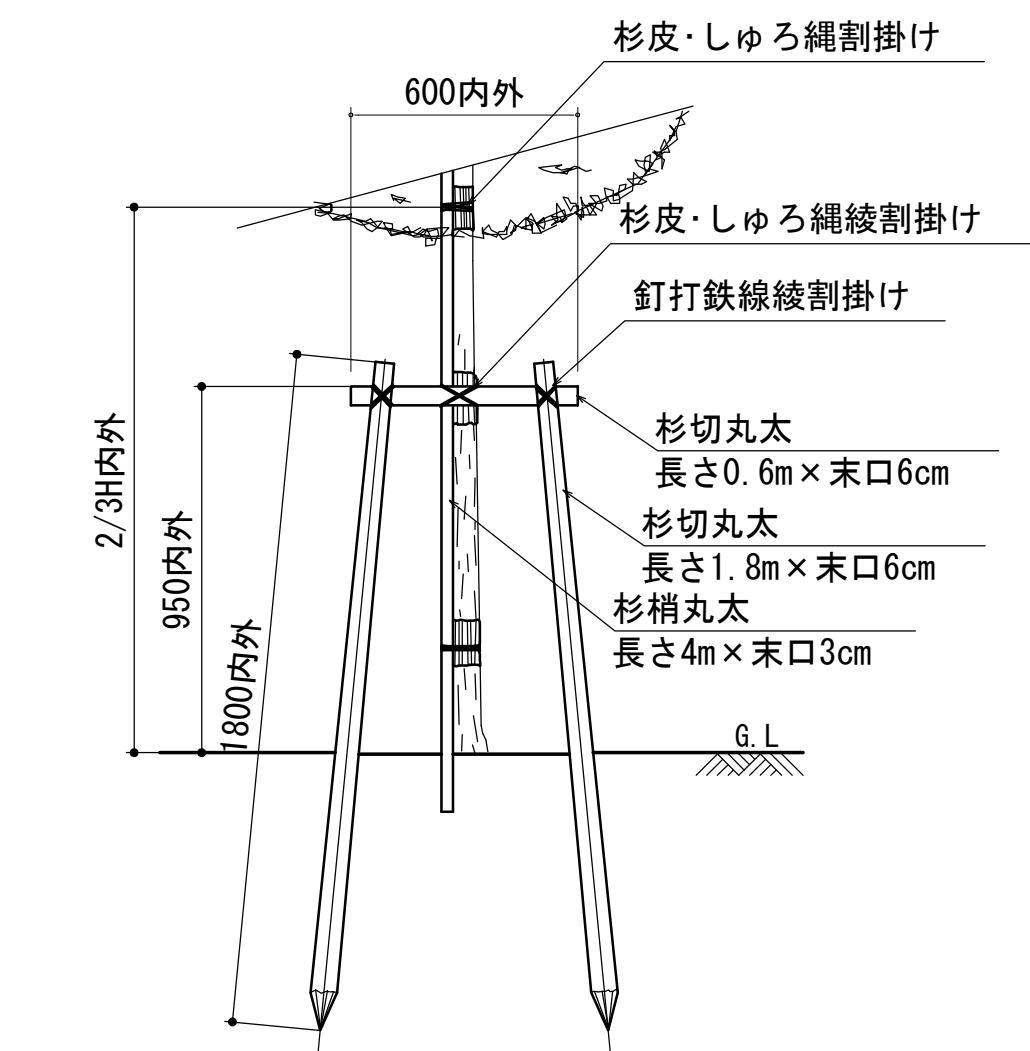


※ 幹の真が不確定なものに使用し、本設計では、樹高2.5m以上、幹周29cm未満の単幹高木に適用する。
※ しゅろ縄及び鉄線(垂鉛引#18)による結束は、2本どり3回巻以上とする。
※ 丸太は無公害防腐加工品を使用すること。

□二脚鳥居支柱(添木付) 材料表		100組当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
杉切丸太	長1.8m×末口6cm	本	200	無公害防腐加工品	
杉切丸太	長0.6m×末口6cm	本	100	無公害防腐加工品	
杉梢丸太	長4m×末口3cm	本	100	無公害防腐加工品	
雑材料	杉皮、しゅろ縄、鉄線等	式	1		

張 芝 S=1:10

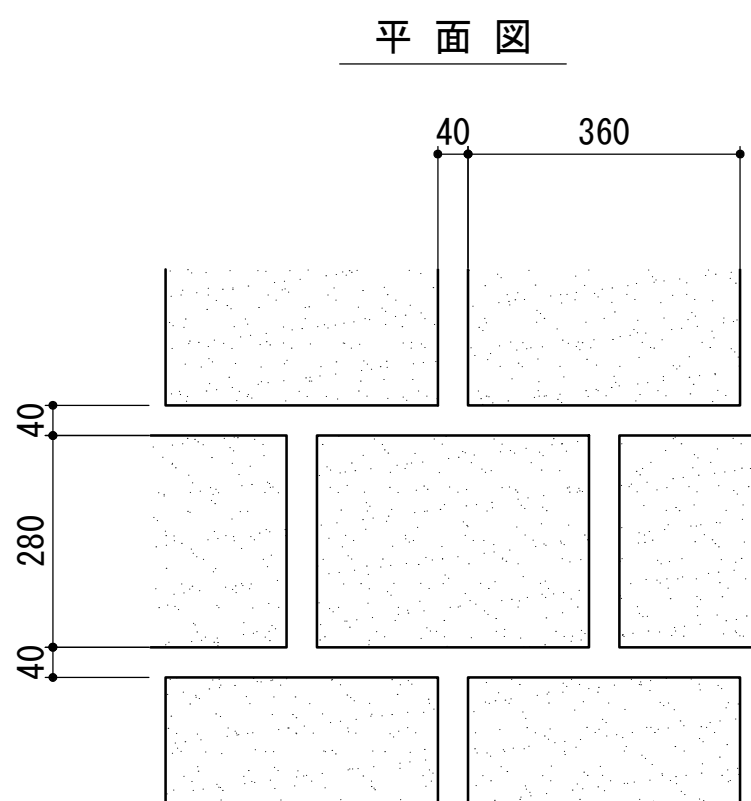


断面図

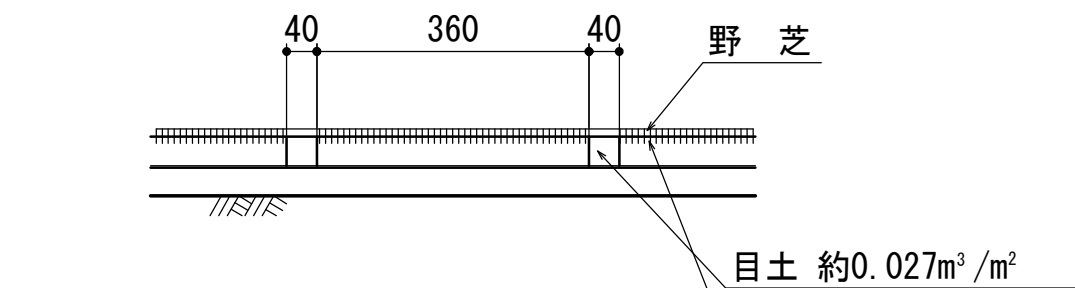

□張 芝 材料表		100m ² 当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
野 芝	目地張り	m ²	78.8		
砂	クッション用、不洗	m ³	2.7		
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg	10.0		
油 粕		kg	10.0		


二脚鳥居支柱(添木無) S=1:20

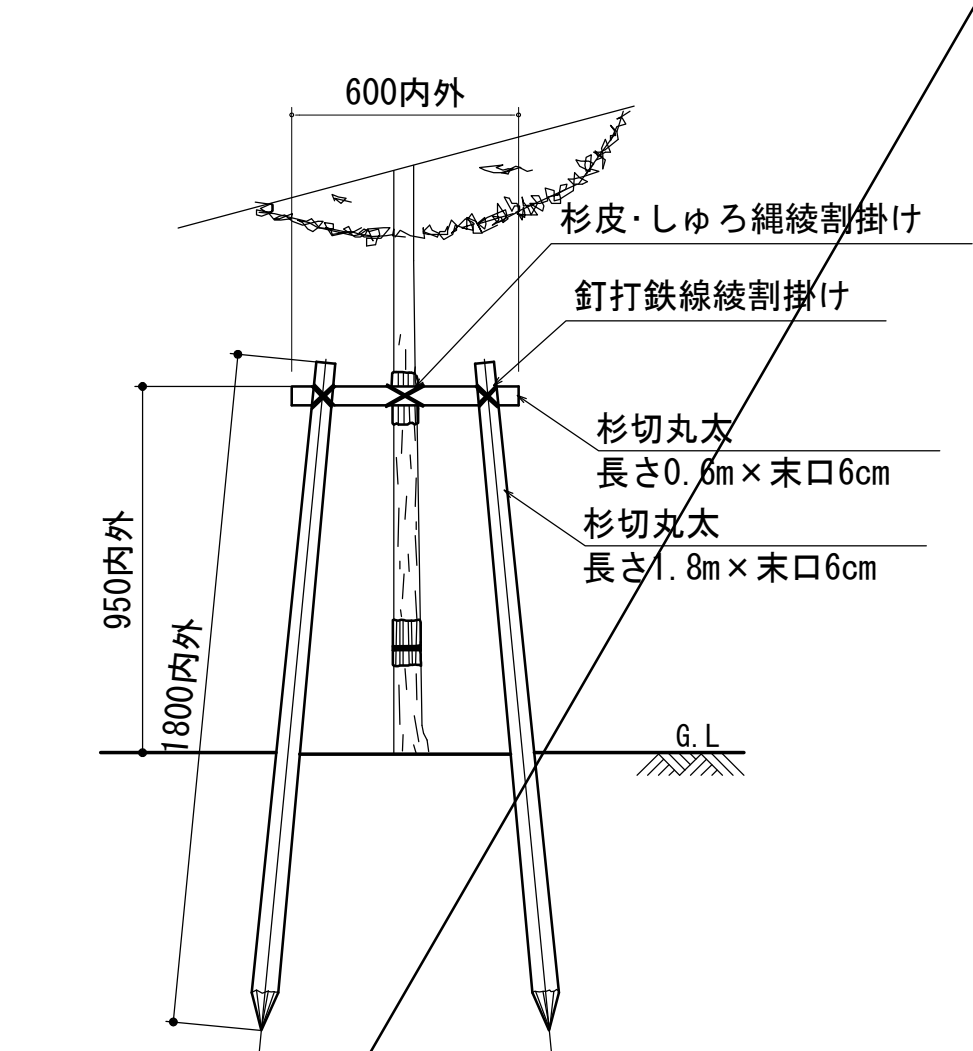


※ 幹の真が不確定なものに使用し、本設計では、樹高2.5m以上、幹周29cm未満の単幹高木に適用する。
※ しゅろ縄及び鉄線(垂鉛引#18)による結束は、2本どり3回巻以上とする。
※ 丸太は無公害防腐加工品を使用すること。

□二脚鳥居支柱(添木無) 材料表		100組当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
杉切丸太	長1.8m×末口6cm	本	200	無公害防腐加工品	
杉切丸太	長0.6m×末口6cm	本	100	無公害防腐加工品	
雑材料	杉皮、しゅろ縄、鉄線等	式	1		

マ ル チ ン グ S=1:10

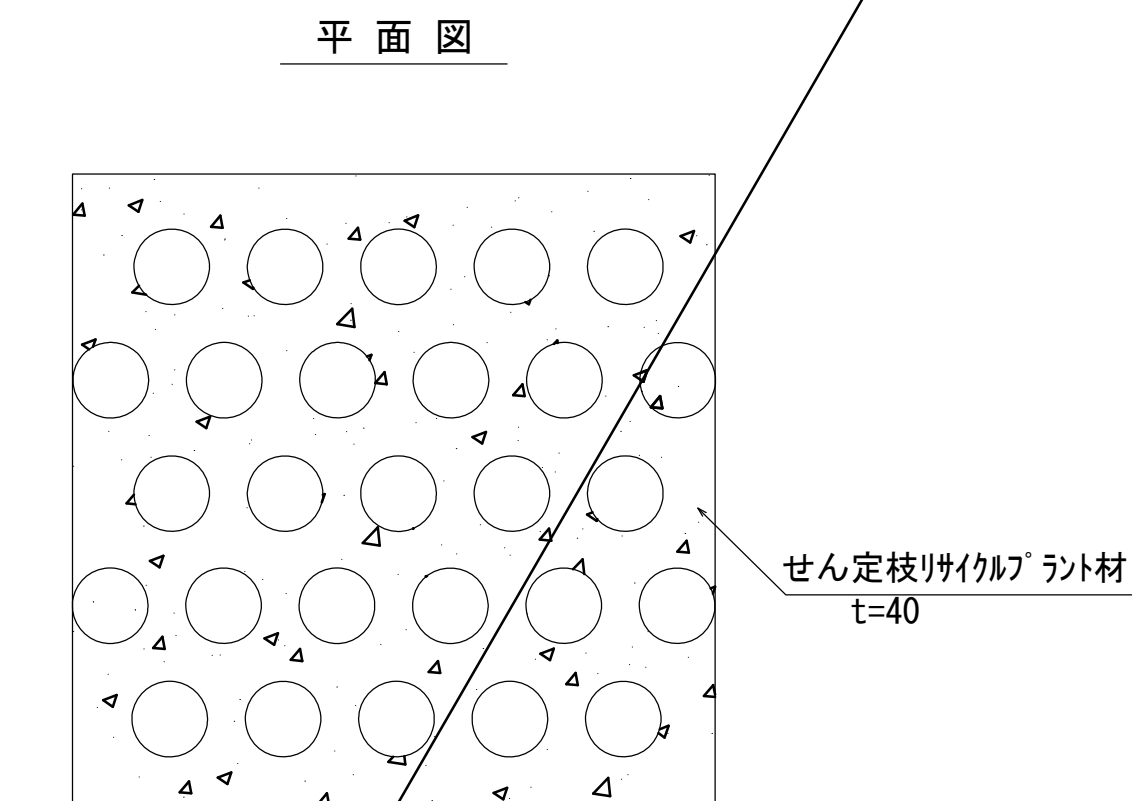


断面図

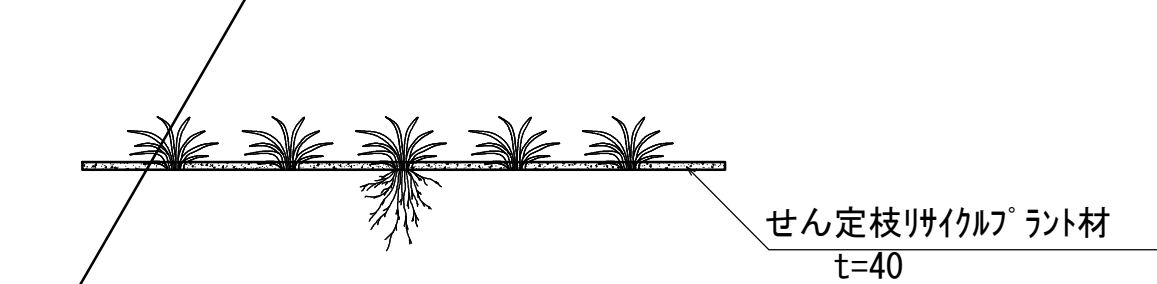


□マルチング 材料表		100m ² 当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
剪定枝リサイクルラント材	t=40	m ³	4.0		

生 垣 支 柱 S=1:20

平 面 図

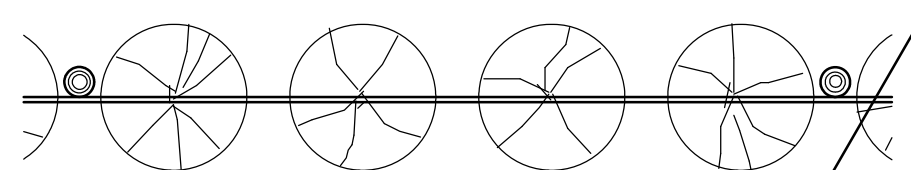

断 面 図

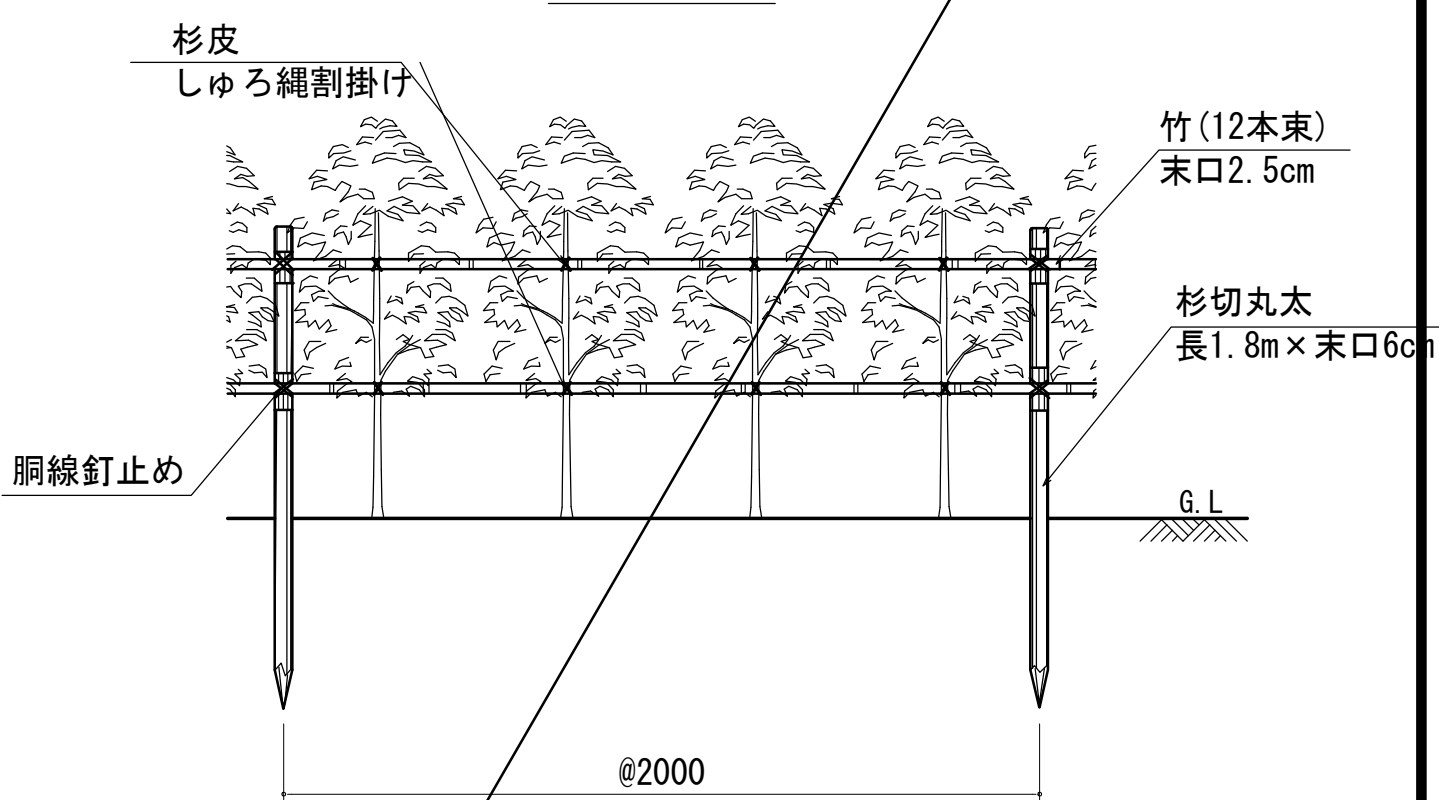


※ 杉切丸太は無公害防腐処理品とし、見え掛り切り口は面取り仕上げとする。
※ 竹と小杭丸太の結束は、釘打ちのうえ、垂鉛引鉄線#16で二重綾掛けとする。
※ 竹と生垣樹との結束は、杉皮、しゅろ縄割掛とし、上下2箇所結束すること。

□生垣支柱 材料表		10m当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
竹	末口2.5cm	本	3.3	12本束	
杉切丸太	長1.8m×末口6cm	本	5.0	無公害防腐加工品	
雑材料	杉皮、しゅろ縄、鉄線等	式	1		


工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	植栽工構造図
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 14

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

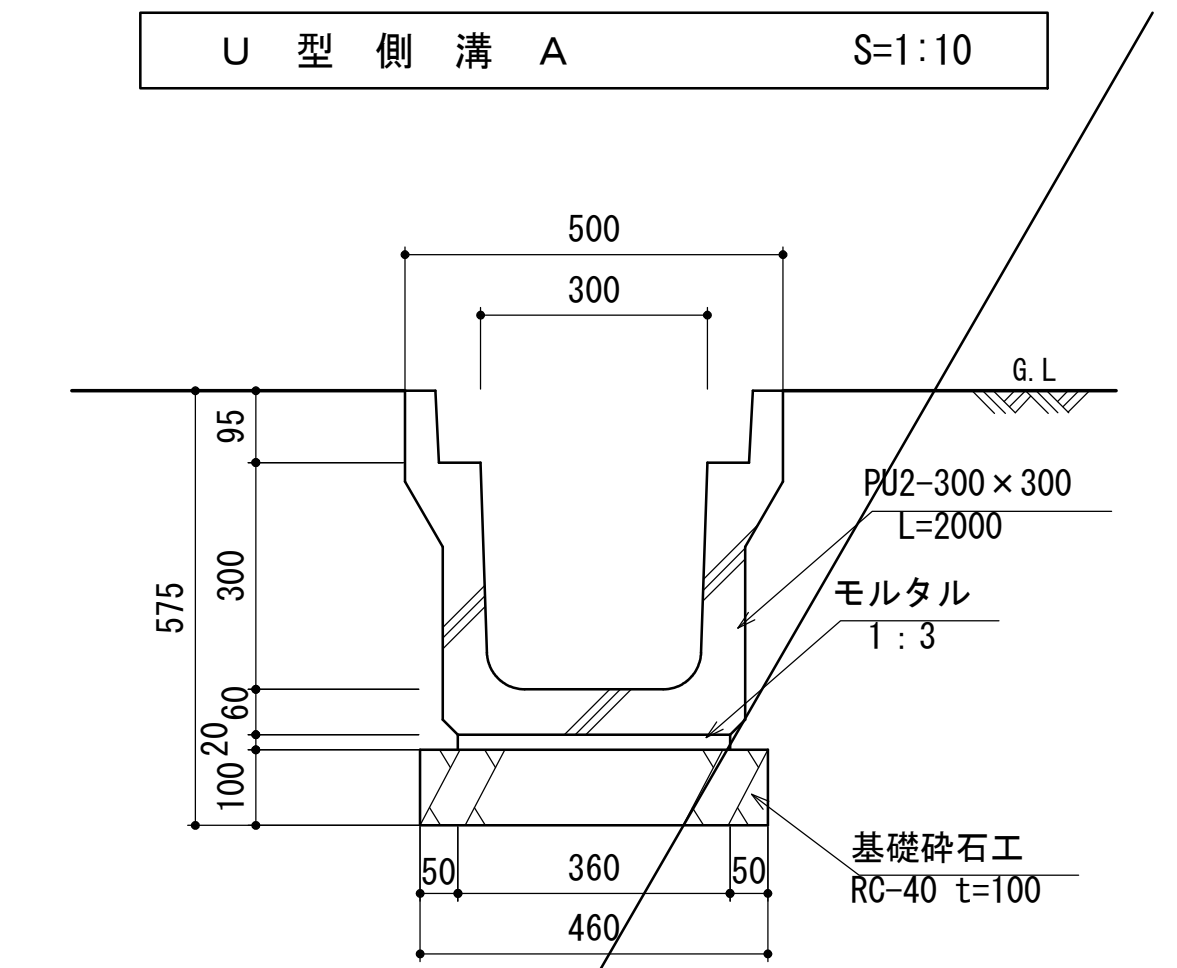


□ U型側溝 A 材料表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	4.6	
モルタル	1:3	m ³	0.07	
U型側溝	PU2-300×300	個	5.0	L=2000

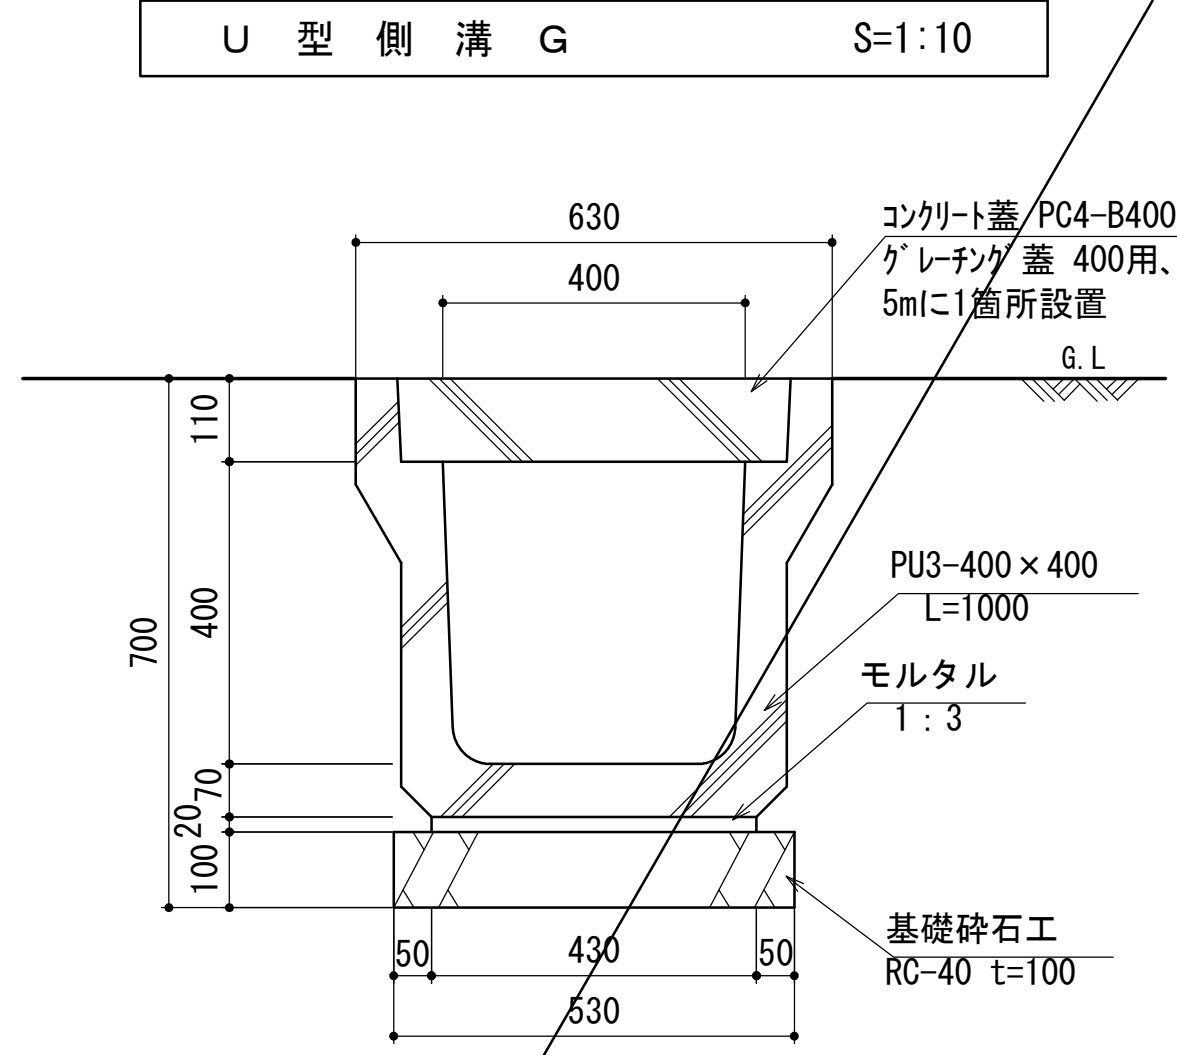

□ U型側溝 G 材料表 10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	5.3	
モルタル	1:3	m ³	0.09	
U型側溝	PU3-400×400	個	5.0	L=1000
コンクリート蓋	PC4-B400	枚	18	L=500
グレーチング蓋	400用 細目ノンスリップ、T-25	枚	2	L=500

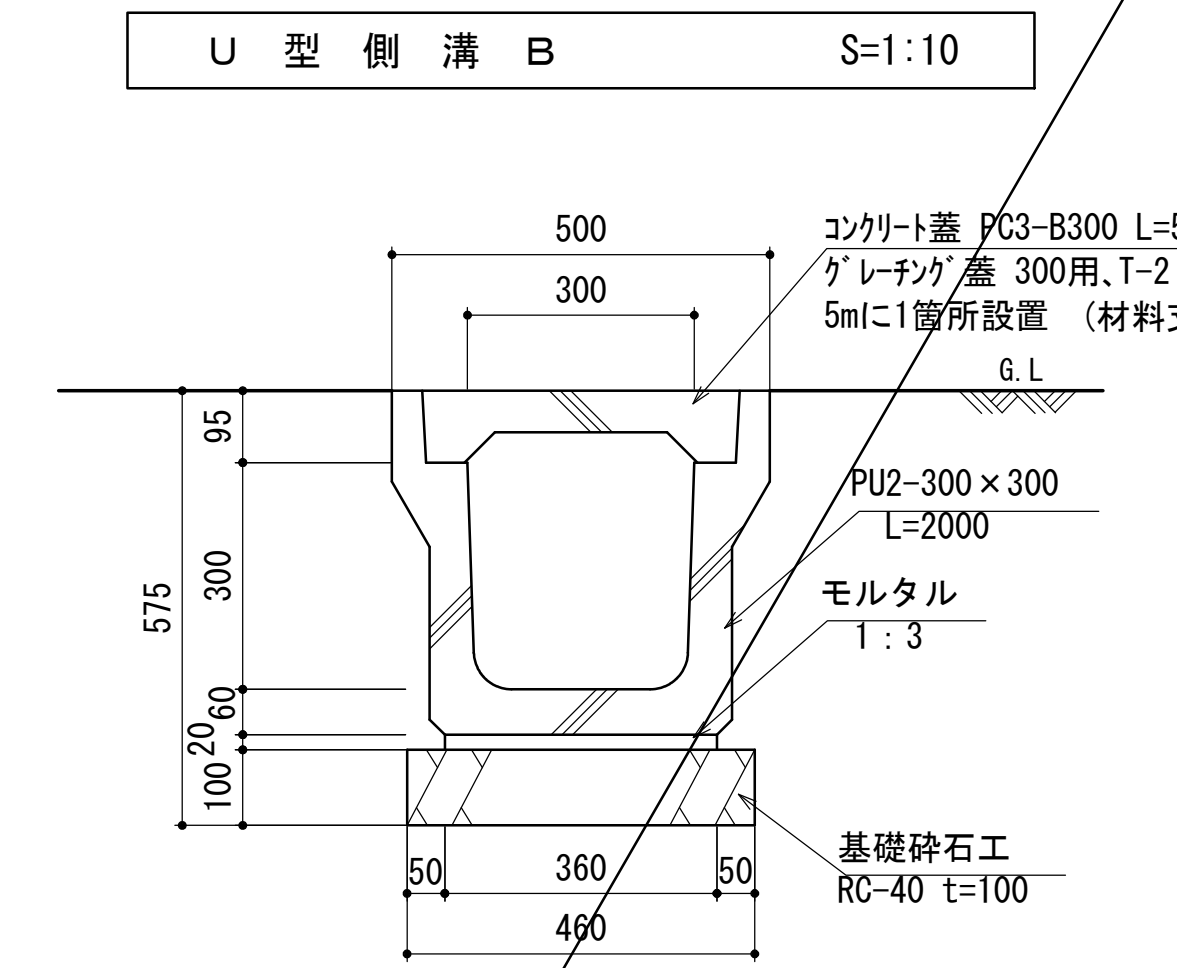

※ グレーチング蓋は細目ノンスリップとする。

□ U型側溝 B 材料表 10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	4.6	
モルタル	1:3	m ³	0.07	
U型側溝	PU2-300×300	個	5.0	L=2000
コンクリート蓋	PC3-B300	枚	18	L=500
グレーチング蓋	300用 細目ノンスリップ、T-2	枚	2	L=500

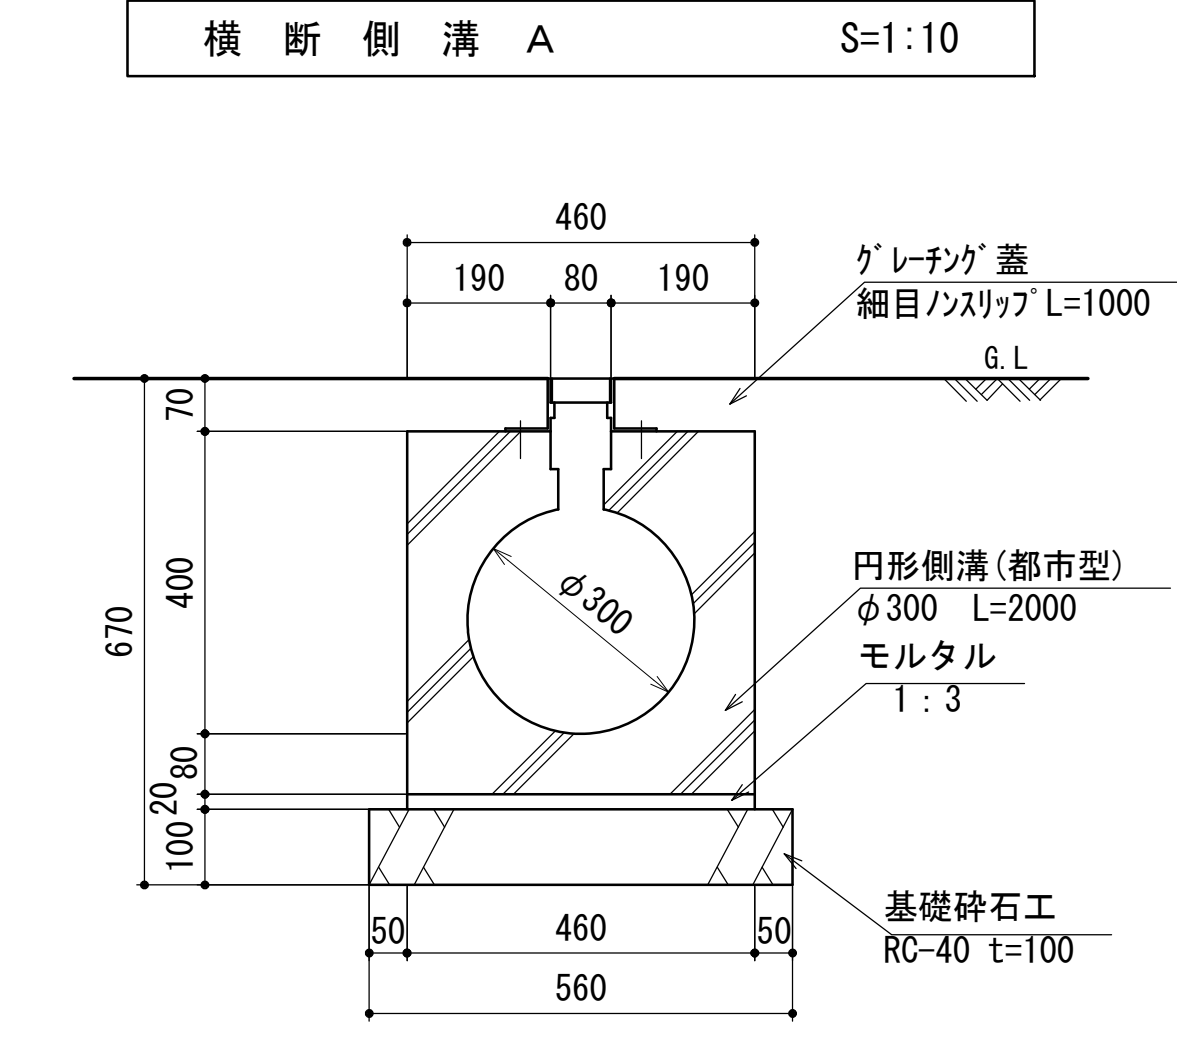

※ グレーチング蓋は細目ノンスリップとする。

□横断側溝 A 材料表 10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	5.6	
モルタル	1:3	m ³	0.09	
円形側溝	φ 300、都市型	個	5.0	L=2000
グレーチング蓋	細目ノンスリップ	枚	10	L=1000

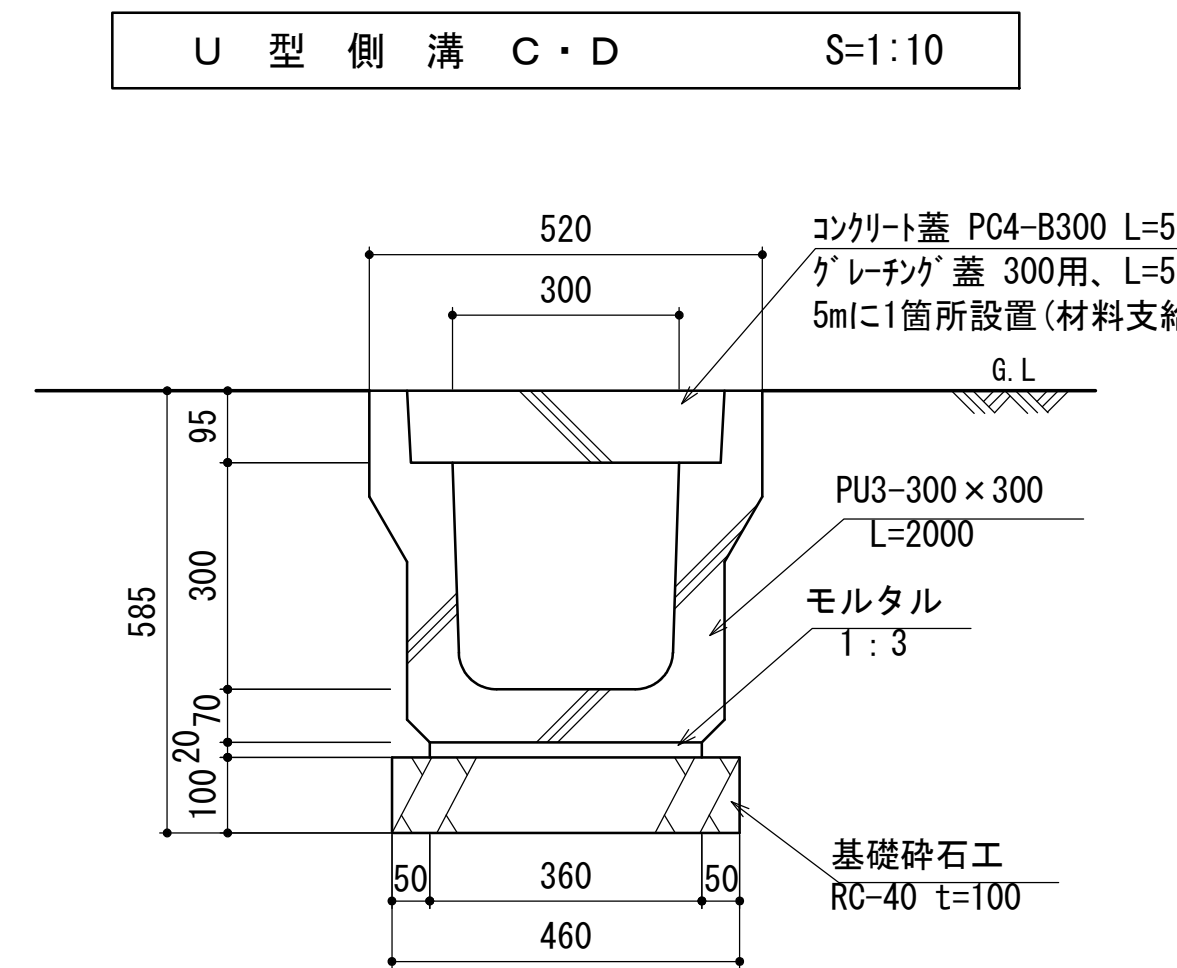

※ グレーチング蓋は細目ノンスリップとし、CはT-14、DはT-25とする。

□ U型側溝 C・D 材料表 10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	4.6	
モルタル	1:3	m ³	0.07	
U型側溝	PU3-300×300	個	5.0	L=1000
コンクリート蓋	材料支給	枚	18	L=500
グレーチング蓋	材料支給	枚	2	L=500
グレーチング蓋	300用 細目ノンスリップ、T-25	枚	—	L=500

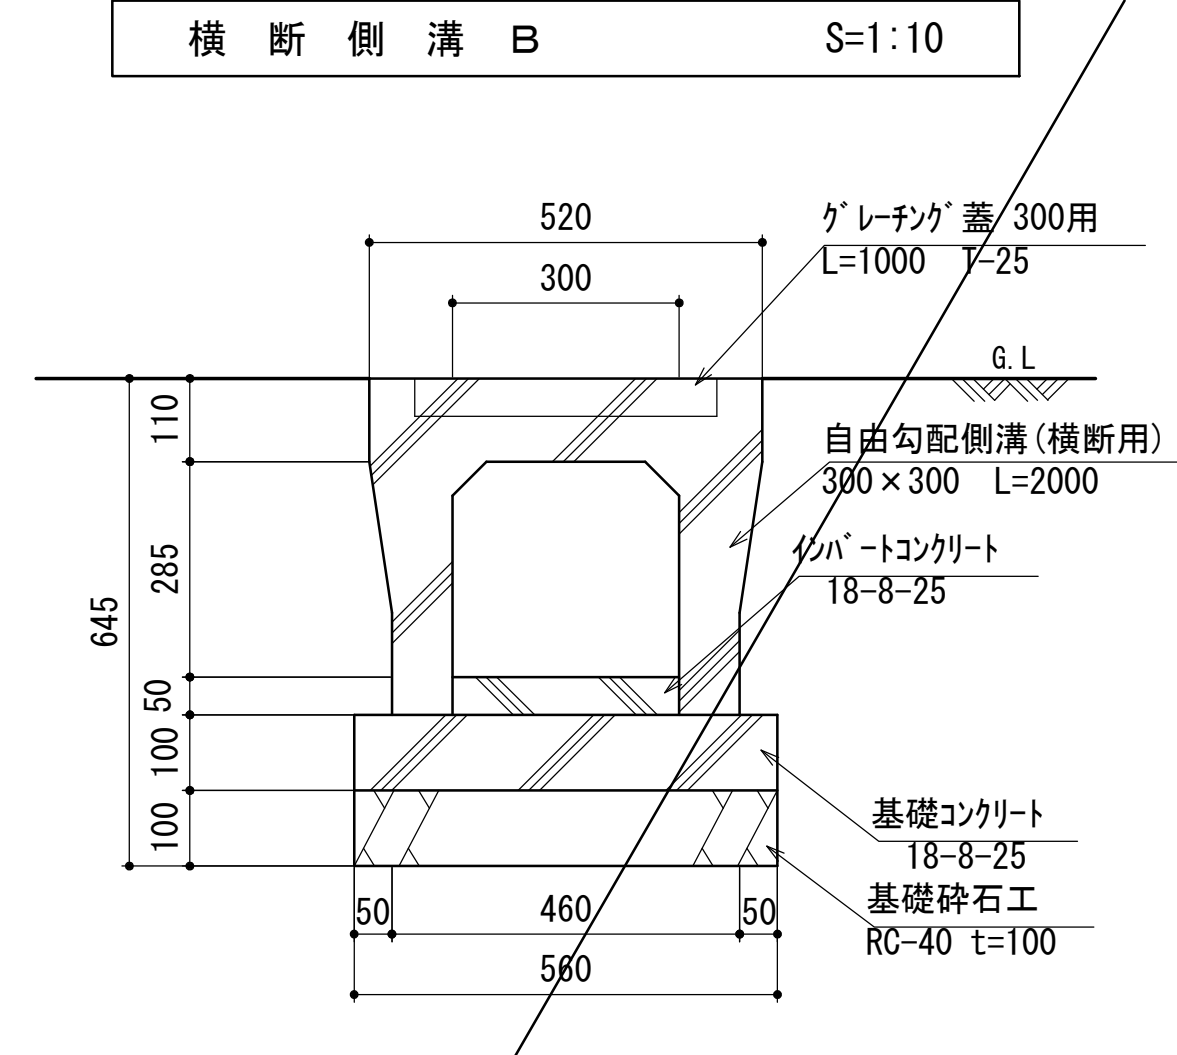

※ 蓋はL=2000/L=1000を1枚使用とする。
※ グレーチング蓋は細目ノンスリップとする。

□横断側溝 B 材料表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	5.6	
基礎コンクリート	18-8-25	m ³	0.56	
型 枠		m ²	2.0	
インパートコンクリート	18-8-25	m ³	0.15	
自由勾配側溝	300×300 横断用	個	5.0	L=2000
グレーチング蓋	300用 細目ノンスリップ、T-25	枚	5	L=1000

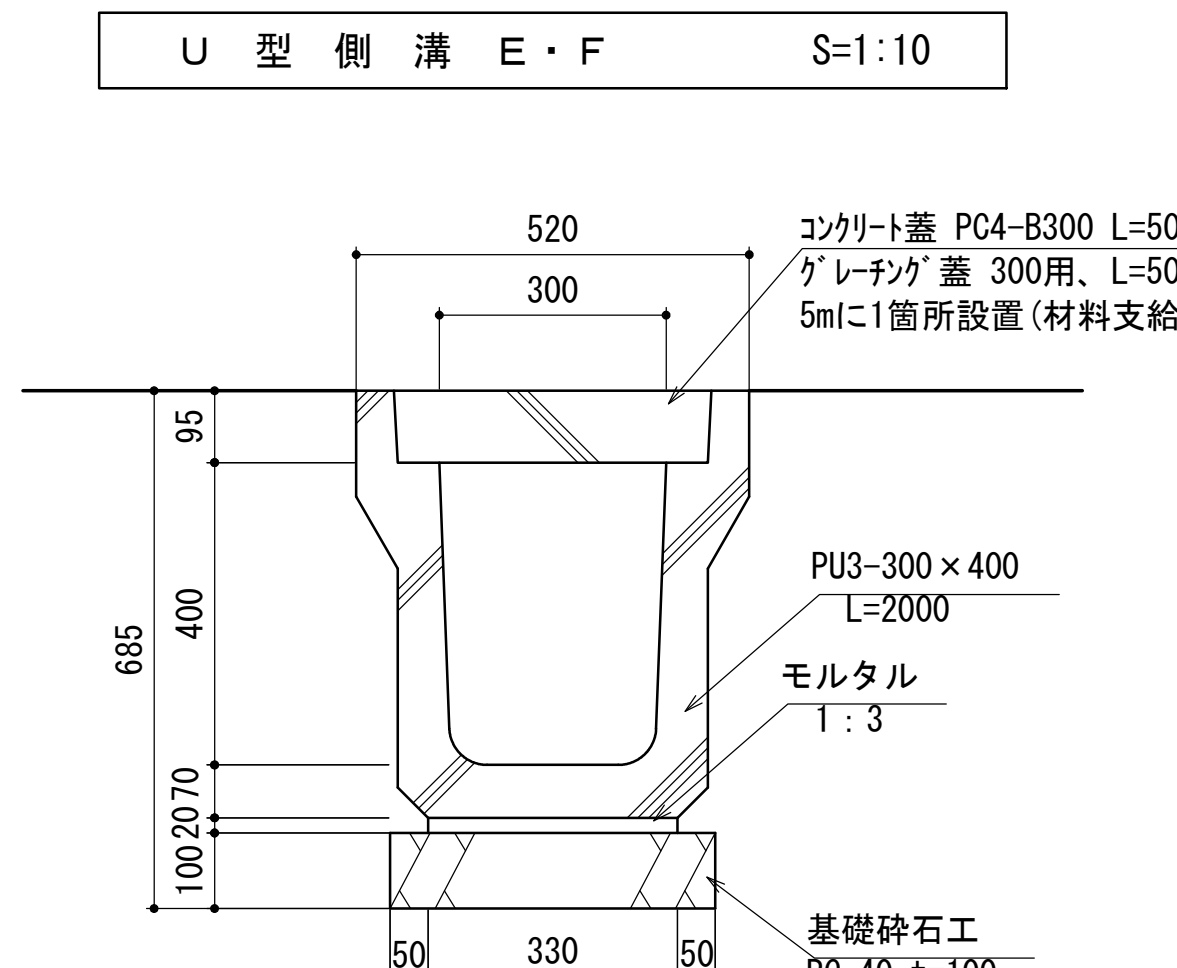

※ グレーチング蓋は細目ノンスリップとし、EはT-14、FはT-25とする。





□ U型側溝 E・F 材料表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	4.3	
モルタル	1:3	m ³	0.07	
U型側溝	PU3-300×400	個	5.0	L=1000
コンクリート蓋	材料支給	枚	18	L=500
グレーチング蓋	材料支給	枚	2	L=500
グレーチング蓋	300用 細目ノンスリップ、T-25	枚	—	L=500

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	雨水排水設備工構造図-1
縮 尺	1:10
図面番号	全 42 葉の内 16

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。


□集水樹とりまとめ表

树番号		树天端高	树底高	流入高1 排水施設	流入高2 排水施設	流入高3 排水施設	流出高 排水施設	取付方向	蓋荷重	h1	h2	W1	W2	W3	W4	足掛金物 (本)
③	集水樹B-1	19.51	18.89	—	—	—	19.04		T-14	620	770	500	150	800	900	
				—	—	—	横断φ300									
④	集水樹B-1	19.47	18.82	19.00	18.975	—	18.975		T-14	650	800	500	150	800	900	—
				横断φ300	PU3-300×400	—	PU3-300×400									
⑤	集水樹B-1	19.46	18.81	18.965	—	—	18.965		T-14	650	800	500	150	800	900	—
				PU3-300×400	—	—	PU3-300×400									
⑥	集水樹B-1	19.43	18.78	18.935	—	—	18.935		T-14	650	800	500	150	800	900	—
				PU3-300×400	—	—	PU3-300×400									
⑦	集水樹B-1	19.42	18.77	18.925	—	—	18.925		T-14	650	800	500	150	800	900	—
				PU3-300×400	—	—	PU3-300×400									
⑧	集水樹B-1	19.38	18.65	18.91	18.885	—	18.80		T-14	730	880	500	150	800	900	—
				横断φ300	PU3-300×400	—	VUφ300									
平均										658	808					

□集水樹 材料表

10箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量				摘 要
			B-1				
基礎砕石工	RC-40 t=150	m ²	8.1				
コンクリート	18-8-25	m ³	2.83				
型枠		m ²	44.0				
細目グレーチング蓋	□500用 T-2 ノンスリップ	枚	—				
細目グレーチング蓋	□500用 T-14 ノンスリップ	枚	10				

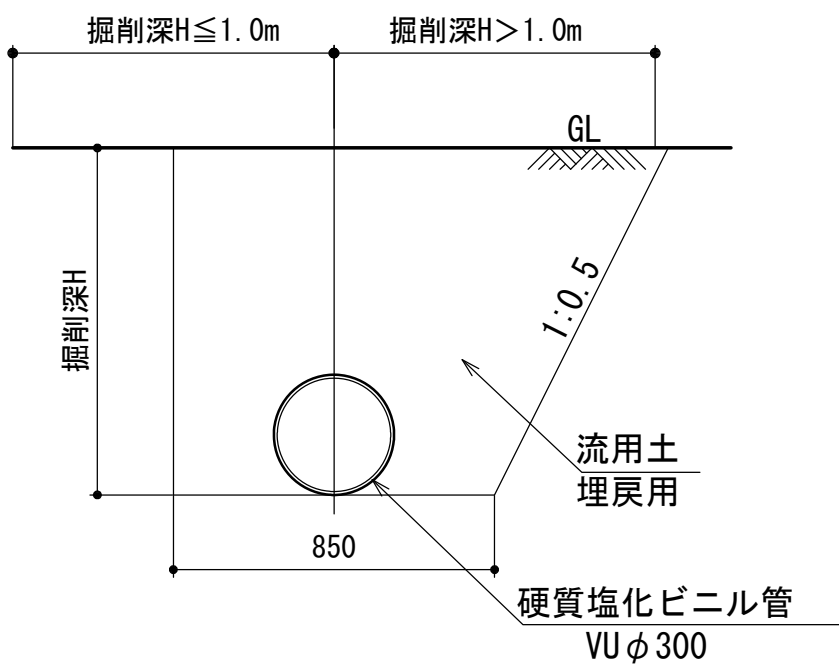

※ 埋戻土は流用土とするが、管の周囲はガレキ等を除去した良好な土を埋戻すこと。


□雨水管 A 材料表

100m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
硬質塩化ビニル管	VU φ 300	m	101.0	

集 水 樹 標 準 図

平 面 図

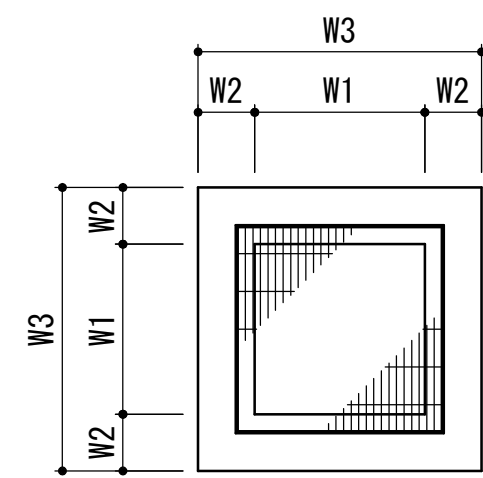


断 面 図

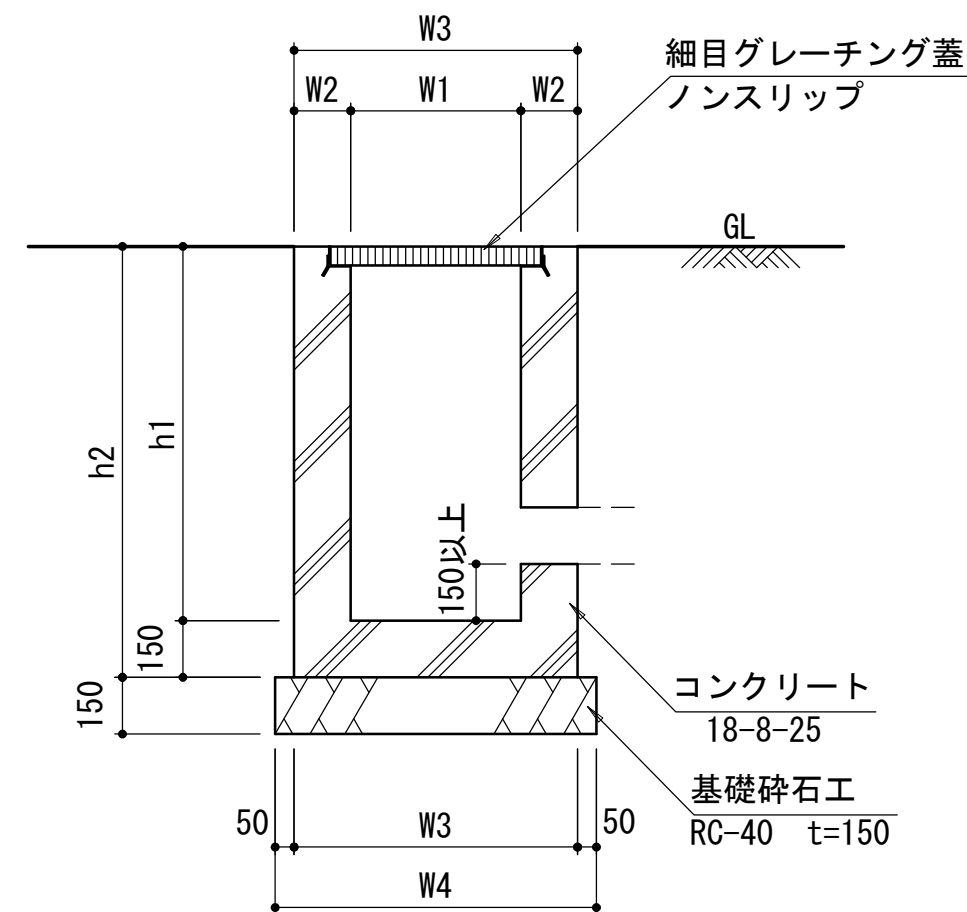

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	雨水排水設備工構造図-2
縮 尺	1：20
図面番号	全 42 葉の内 17

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

汚 水 樹 A S=1:10

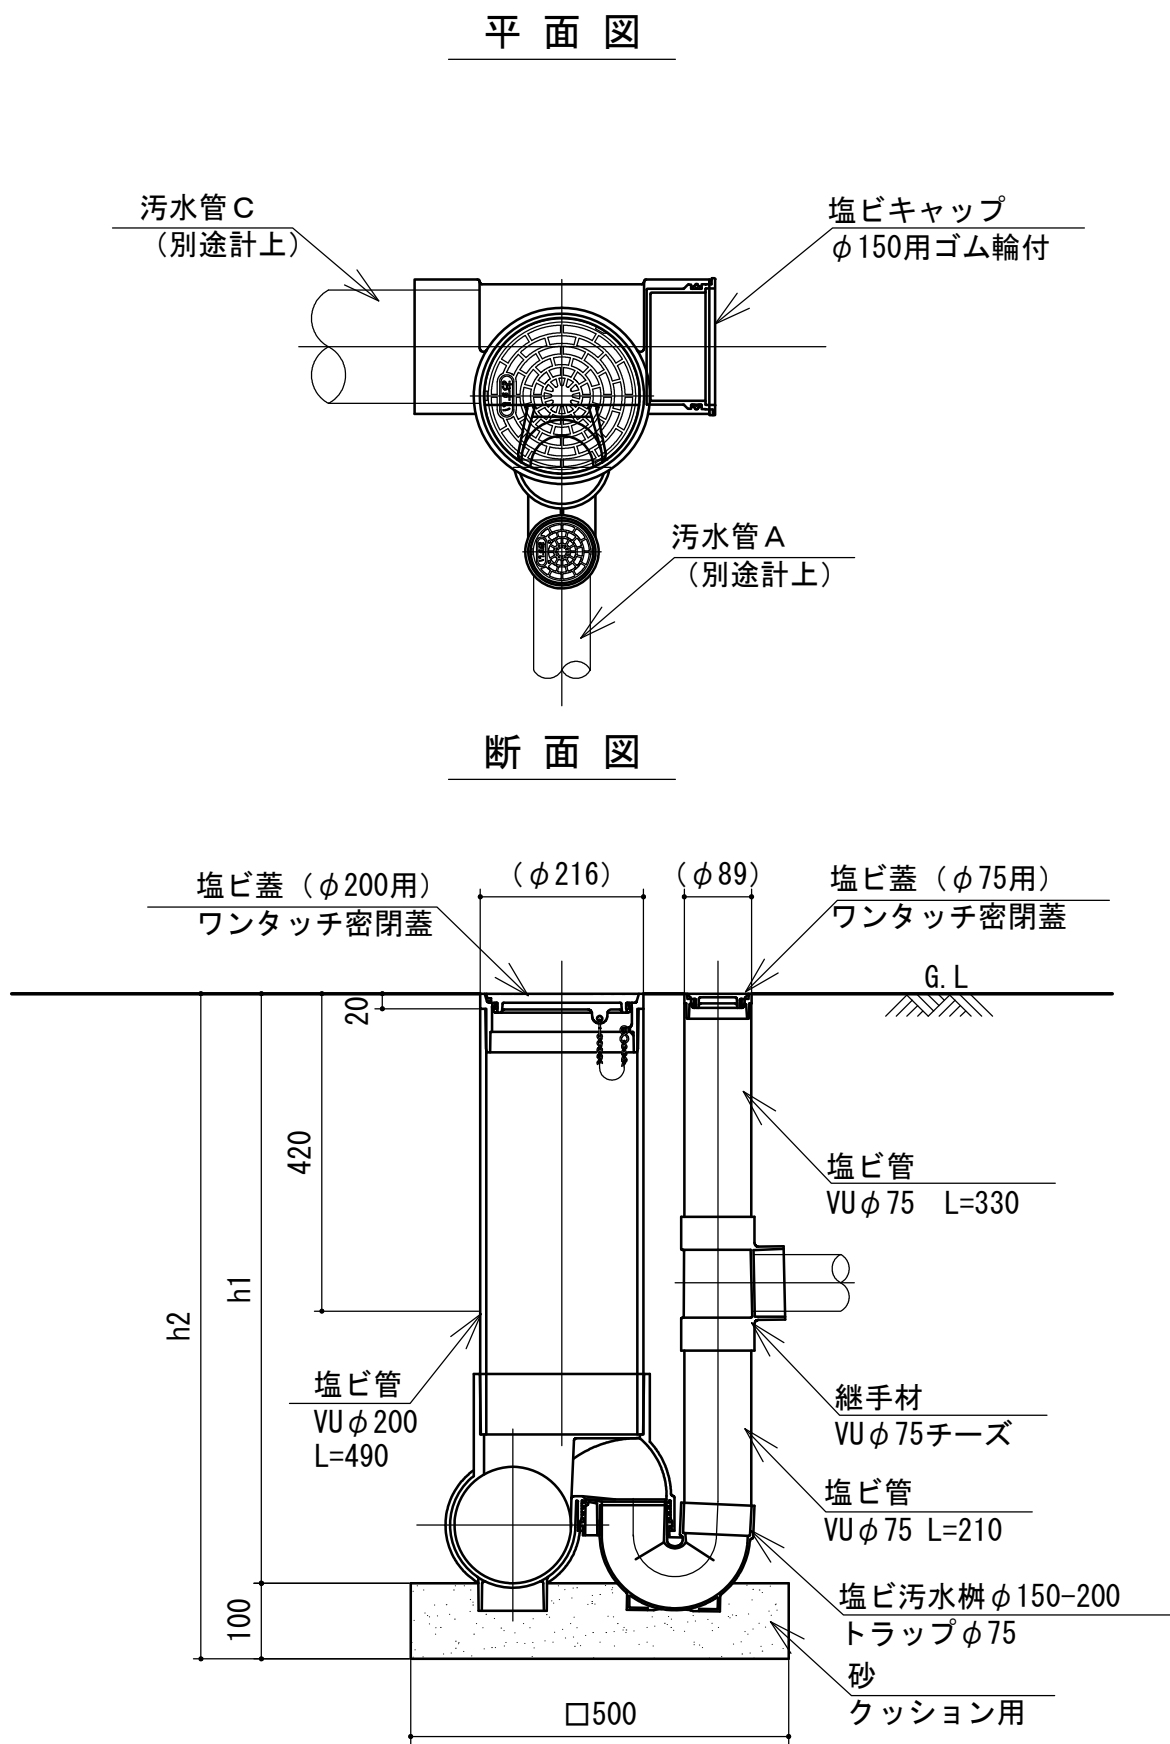


※ 高さの調節は塩ビ管(縦管)にておこなうこと。

□汚水樹A 材料表 10箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
砂	クッション用 t=100	m ³	0.3	
塩ビ汚水樹	φ150-200トラップ φ75合流、ストレート	個	10	
塩ビキャップ	φ150用、ゴム輪付	個	10	
硬質塩化ビニル管	VUφ75	m	5.4	
硬質塩化ビニル管	VUφ200	m	4.9	
継手材	VUφ75チーズ	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ75用	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ200用	個	10	

汚 水 樹 B S=1:10

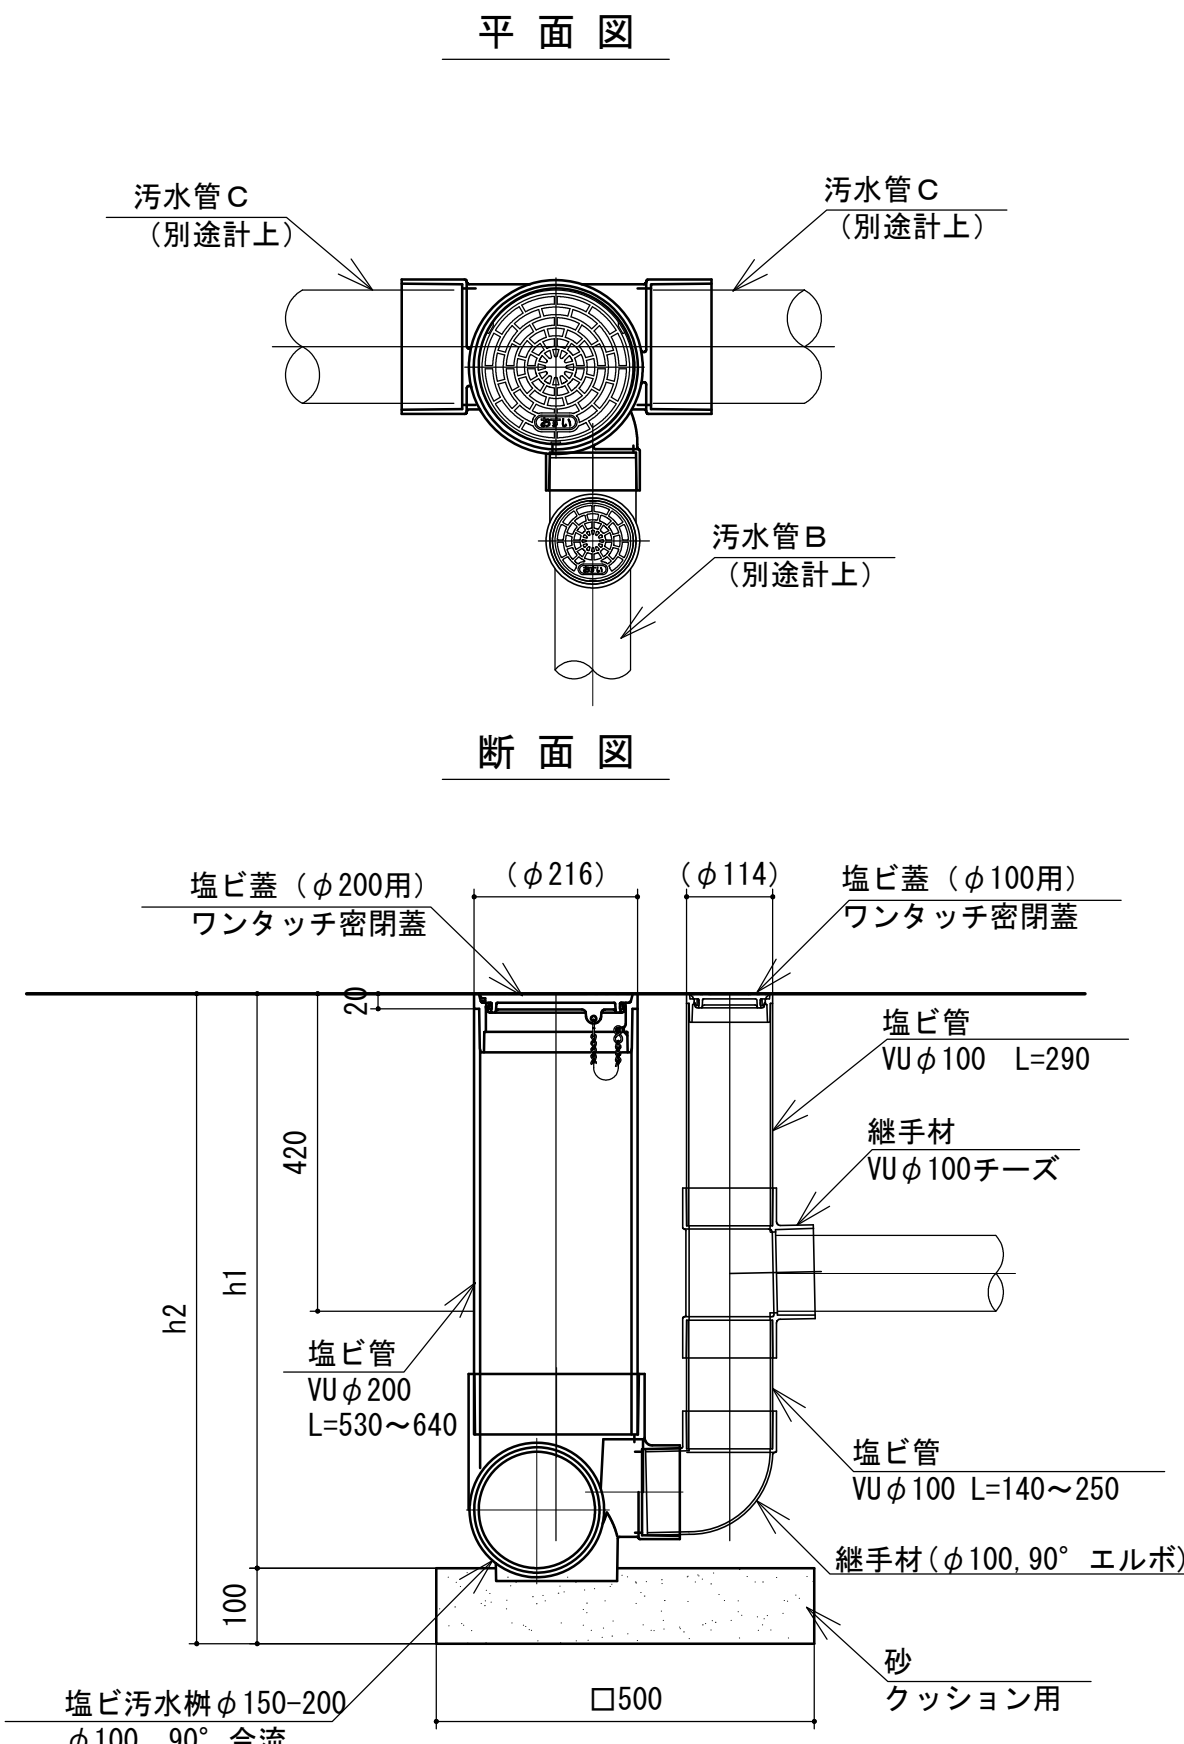


※ 高さの調節は塩ビ管(縦管)にておこなうこと。

□汚水樹B 材料表 10箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
砂	クッション用 t=100	m ³	0.3	
塩ビ汚水樹	ST用φ150-200 φ100、90° 合流	個	10	
継手材	φ100 チーズ	個	10	
継手材	φ100、90° エルボ	個	10	
硬質塩化ビニル管	VUφ200	m	5.9	
硬質塩化ビニル管	VUφ100	m	4.9	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ200用	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ100用	個	10	

汚 水 樹 C S=1:10

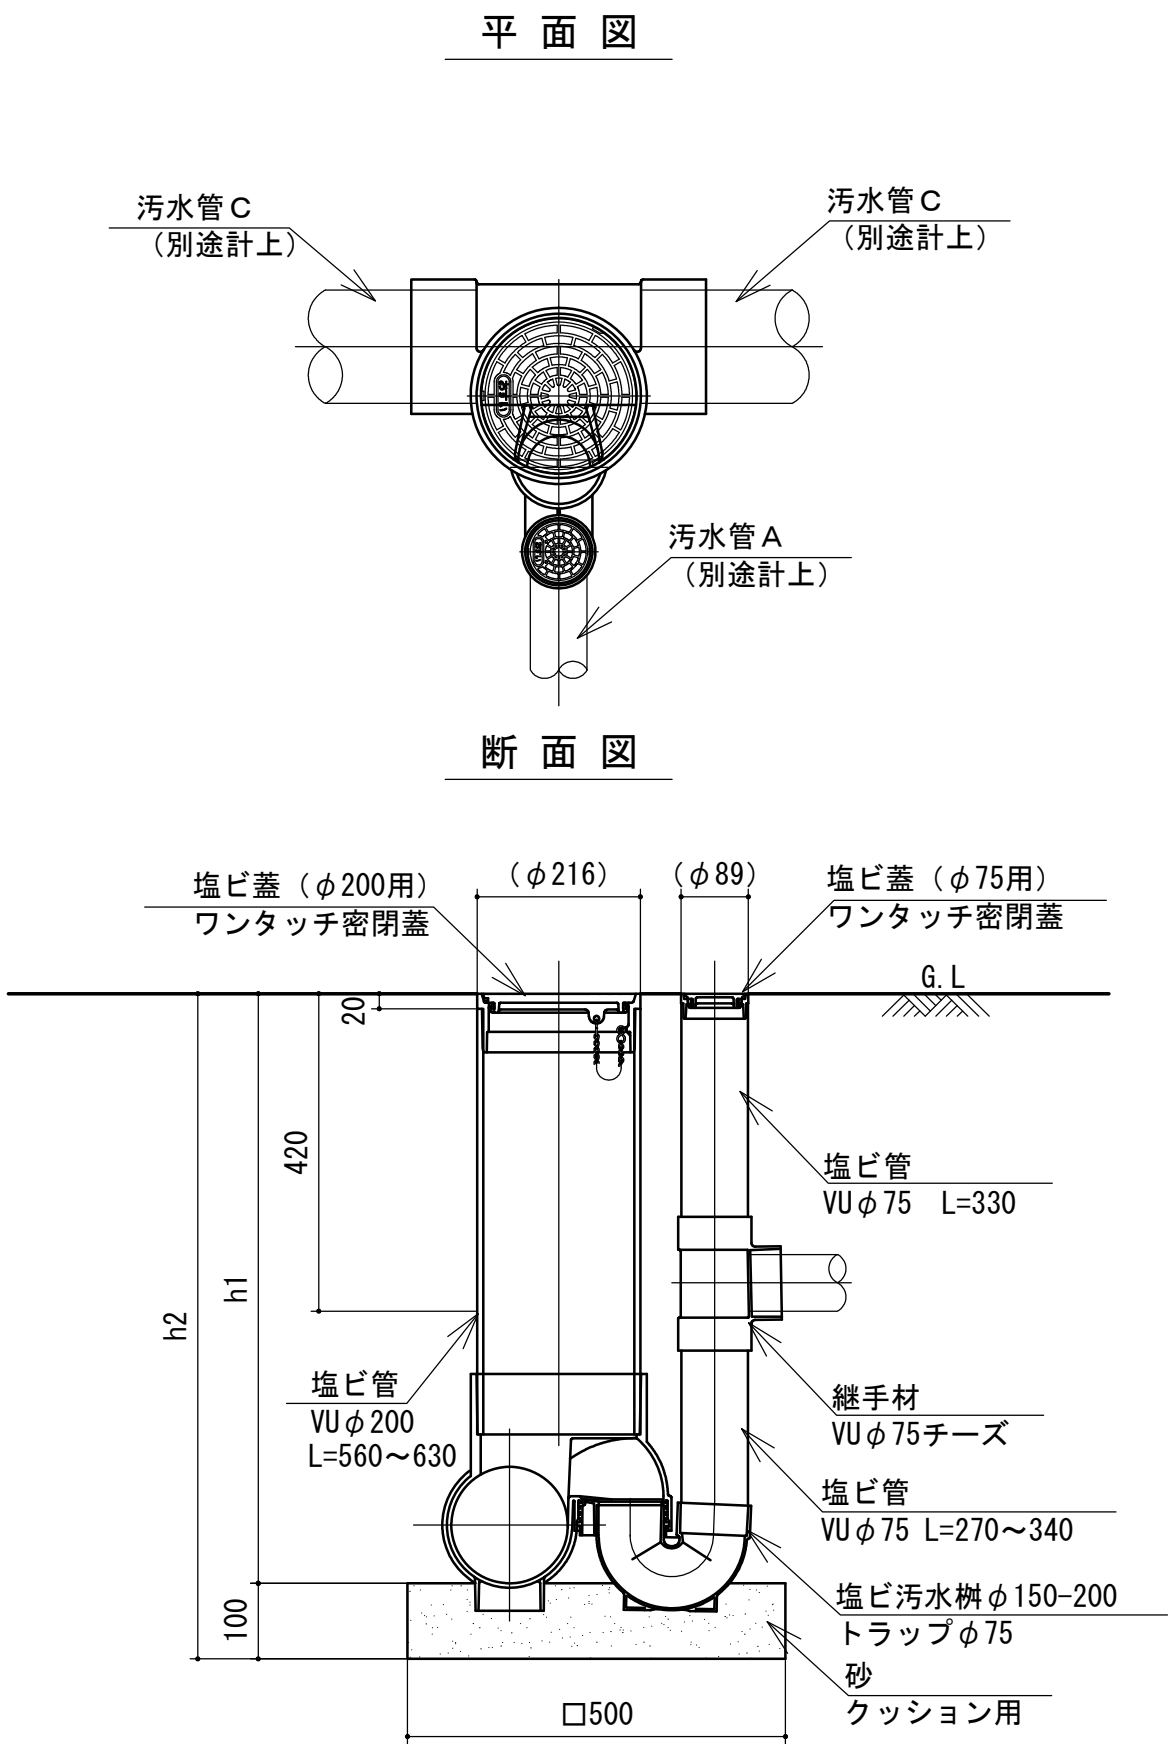


※ 高さの調節は塩ビ管(縦管)にておこなうこと。

□汚水樹C 材料表 10箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
砂	クッション用 t=100	m ³	0.3	
塩ビ汚水樹	φ150-200トラップ φ75合流、ストレート	個	10	
硬質塩化ビニル管	VUφ75	m	6.4	
硬質塩化ビニル管	VUφ200	m	6.0	
継手材	VUφ75チーズ	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ75用	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ200用	個	10	

汚 水 樹 D S=1:10

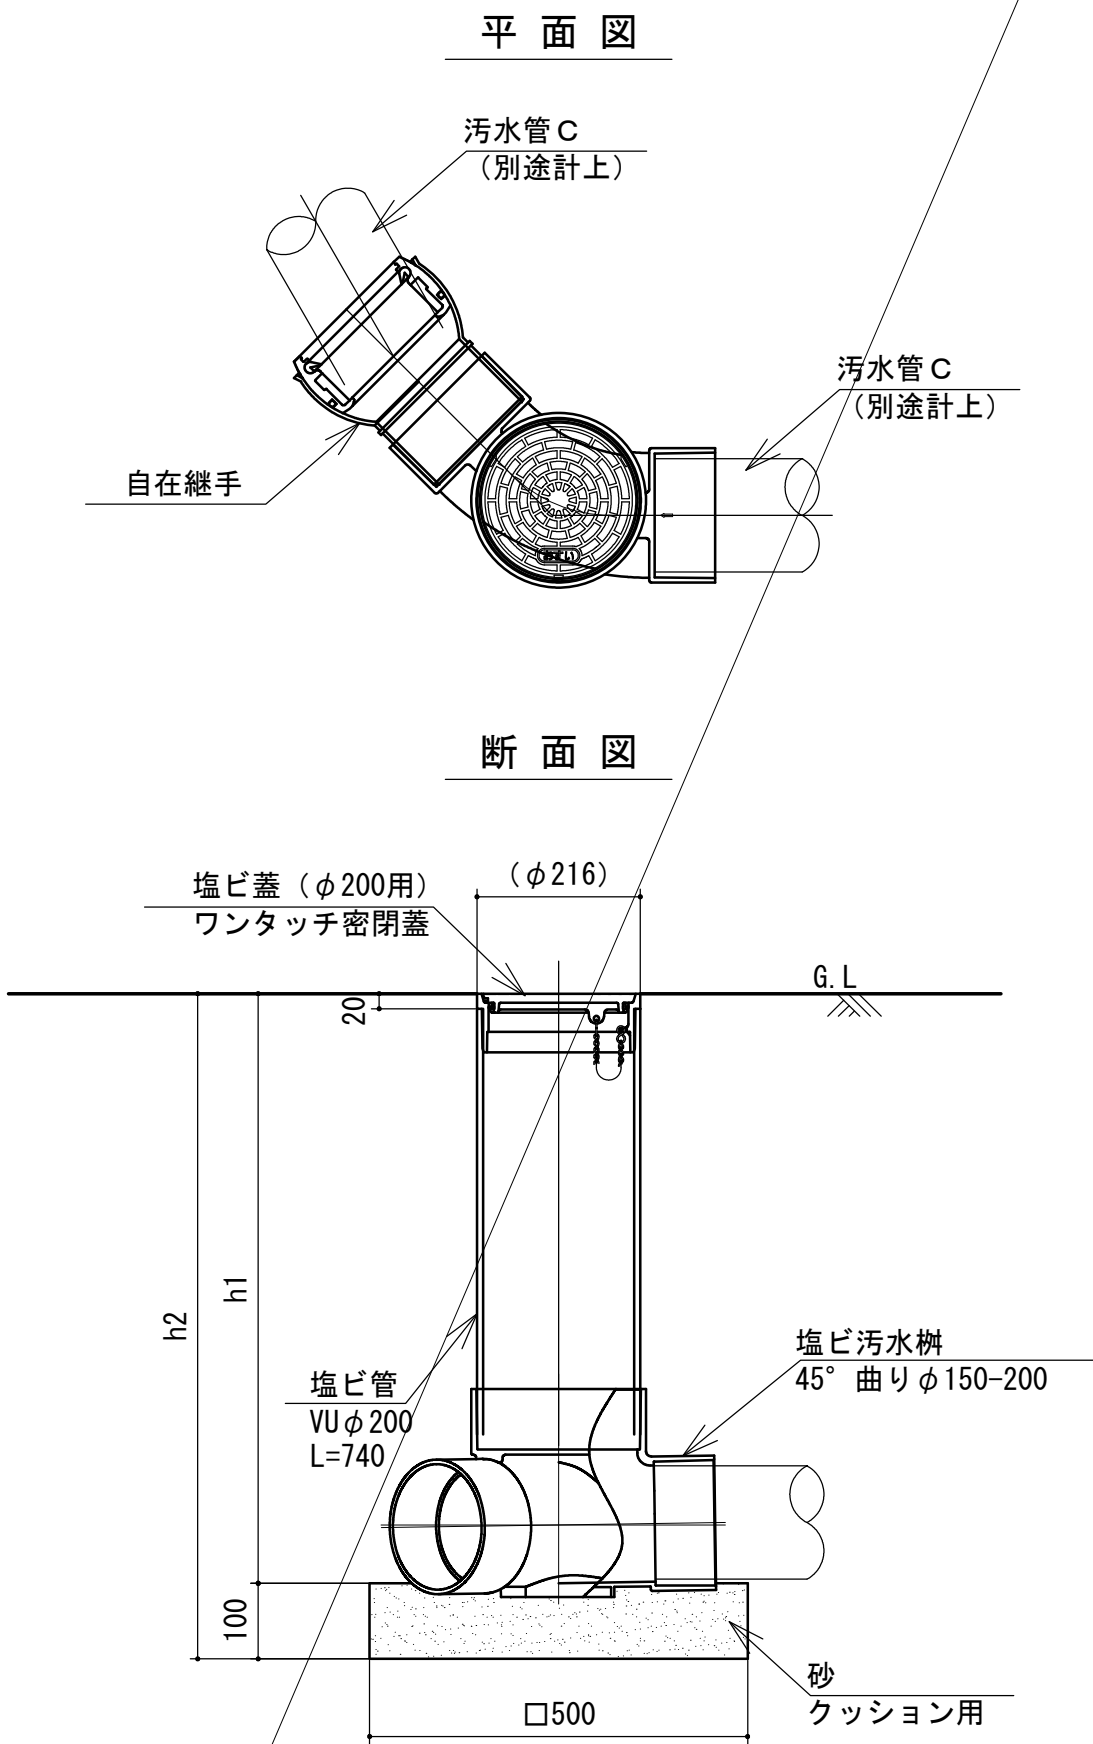


※ 高さの調節は塩ビ管(縦管)にておこなうこと。

※ 屈折は右曲がり。

□汚水樹D 材料表 10箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
砂	クッション用 t=100	m ³	0.3	
塩ビ汚水樹	45° 曲り φ150-200	個	10	
硬質塩化ビニル管	VUφ200	m	7.4	
自在継手	VUφ150	個	10	
塩ビ蓋	ワンタッチ密閉式φ200用	個	10	

汚 水 管 A・B・C S=1:10

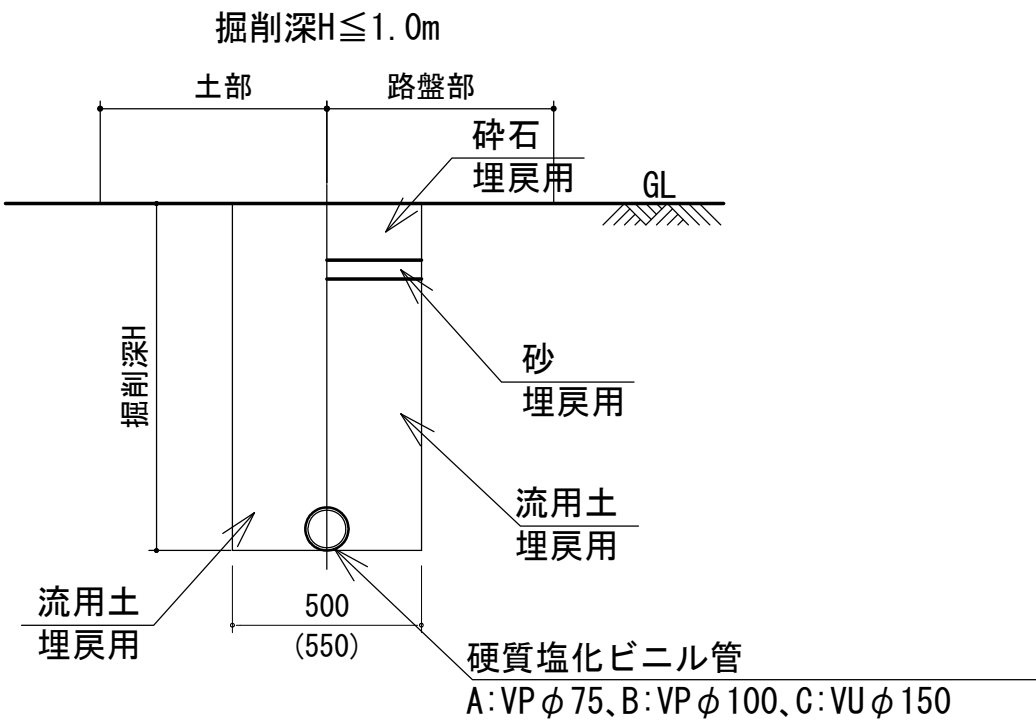

※ ()数値は汚水管Cの値とする。

※ 埋戻土は流用土とするが、管の周囲はガレキ等を除去した良好な土を埋戻すこと。

□汚水管A・B・C 材料表 100m当り

名 称	規 格	単位	数 量			摘 要
			A	B	C	
硬質塩化ビニル管	VPφ75	m	101.0	—	—	
硬質塩化ビニル管	VPφ100	m	—	101.0	—	
硬質塩化ビニル管	VUφ150	m	—	—	101.0	


□汚水樹とりまとめ表

樹番号	樹天端高	流入高1 排水施設	流入高2 排水施設	流出高 排水施設	取付方向	蓋荷重	h1	h2
① 汚水樹A	19.67	19.25 VPφ75	—	18.96 VUφ150	流出 流入1	T-2	710	810
② 汚水樹B	19.67	19.25 VPφ100	18.94 VUφ150	18.94 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	730	830
③ 汚水樹B	19.67	19.25 VPφ100	18.90 VUφ150	18.90 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	770	870
④ 汚水樹C	19.67	19.25 VPφ75	18.89 VUφ150	18.89 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	780	880
⑤ 汚水樹B	19.67	19.25 VPφ100	18.88 VUφ150	18.88 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	790	890
⑥ 汚水樹C	19.67	19.25 VPφ75	18.85 VUφ150	18.85 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	820	920
⑦ 汚水樹B	19.67	19.25 VPφ100	18.83 VUφ150	18.83 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	840	940
⑧ 汚水樹C	19.67	19.25 VPφ75	18.82 VUφ150	18.82 VUφ150	流出 流入2 流入1	T-2	850	950
⑨ 汚水樹D	19.65	18.71 VUφ150	—	18.71 VUφ150	流出 流入1	T-2	940	1040

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	汚水排水設備工事構造図
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 18


■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

ハンドホール A S=1:20

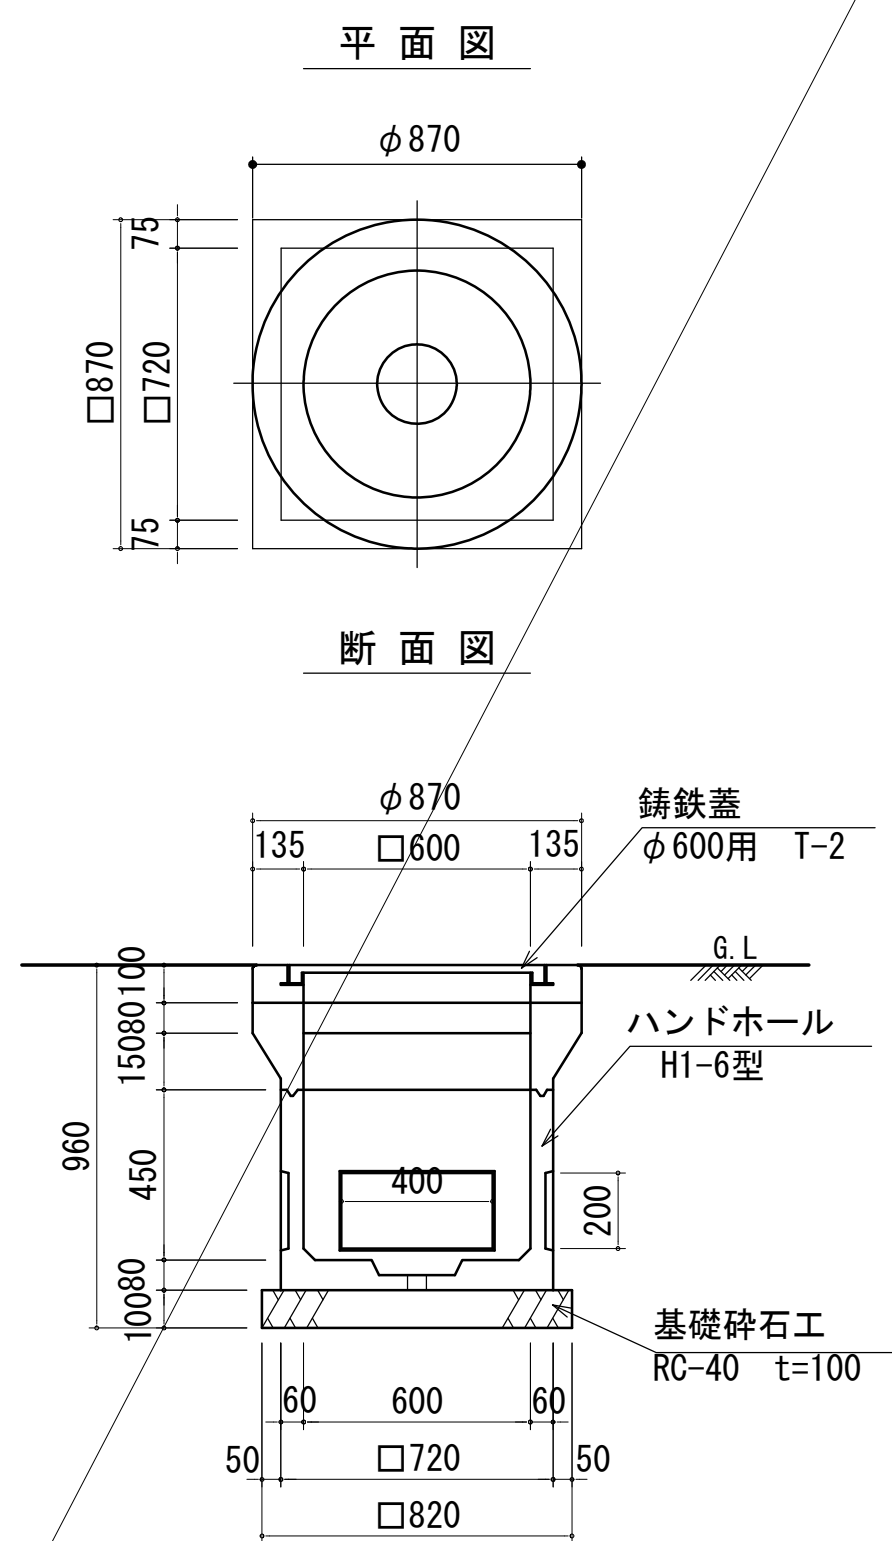

□ハンドホールA 材料表		10箇所当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.7		
ハンドホール	H1-6型、蓋共	組	10		

ハンドホール B S=1:20

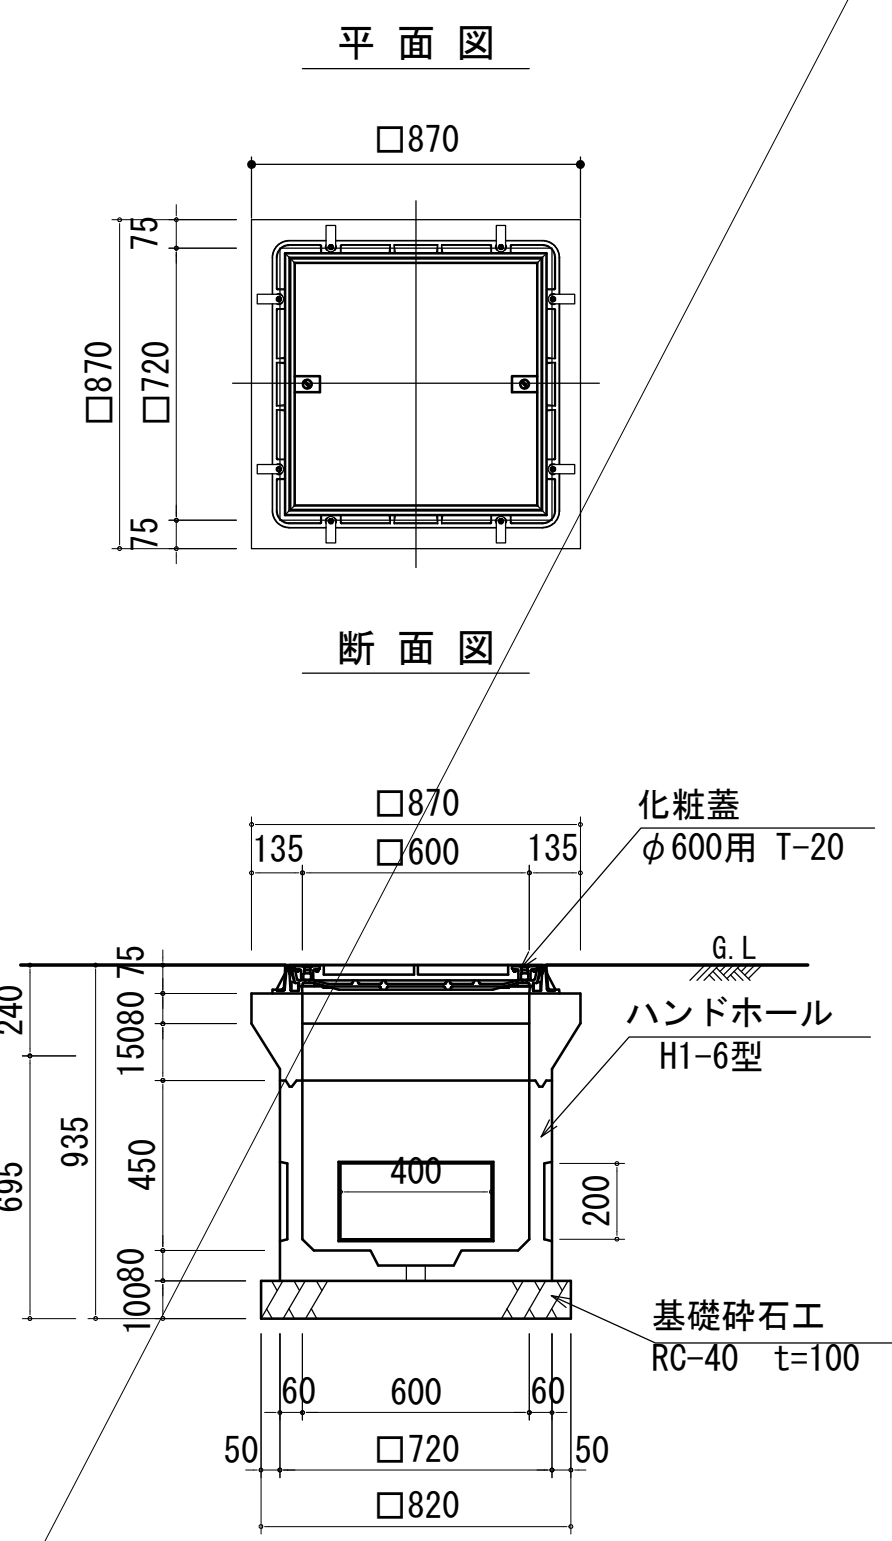

※化粧蓋の充填材は、周囲の舗装と同じ舗装材を充填すること。


□ハンドホールB 材料表		10箇所当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.7		
ハンドホール	H1-6型	組	10		
化粧蓋	□600用、T-20	組	10	SB20K-60(排水用)	

□電線管 材料表		100m当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
電線管	FEP	m	100.0		

□電線 材料表		100m当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
電 線	EM-CE、EM-CET	m	100.0		

□埋設シート 材料表		100m当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
埋設シート	W=150、シングル	m	100.0		


電線管埋設標準図 S=1:10

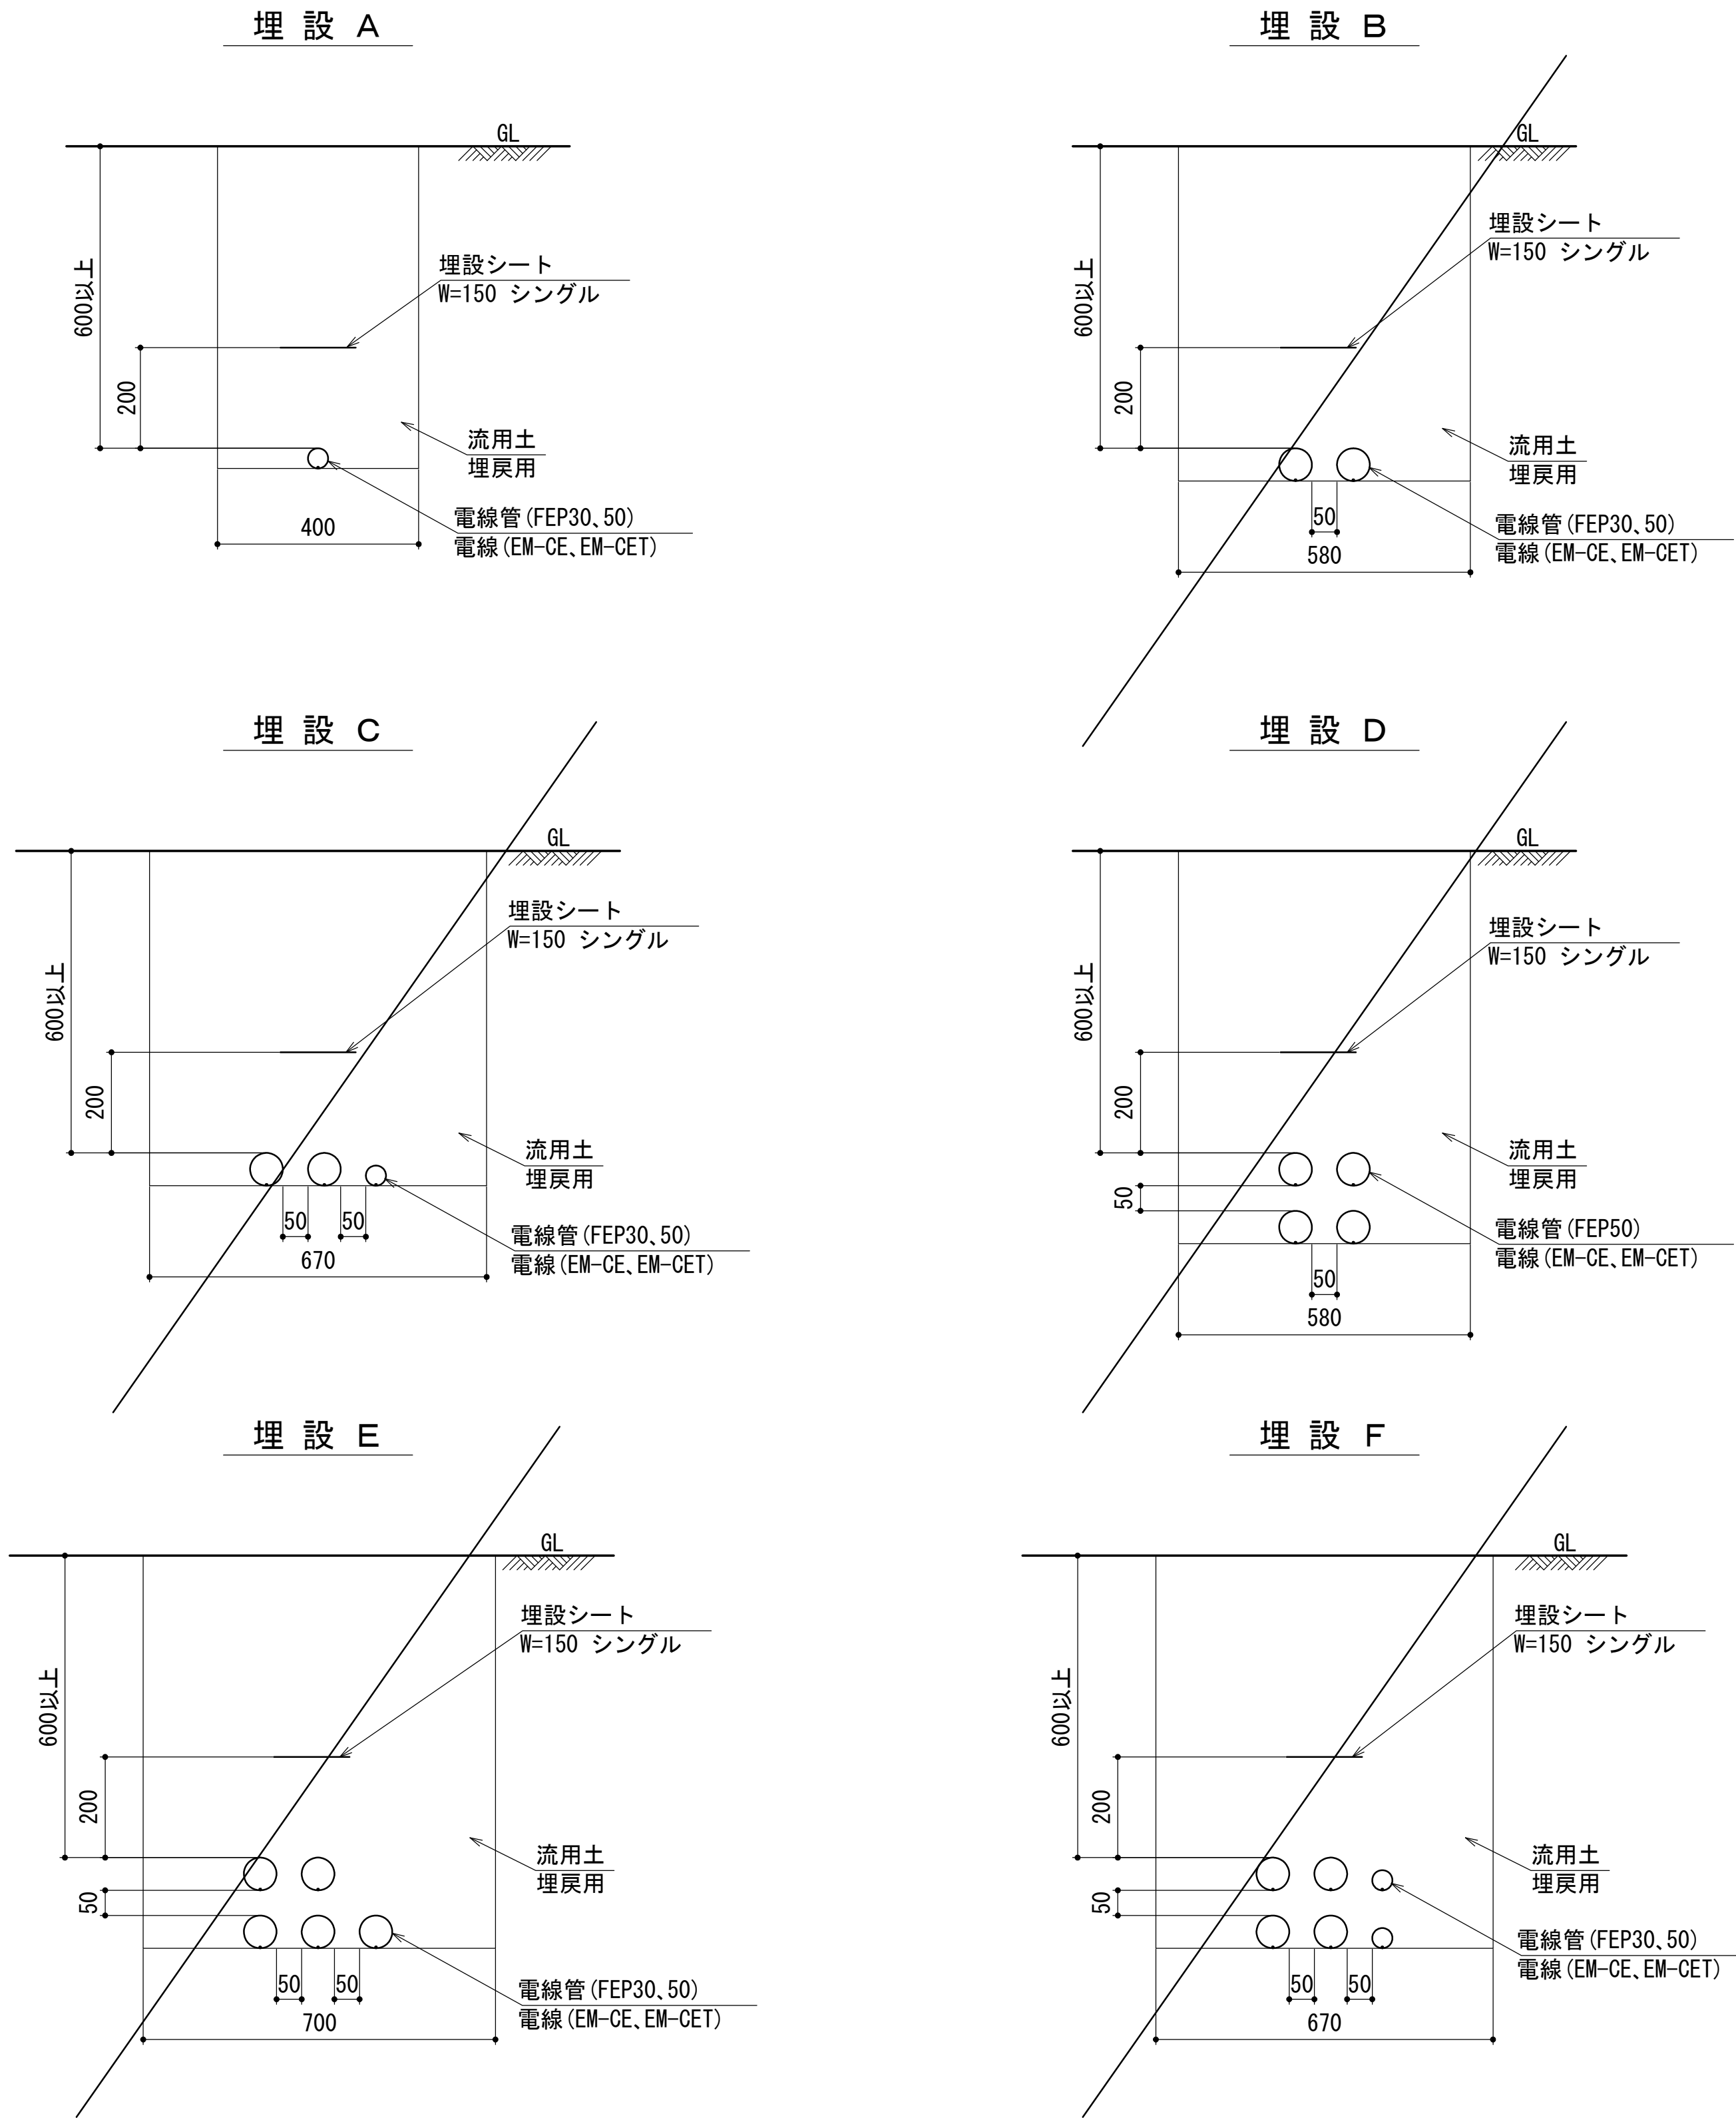


※埋戻土は、流用土とするが管の周囲はガレキ等を除去した良好な土を埋戻すこと。

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	電気設備工構造図-1
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 19


■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

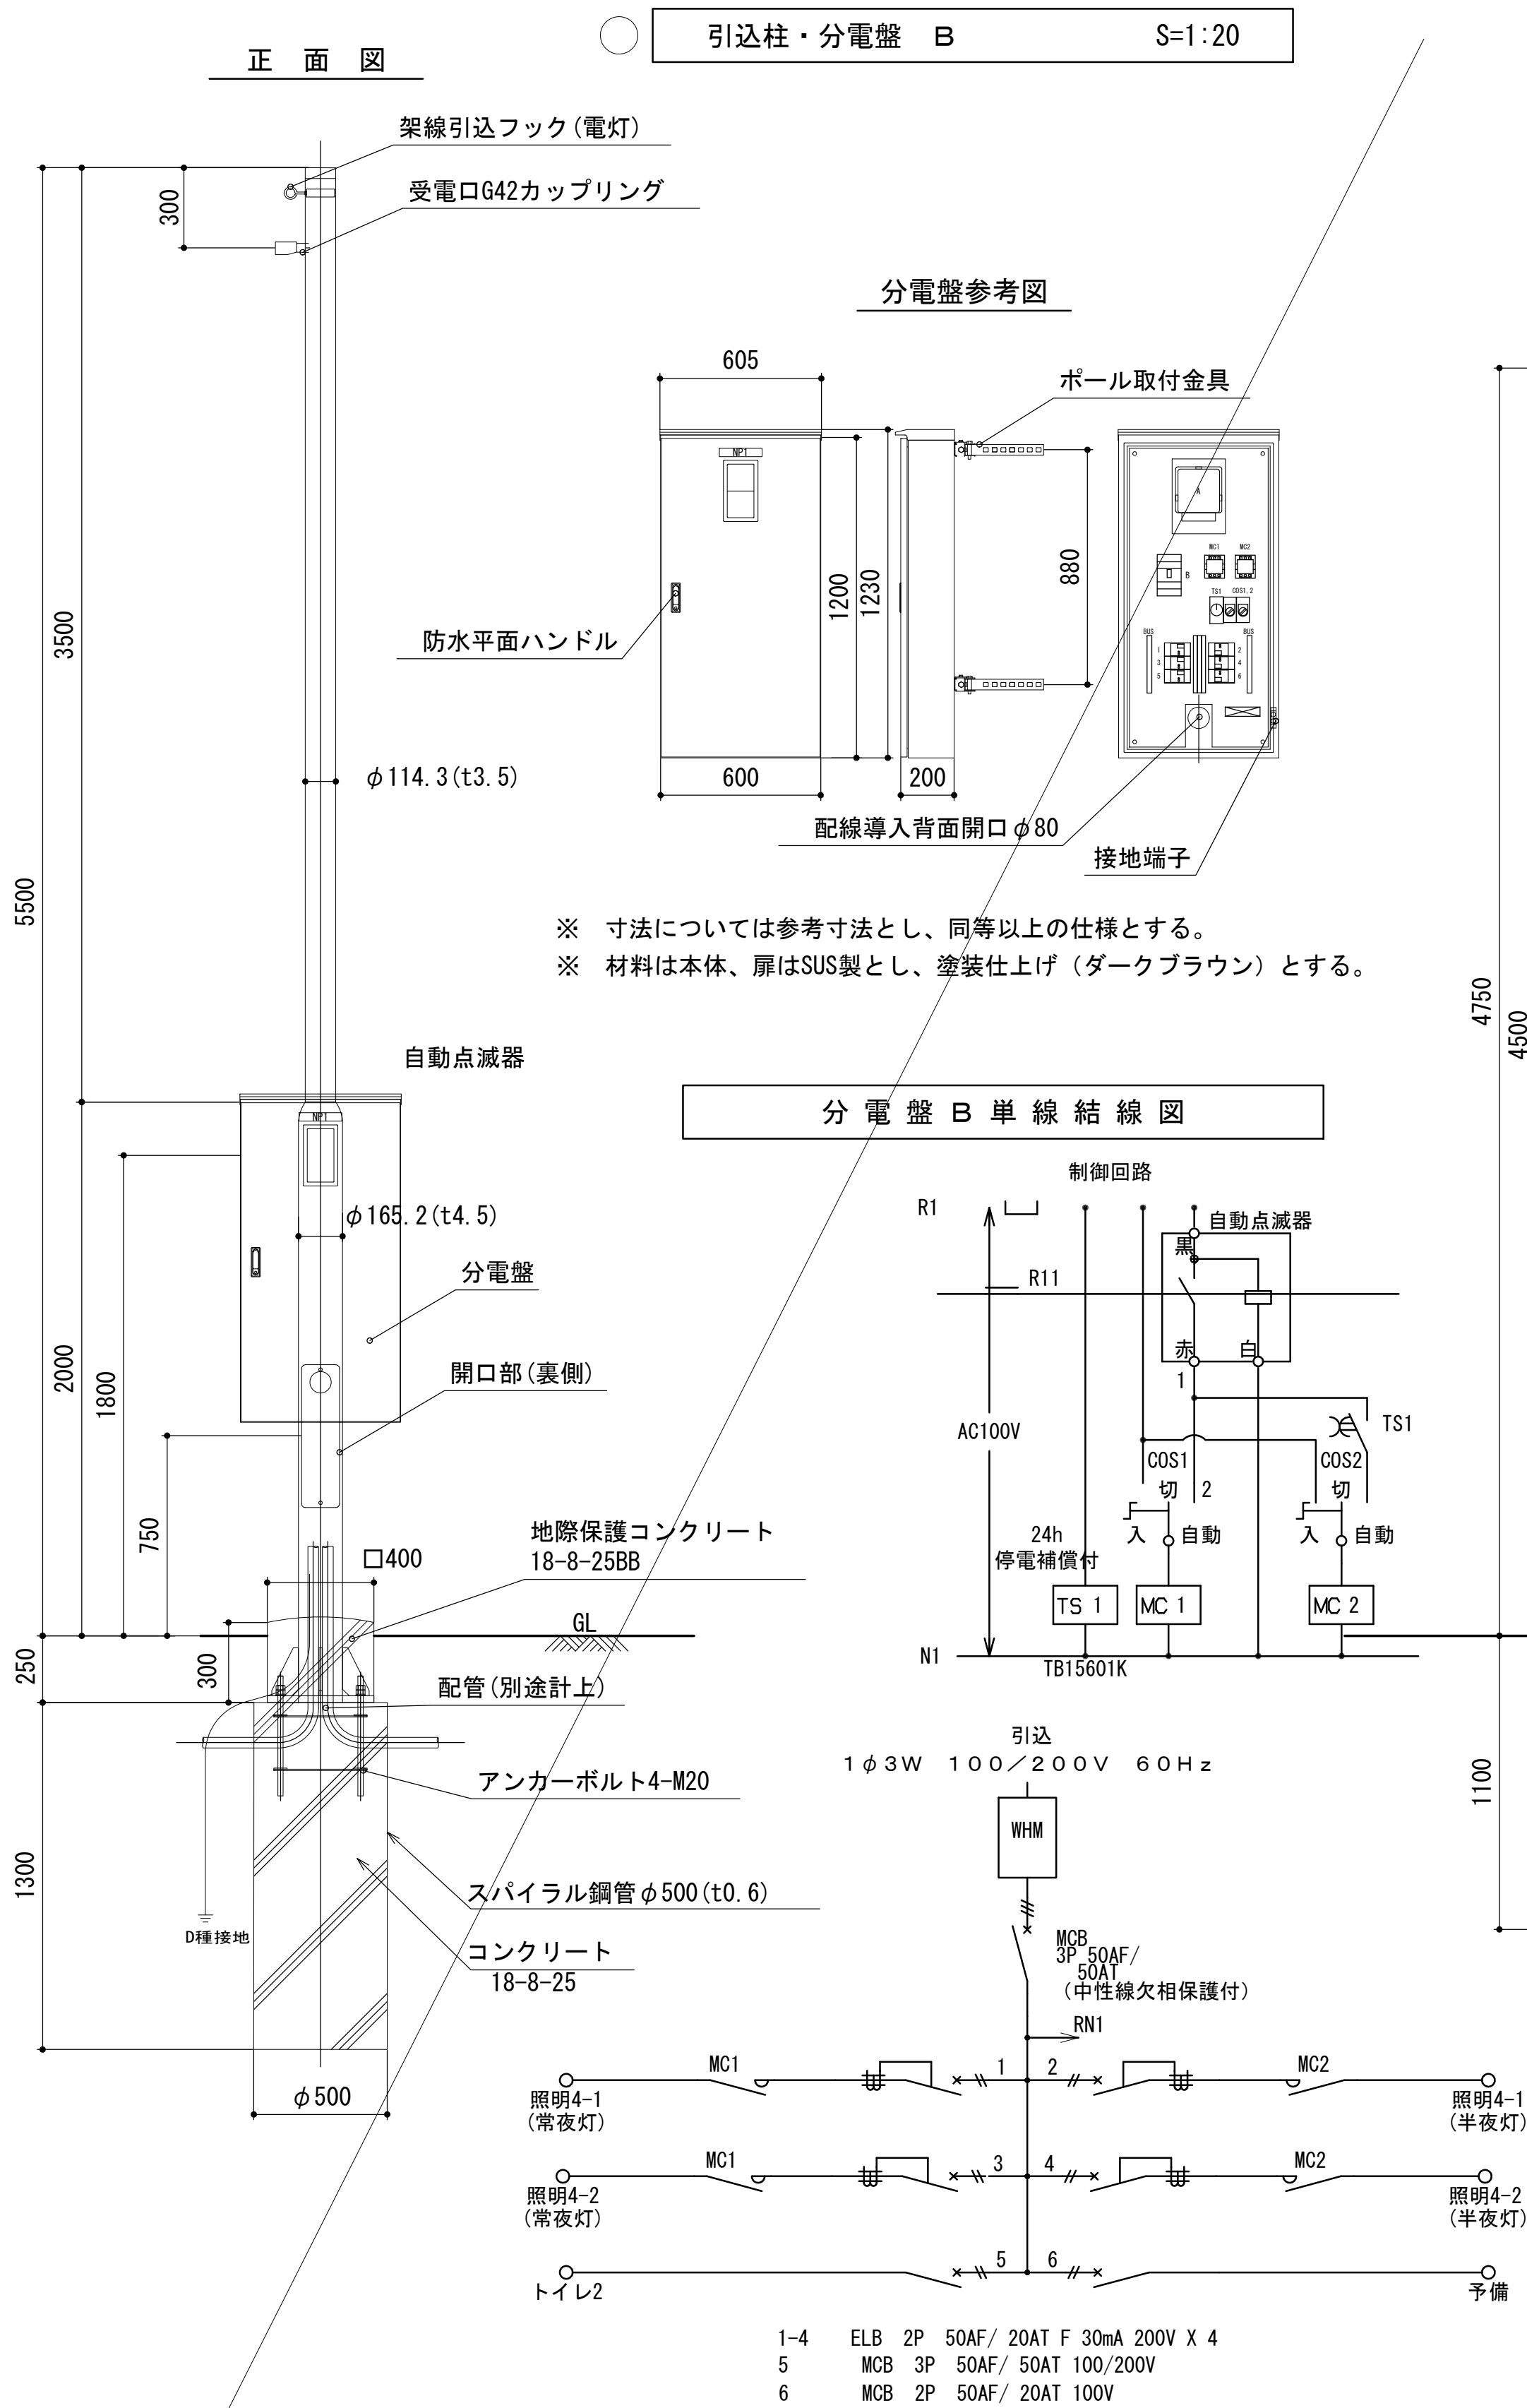

□引込柱・分電盤B 材料表		10基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25	m ³	3.0	
型枠		m ²	4.8	
スパイラル鋼管	φ500 (t0.6)	m	13.0	
分電盤 B	SUS 共架式	面	10	
アンカーボルト	4-M20	組	10	
接地材	D種	本	10	

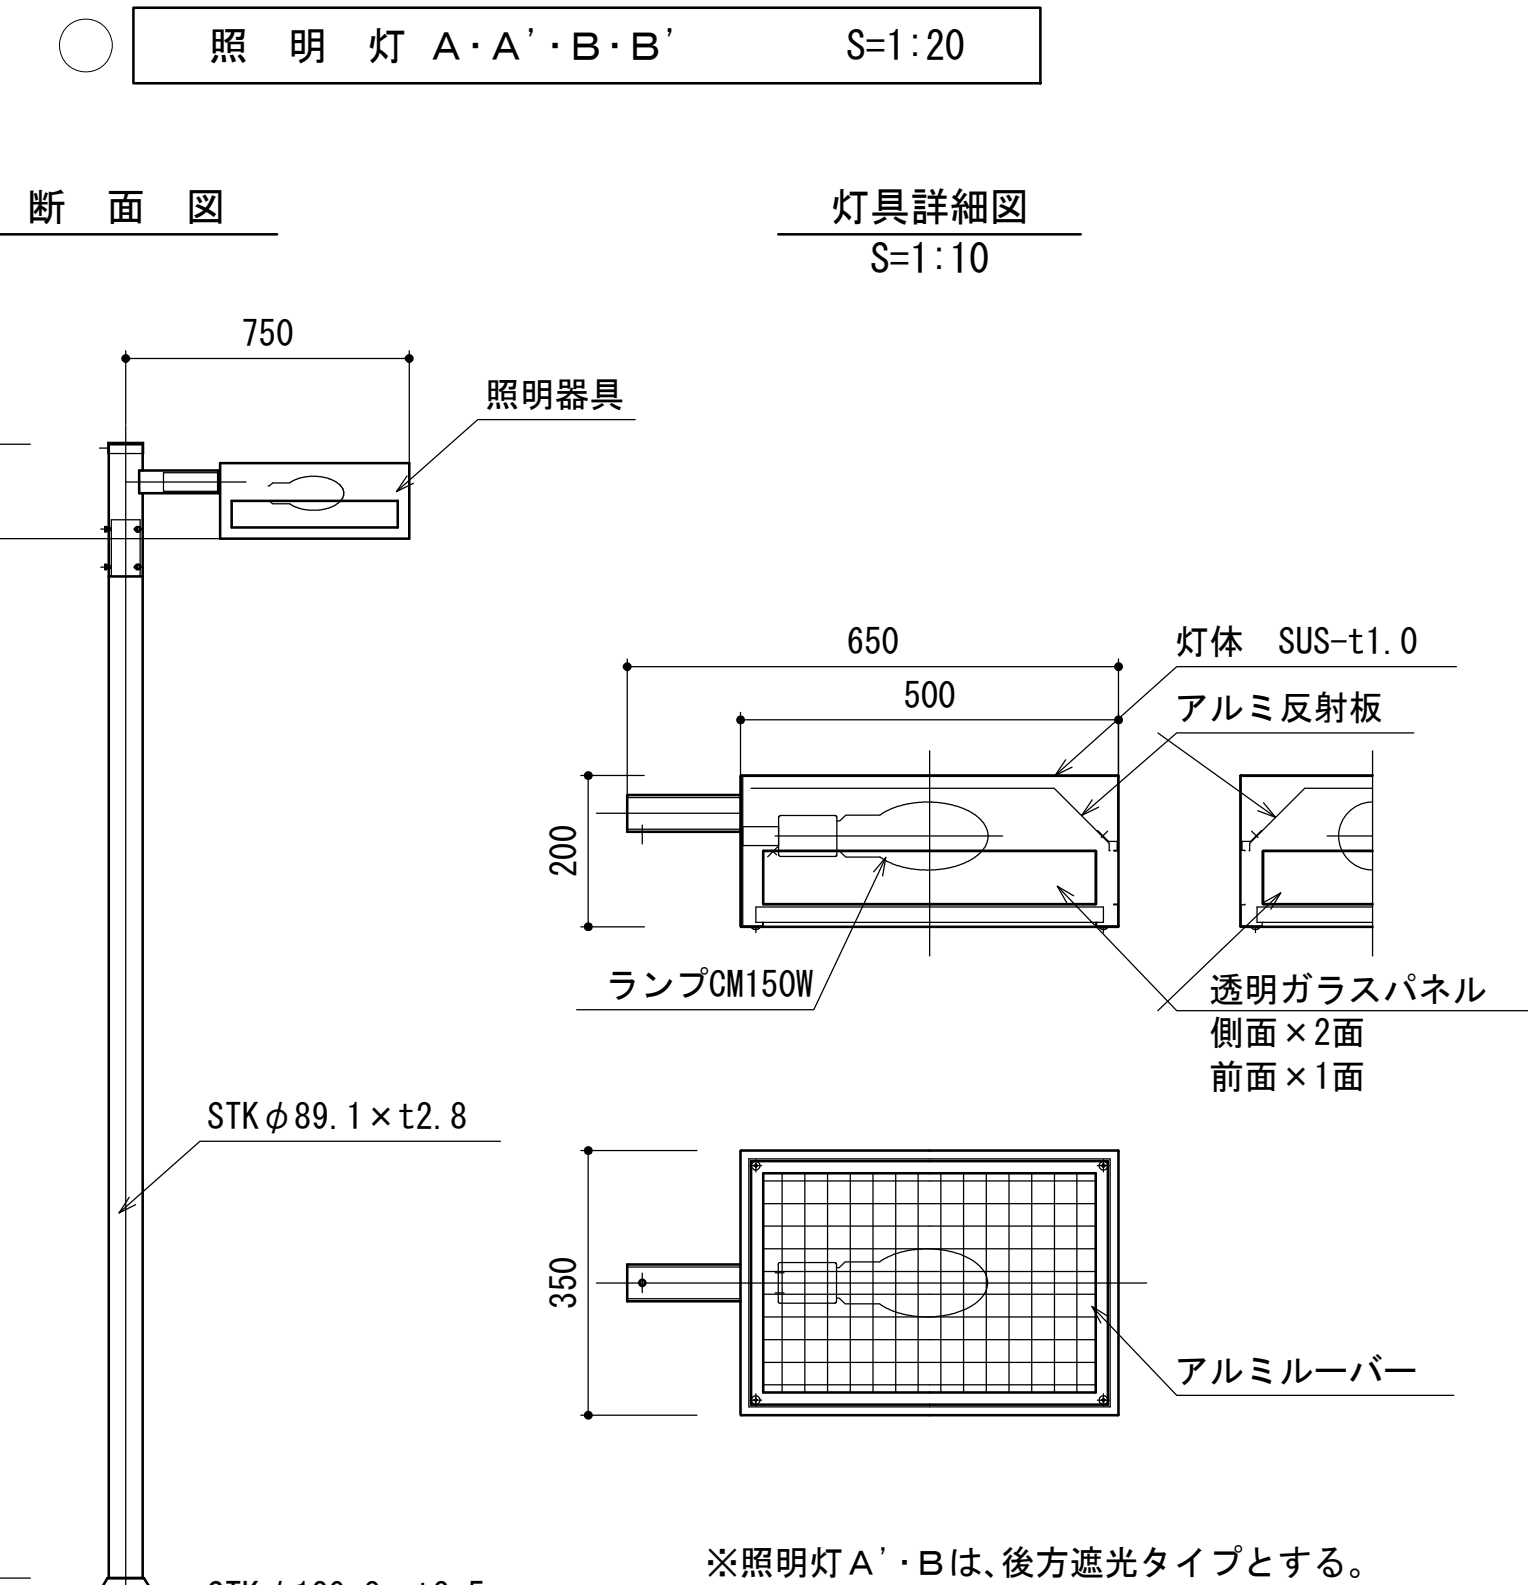


□照明灯A・A'・B・B' 材料表		10基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25	m ³	2.01	2.01
スパイラル鋼管	φ500 (t0.6)	m	11.0	11.0
照明灯	H=4500 CM150W	基	10	
照明灯	H=4500 CM150W	基	—	10 遮光タイプ
接地材	D種	本	10	10

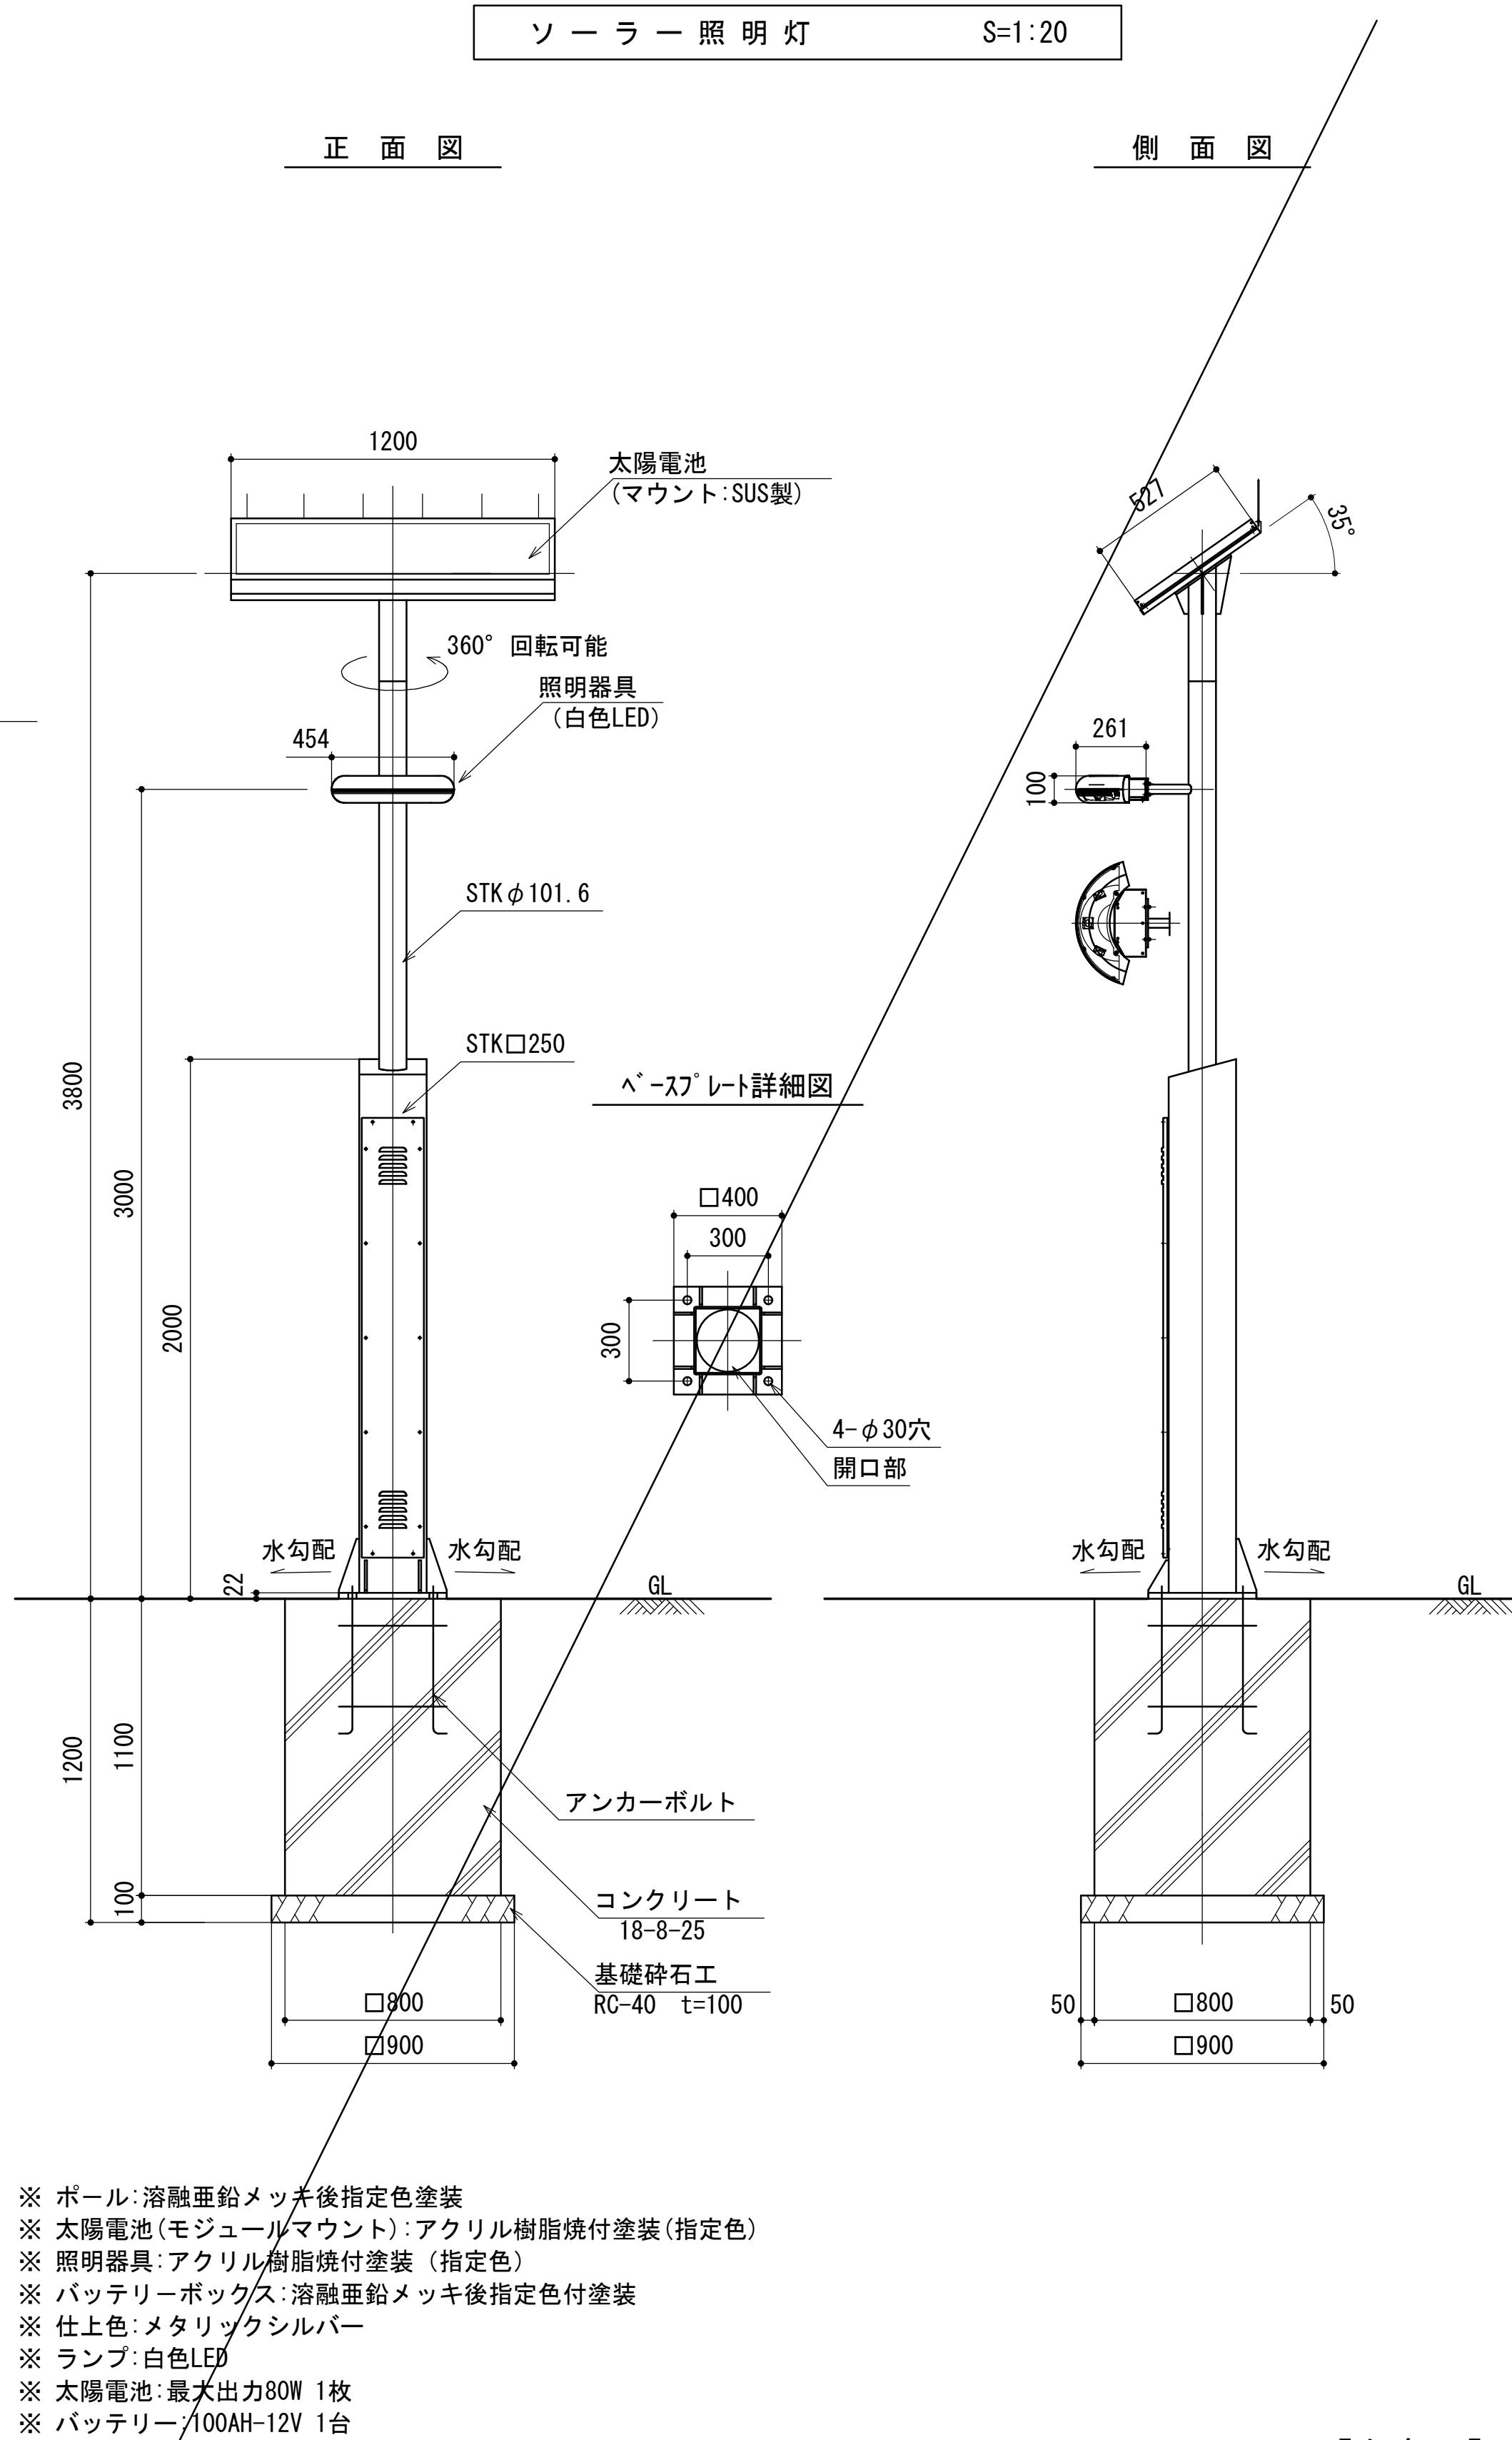

□ソーラー照明灯 材料表		10基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	8.1	
コンクリート	18-8-25	m ³	7.04	
型 枠		m ²	35	
アンカーボルト		組	10	
ソーラー照明灯	白色LED	基	10	


【参考図】	
工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	電気設備工構造図-2
縮 尺	1:20
図面番号	全 42 葉の内 20

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

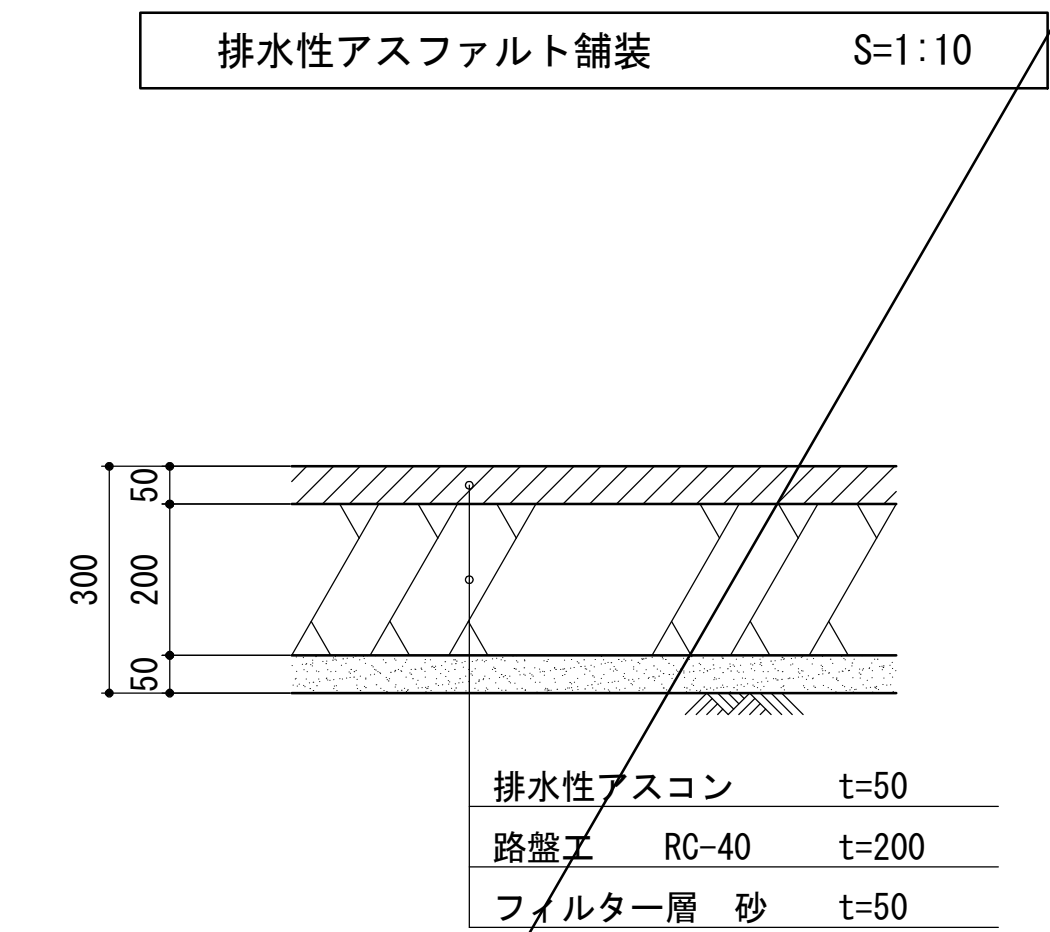


※ 密粒度アスファルトの最大骨材13mmとする。
※ プライムコートは、126?/100㎡ 散布とする。
※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。

□排水性アスファルト舗装 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、洗い、荒目t=50	㎡	100	
路盤工	RC-40 t=200	㎡	100	
排水性アスコン	t=50	㎡	100	

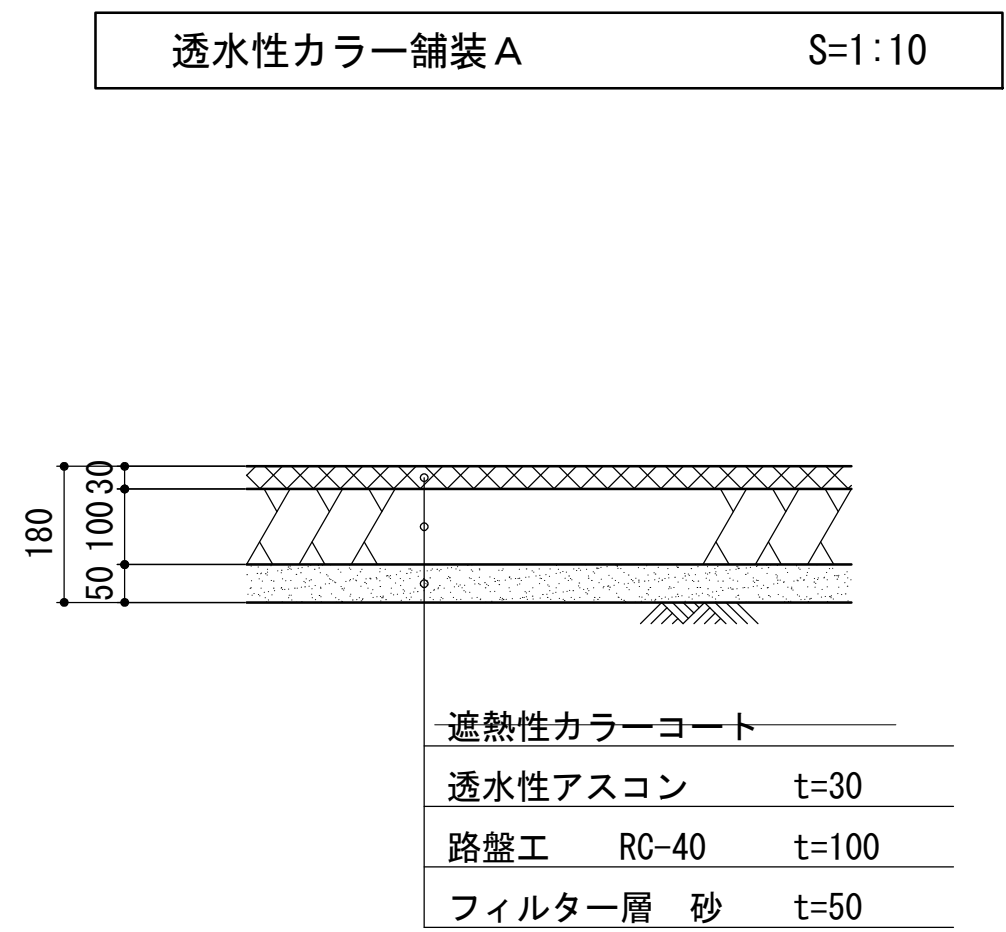


※ 透水性脱色アスファルトは自然色とし、最大骨材13mmとする。
※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。

□透水性カラー舗装A 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、洗い、荒目t=50	㎡	100	
路盤工	RC-40 t=100	㎡	100	
透水性アスコン	t=30, top13mm	㎡	100	
遮熱性カラーコート		㎡	100	

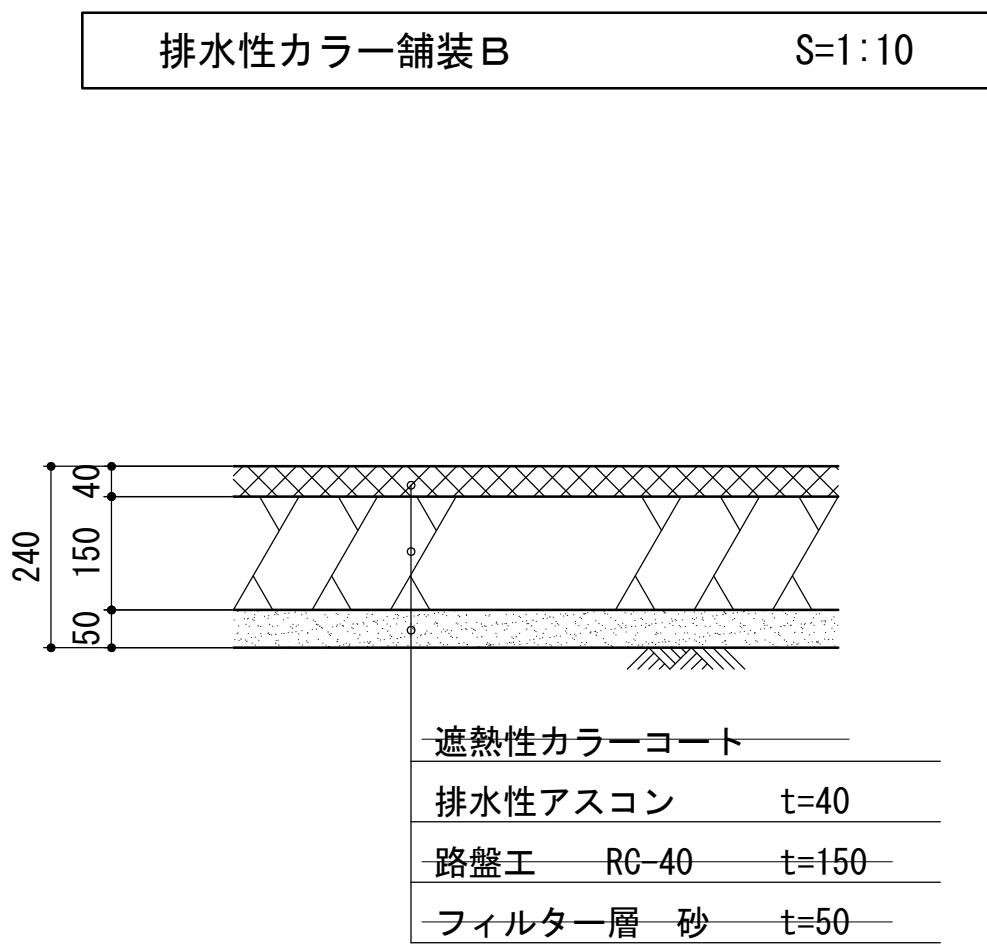


※ 排水性アスファルトは、最大骨材13mmとする。
※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。

□排水性カラー舗装B 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、不洗い、荒目t=50	㎡	100	
路盤工	RC-40 t=150	㎡	100	
不陸整正	補足材なし	㎡	100	
排水性アスコン	t=40, top13mm	㎡	100	
遮熱性カラーコート		㎡	100	

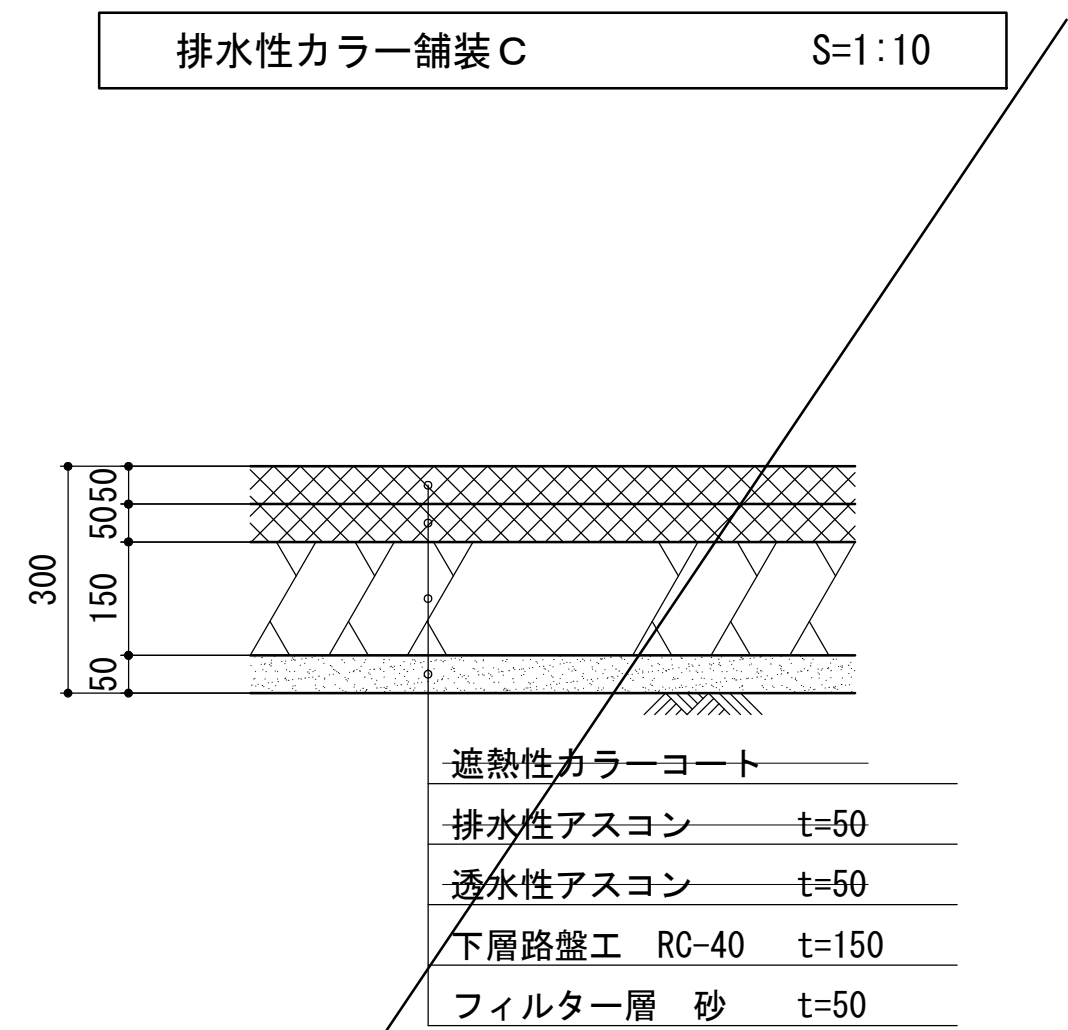


※ 排水性アスファルトは、最大骨材13mmとする。
※ 透水性アスファルトは、最大骨材20mmとする。
※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。

□排水性カラー舗装C 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、不洗い、荒目t=50	㎡	100	
下層路盤工	RC-40 t=150	㎡	100	
排水性アスコン	t=50	㎡	100	
透水性アスコン	t=50	㎡	100	
遮熱性カラーコート		㎡	100	

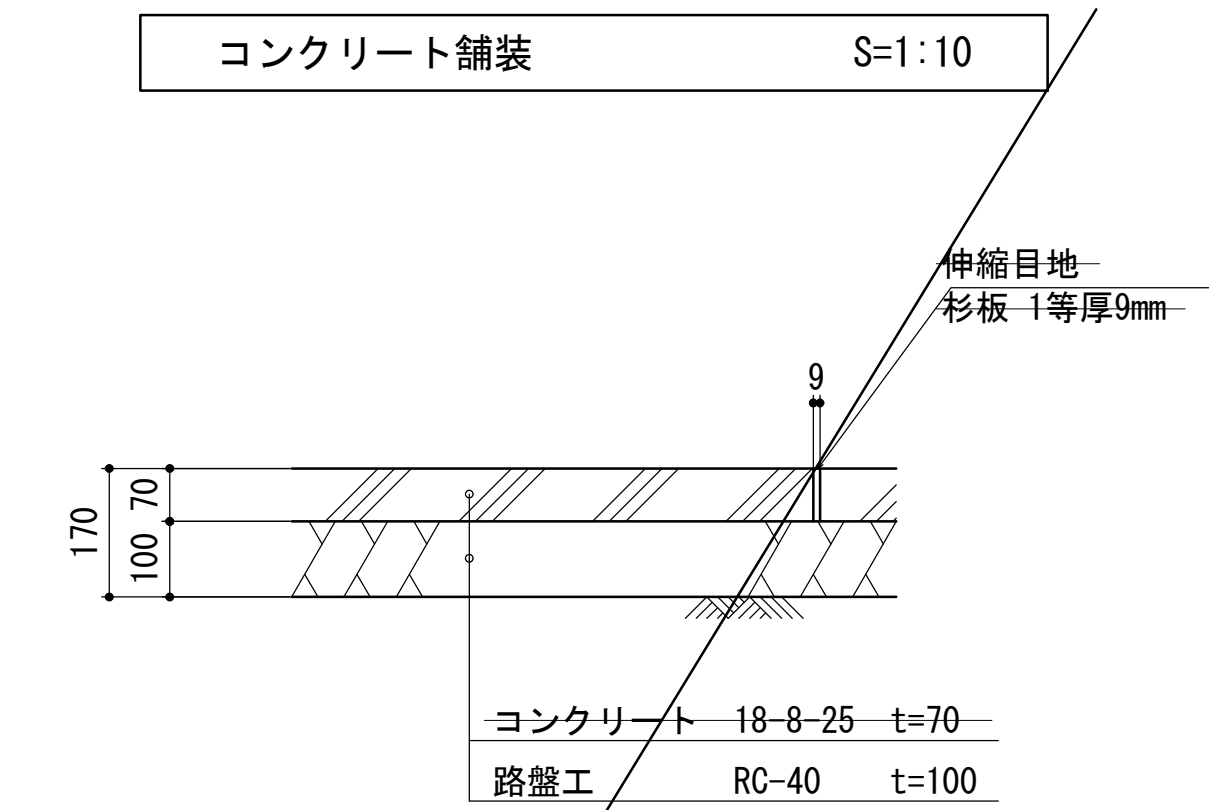


※ 伸縮目地は、@5.0m以内に設置を標準とする。

□コンクリート舗装 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
路盤工	RC-40 t=100	㎡	100	
コンクリート	18-8-25 t=70	㎡	7.00	
伸縮目地	杉板 1等9mm	㎡	1.4	

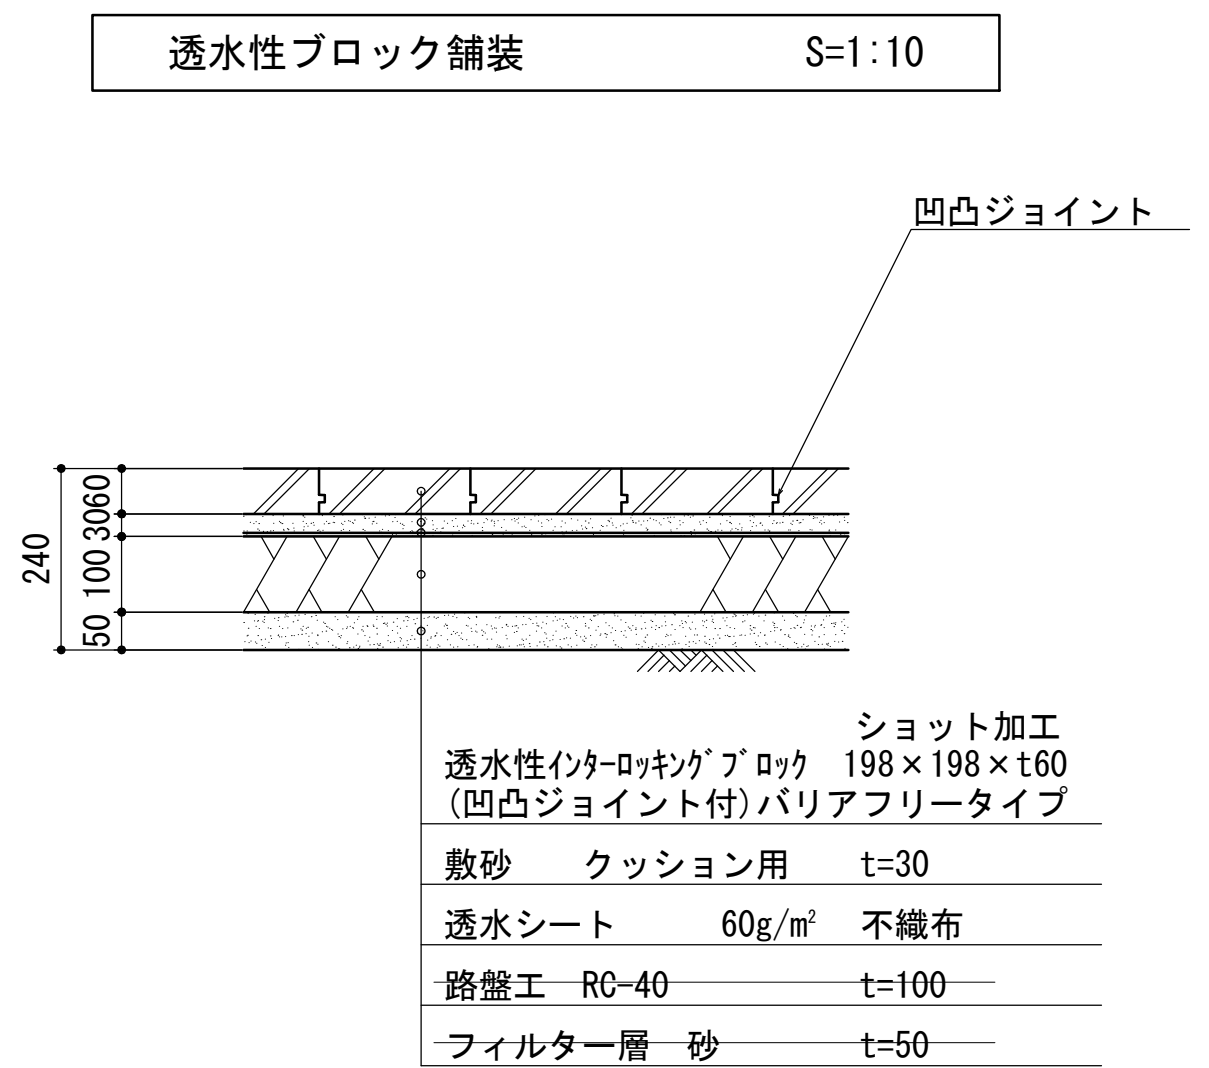

※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。
※ 透水性インターロッキングブロックは、監督員の承認を得たものを使用すること。
※ 透水性インターロッキングブロックは、目地砂なしとする。
※ 透水シートは60g/㎡ 程度の不織布を使用すること。

□透水性ブロック舗装 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、洗い、荒目t=50	㎡	100	
路盤工	RC-40 t=100	㎡	100	
透水シート	60g/㎡ 不織布	㎡	100	
敷砂	クッション用、t=30	㎡	3.9	
透水性インターロッキングブロック	198×198×t60	㎡	100	同等品以上

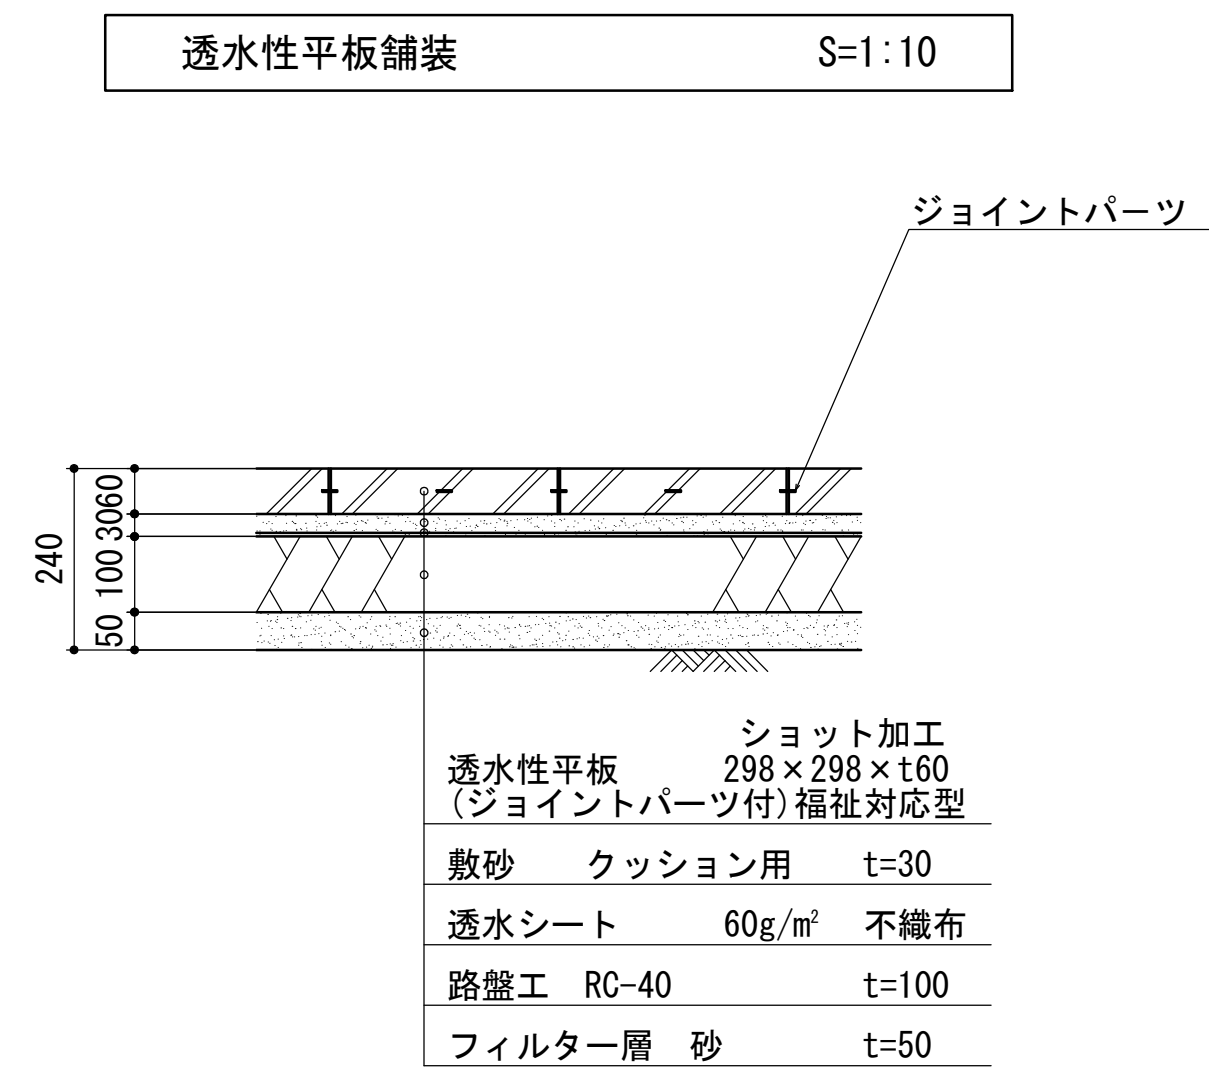


※ フィルター層の砂は、0.075mmのふるい通過量が0～4%の粒度とする。
※ 透水性平板は、監督員の承認を得たものを使用すること。
※ 透水性平板の角は、目地凹なしとする。
※ 透水シートは60g/㎡ 程度の不織布を使用すること。

□透水性平板舗装 材料表 100㎡ 当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
フィルター層	砂、不洗、荒目t=50	㎡	100	
路盤工	RC-40 t=100	㎡	100	
透水シート	60g/㎡ 不織布	㎡	100	
敷砂	クッション用、t=30	㎡	3.9	
透水性平板	298×298×t60	㎡	100	同等品以上

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	園路広場整備工事構造図-1
縮 尺	1：10
図面番号	全 42 葉の内 21

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。


縁石 A S=1:10

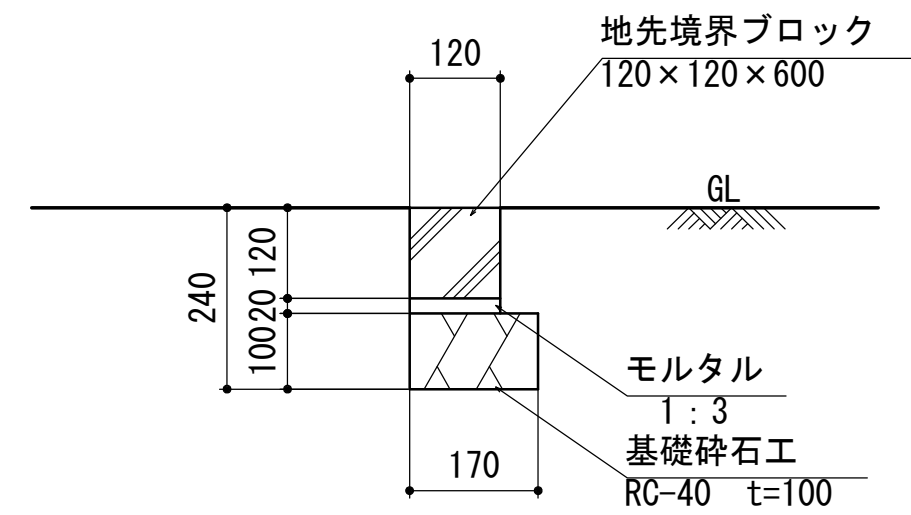

※ 目地モルタルの配合は1:2、目地幅5mmを標準とする。
※ 隅切りR部分は曲物を使用すること。

□縁石 A 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	1.7	
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	
地先境界ブロック	120×120×600	個	16.5	


縁石 B S=1:10

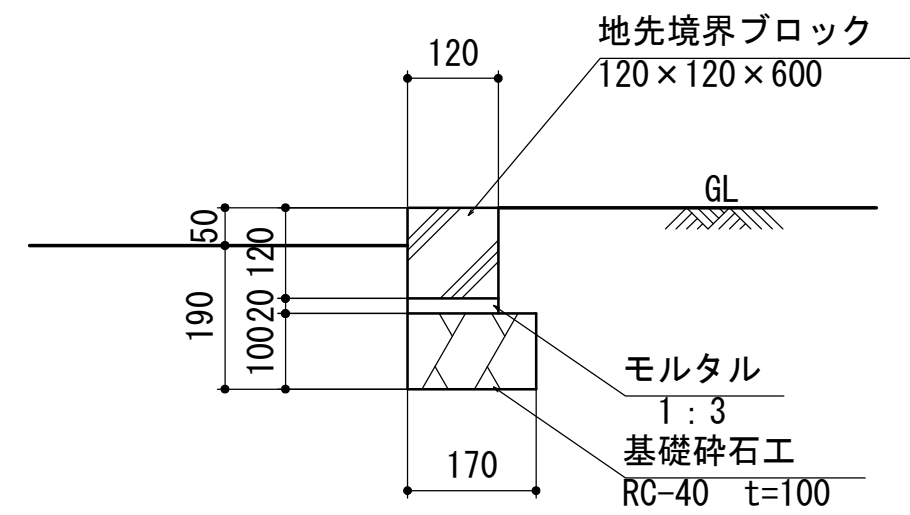

※ 目地モルタルの配合は1:2、目地幅5mmを標準とする。
※ 隅切りR部分は曲物を使用すること。

□縁石 B 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	1.7	
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	
地先境界ブロック	120×120×600	個	16.5	


縁石 C S=1:10

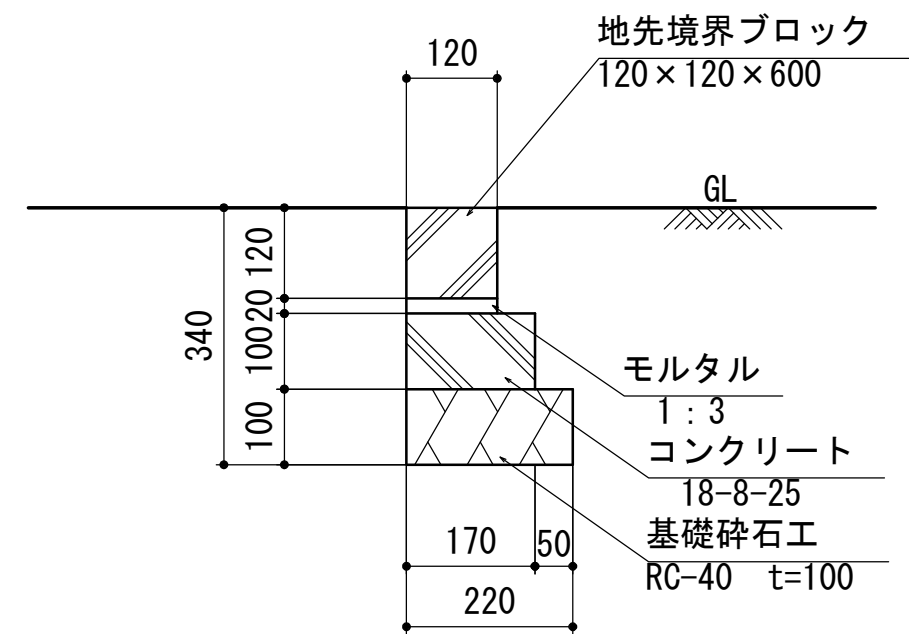

※ 目地モルタルの配合は1:2、目地幅5mmを標準とする。
※ 隅切りR部分は曲物を使用すること。

□縁石 C 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	2.2	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.17	
型 枠		m ²	2.0	
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	
地先境界ブロック	120×120×600	個	16.5	


縁石 D S=1:10

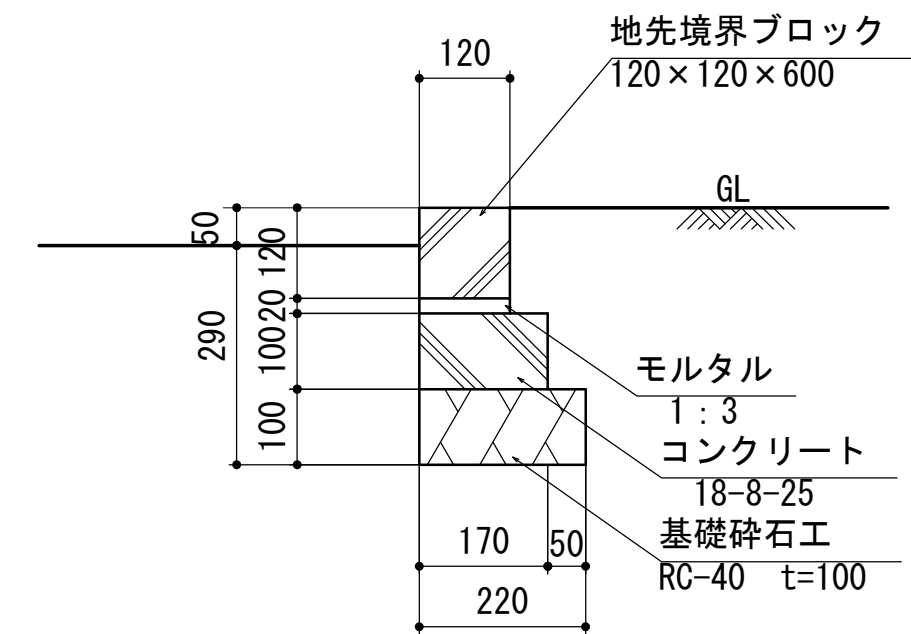

※ 目地モルタルの配合は1:2、目地幅5mmを標準とする。
※ 隅切りR部分は曲物を使用すること。



□縁石 C 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	2.2	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.17	
型 枠		m ²	2.0	
モルタル	1 : 3	m ³	0.02	
地先境界ブロック	120×120×600	個	16.5	

土留ブロック工 S=1:10

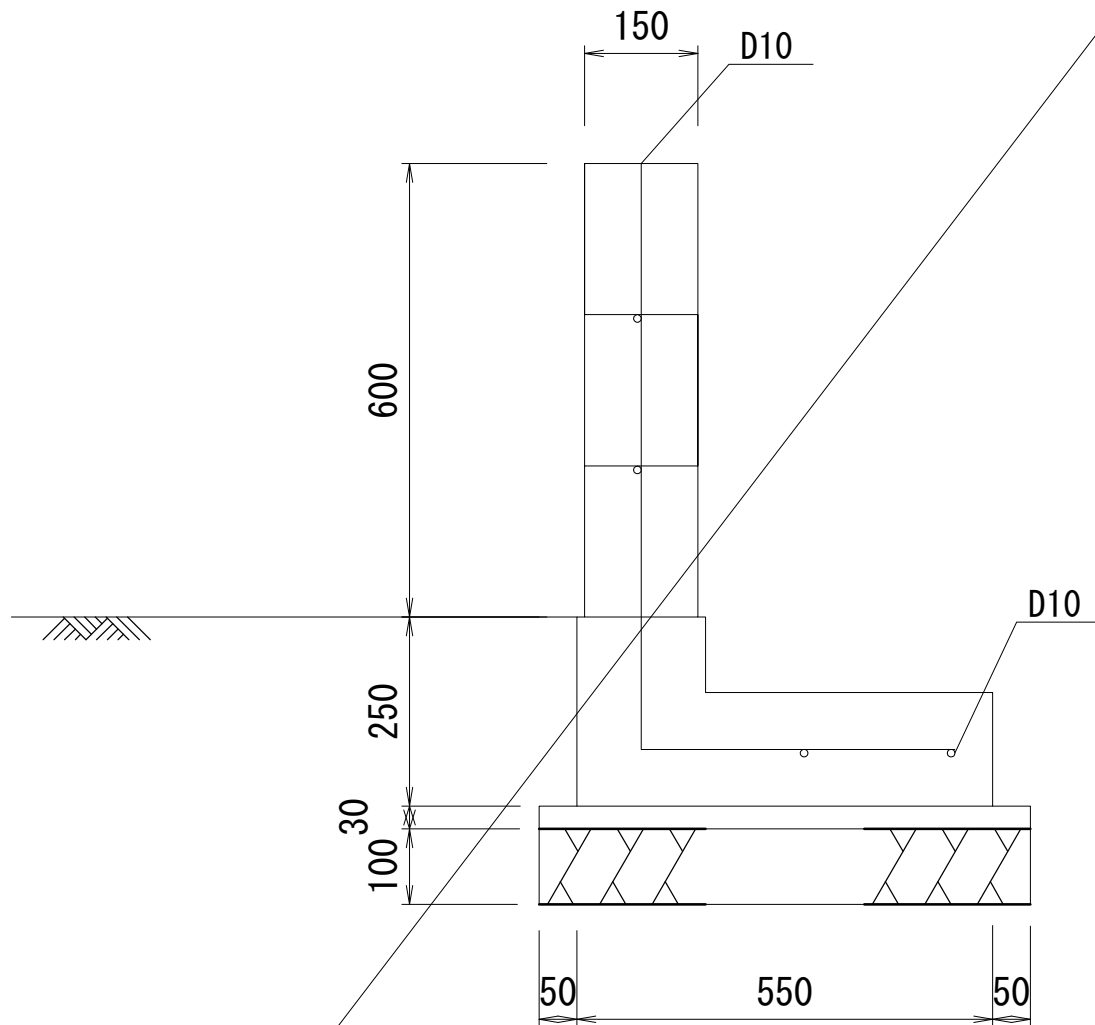

□土留ブロック 材料表 10m当り				
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.5	
モルタル	1 : 3	m ³	0.20	
土留ブロック	150mm	m	10.0	
コンクリート	18-8-25	m ³	1.00	
型 枠		m ²	5.0	

土留め壁 S=1:20

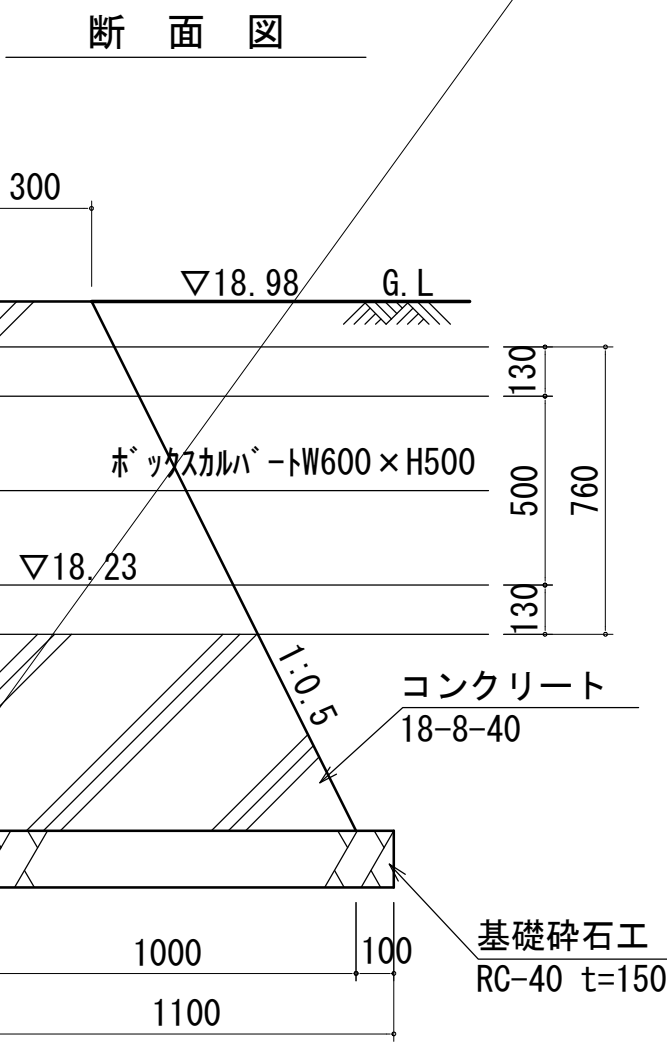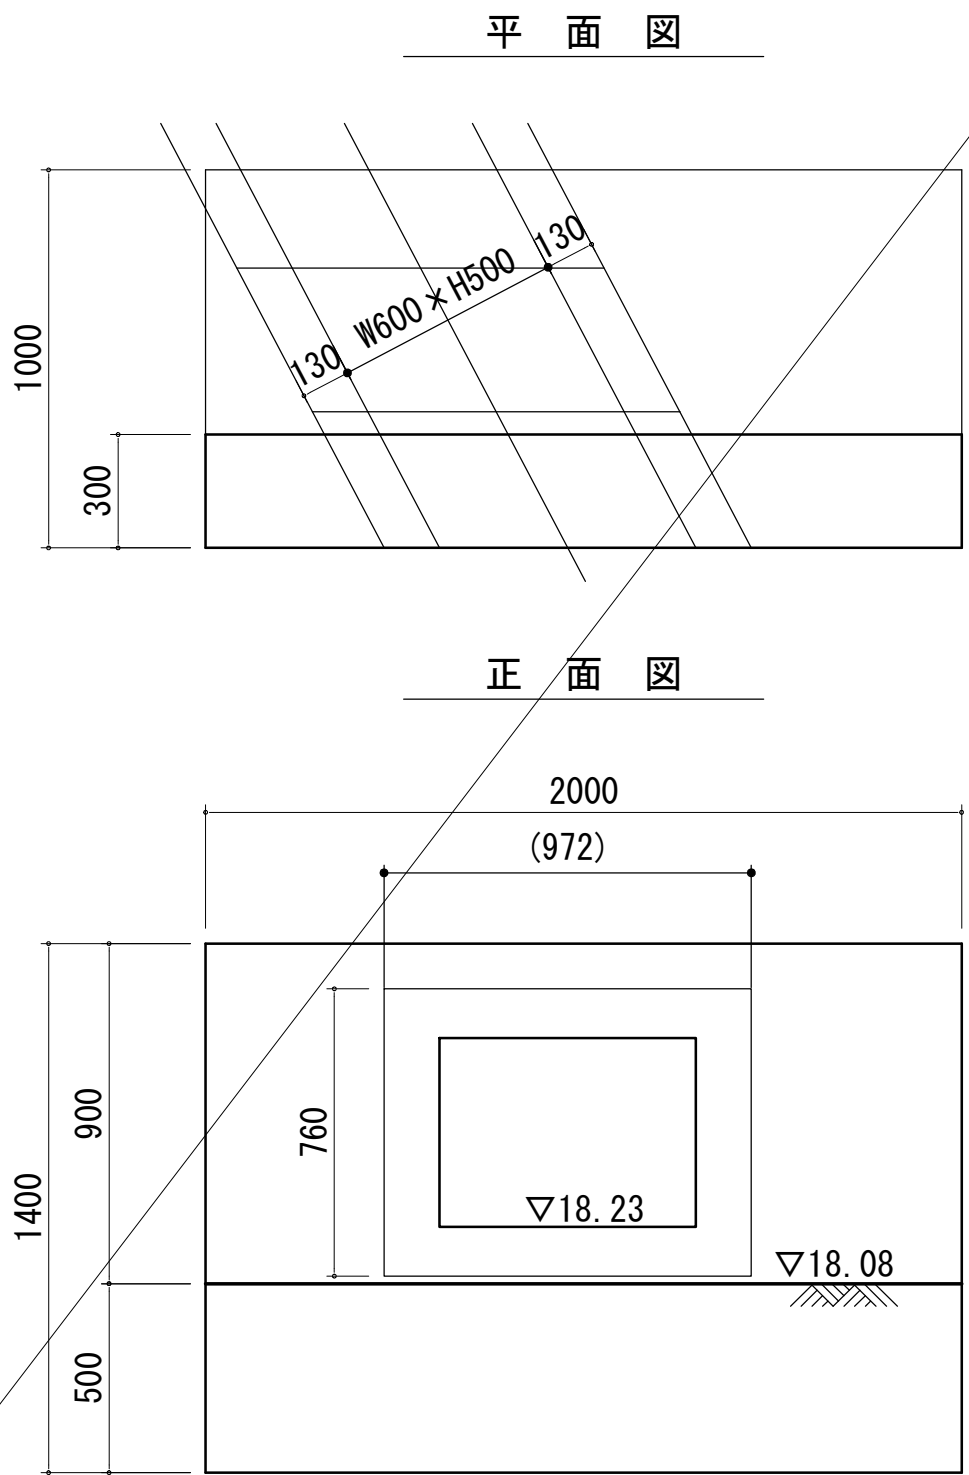

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	園路広場整備工構造図-2
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 22

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

ユニオンランド／クジラ遊具 S=1：60
〔UL-J8031x-120621-OE-e 1／2〕


本体部

- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 高強度アルミニウムパイプ等は粉体焼き付け仕上げとする。（メーカー指定色）
- スライダー部は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカー指定色）
- パイプ及びアングル類は、高強度アルミニウムを標準品とする。
- 但し、デッキ等は、スチール加工品としPVCコーティング仕上げとする。（メーカー指定色）
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 遊具の安全に関する規格JPFAS：2008に適合した製品とする。
- 遊具の対象年齢は、6～12才とする。
- 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承認図にて提出する事。
- 製品は（社）日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 製品は内田工業（株）製品、または同等以上とする。


ターザンロープ部

ロックウォールクライマー部

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、エポキシ樹脂系下塗り塗装の上、ウレタン樹脂塗料2回塗りとする。（メーカー標準色）

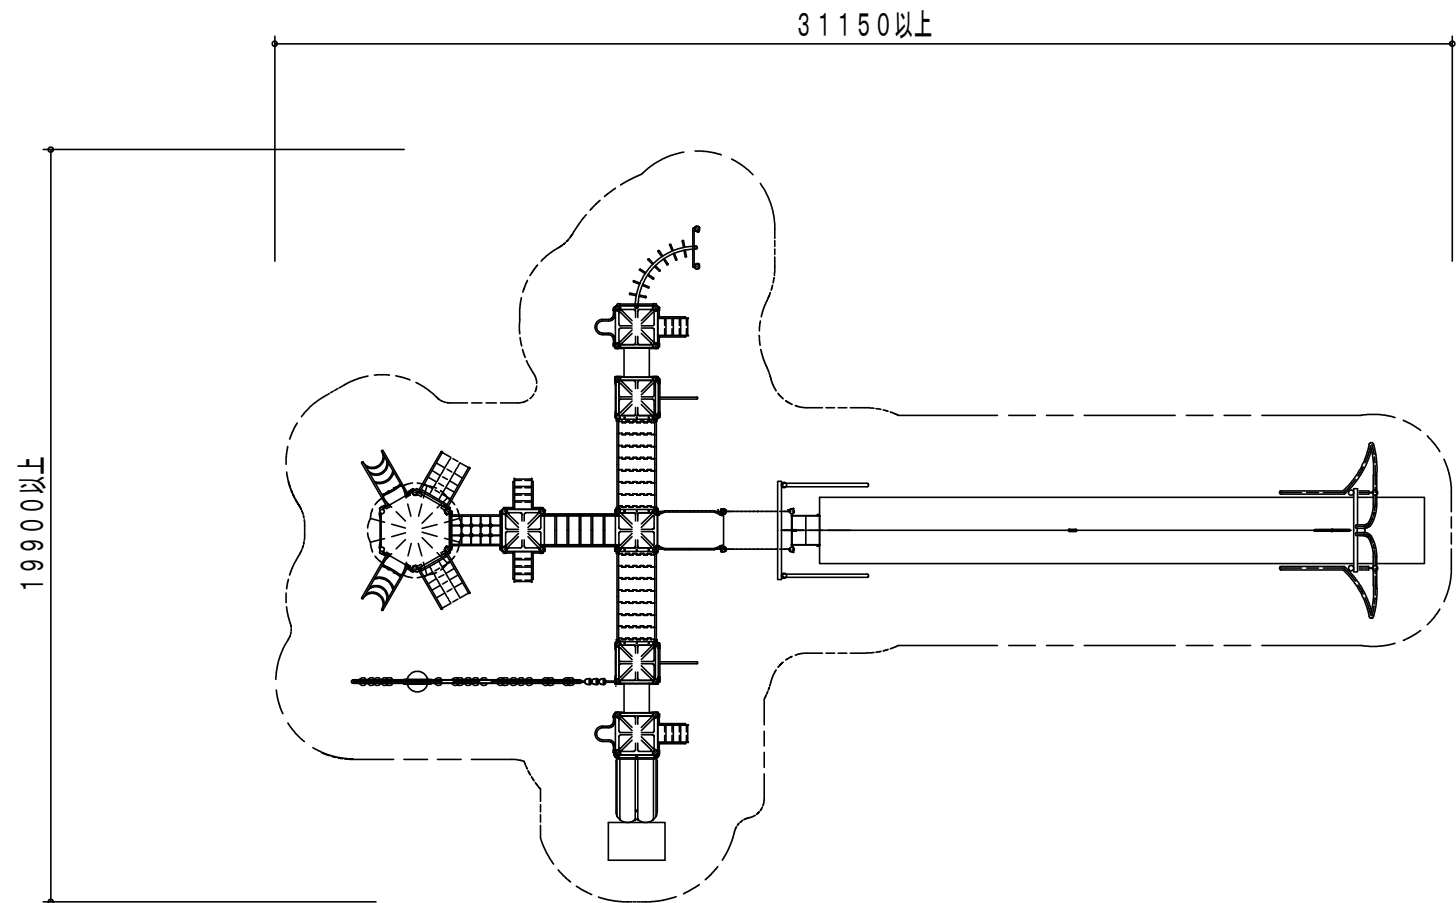


安全領域 S=1：200

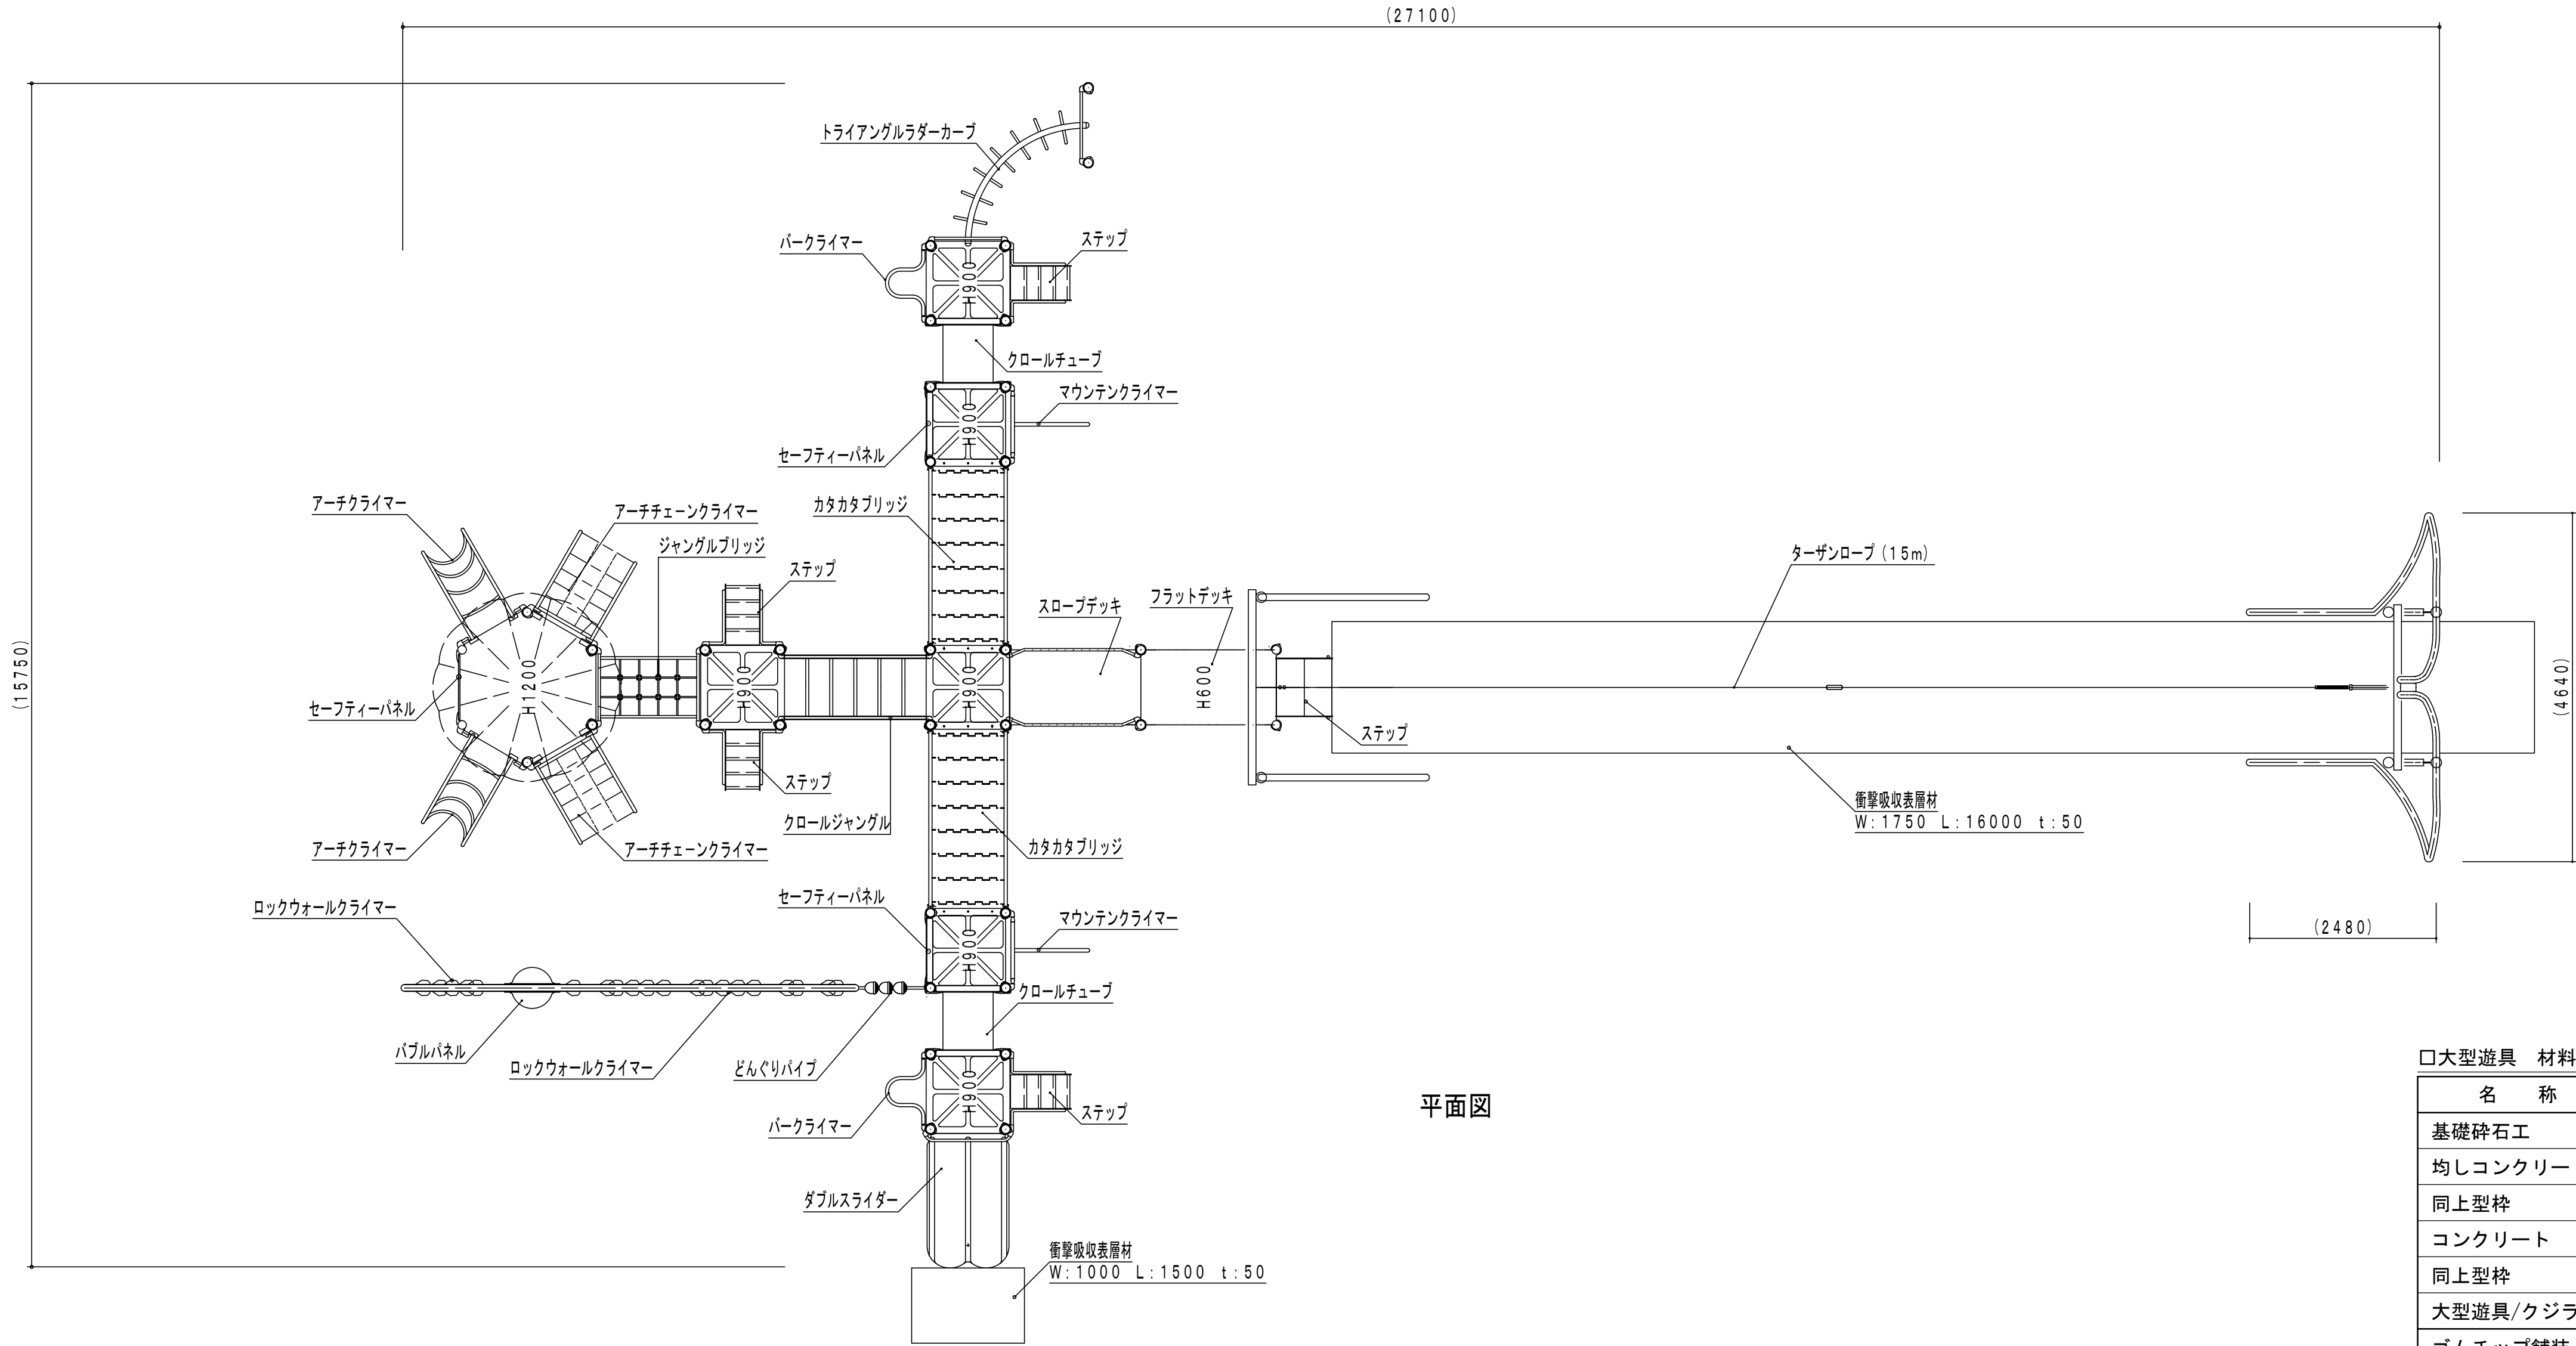

平面図


□大型遊具 材料表				1基当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	39.8	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	1.99	
同上型枠		m ²	10.5	
コンクリート	18-8-25	m ³	14.71	
同上型枠		m ²	86.7	
大型遊具/クジラ		基	1	
ゴムチップ舗装		m ²	35.5	

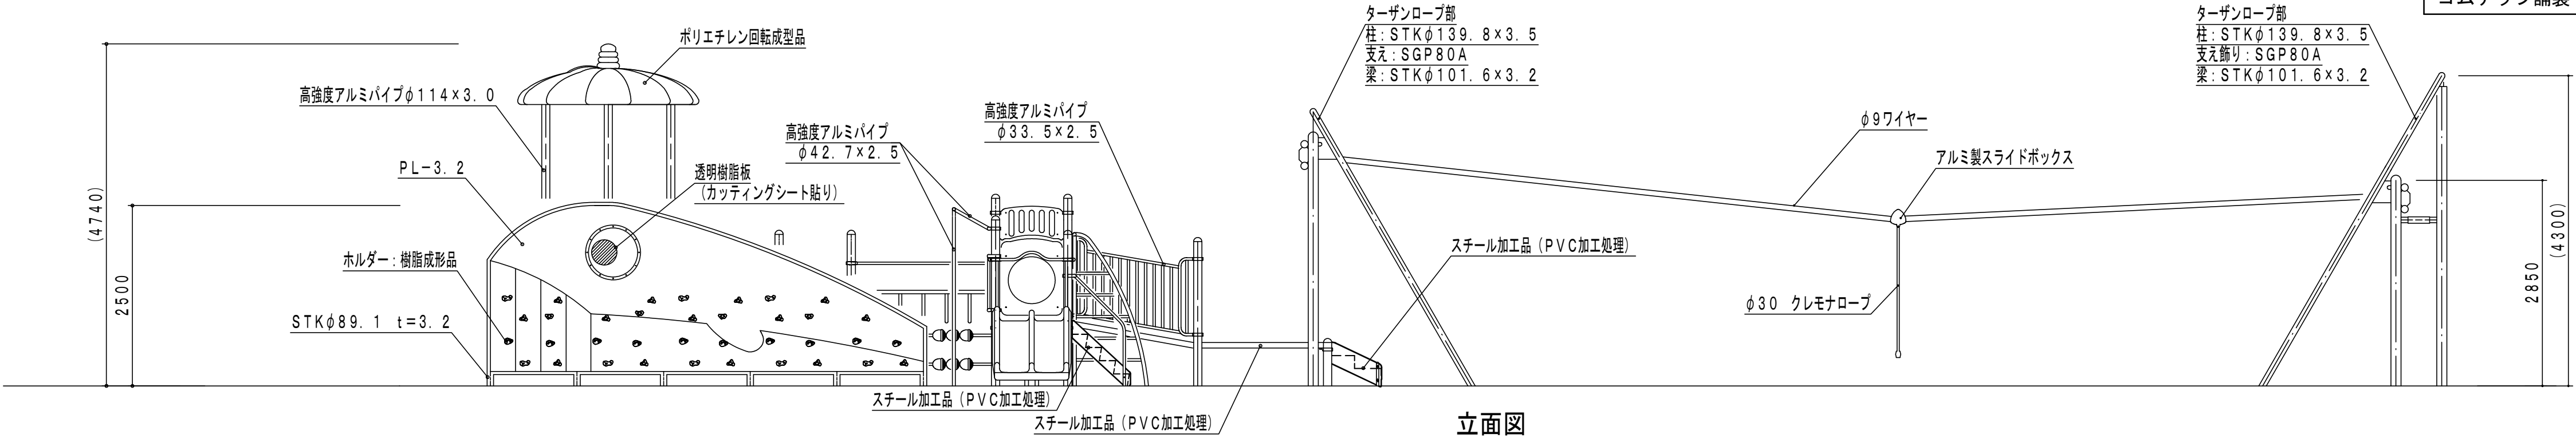

立面図


【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設整備工事構造図-1
縮 尺	1:60
図面番号	全 42 葉の内 23

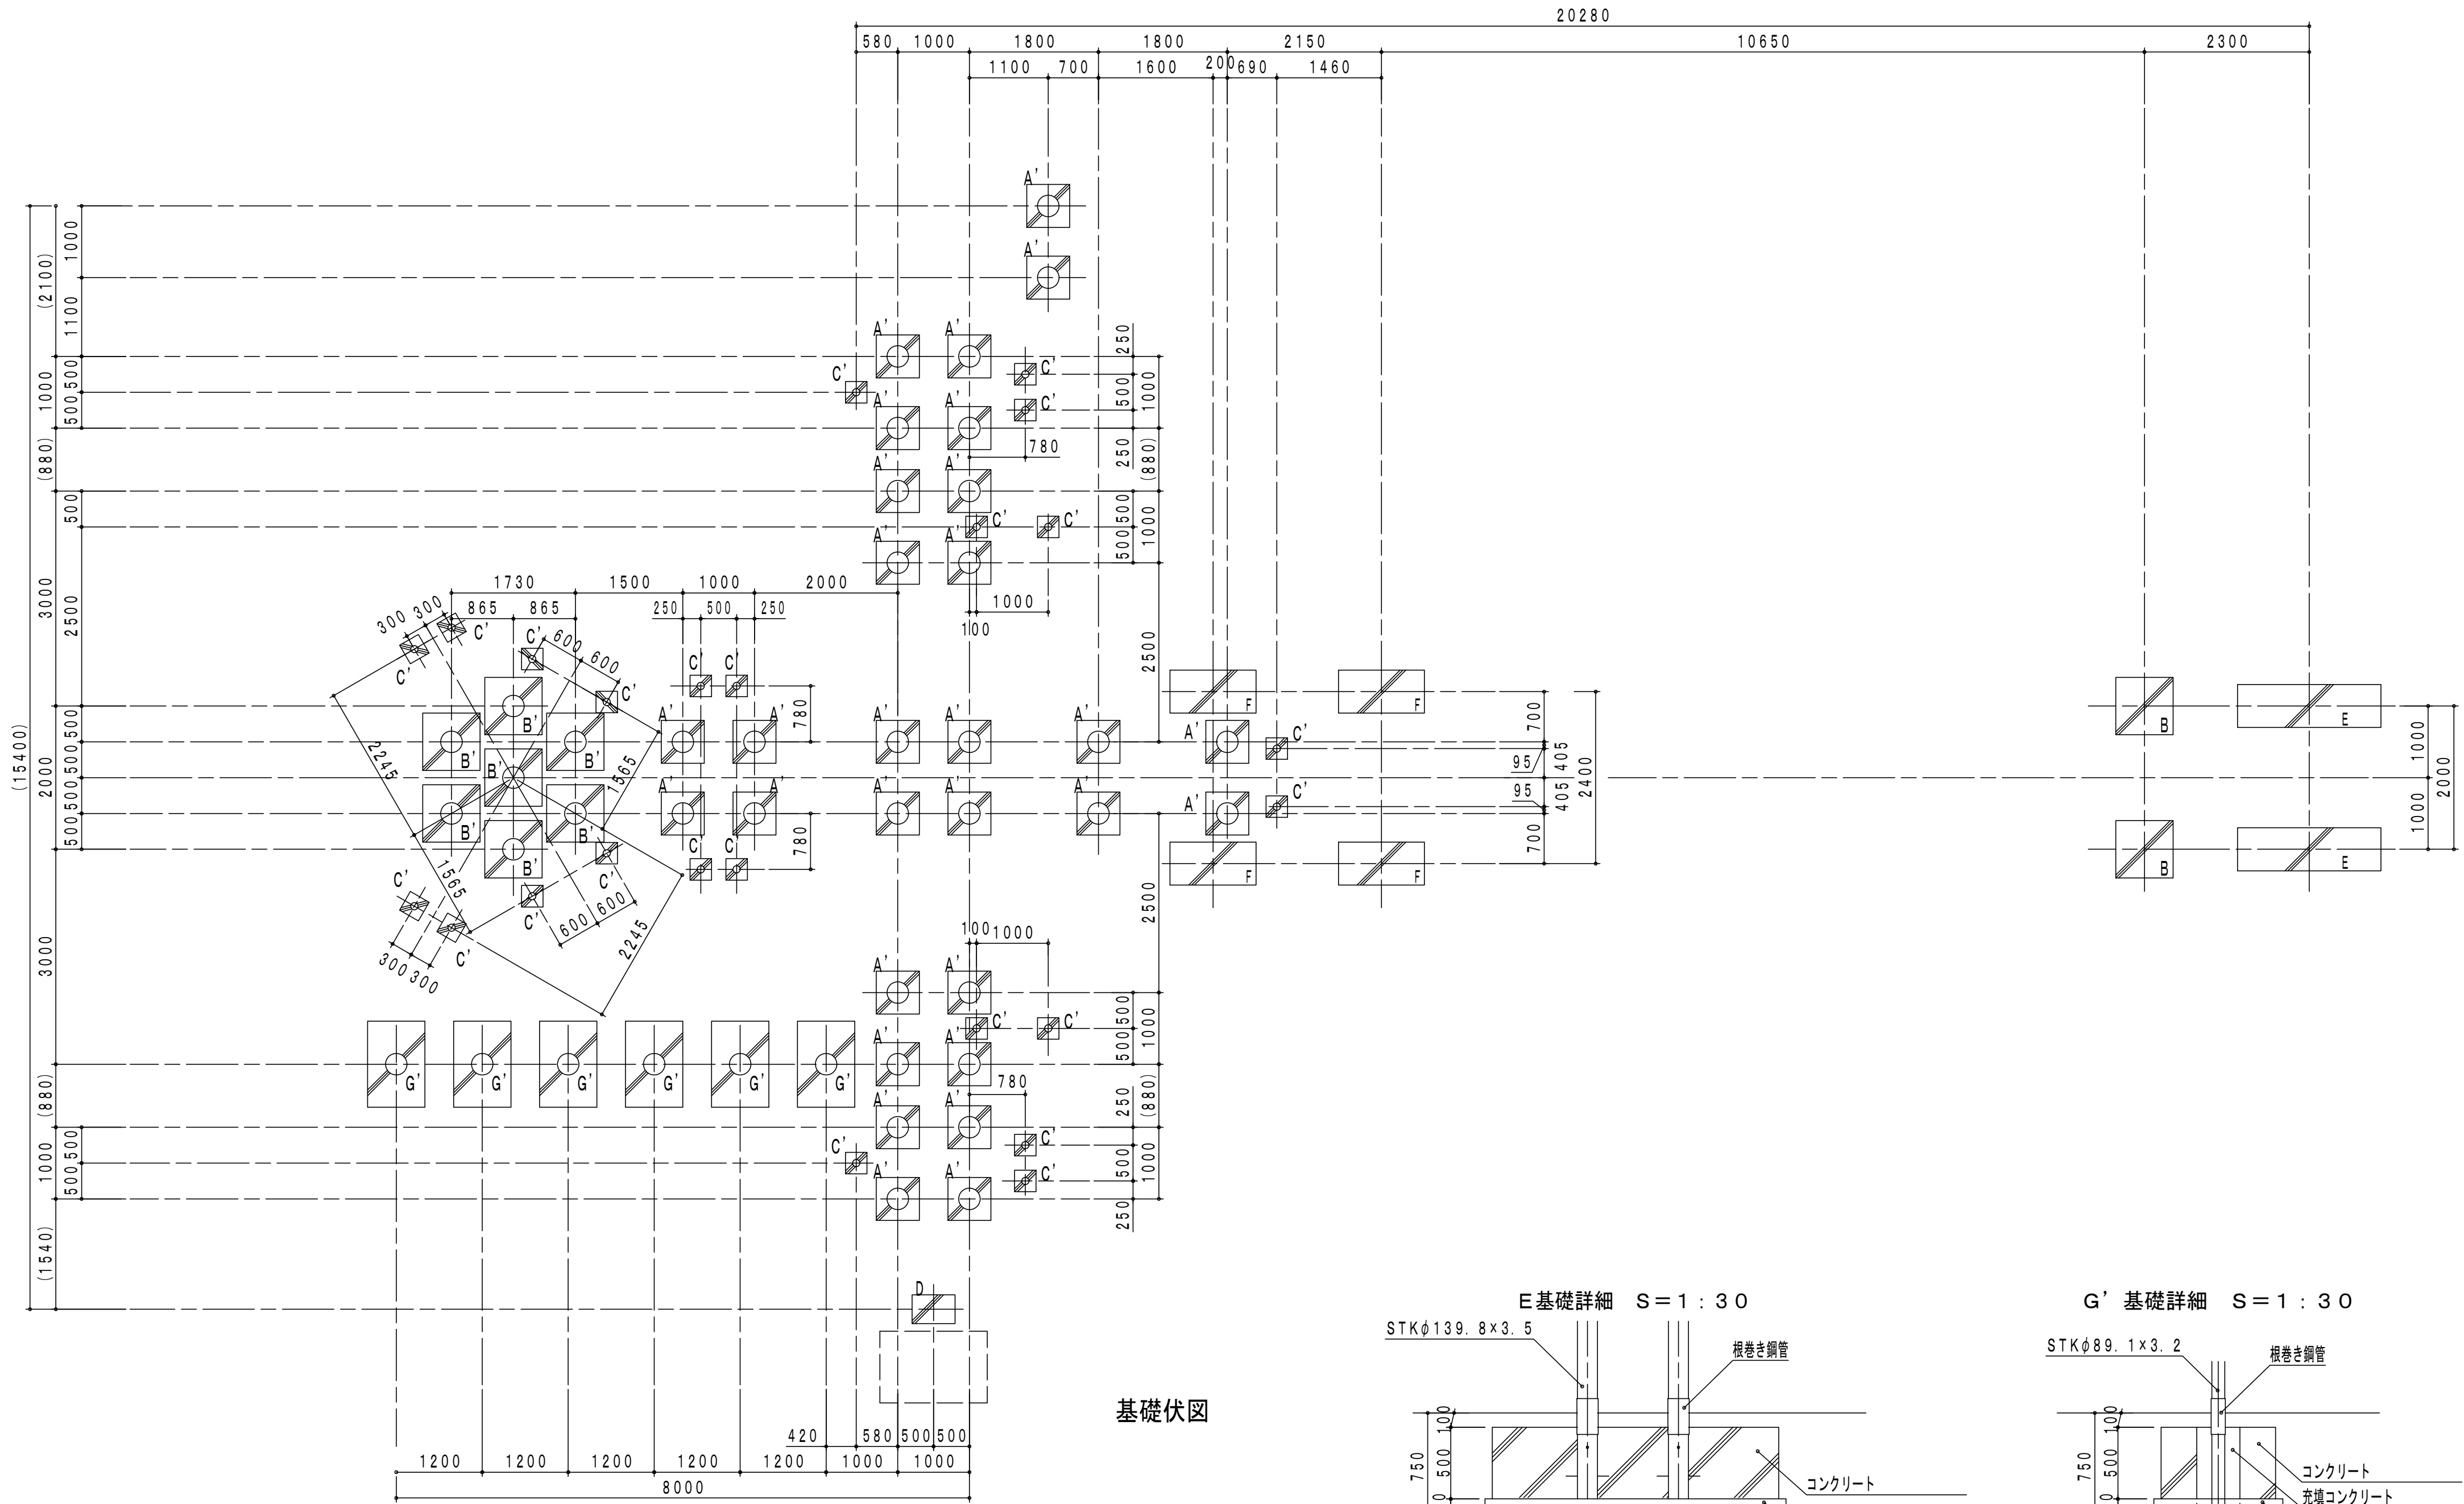


基礎伏図


E基礎詳細 S=1:30

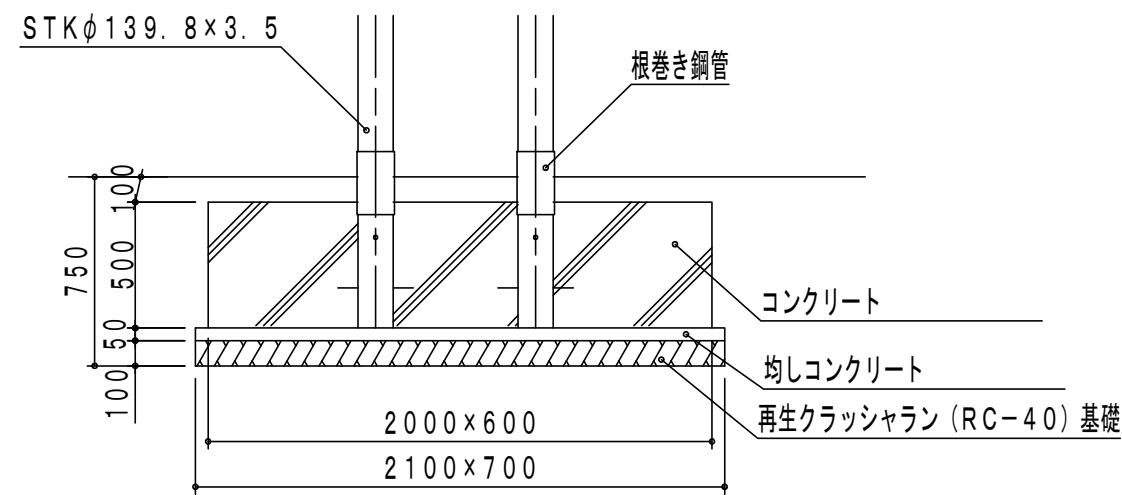


G'基礎詳細 S=1:30

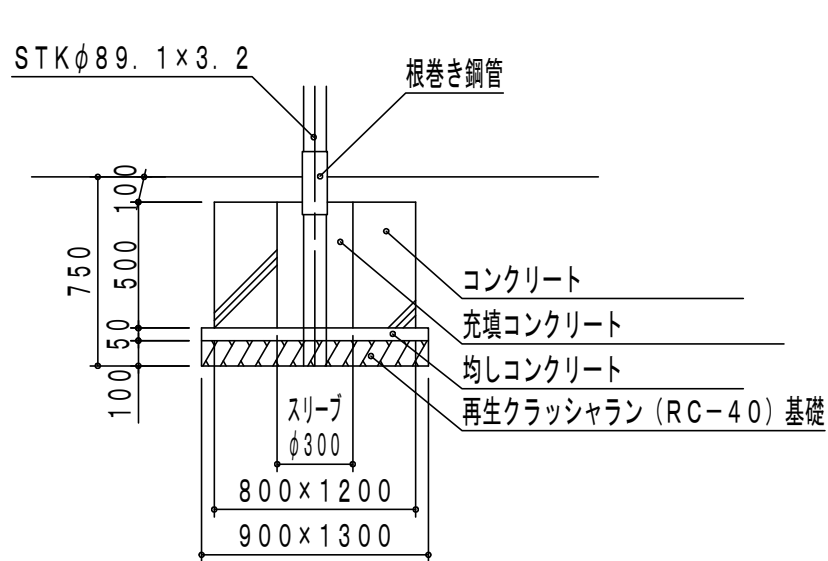


A'基礎詳細 S=1:30

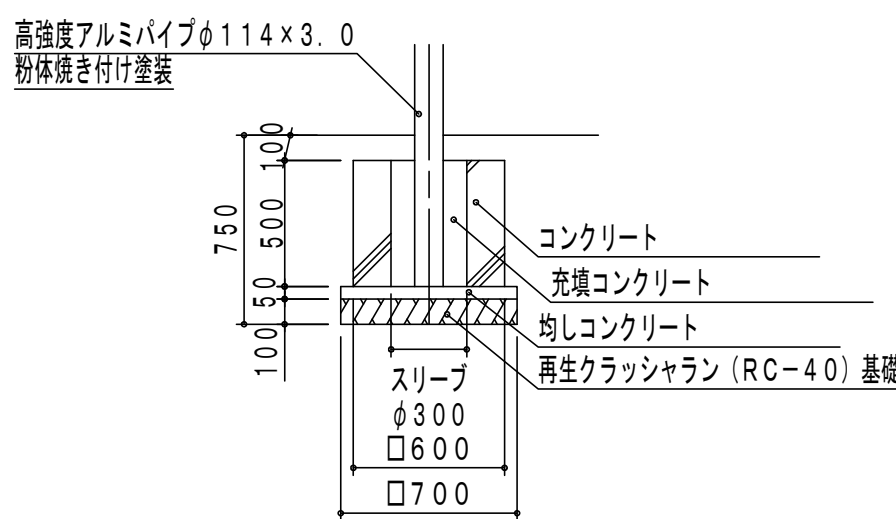


B基礎詳細 S=1:30

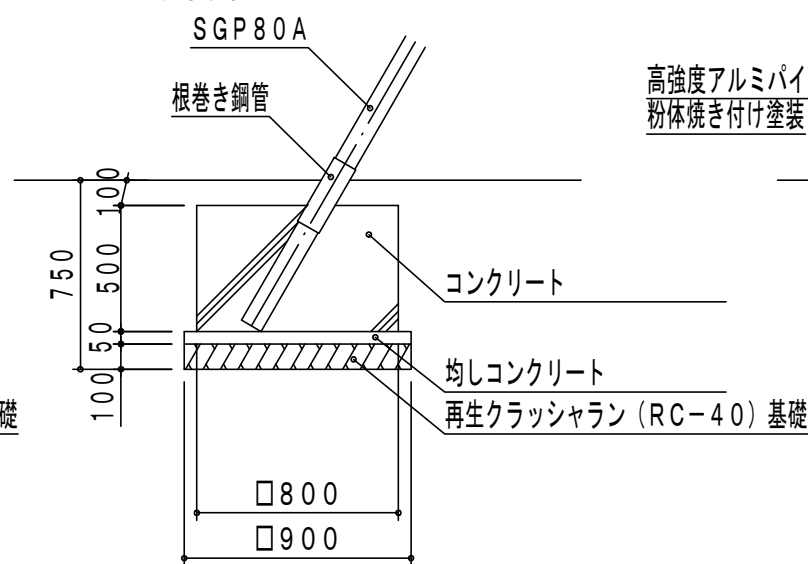


B'基礎詳細 S=1:30

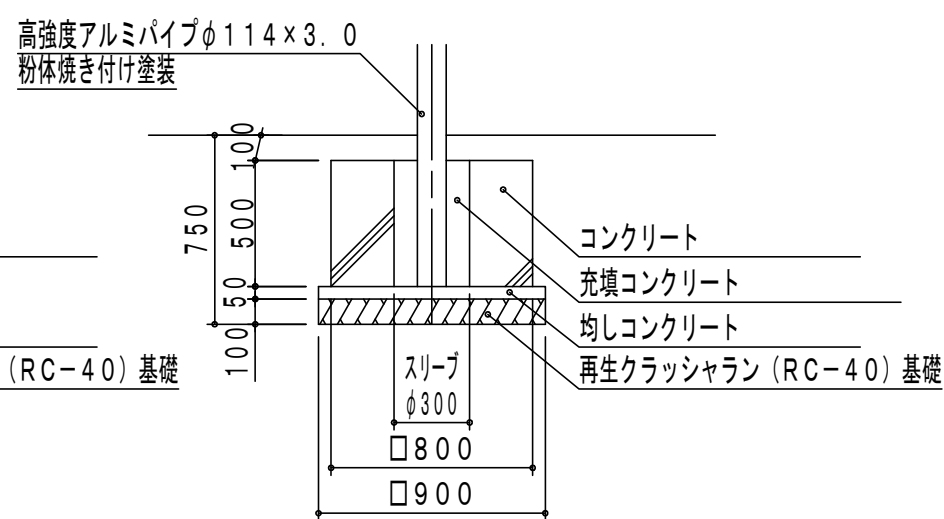


C'基礎詳細 S=1:30

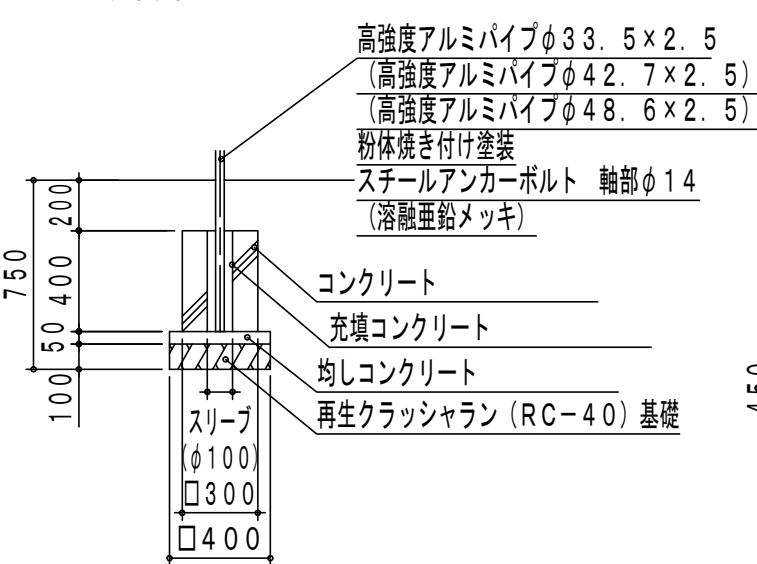

D基礎詳細 S=1:30

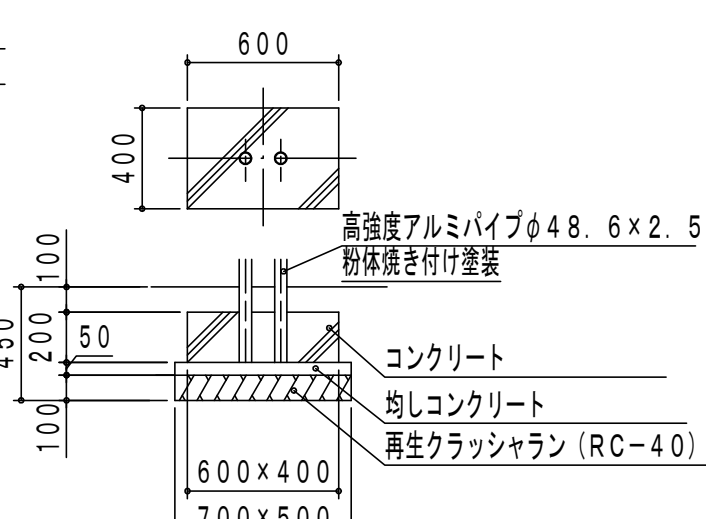


F基礎詳細 S=1:30

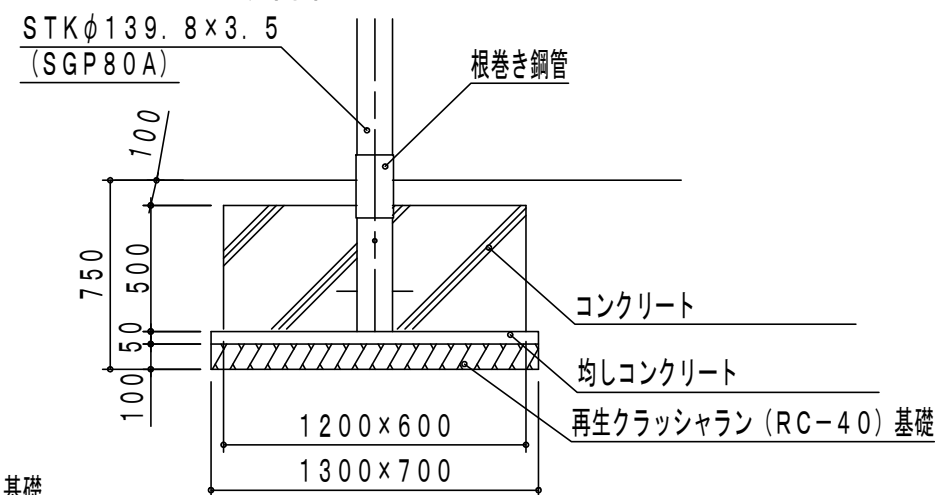


【参考図】

工事名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路線名	荒曽根公園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設整備工事構造図-2
縮尺	1:60
図面番号	全 42 葉の内 24


平面図

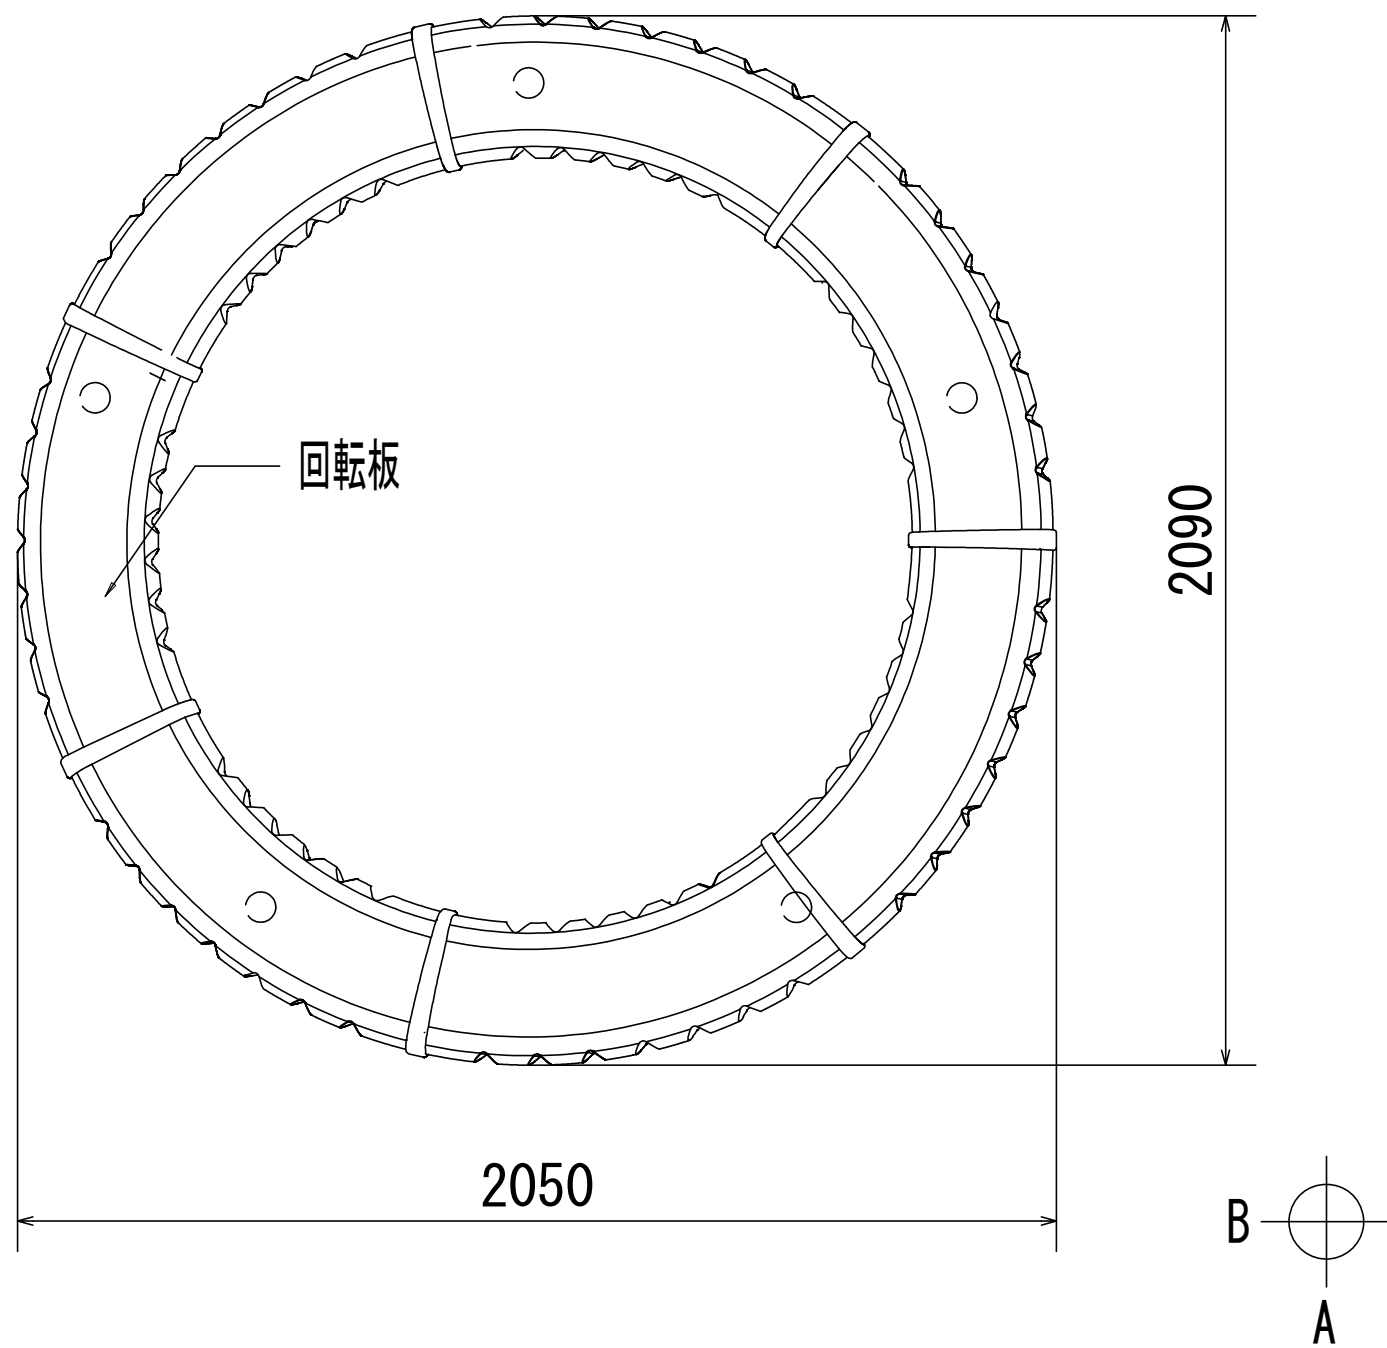


A矢視図

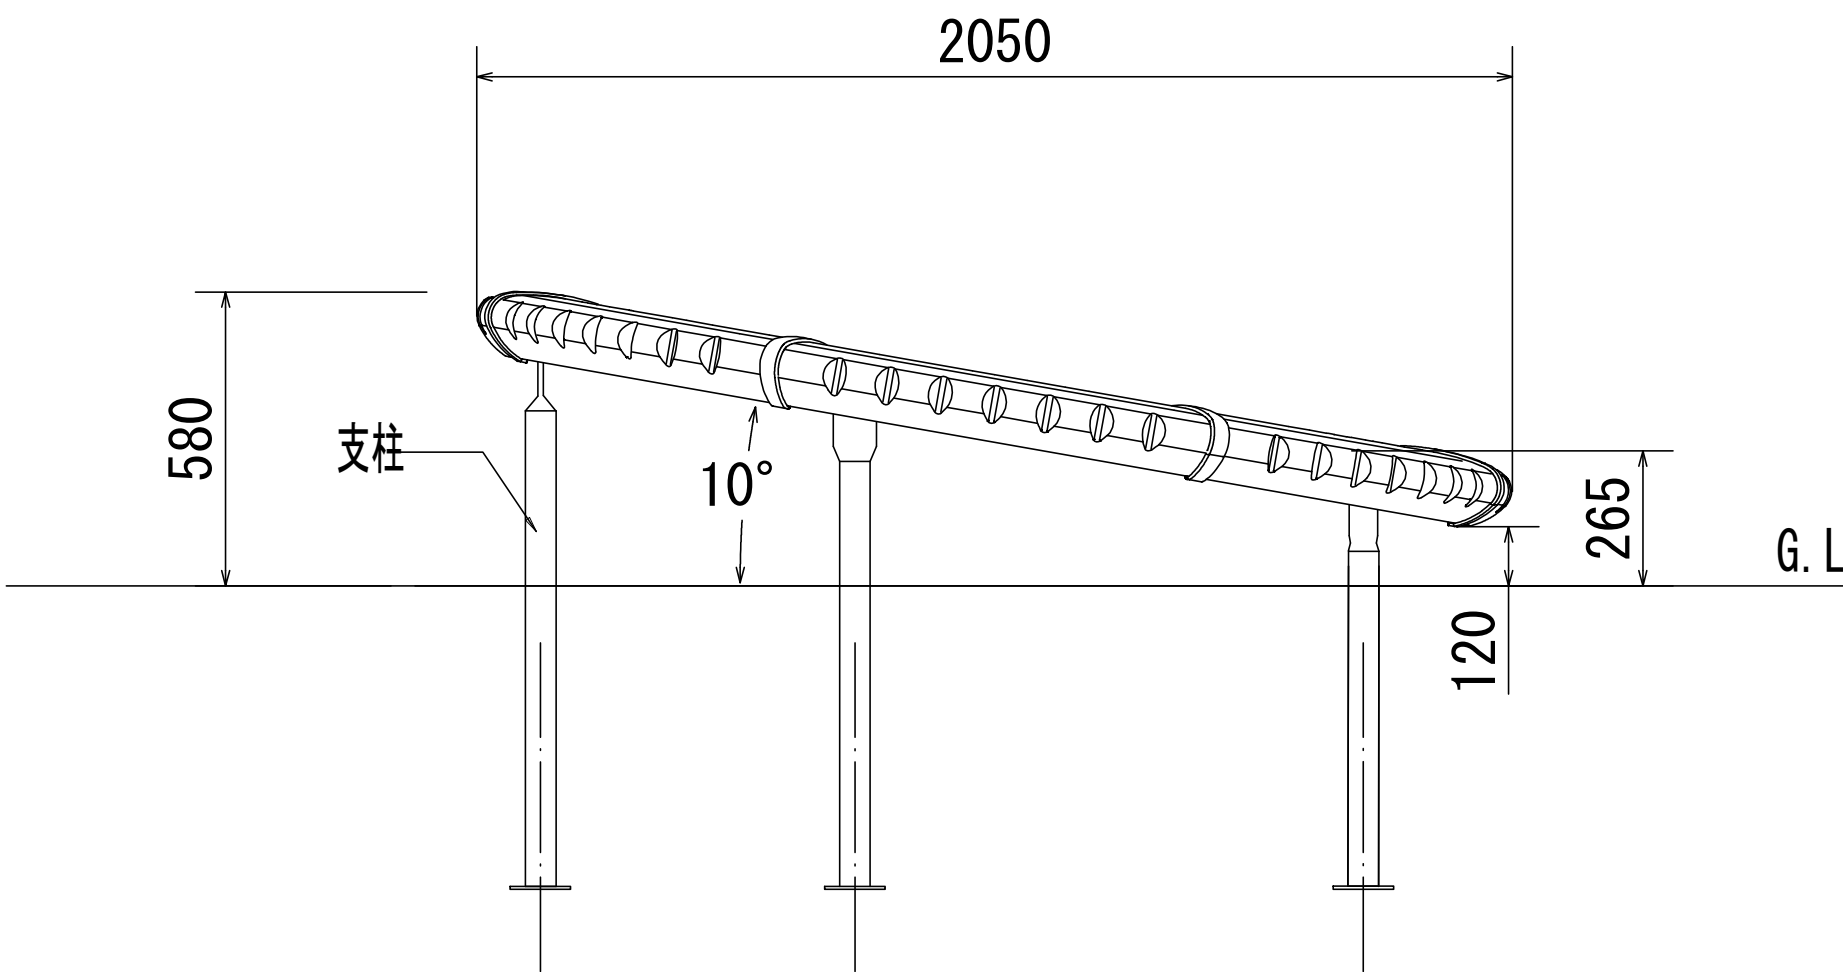

基礎伏図

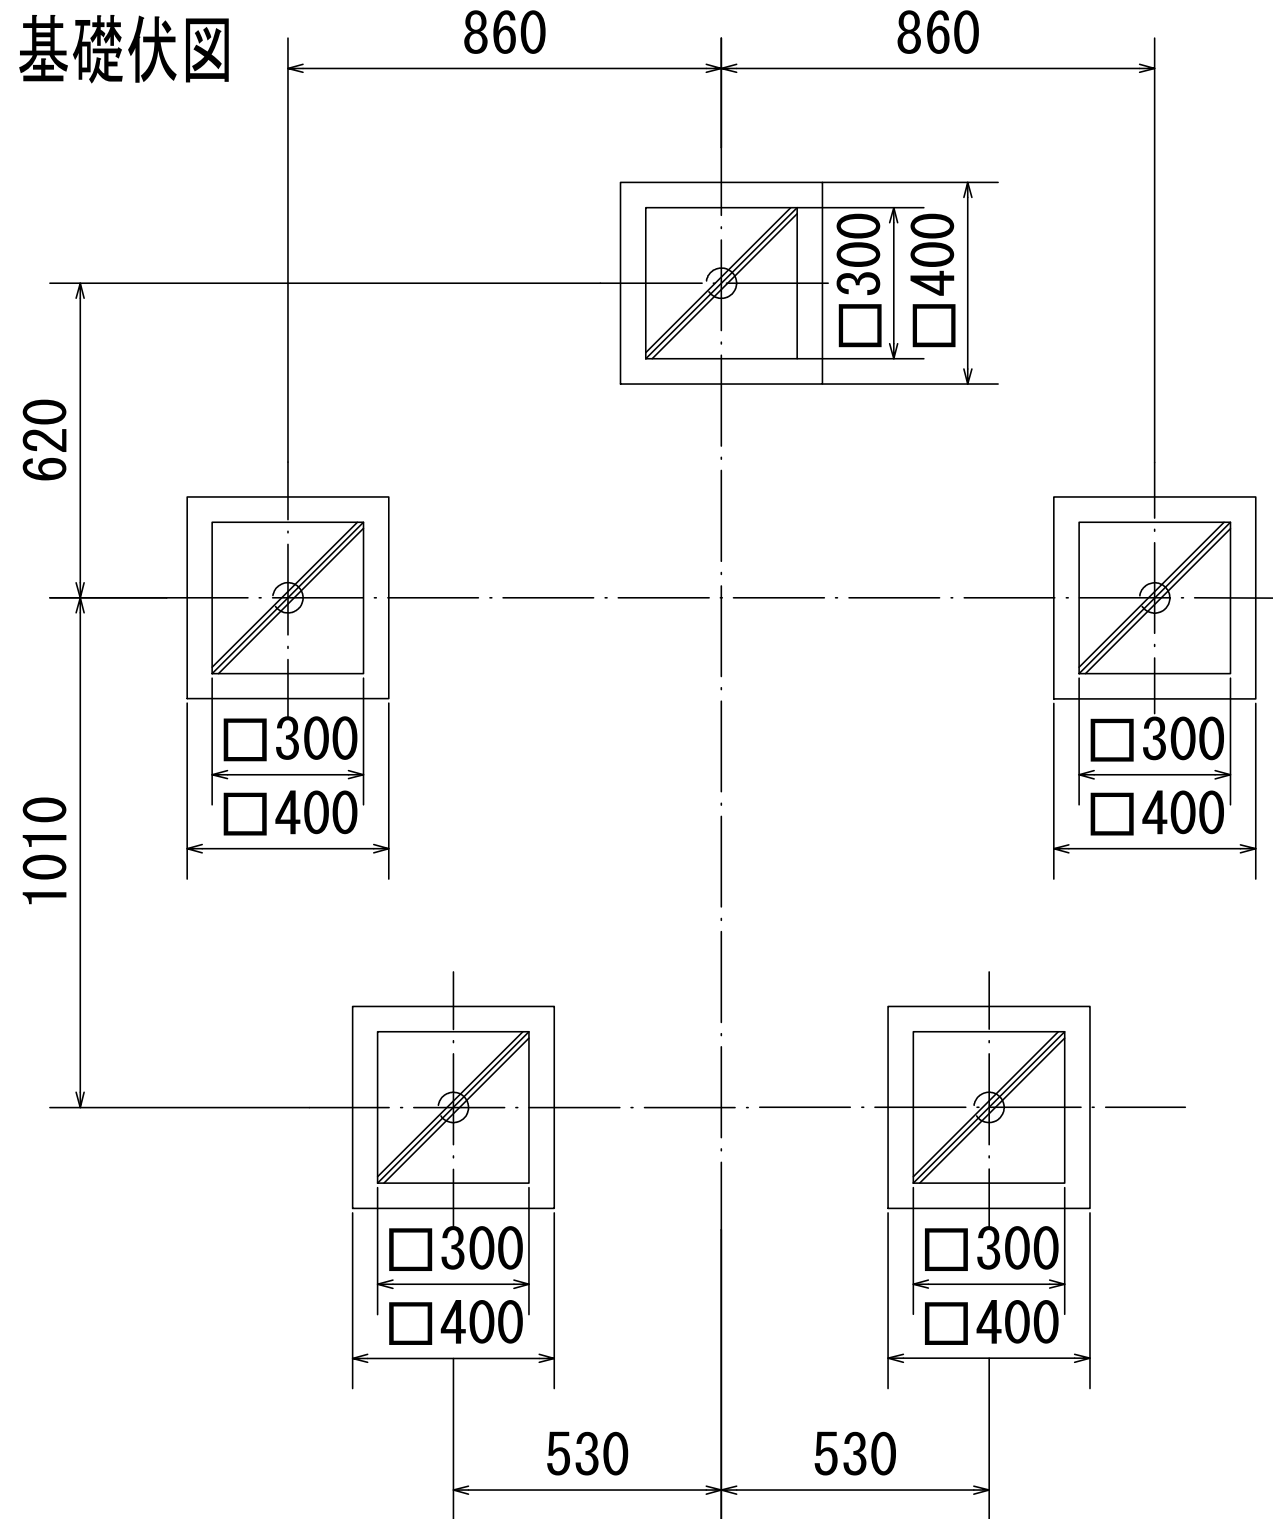


B矢視図

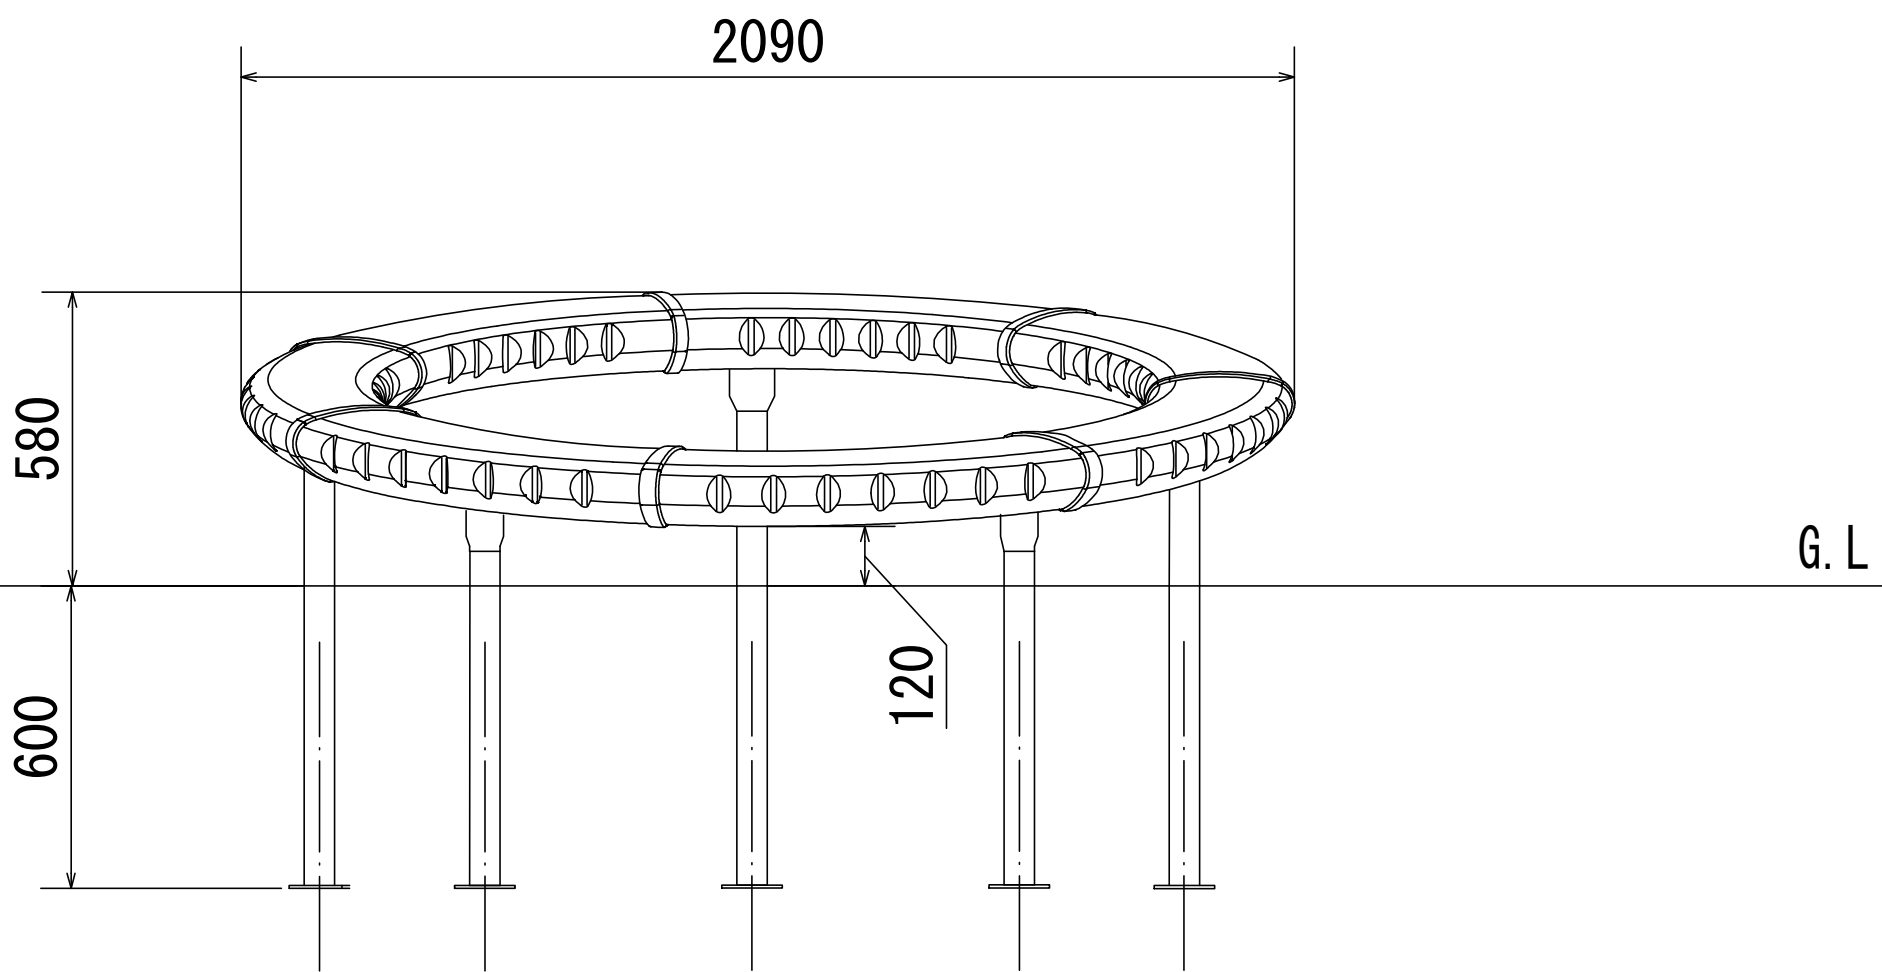

仕様（下記寸法許容誤差 ±2%）

- 回転板 : ポリエチレン製
支柱 : スチール鋼管溶融亜鉛メッキ仕上げ
ボルト・ナット・金物 : スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ/ステンレス製SUS304
ボルトキャップ : 耐衝撃性ナイロン樹脂
※製品はEN-1176適合品
※製品は、「遊具の安全に関する規準（JPFA-S:2008）」適合品

基礎共通断面

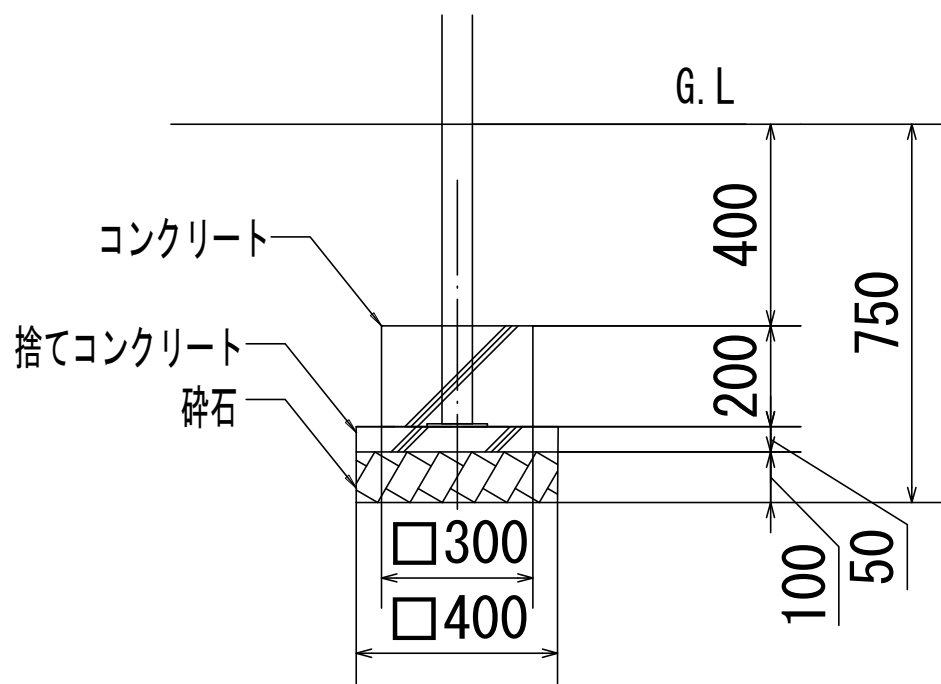


□小型遊具 材料表			10基当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	8.0		
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.40		
同上型枠		m ²	4.0		
コンクリート	18-8-25	m ³	0.87		
同上型枠		m ²	12.0		
小型遊具		基	10		
ゴムマット		m ²	160.0		

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設整備工構造図-3
縮 尺	1:15
図面番号	全 42 葉の内 25

安全領域図

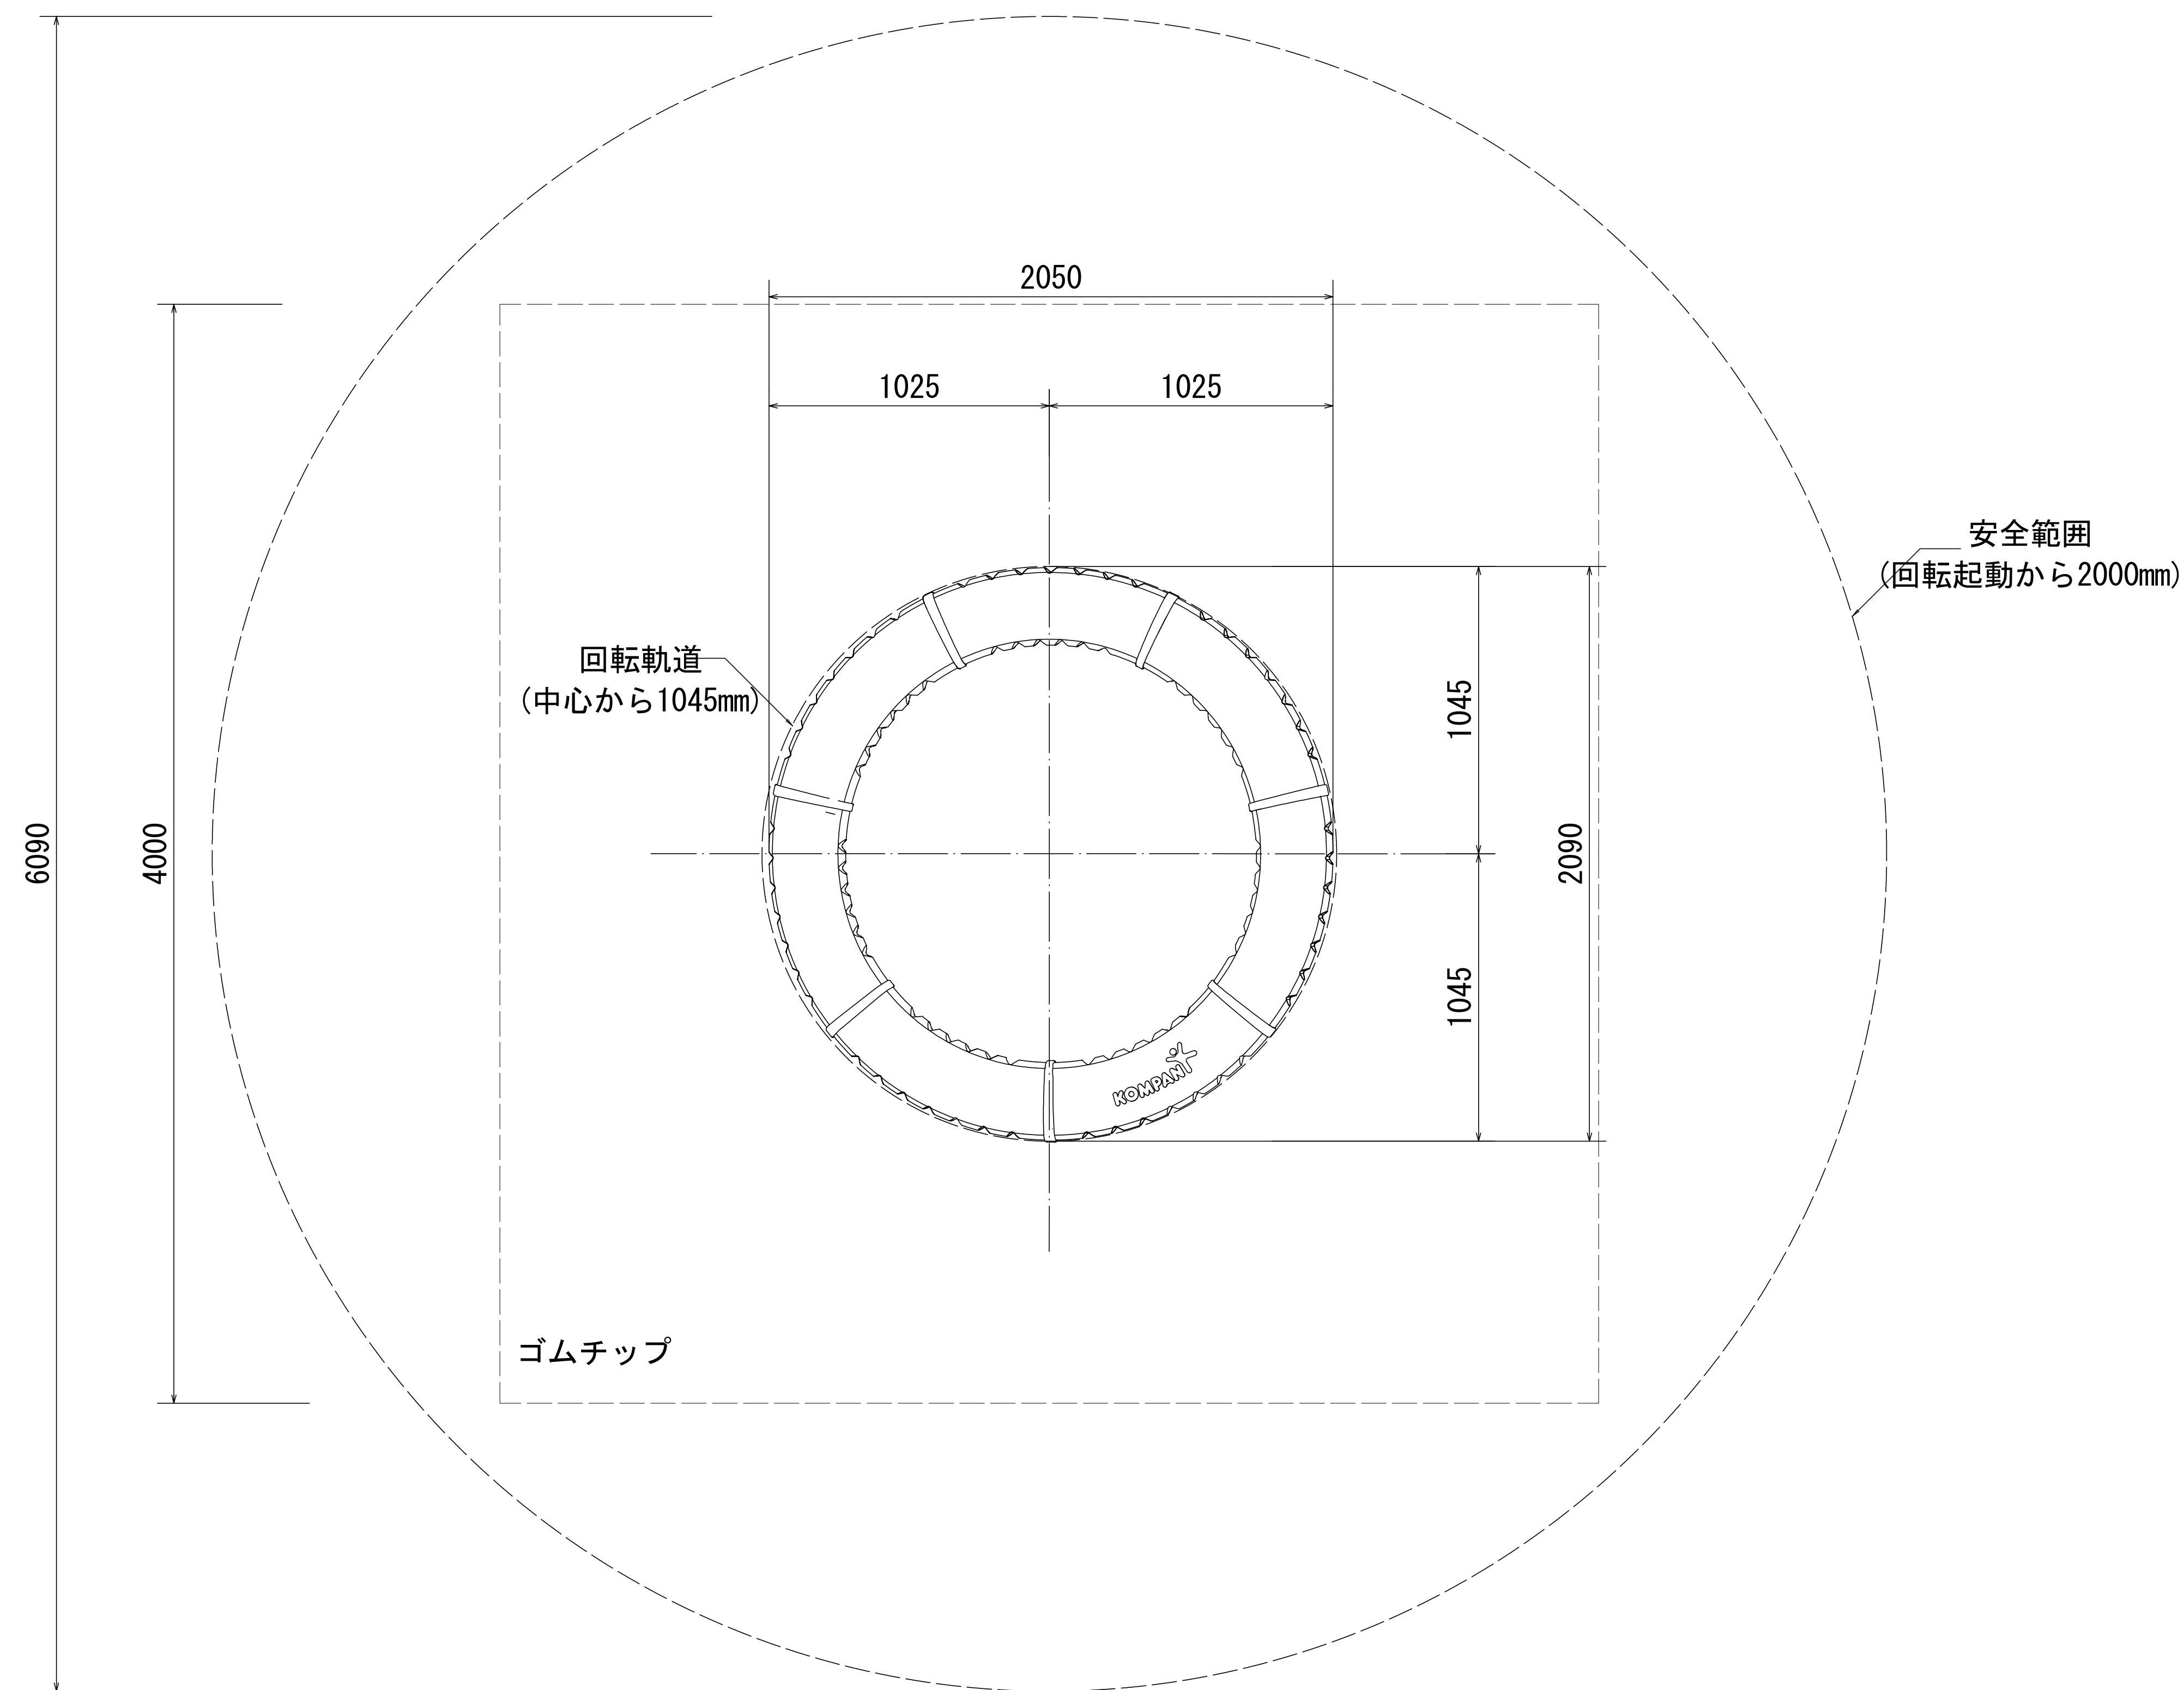


【参考図】


工 事 名	平成24年度 荒曾根公園整備工事
路 線 名	荒 曾 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設整備工構造図-4
縮 尺	1:15
図面番号	全 42 葉の内 26

ゴ ム マ ッ ト S=1:10


衝撃吸収表層材

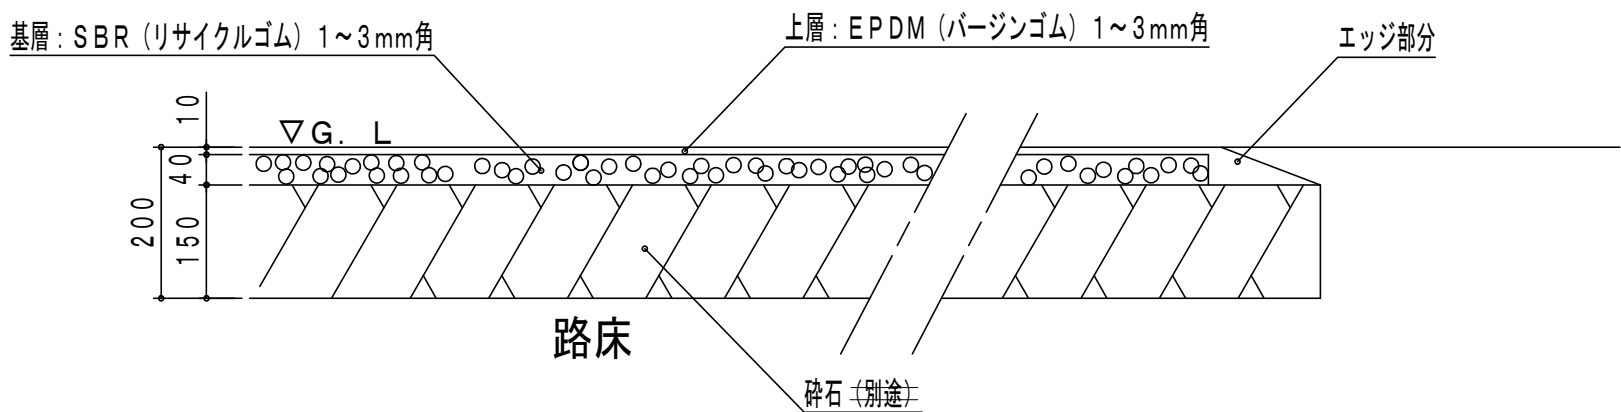

□ゴムマット 材料表				100m ² 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=150	m ²	100.0	
ゴムチップ舗装	t=50	m ²	100.0	

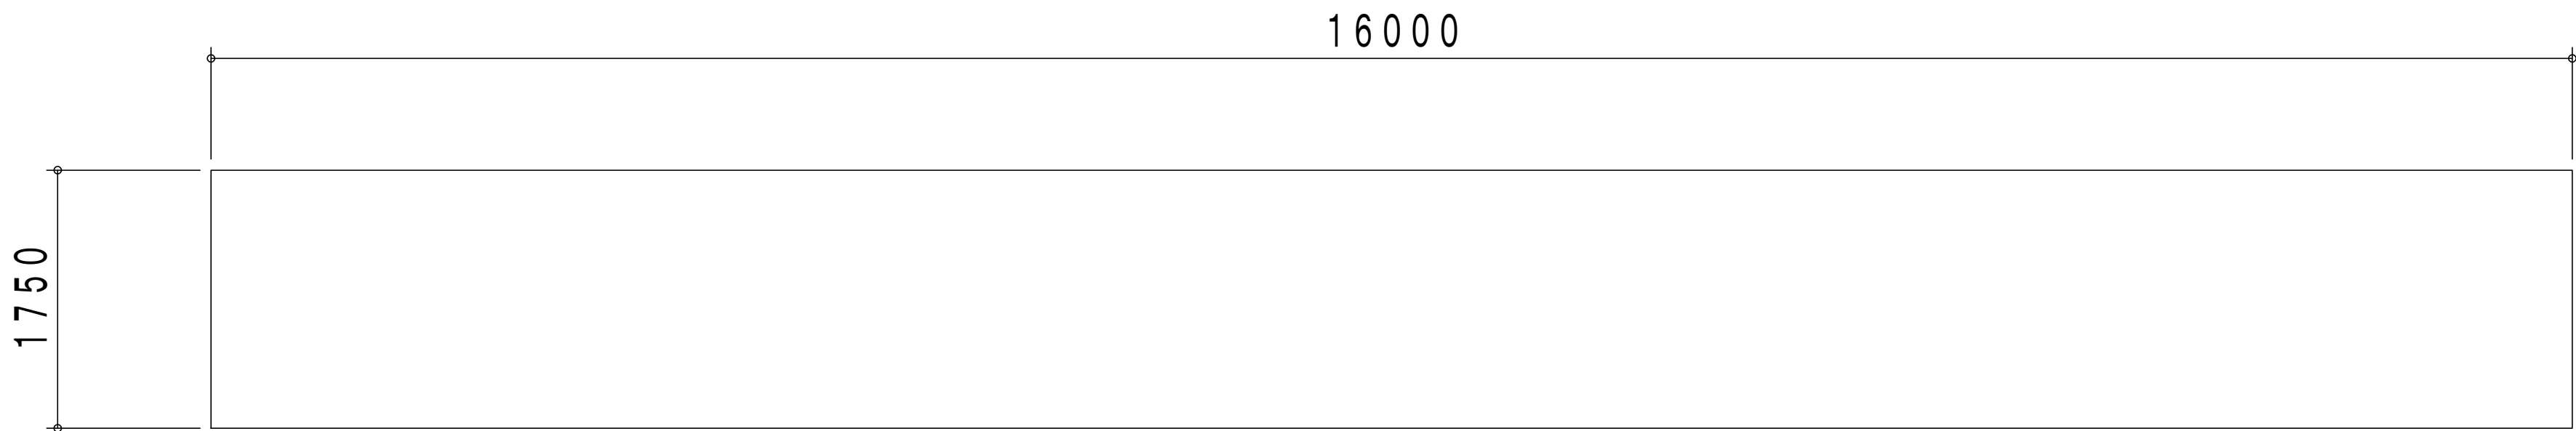

衝撃吸収表層材 配置図（ターザンロープ部）

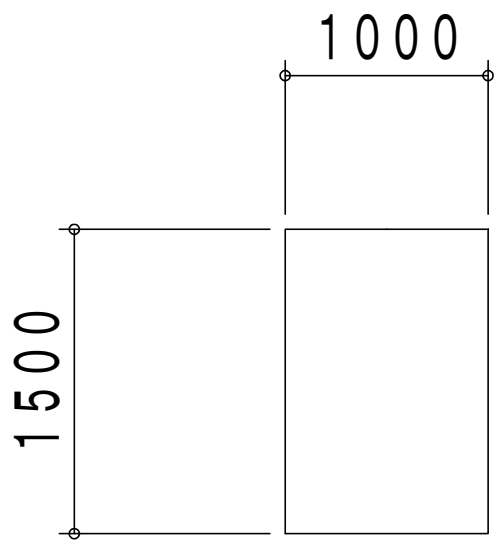


衝撃吸収表層材 配置図（ダブルスライダー部）


【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	遊戯施設設備工構造図-5
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 27



■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

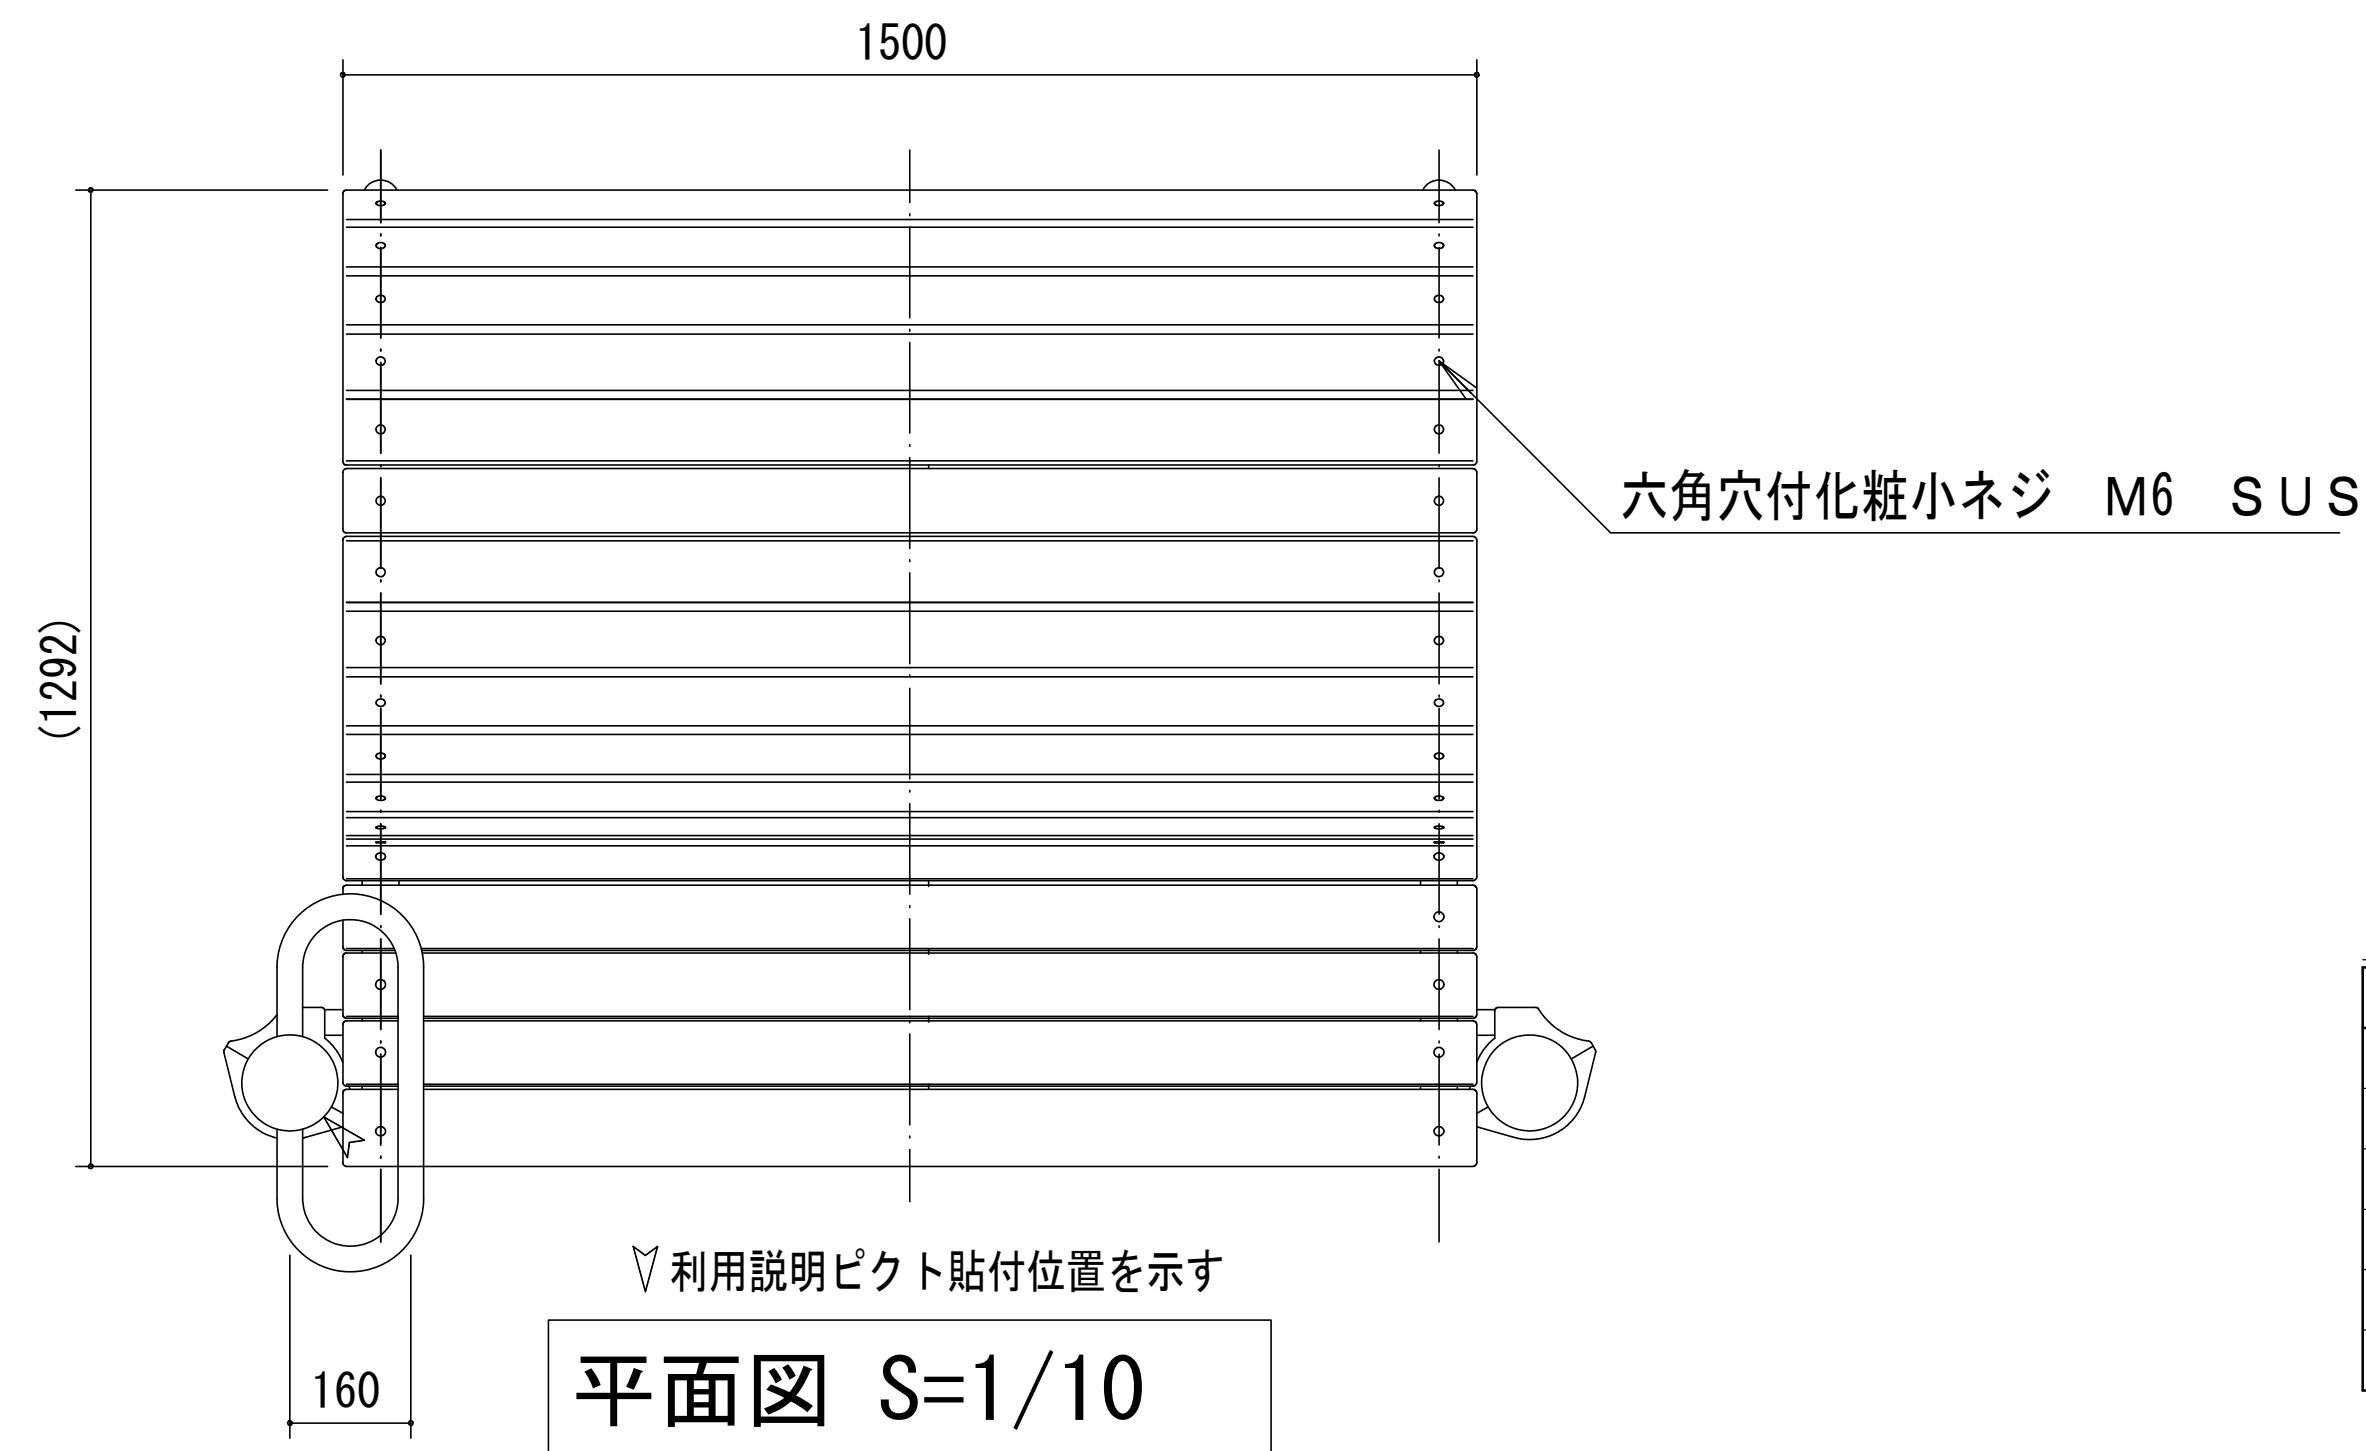


安全領域図
S=1:50

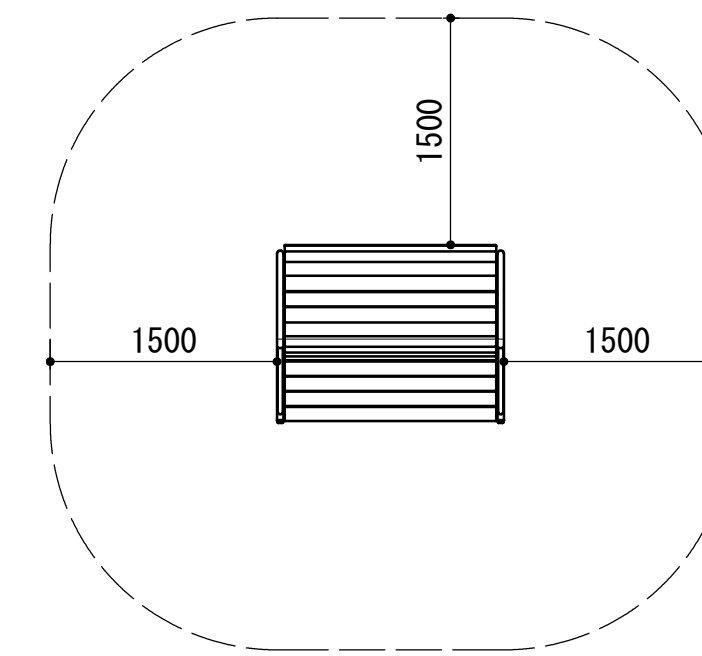


□健康遊具G 材料表		10基当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.4		
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.32		
同上型枠		m ²	3.2		
コンクリート	18-8-25	m ³	0.99		
同上型枠		m ²	14.4		
健康遊具G	バックホウベンチ	基	10		

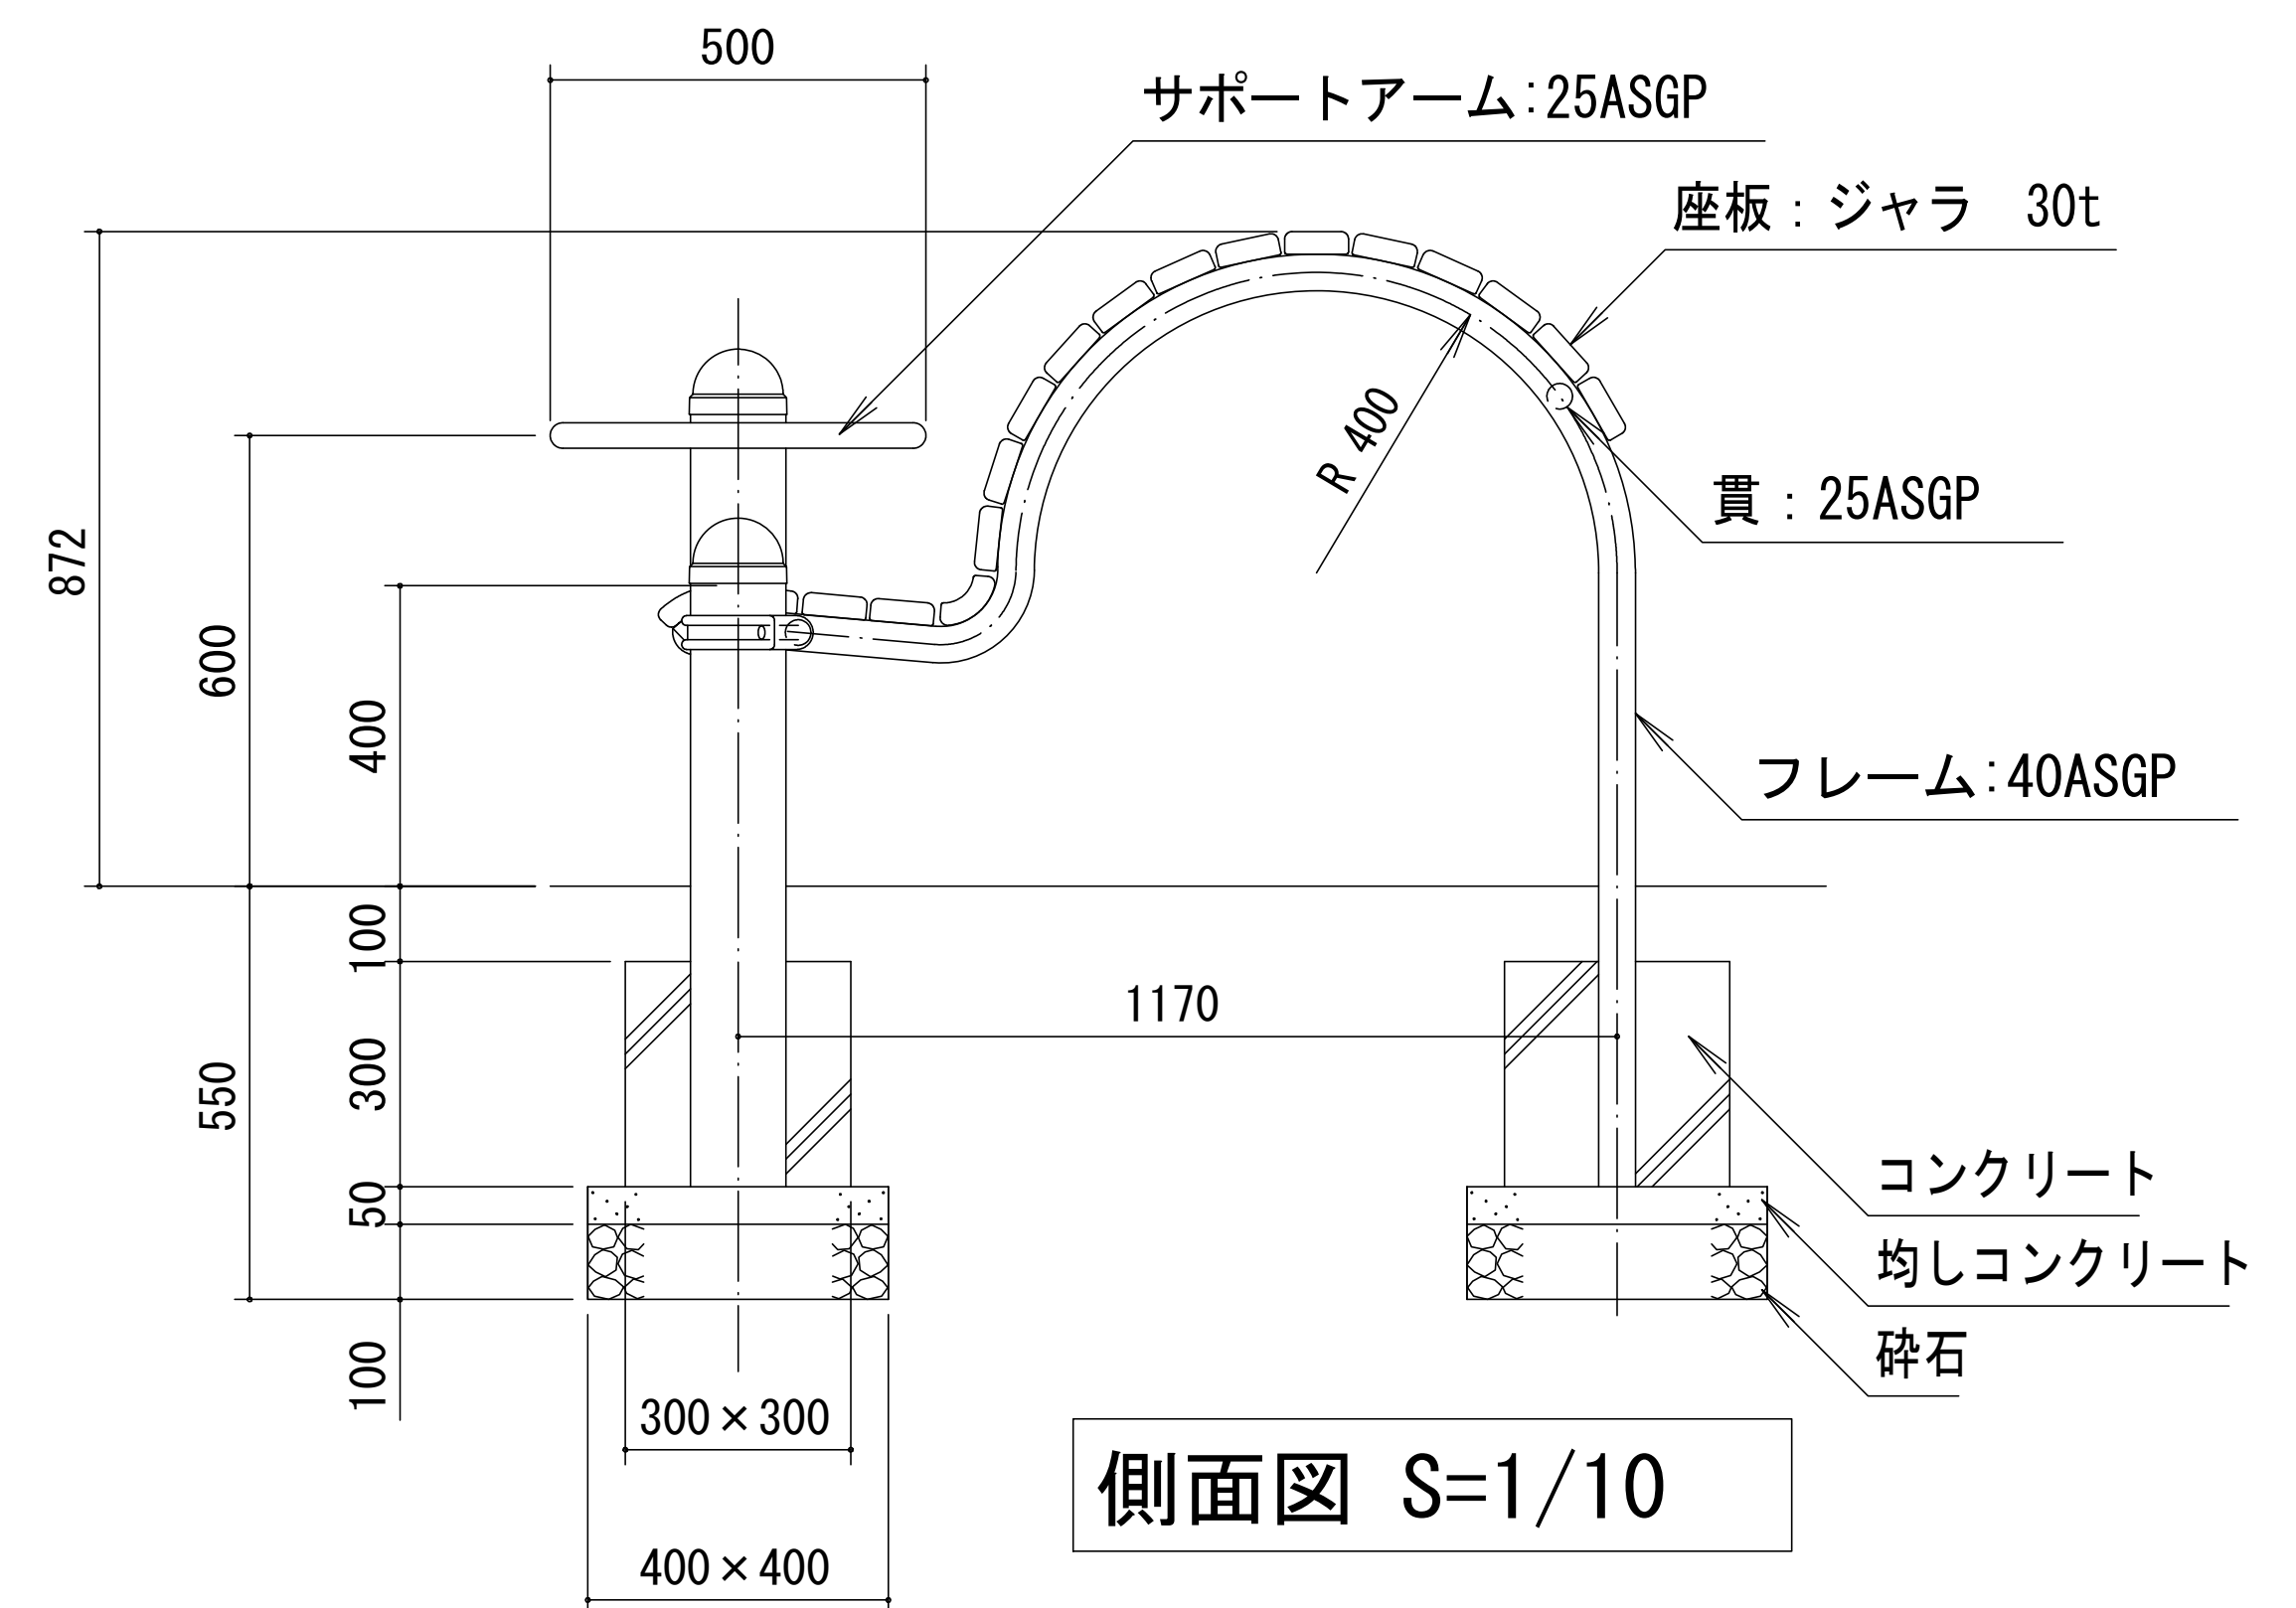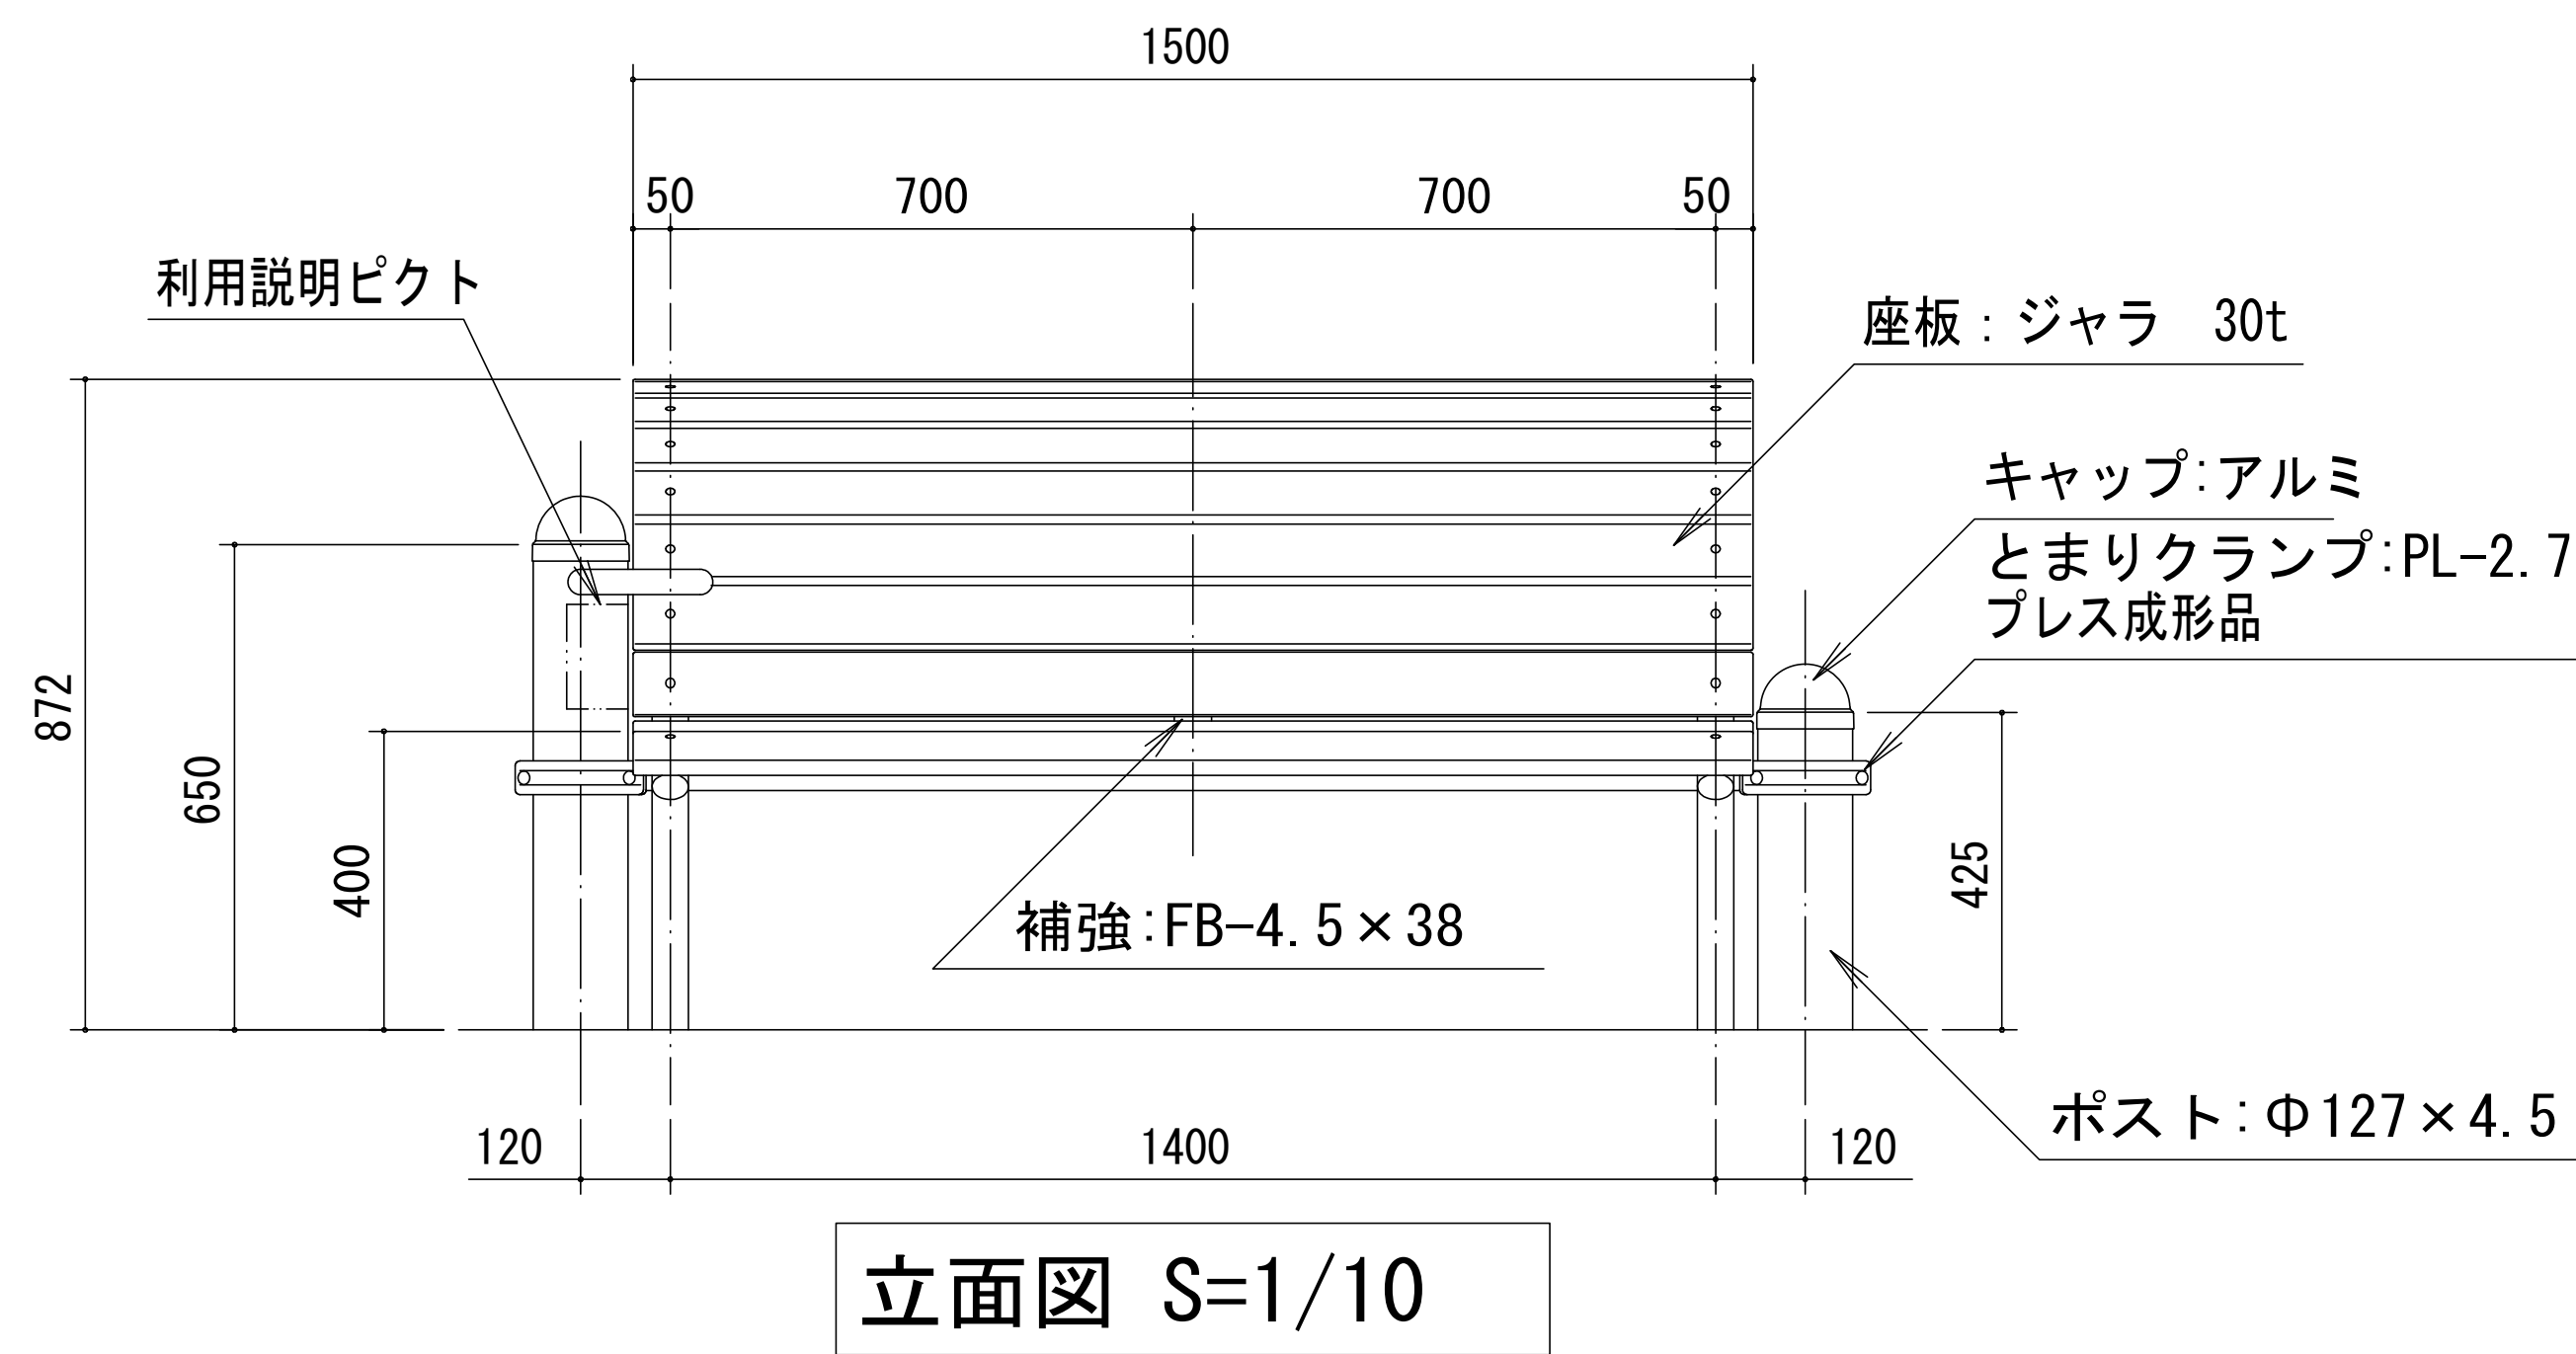

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設移設工構造図-1
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 28

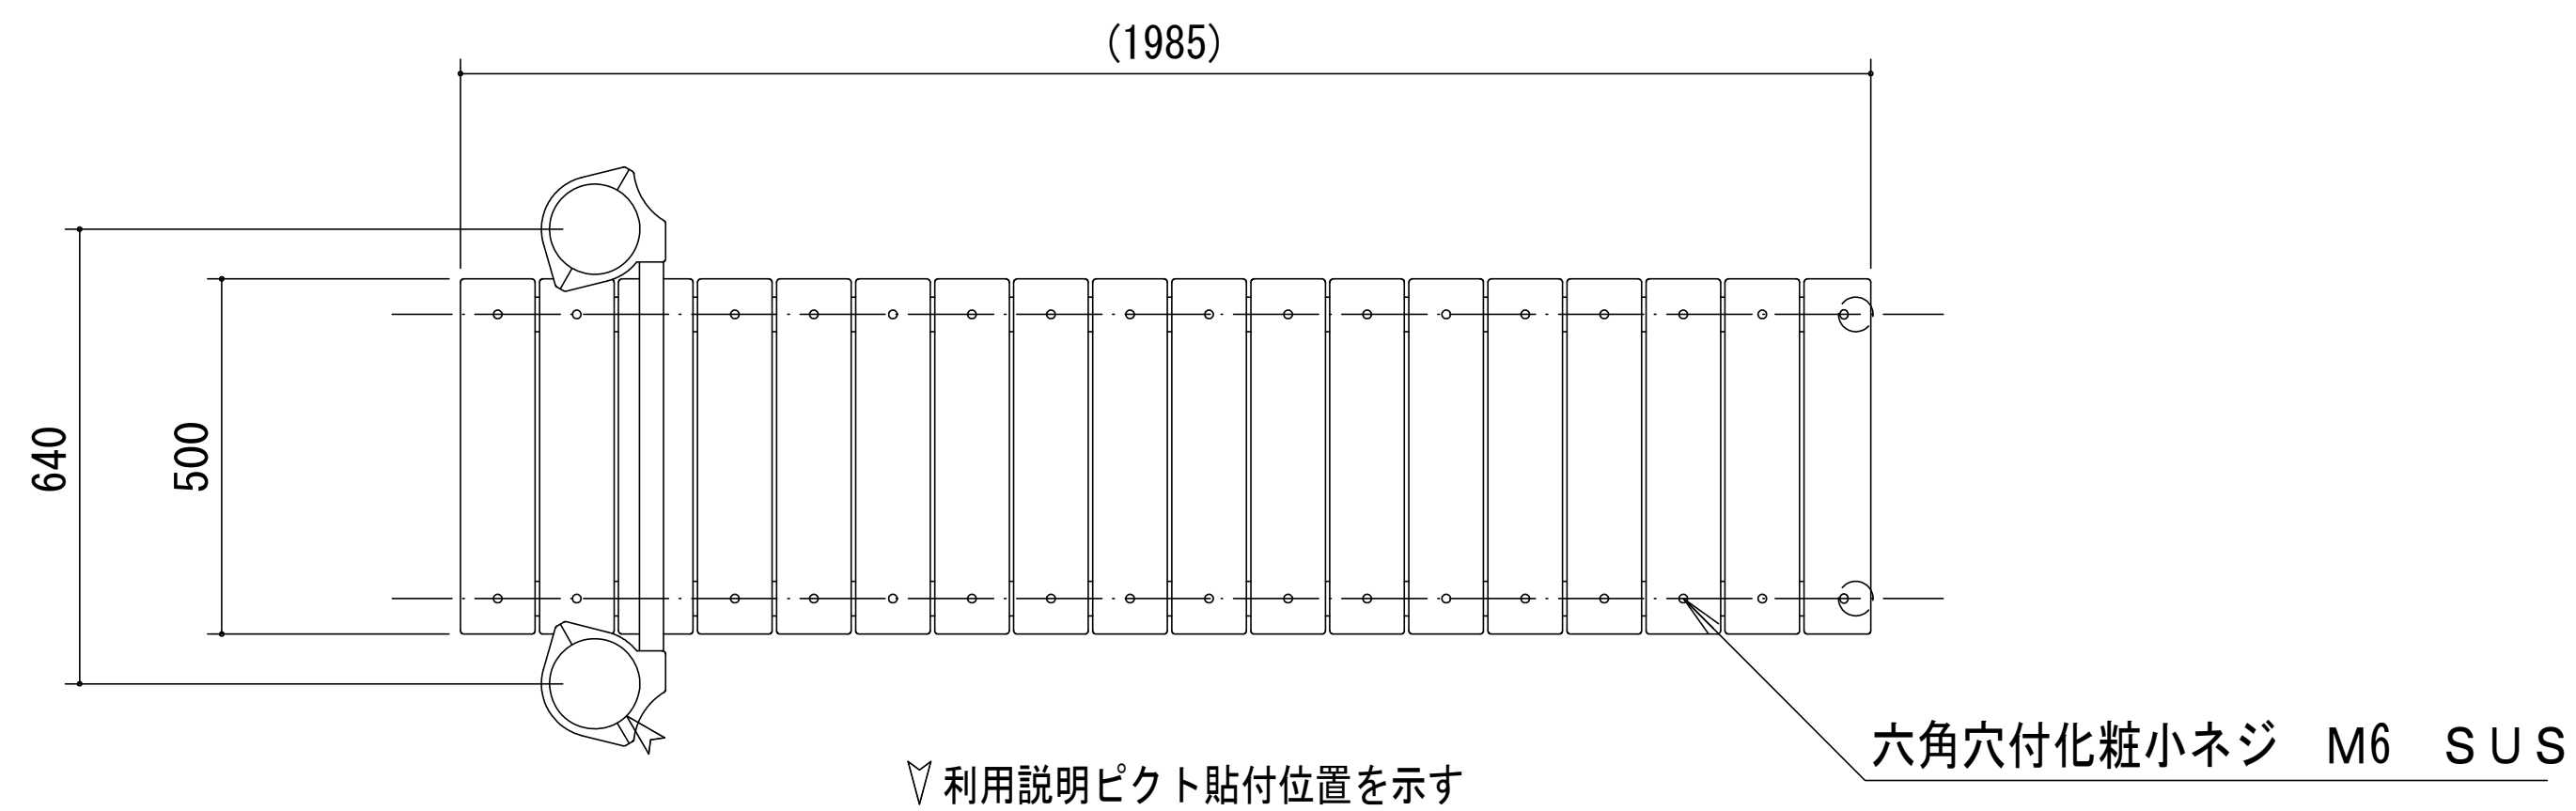


平面図 S=1/10

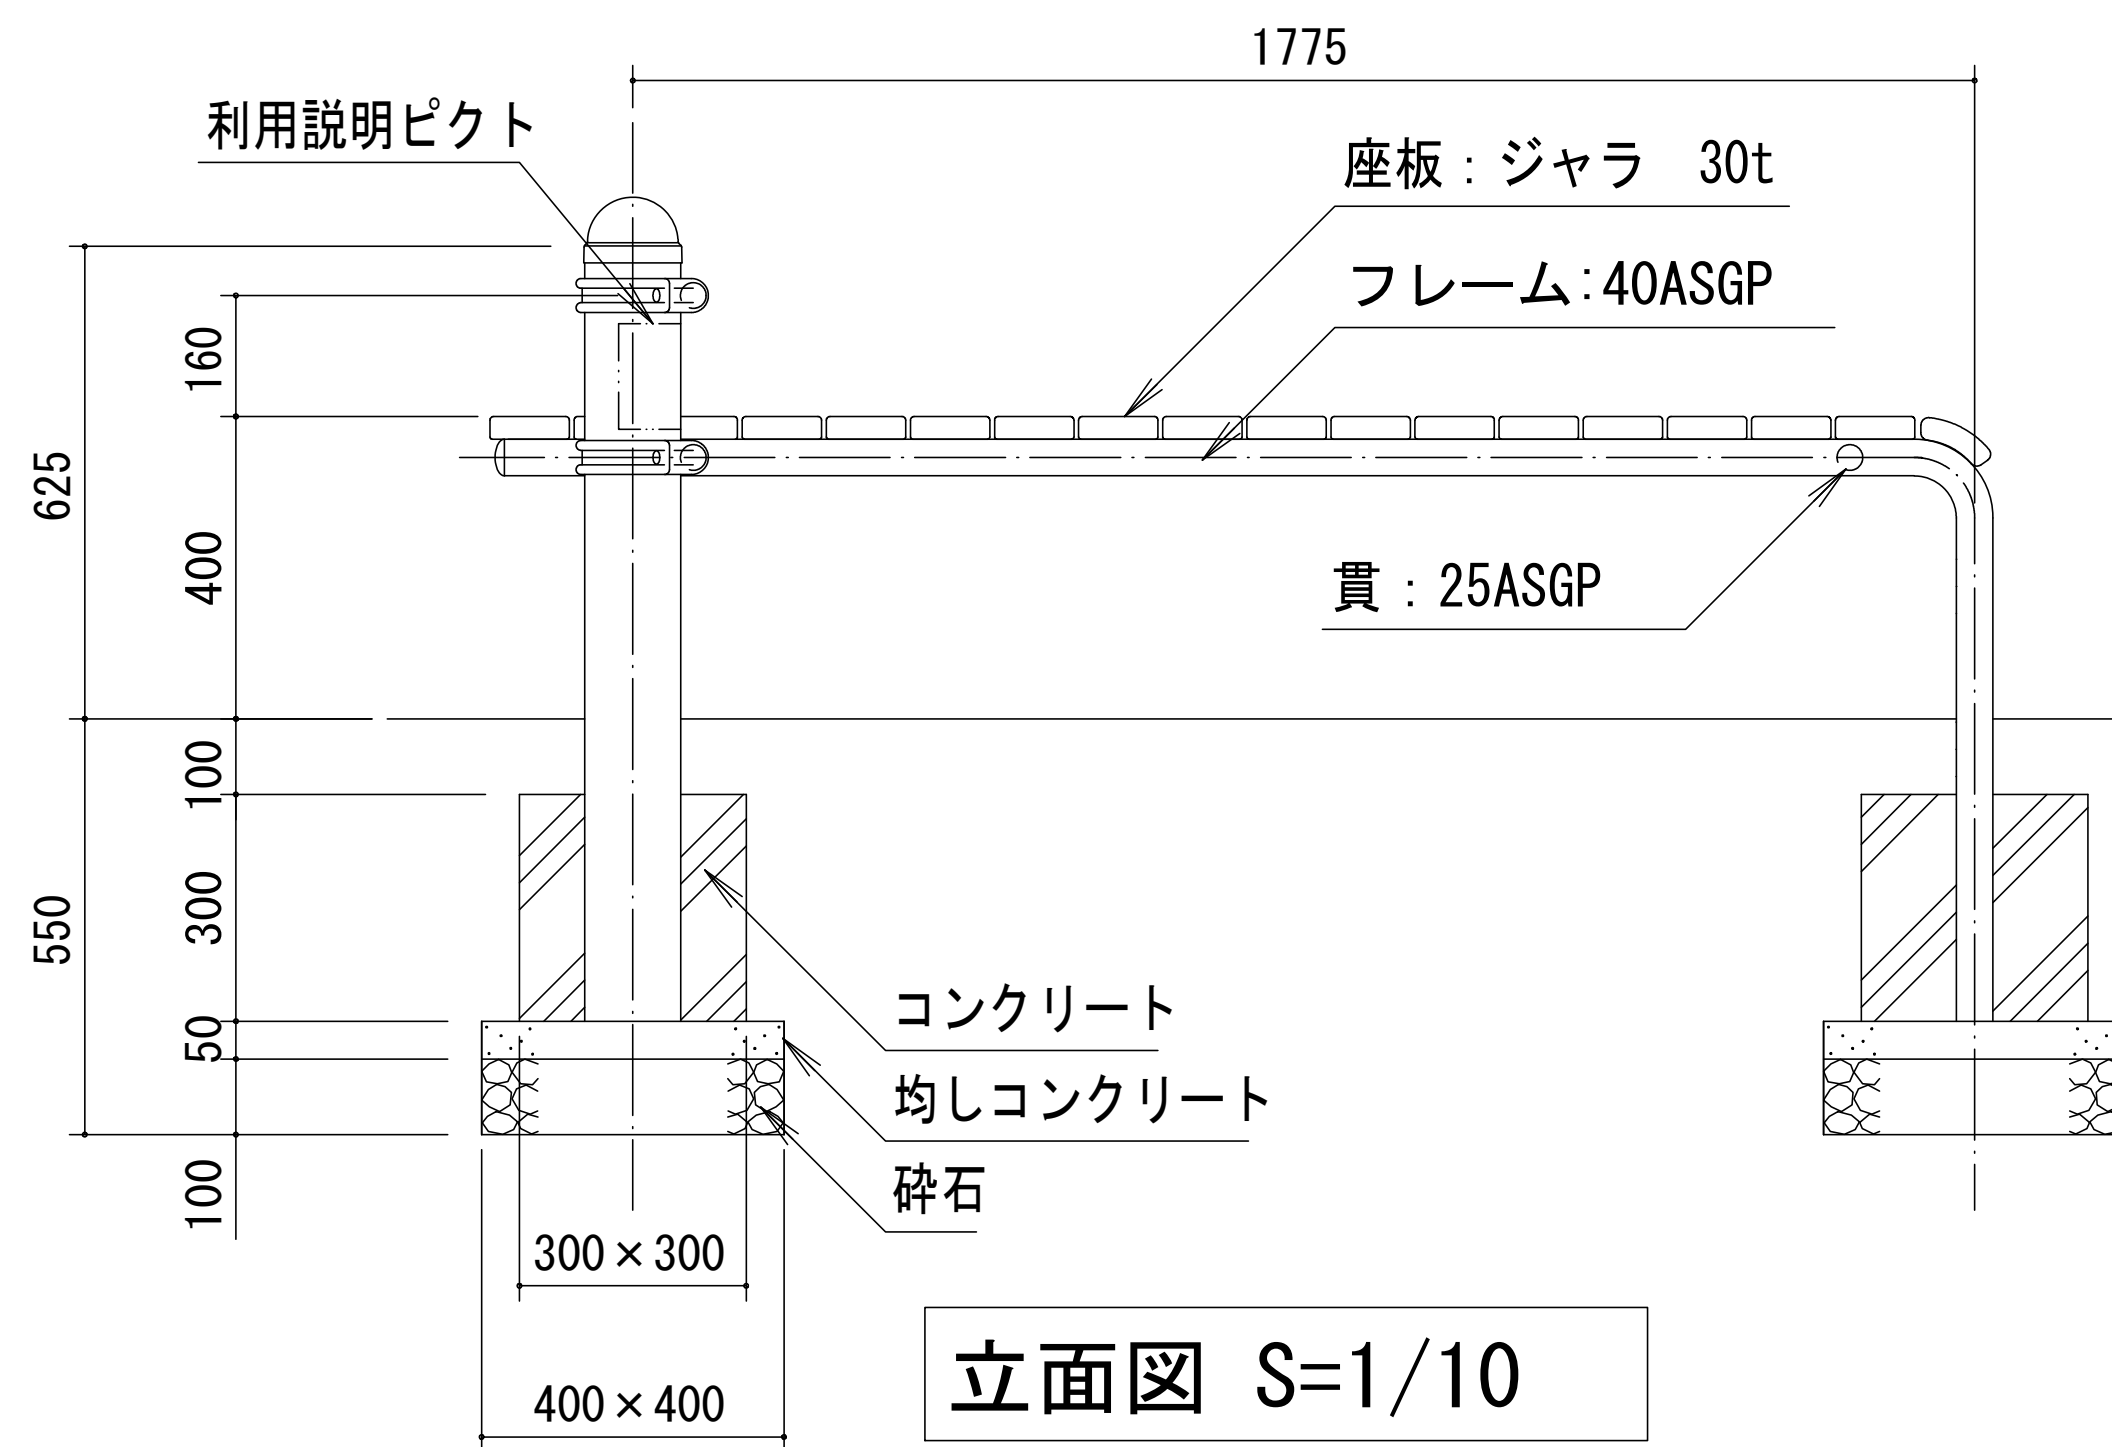


立面図 S=1/10

側面図 S=1/10

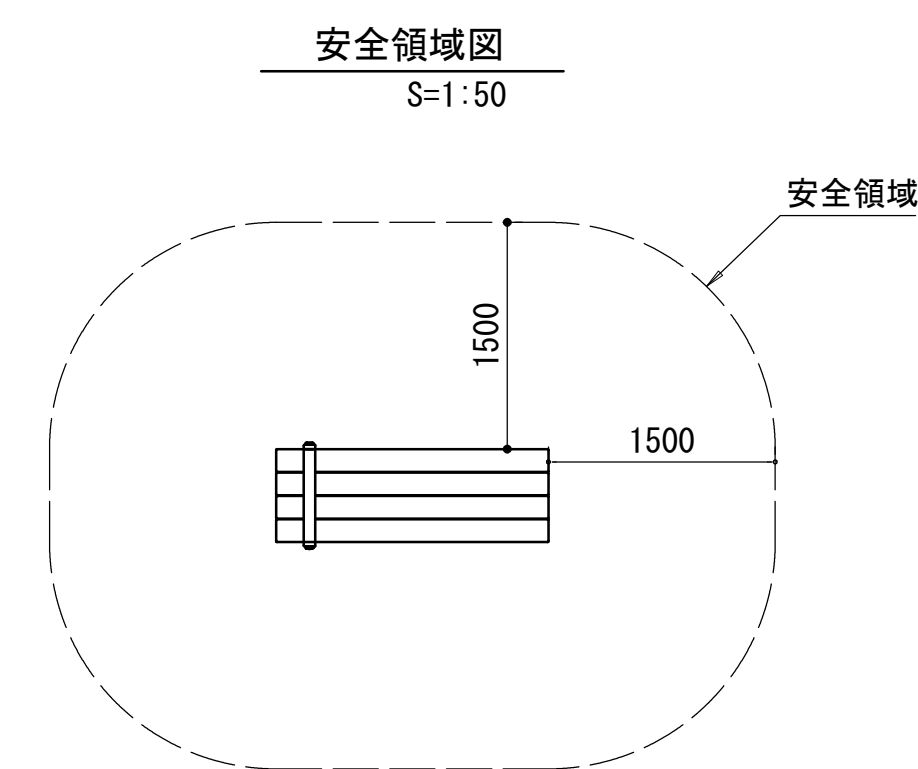


健康遊具H 材料表				10基当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.4	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.32	
同上型枠		m ²	3.2	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.99	
同上型枠		m ²	14.4	
健康遊具H	アスレチックベンチ	基	10	

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	遊戯施設移設工構造図-2
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 29

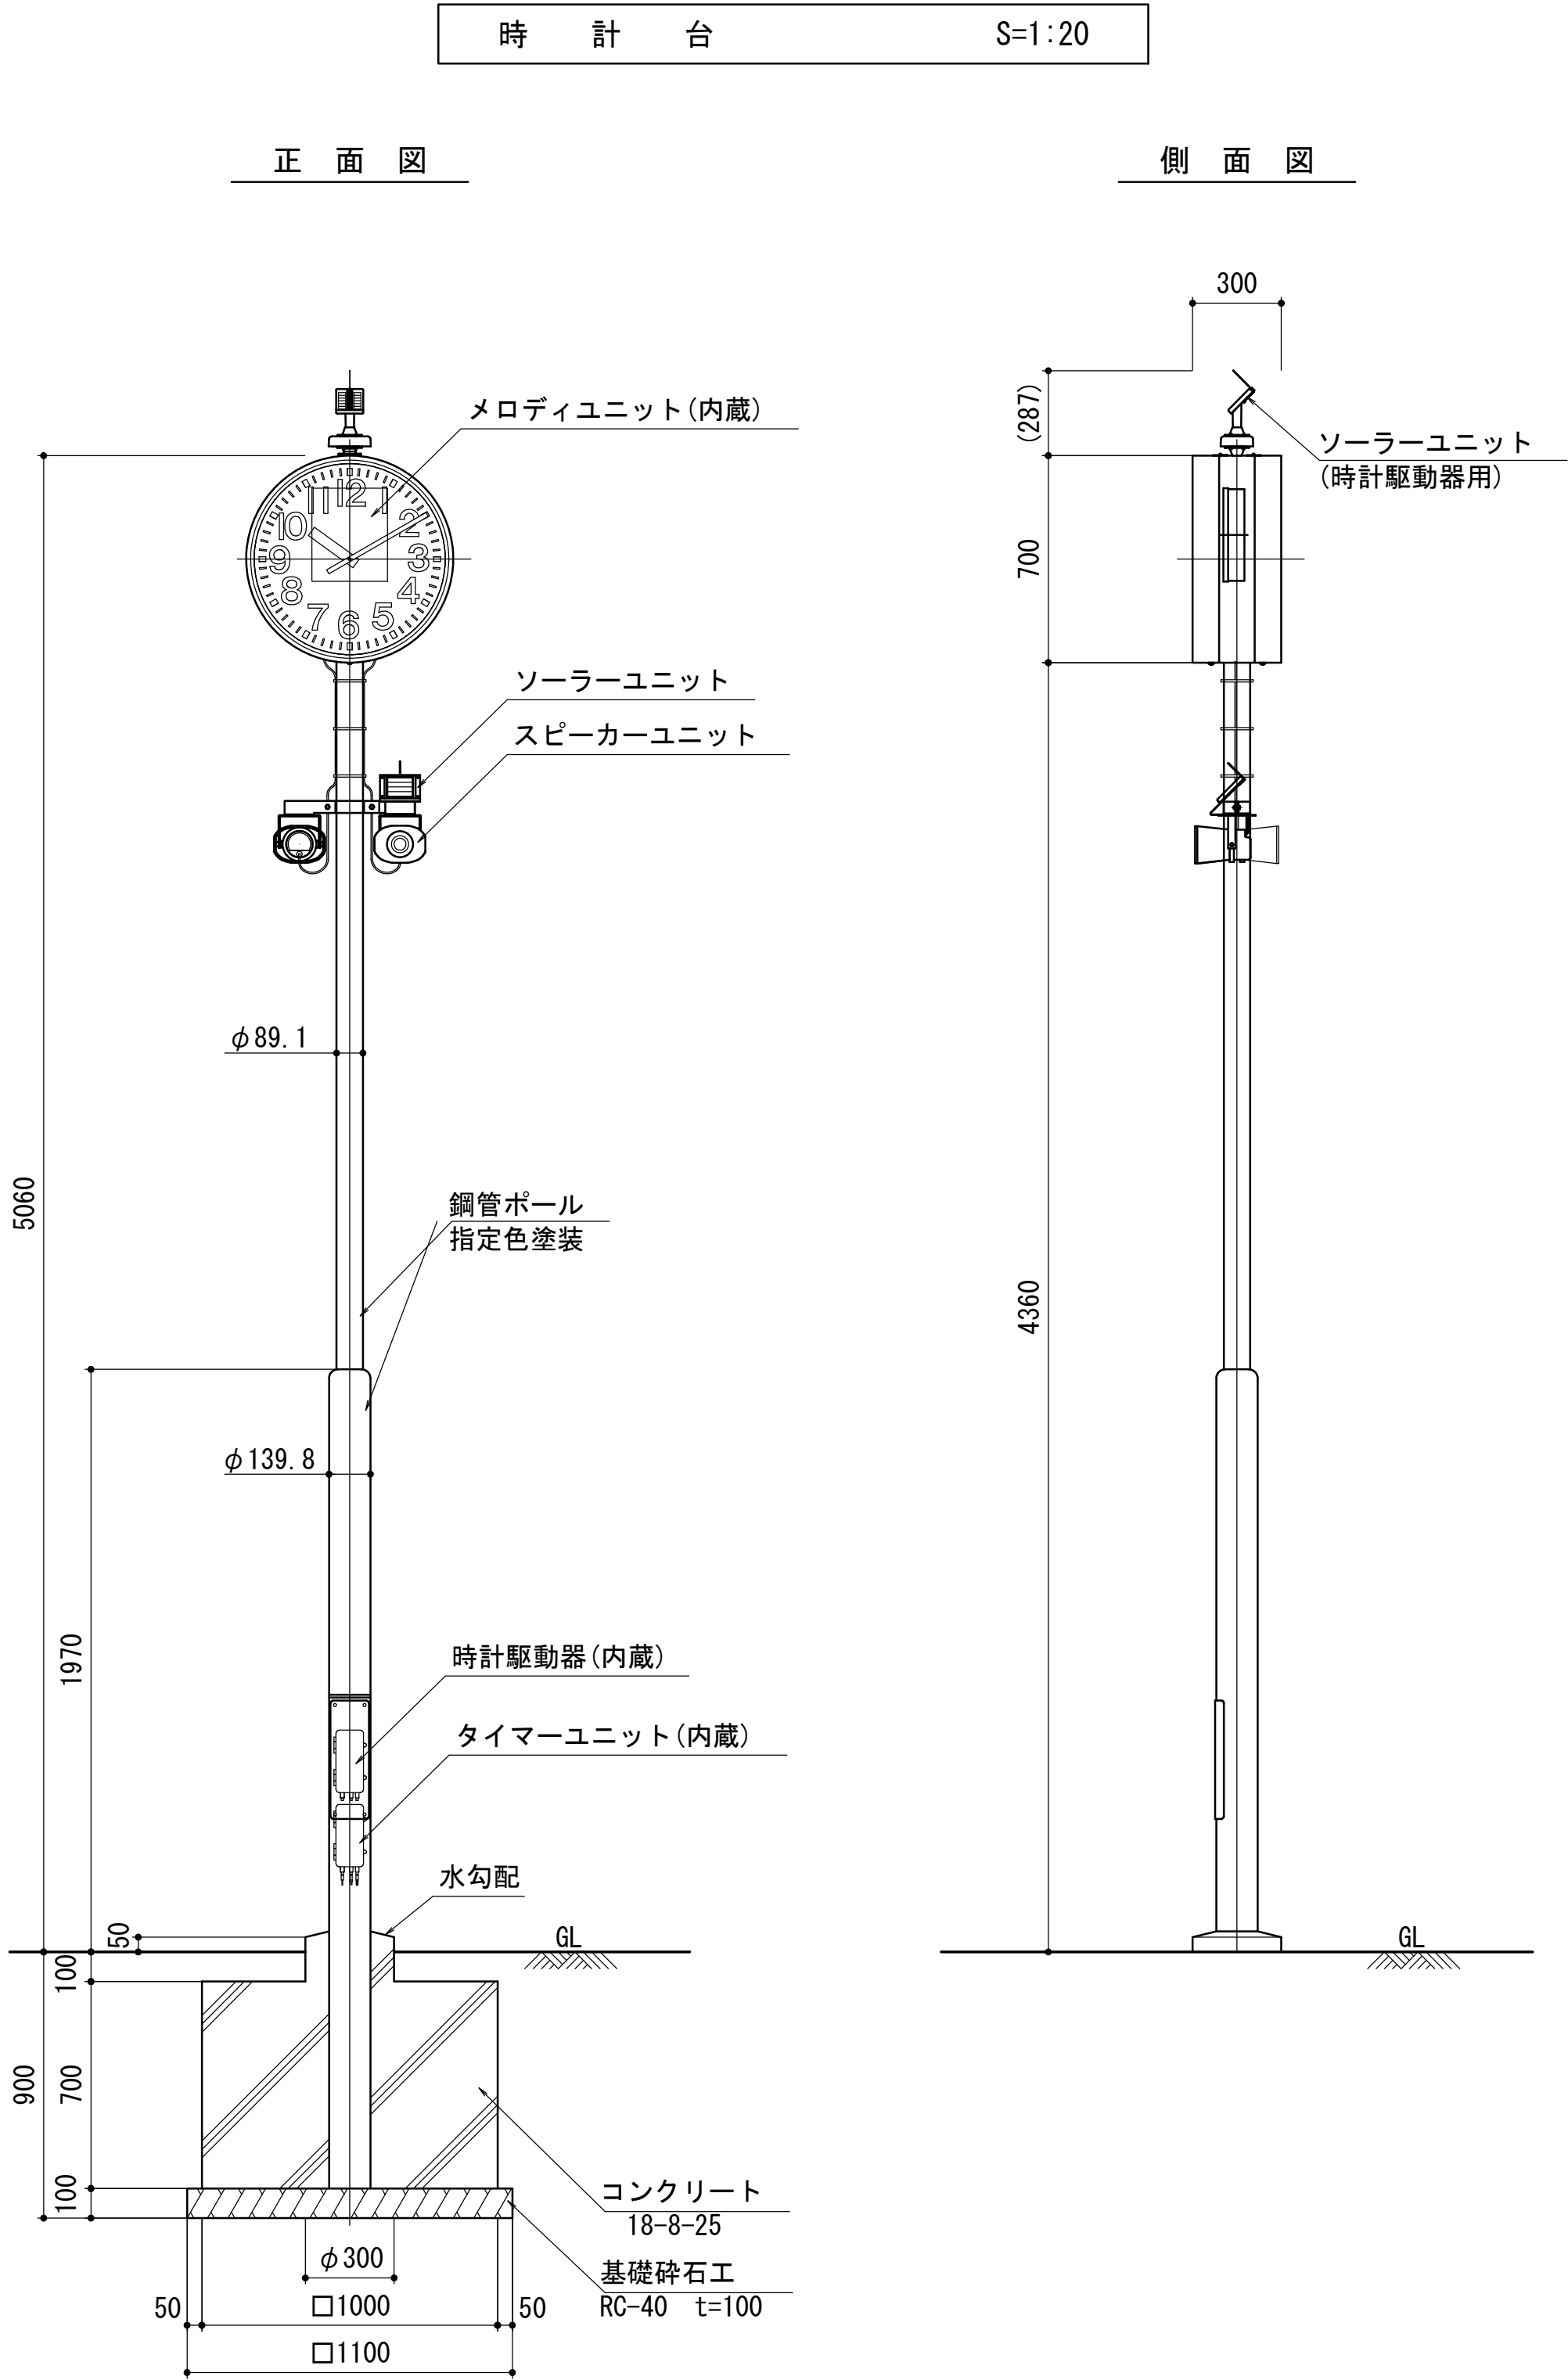

※ 時計はφ700両面スチール時計とし、太陽電池式長波帯標準電波コントロール
(時報自動修正機能)付きとする。
※ ポールはビニールコーティング塗装(青色)とする。
※ 製品は(社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

□時計台 材料表		10基当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	12.1		
コンクリート	18-8-25	m ³	6.98		
型 枠		m ²	29.4		
時計台	φ700 2面ソーラー式	基	10		

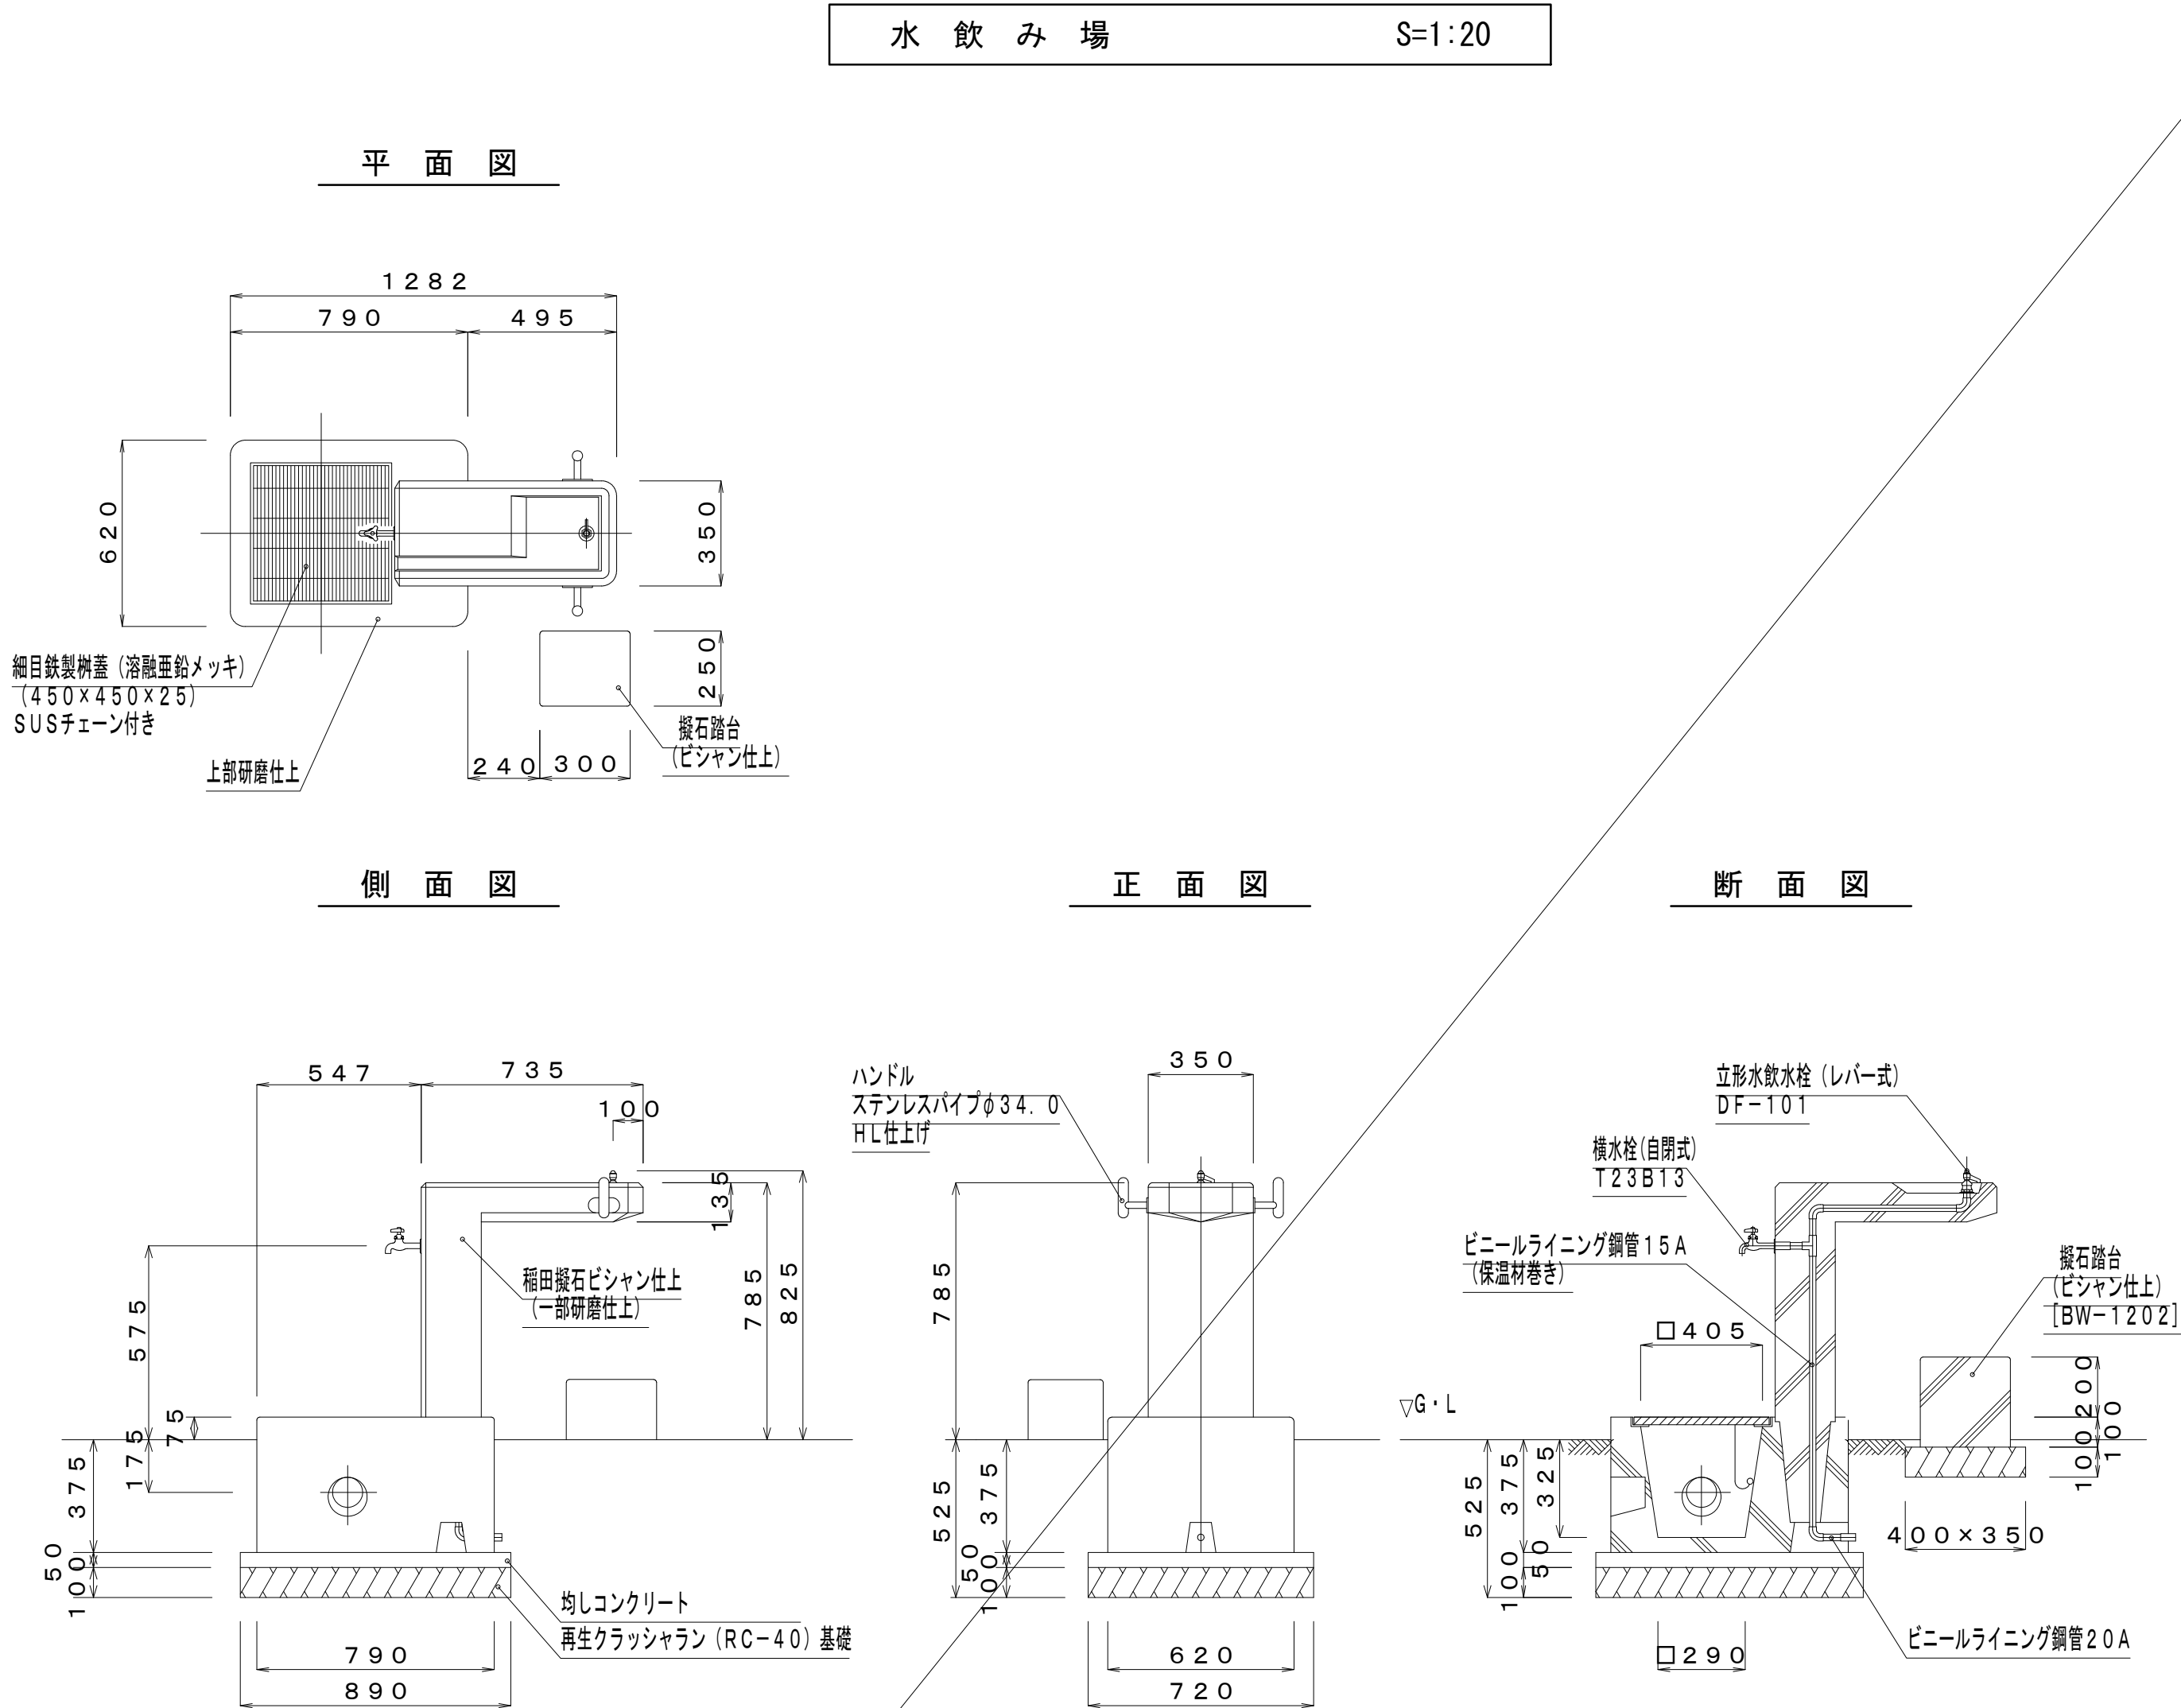

○ (社)日本公園施設業協会、SPLマーク表示認定製品とする。
○ (社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。


□水飲み場 材料表		10基当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	7.8		
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.32		
型 枠		m ²	1.6		
水飲み場	水飲栓1、手洗栓1	基	10		
踏み台		基	10		

【参考図】


工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	サービス施設整備工構造図-1
縮 尺	1 : 20
図面番号	全 42 葉の内 30

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

野 外 卓 S=1:20

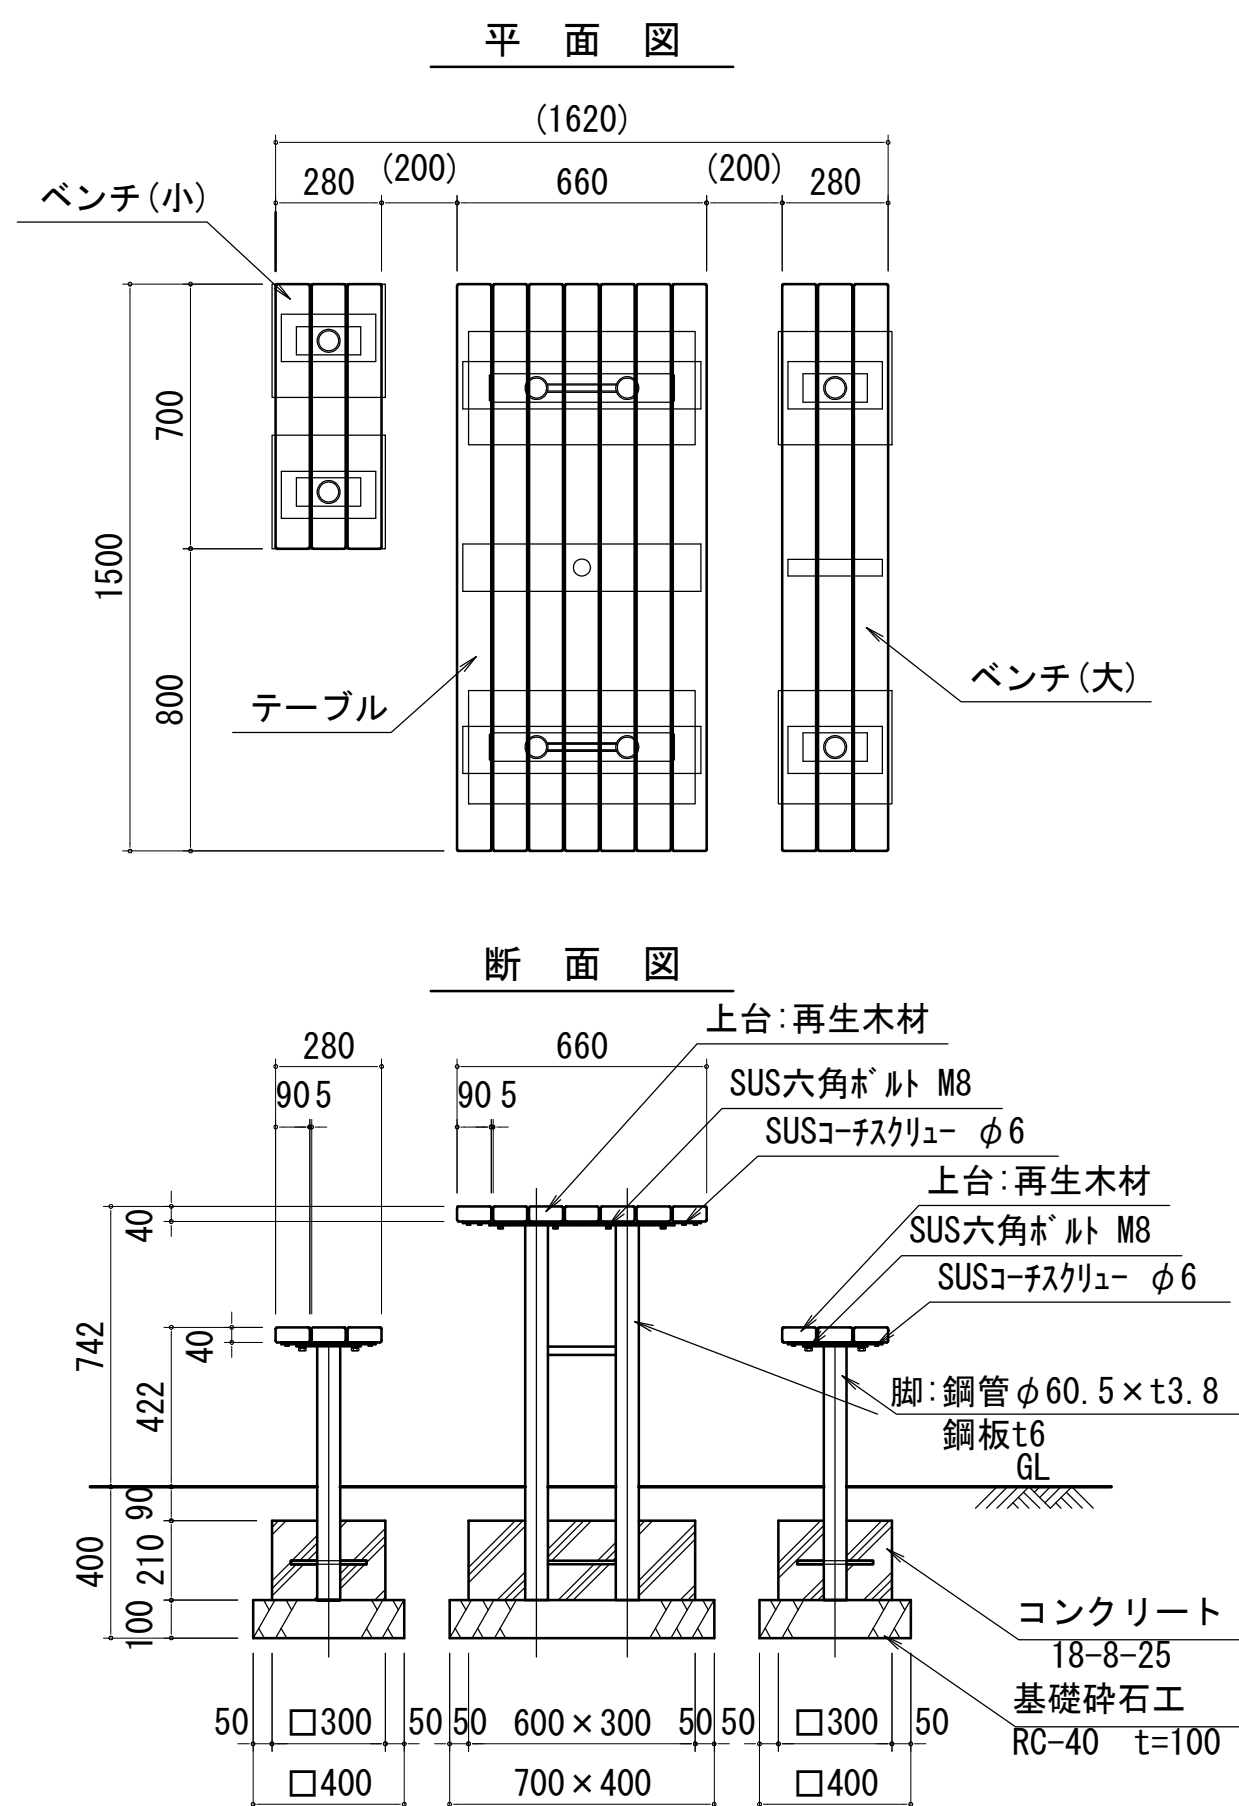


※ 上台の鋼板は電気亜鉛メッキ処理し、合成樹脂焼付塗装(ダークグリーン)とする。
※ 脚部は、合成樹脂コーティング(ダークグリーン)とする。
※ 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、合成樹脂塗装(ダークグリーン)とする。
※ 肘金物は、電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装(ダークグリーン)とする。
※ 脚は、カチオン電着塗装下地 合成樹脂焼付塗装(ダークグリーン)とする。
※ 製品は(社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

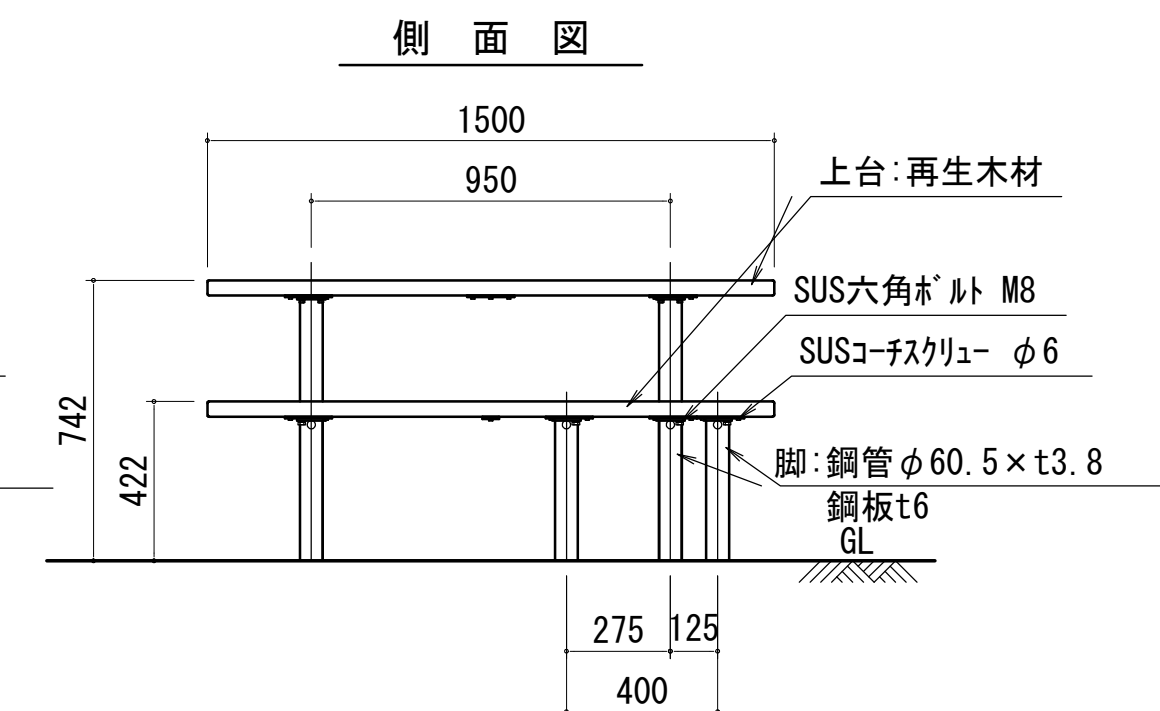

□野外卓 材料表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	12.0	
コンクリート	18-8-25	m ³	1.46	
型 枠		m ²	17.6	
野外卓	テーブル、ベンチ大・小	基	10	

ベンチ B S=1:10

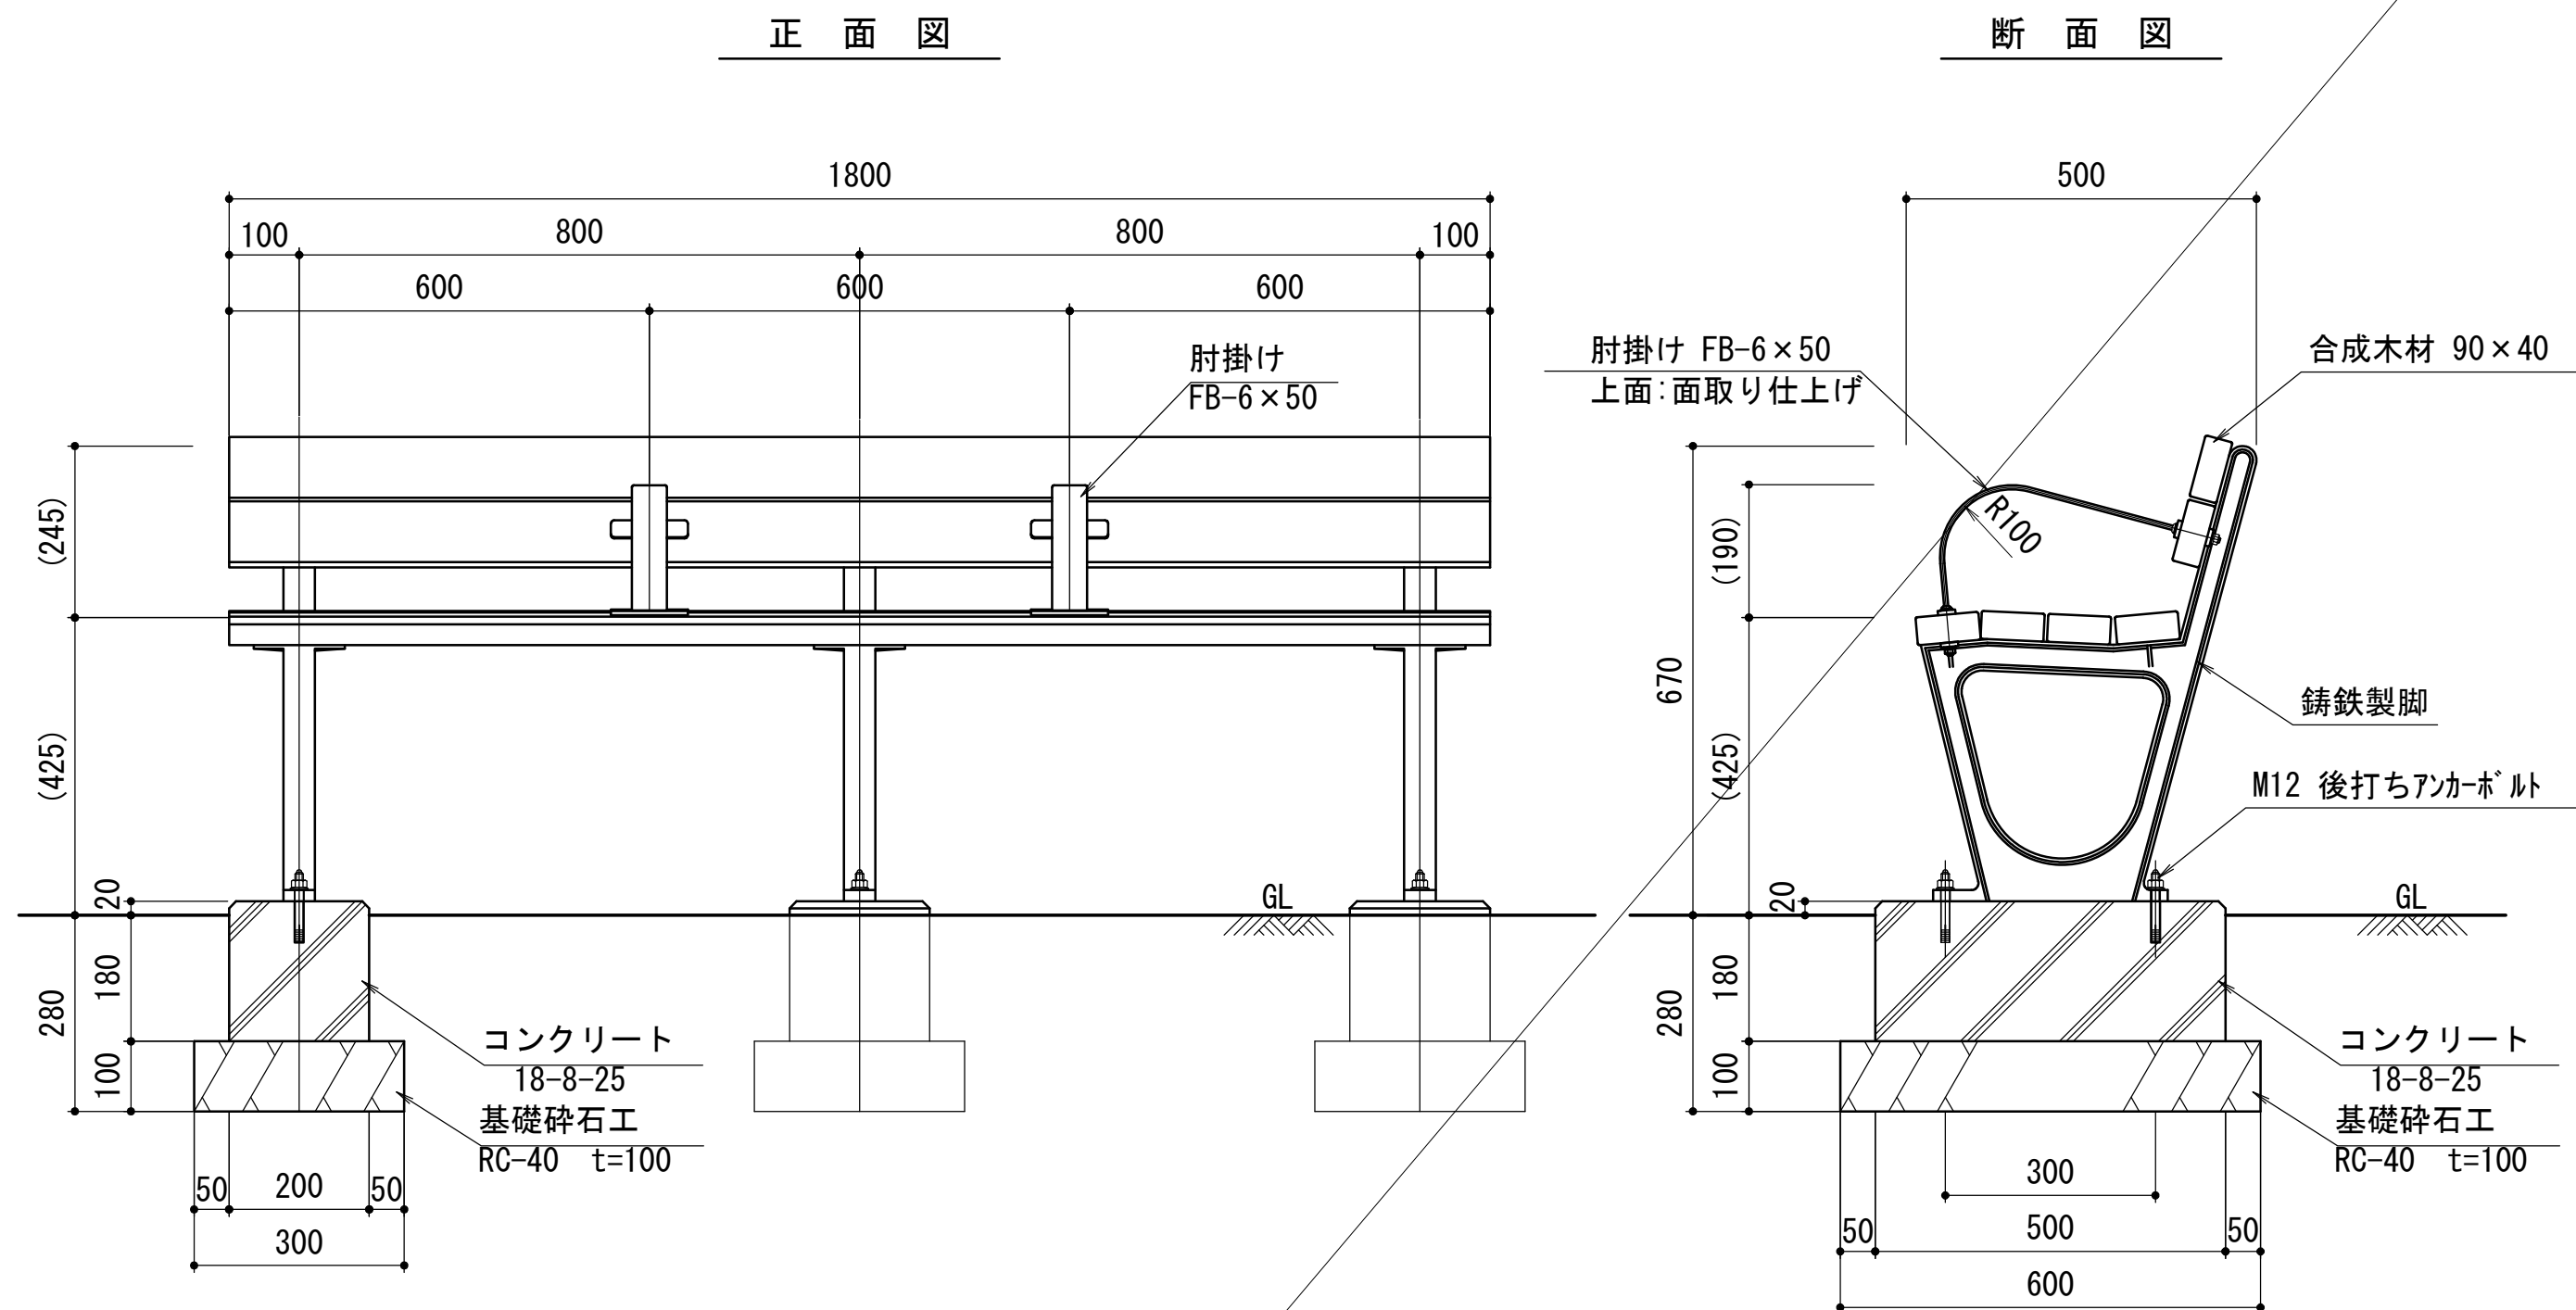

※ 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、焼付塗装(ダークグリーン)仕上げとする。
※ 鋼鉄脚は、普通鋼鉄(FC200)とし、焼付塗装(ダークグリーン)仕上げとする。
※ 座板(合成木材)は60%(重量比)以上廃プラスチック再生品とする。
※ 製品は(社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

□ベンチ A 材料表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	5.0	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.41	
型 枠		m ²	5.9	
ベンチ A	L=1800 背なし	基	10	

□ベンチ B 材料表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	5.4	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.60	
型 枠		m ²	8.4	
ベンチ B	L=1800 背付き	基	10	


□ベンチ C 材料表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	3.2	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.44	
型 枠		m ²	6.2	
ベンチ C	L=1812 背付き	基	10	

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	サービス施設整備工事構造図-2
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 31

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。


か ま ど ベ ン チ S=1:10

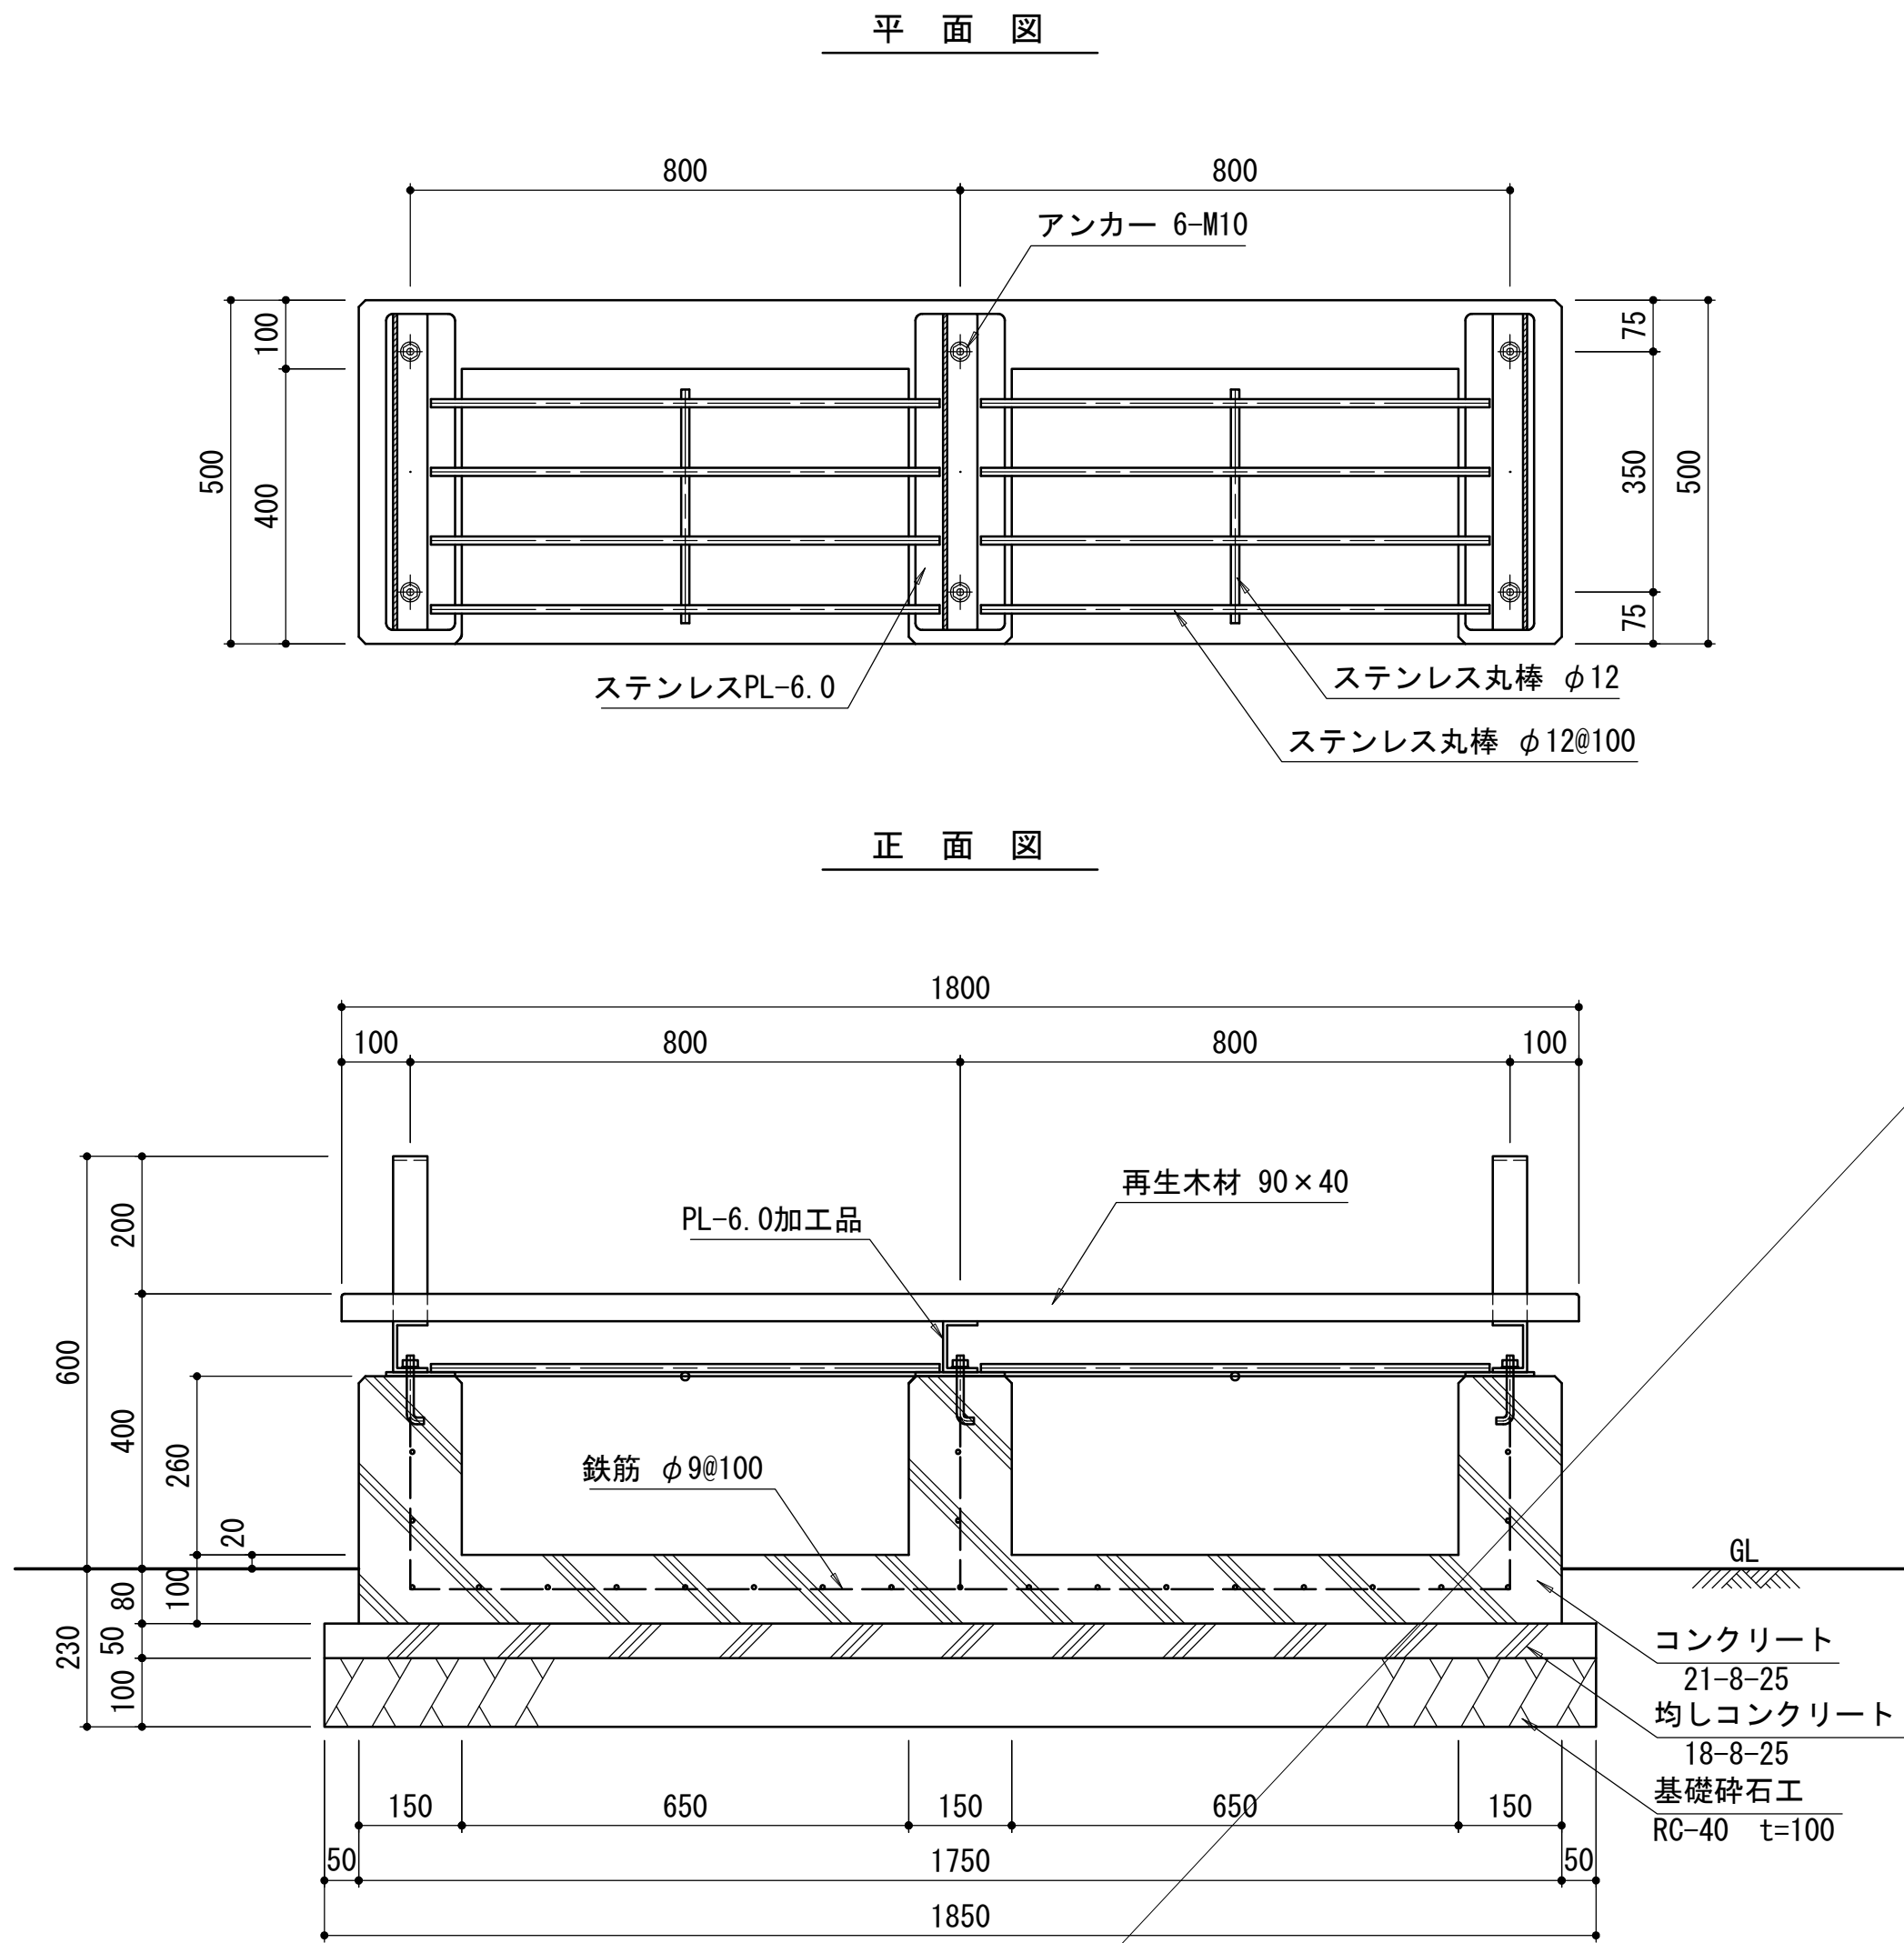

※ 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、焼付塗装(ダークグリーン)仕上げとする。
※ ステンレスはSUS304とし、酸洗い仕上げとする。
※ 座板は内層:廃プラスチック再生品、外層:バージン樹脂使用品とする。
※ 製品は(社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

□かまどベンチ 材料表		10基当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	11.1		
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.56		
同上型枠		m ²	2.5		
コンクリート	21-8-25	m ³	1.80		
同上型枠		m ²	20		
鉄 筋	φ9	kg	158.7		
かまどベンチ	L=1800 背なし	基	10		

葉 っ ぱ ベ ン チ S=1:20

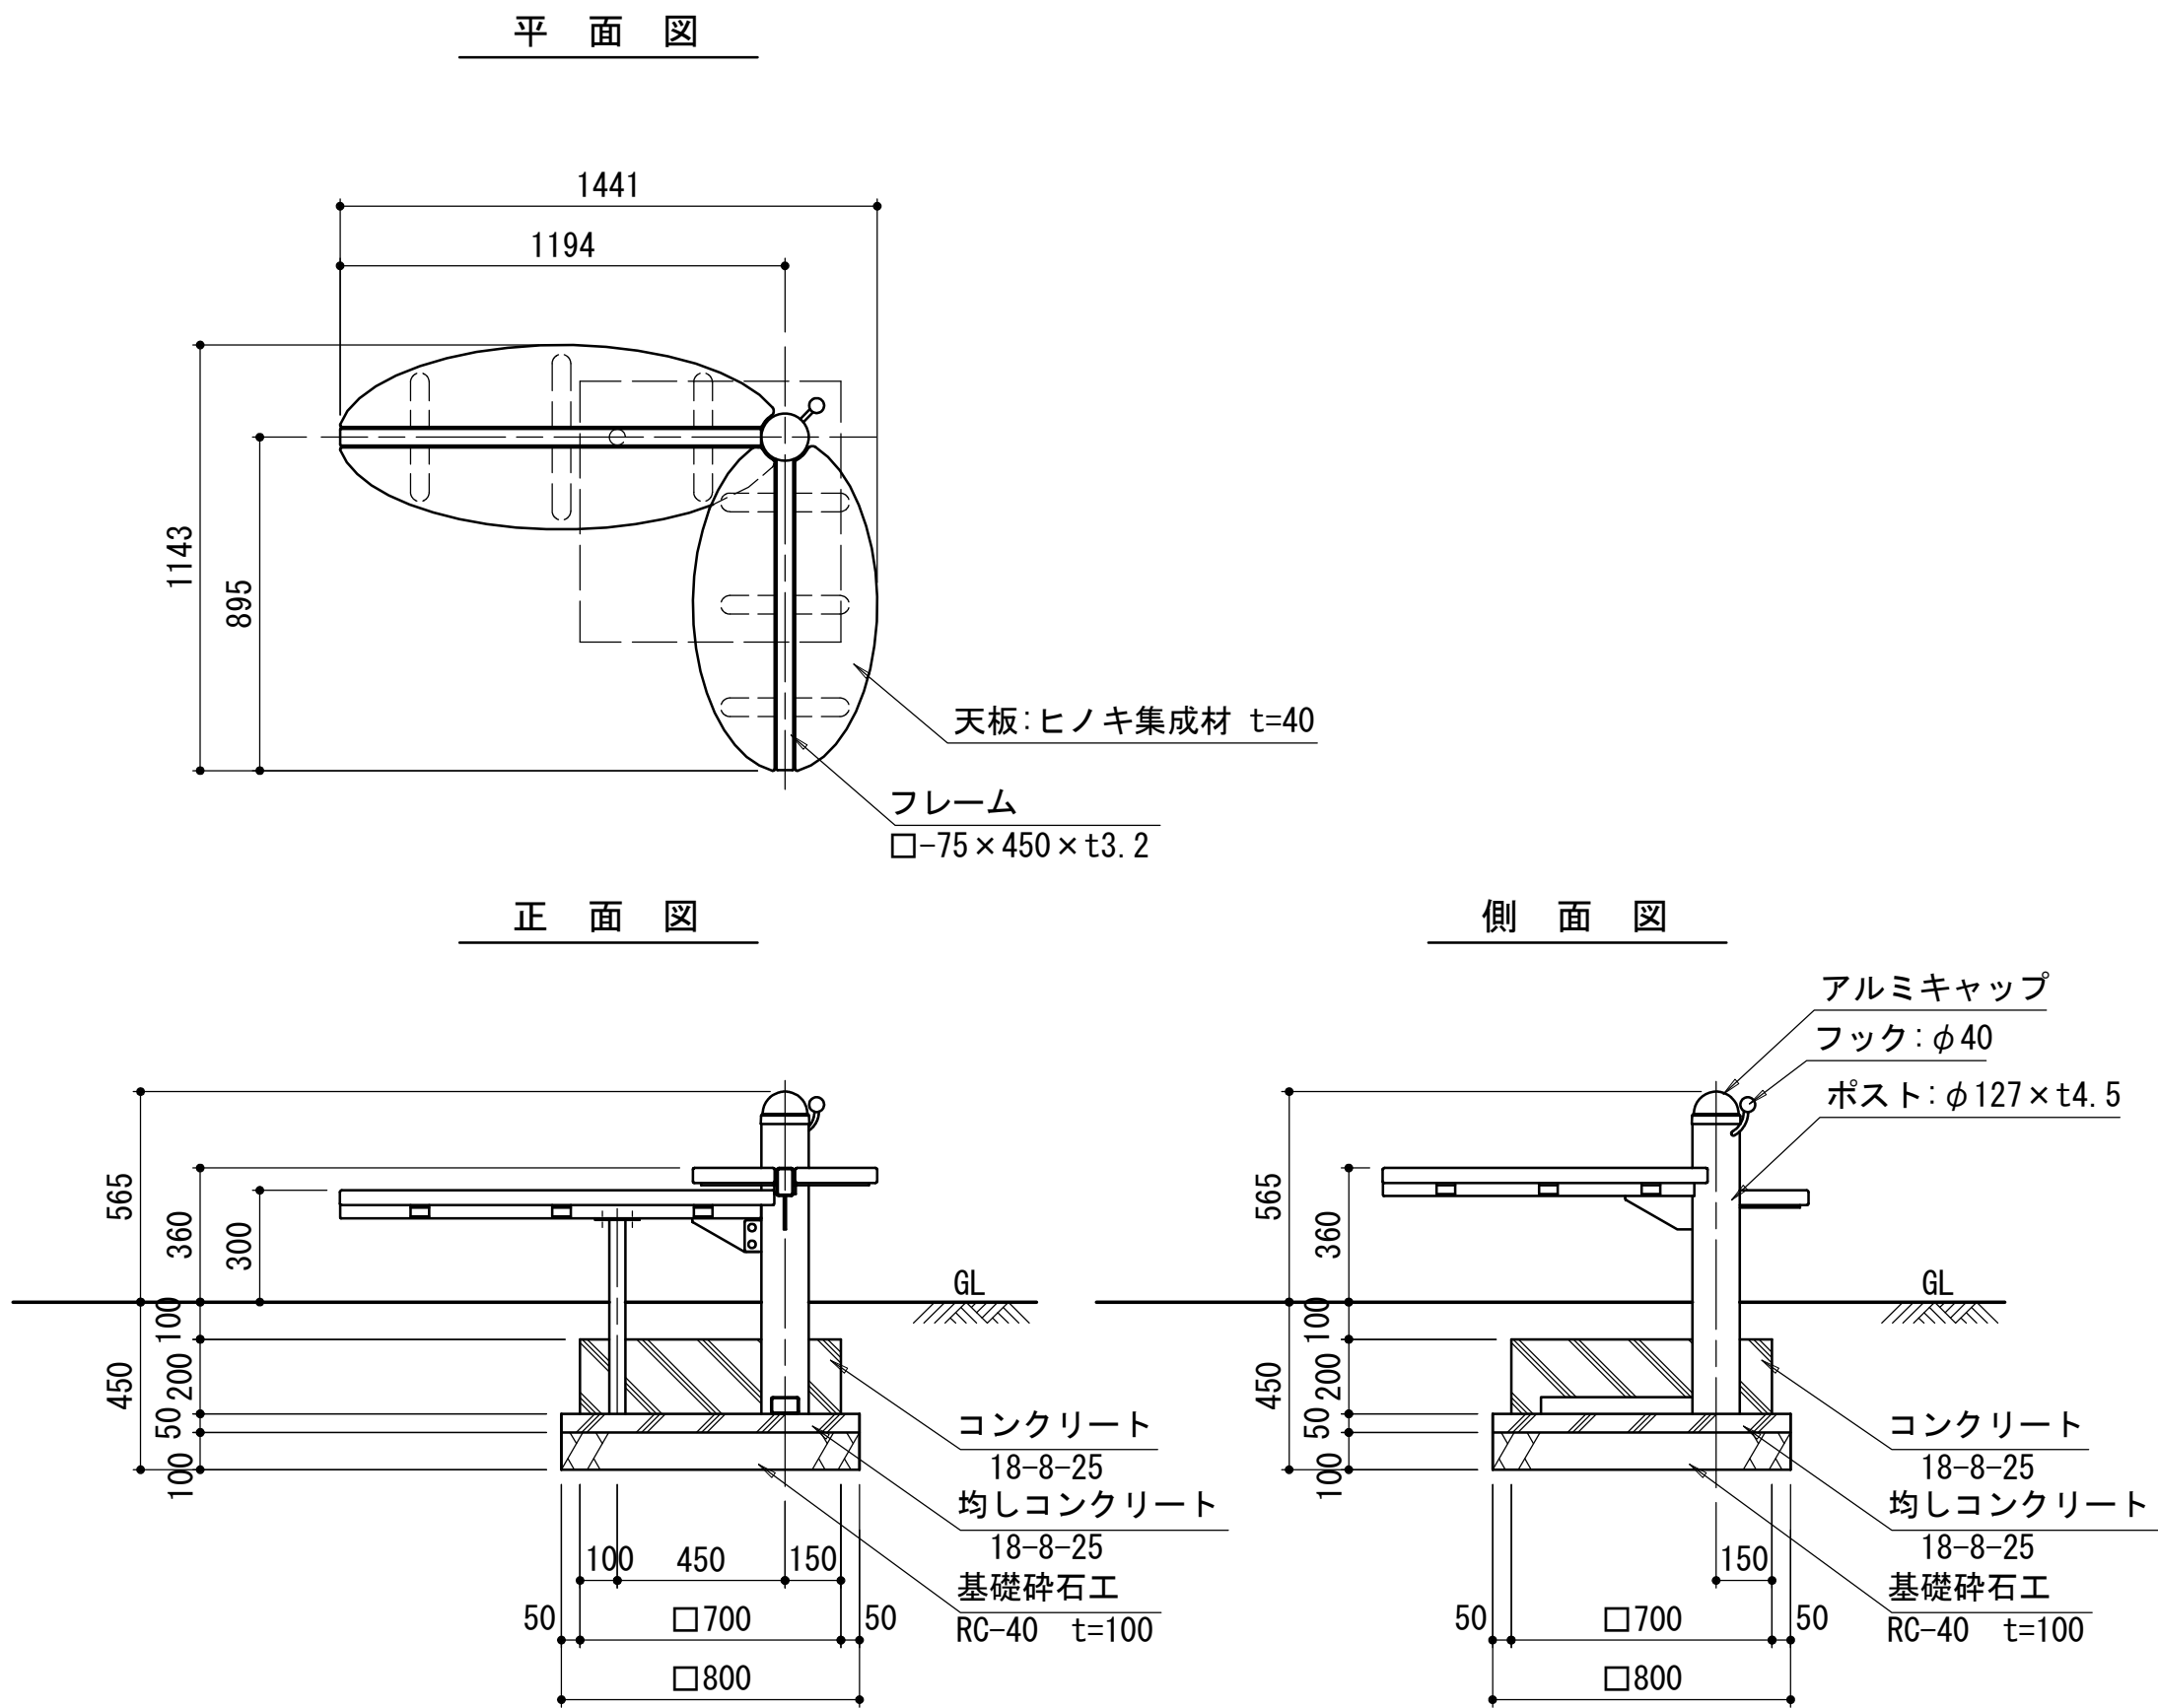


※ 木材は、ヒノキ集成材とし、カンナ・ペーパーがけの上、木材保護着色塗料(グリーン)塗装仕上げとする。
※ 鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装(グリーン)仕上げとする。
※ アルミキャップは、ポリエステル樹脂粉体塗装(レッド)仕上げとする。
※ 製品は(社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。

□葉っぱベンチ 材料表		10基当り			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	6.4		
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.32		
同上型枠		m ²	1.6		
コンクリート	18-8-25	m ³	0.95		
同上型枠		m ²	5.6		
葉っぱベンチ	1141×1143 背なし	基	10		

【参考図】


工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	サービス施設整備工構造図-3
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 32

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

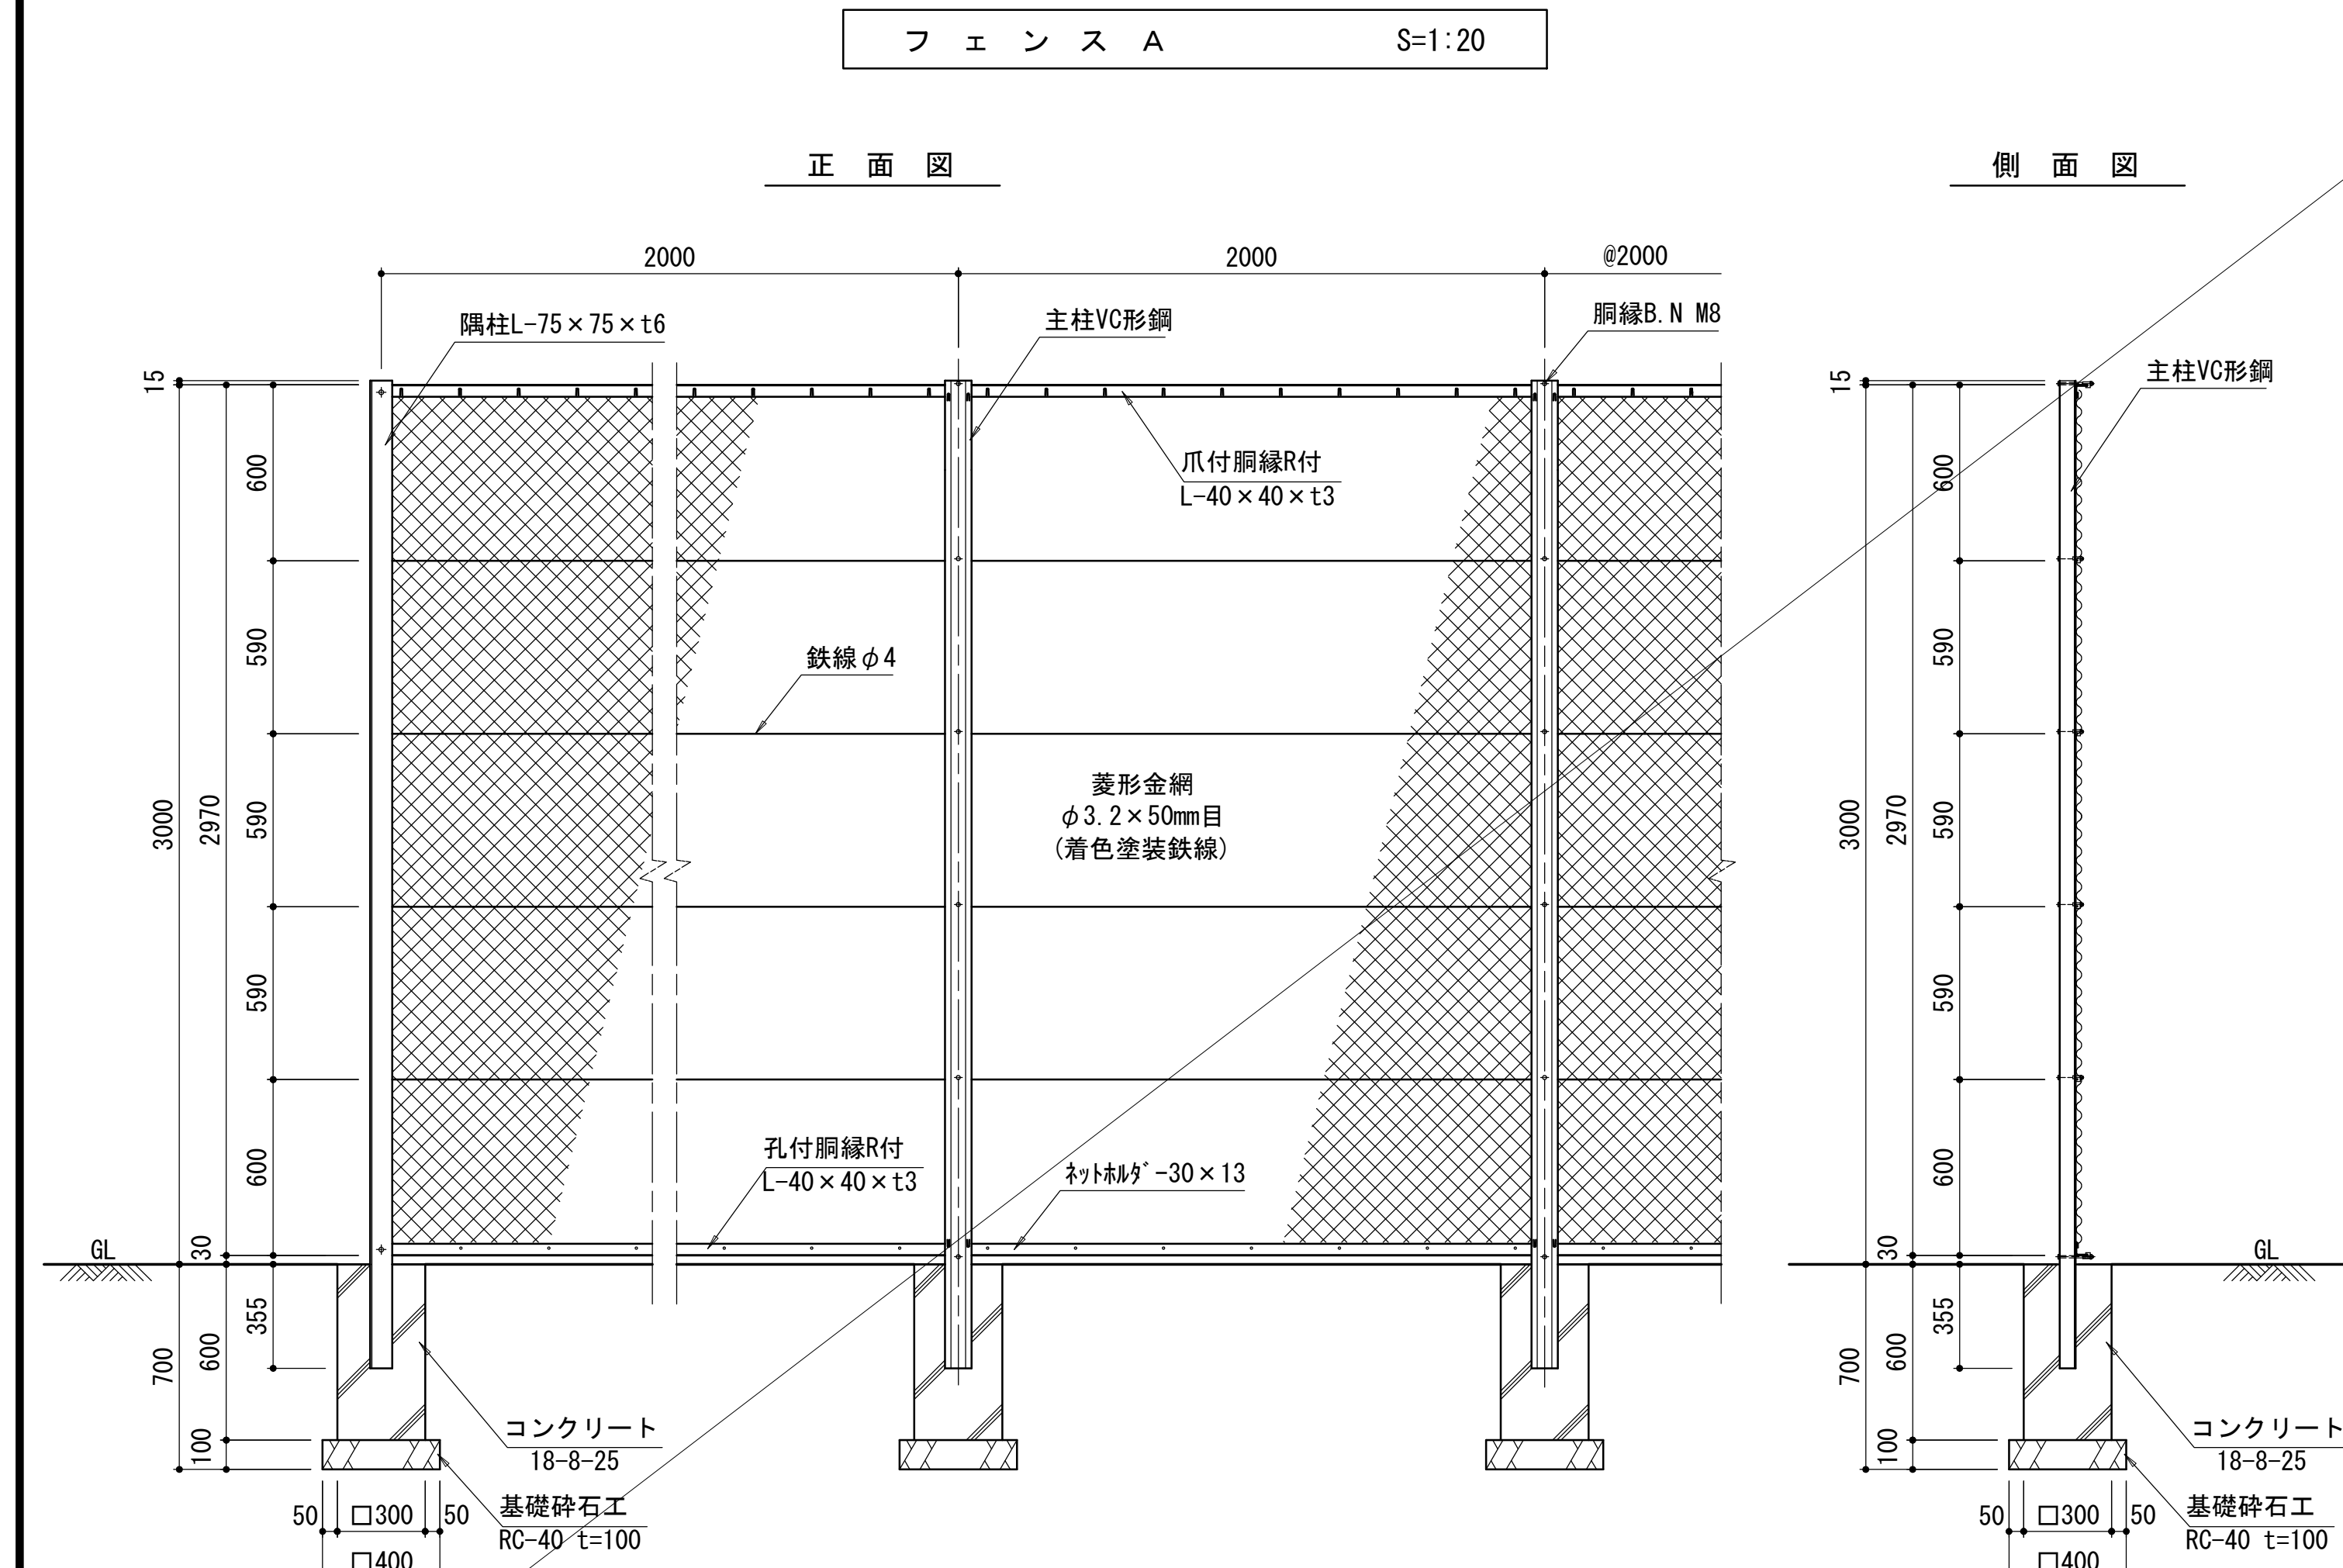


□フェンスA 材料表 20m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	1.6	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.54	
型 枠		m ²	7.2	
フェンスA	H=3000	m	20.0	


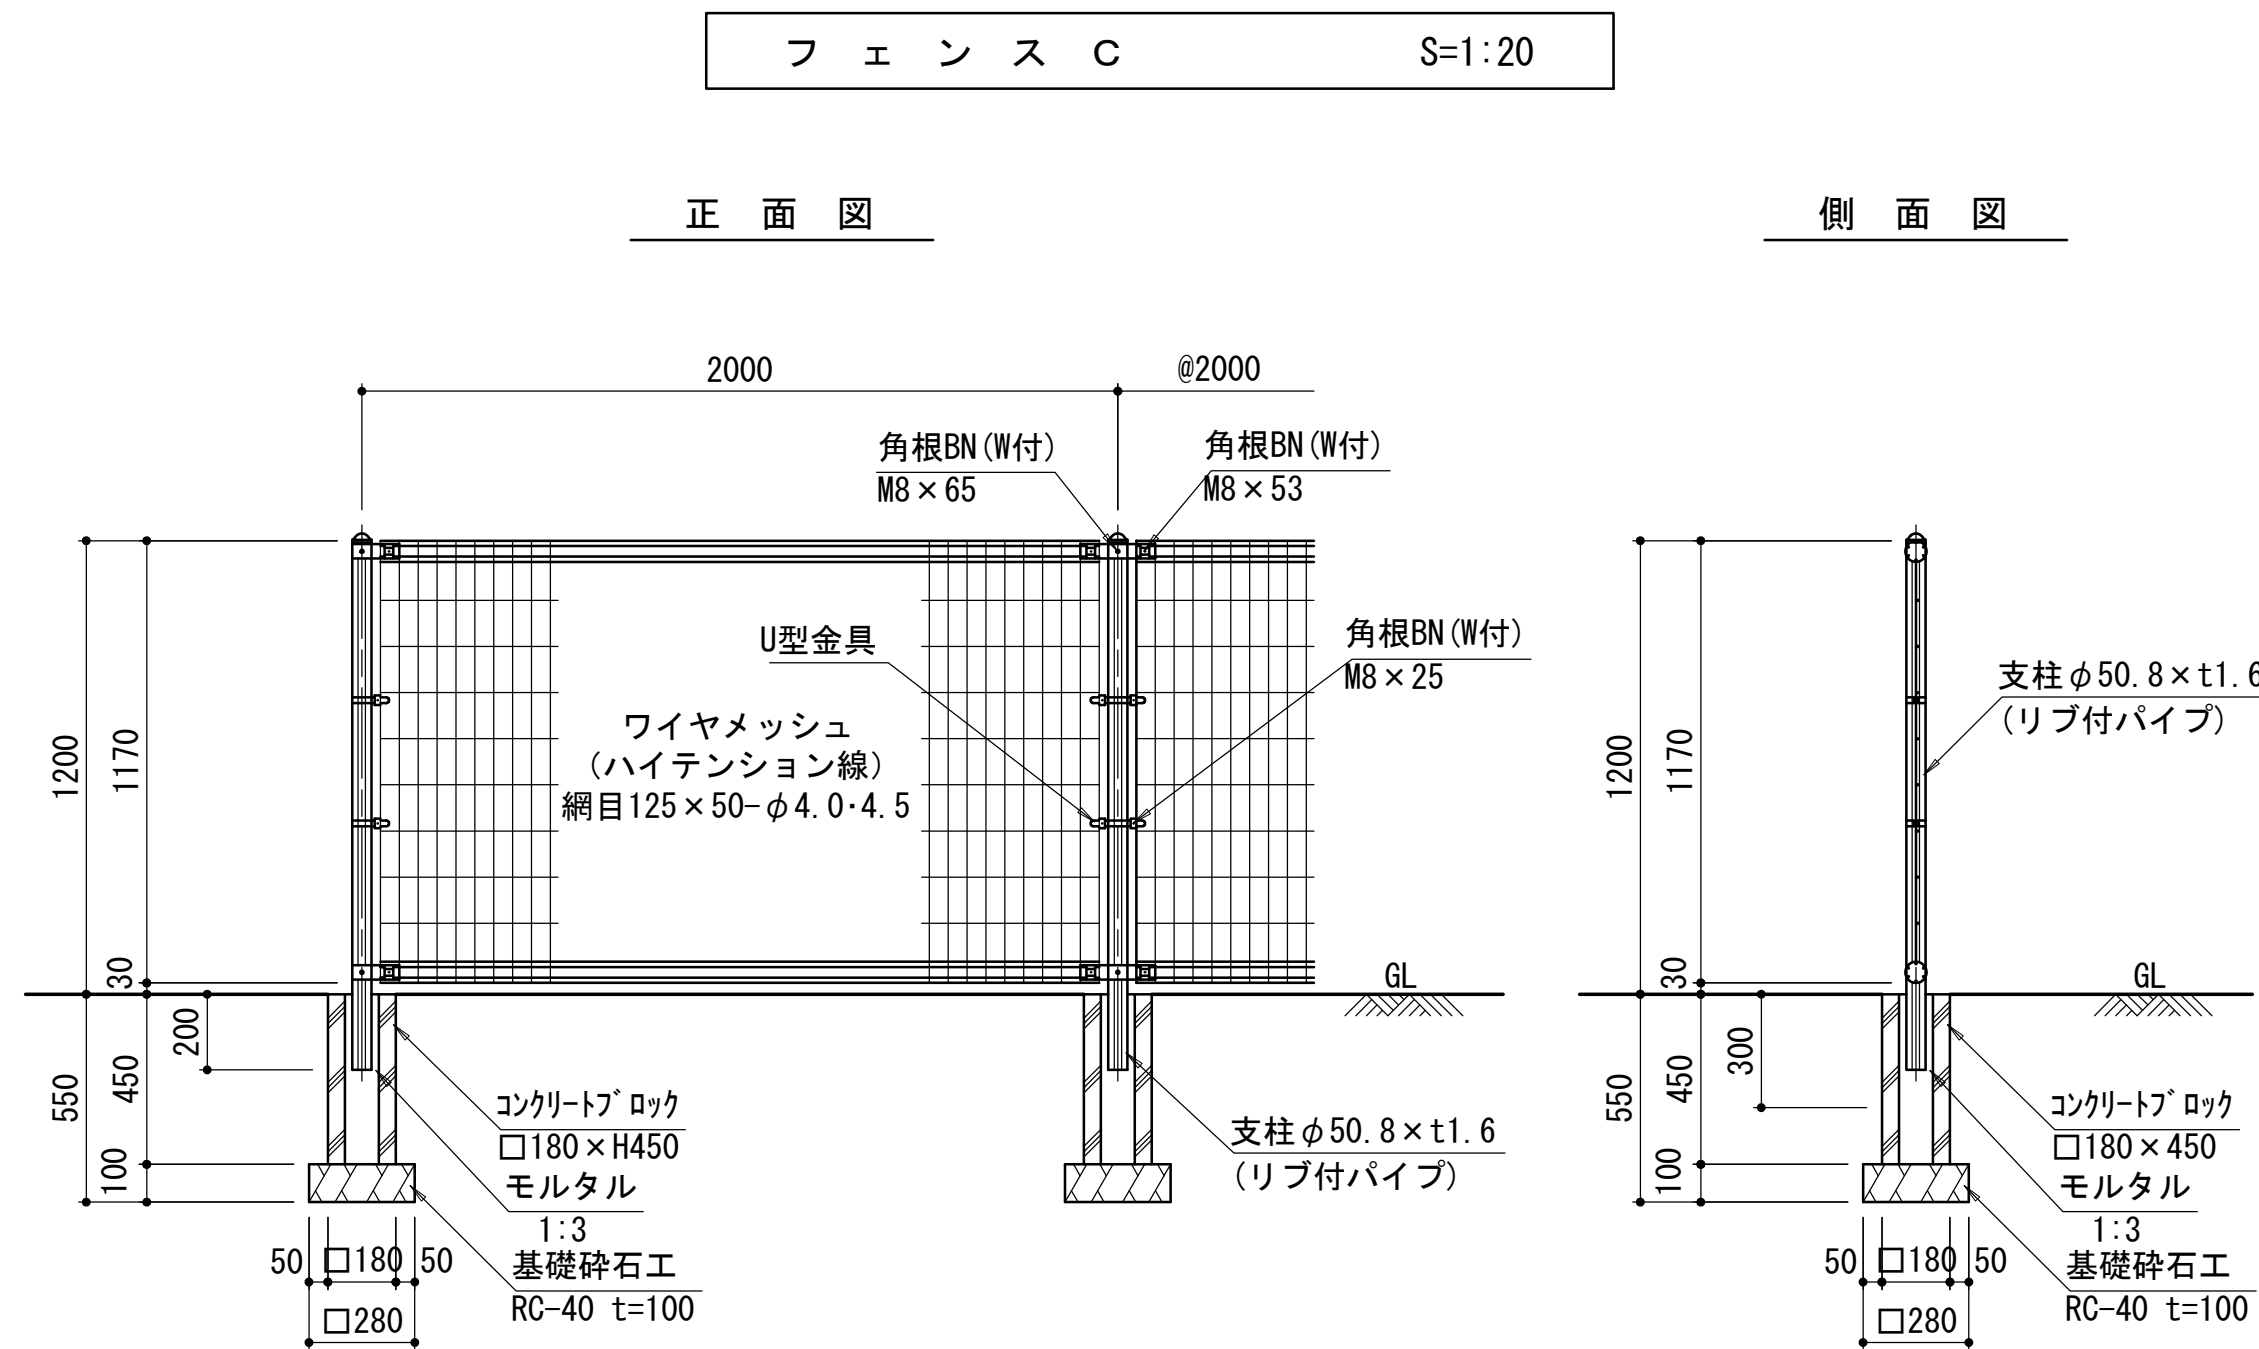


□フェンスC 材料表 20m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	0.8	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.12	
同上型枠		m ²	3.2	
モルタル	1:3	m ³	0.02	
フェンスC	H=1200	m	20.0	

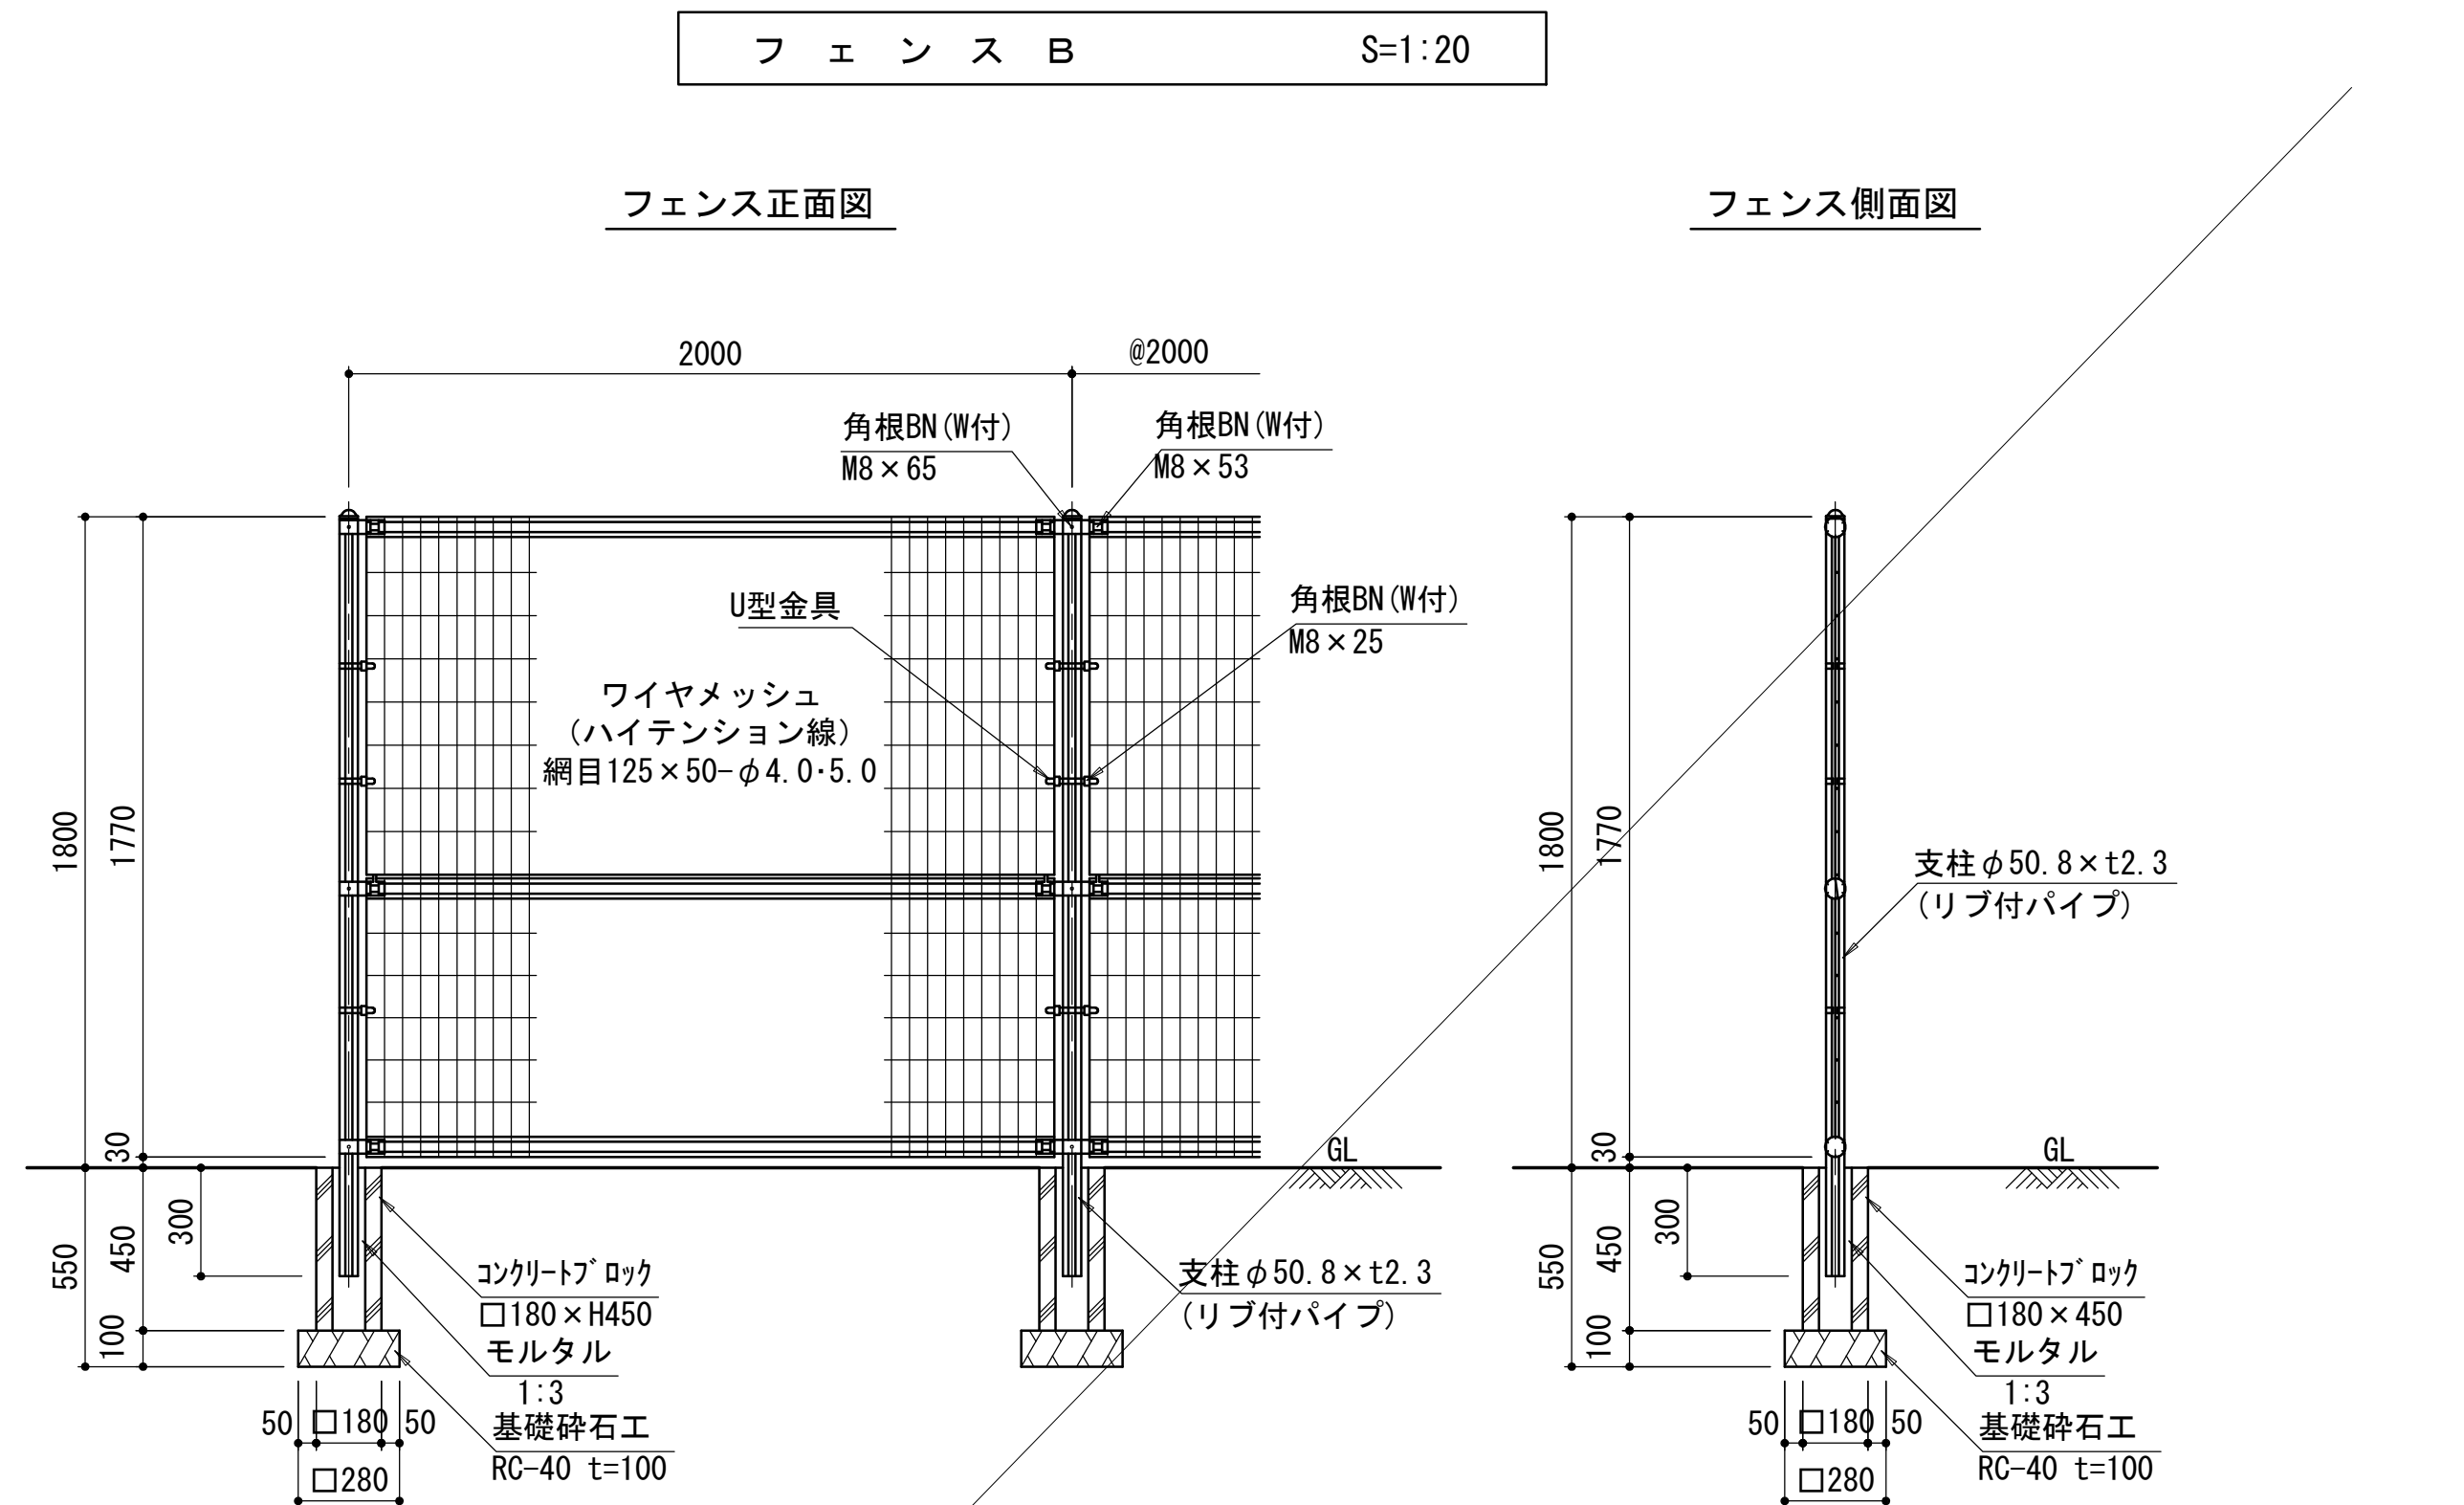

フェンスB配置平面図

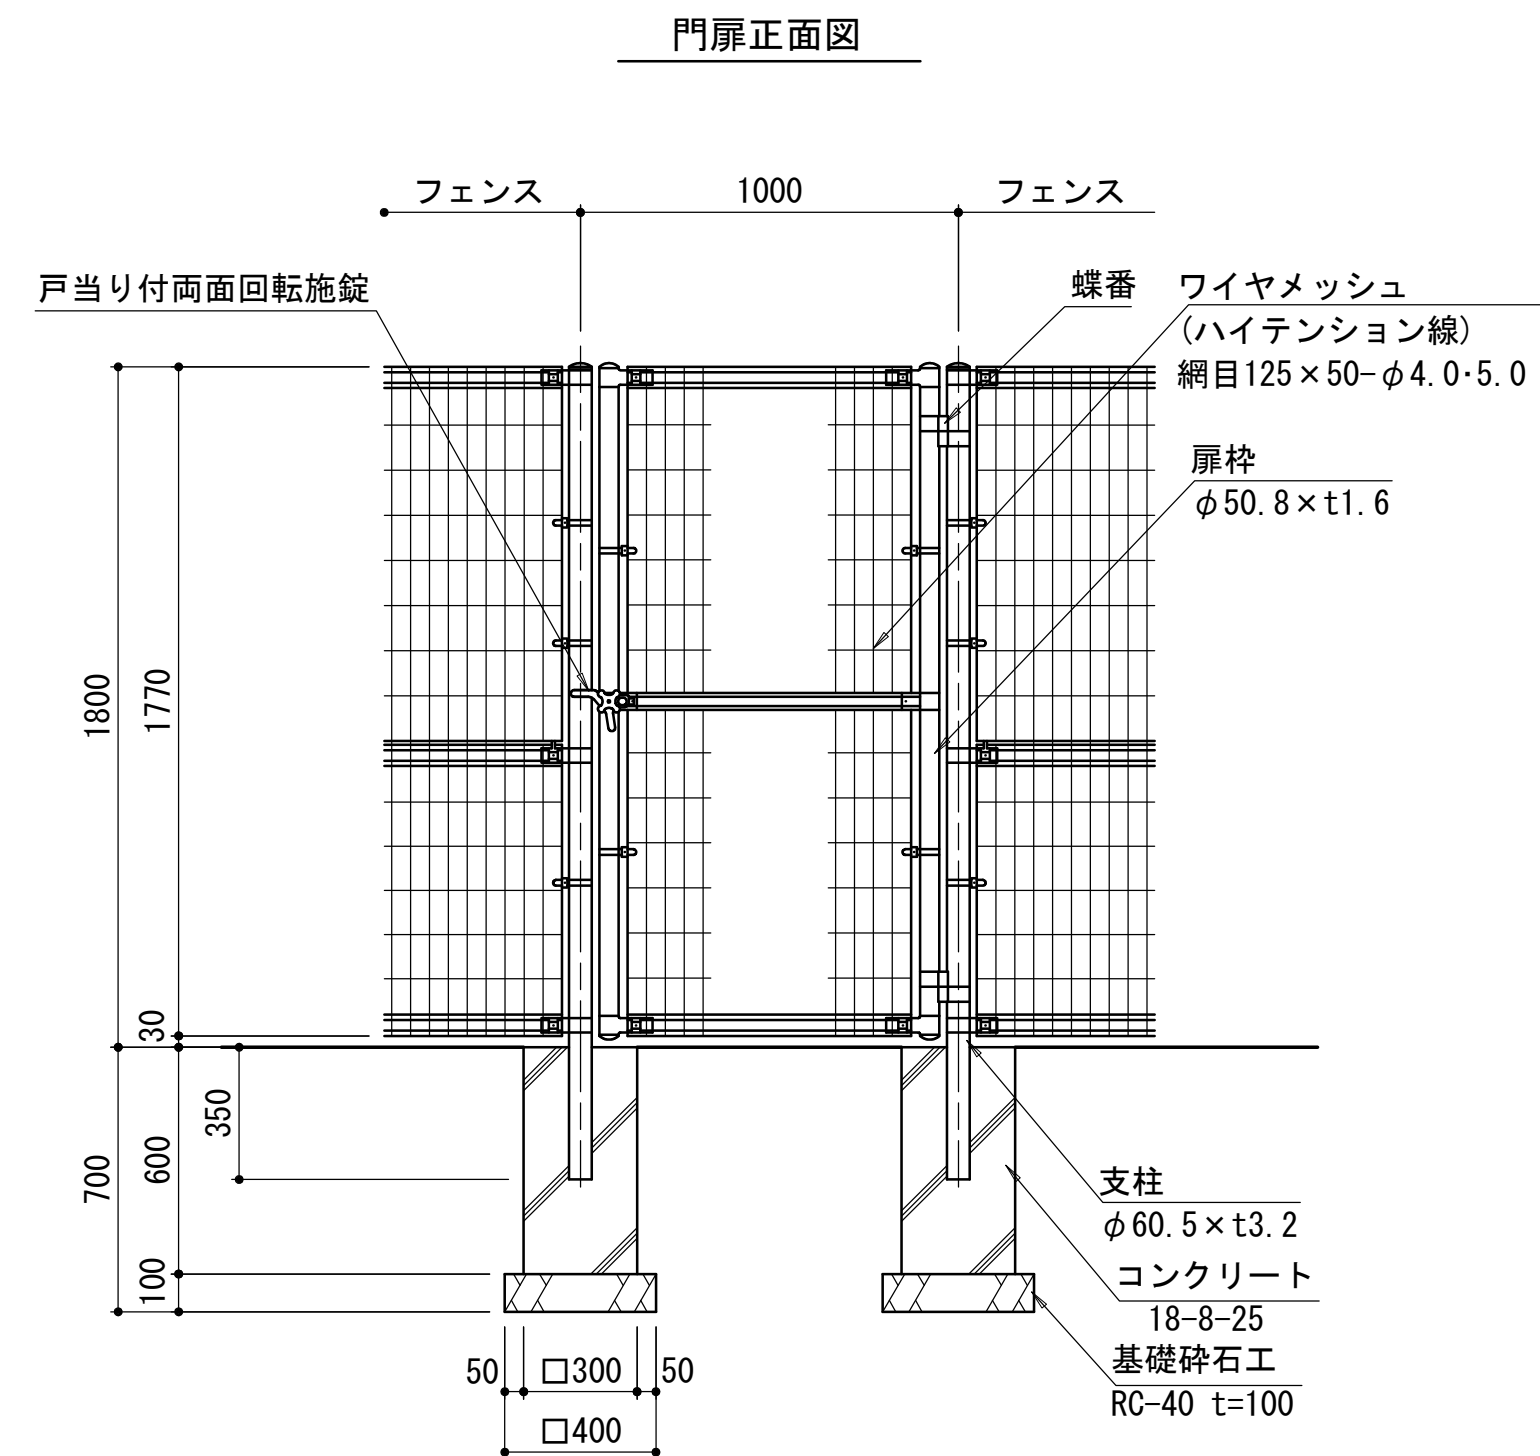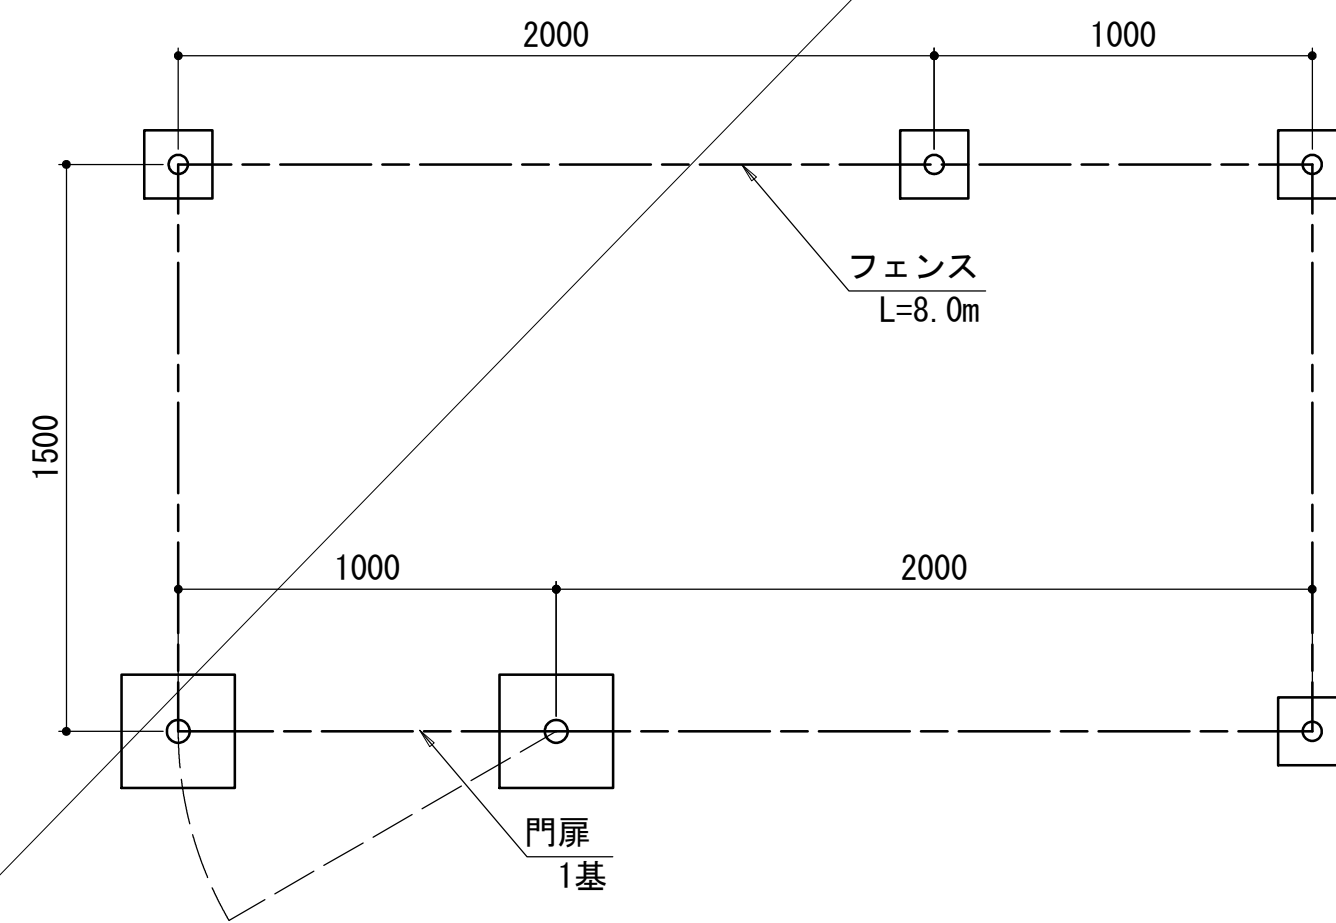

□フェンスB 材料表 1式当り


名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	0.6	
コンクリートブロック	□180×H450	個	4	
モルタル	1:3	m ³	0.01	
コンクリート	18-8-25	m ³	0.11	
型 枠		m ²	1.4	
フェンスB	H=1800	m	8.0	
門 扉	H=1800、片開き	基	1	

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町 地内
図面名称	管理施設整備工構造図
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 33


■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

四 阿 B 構 造 図

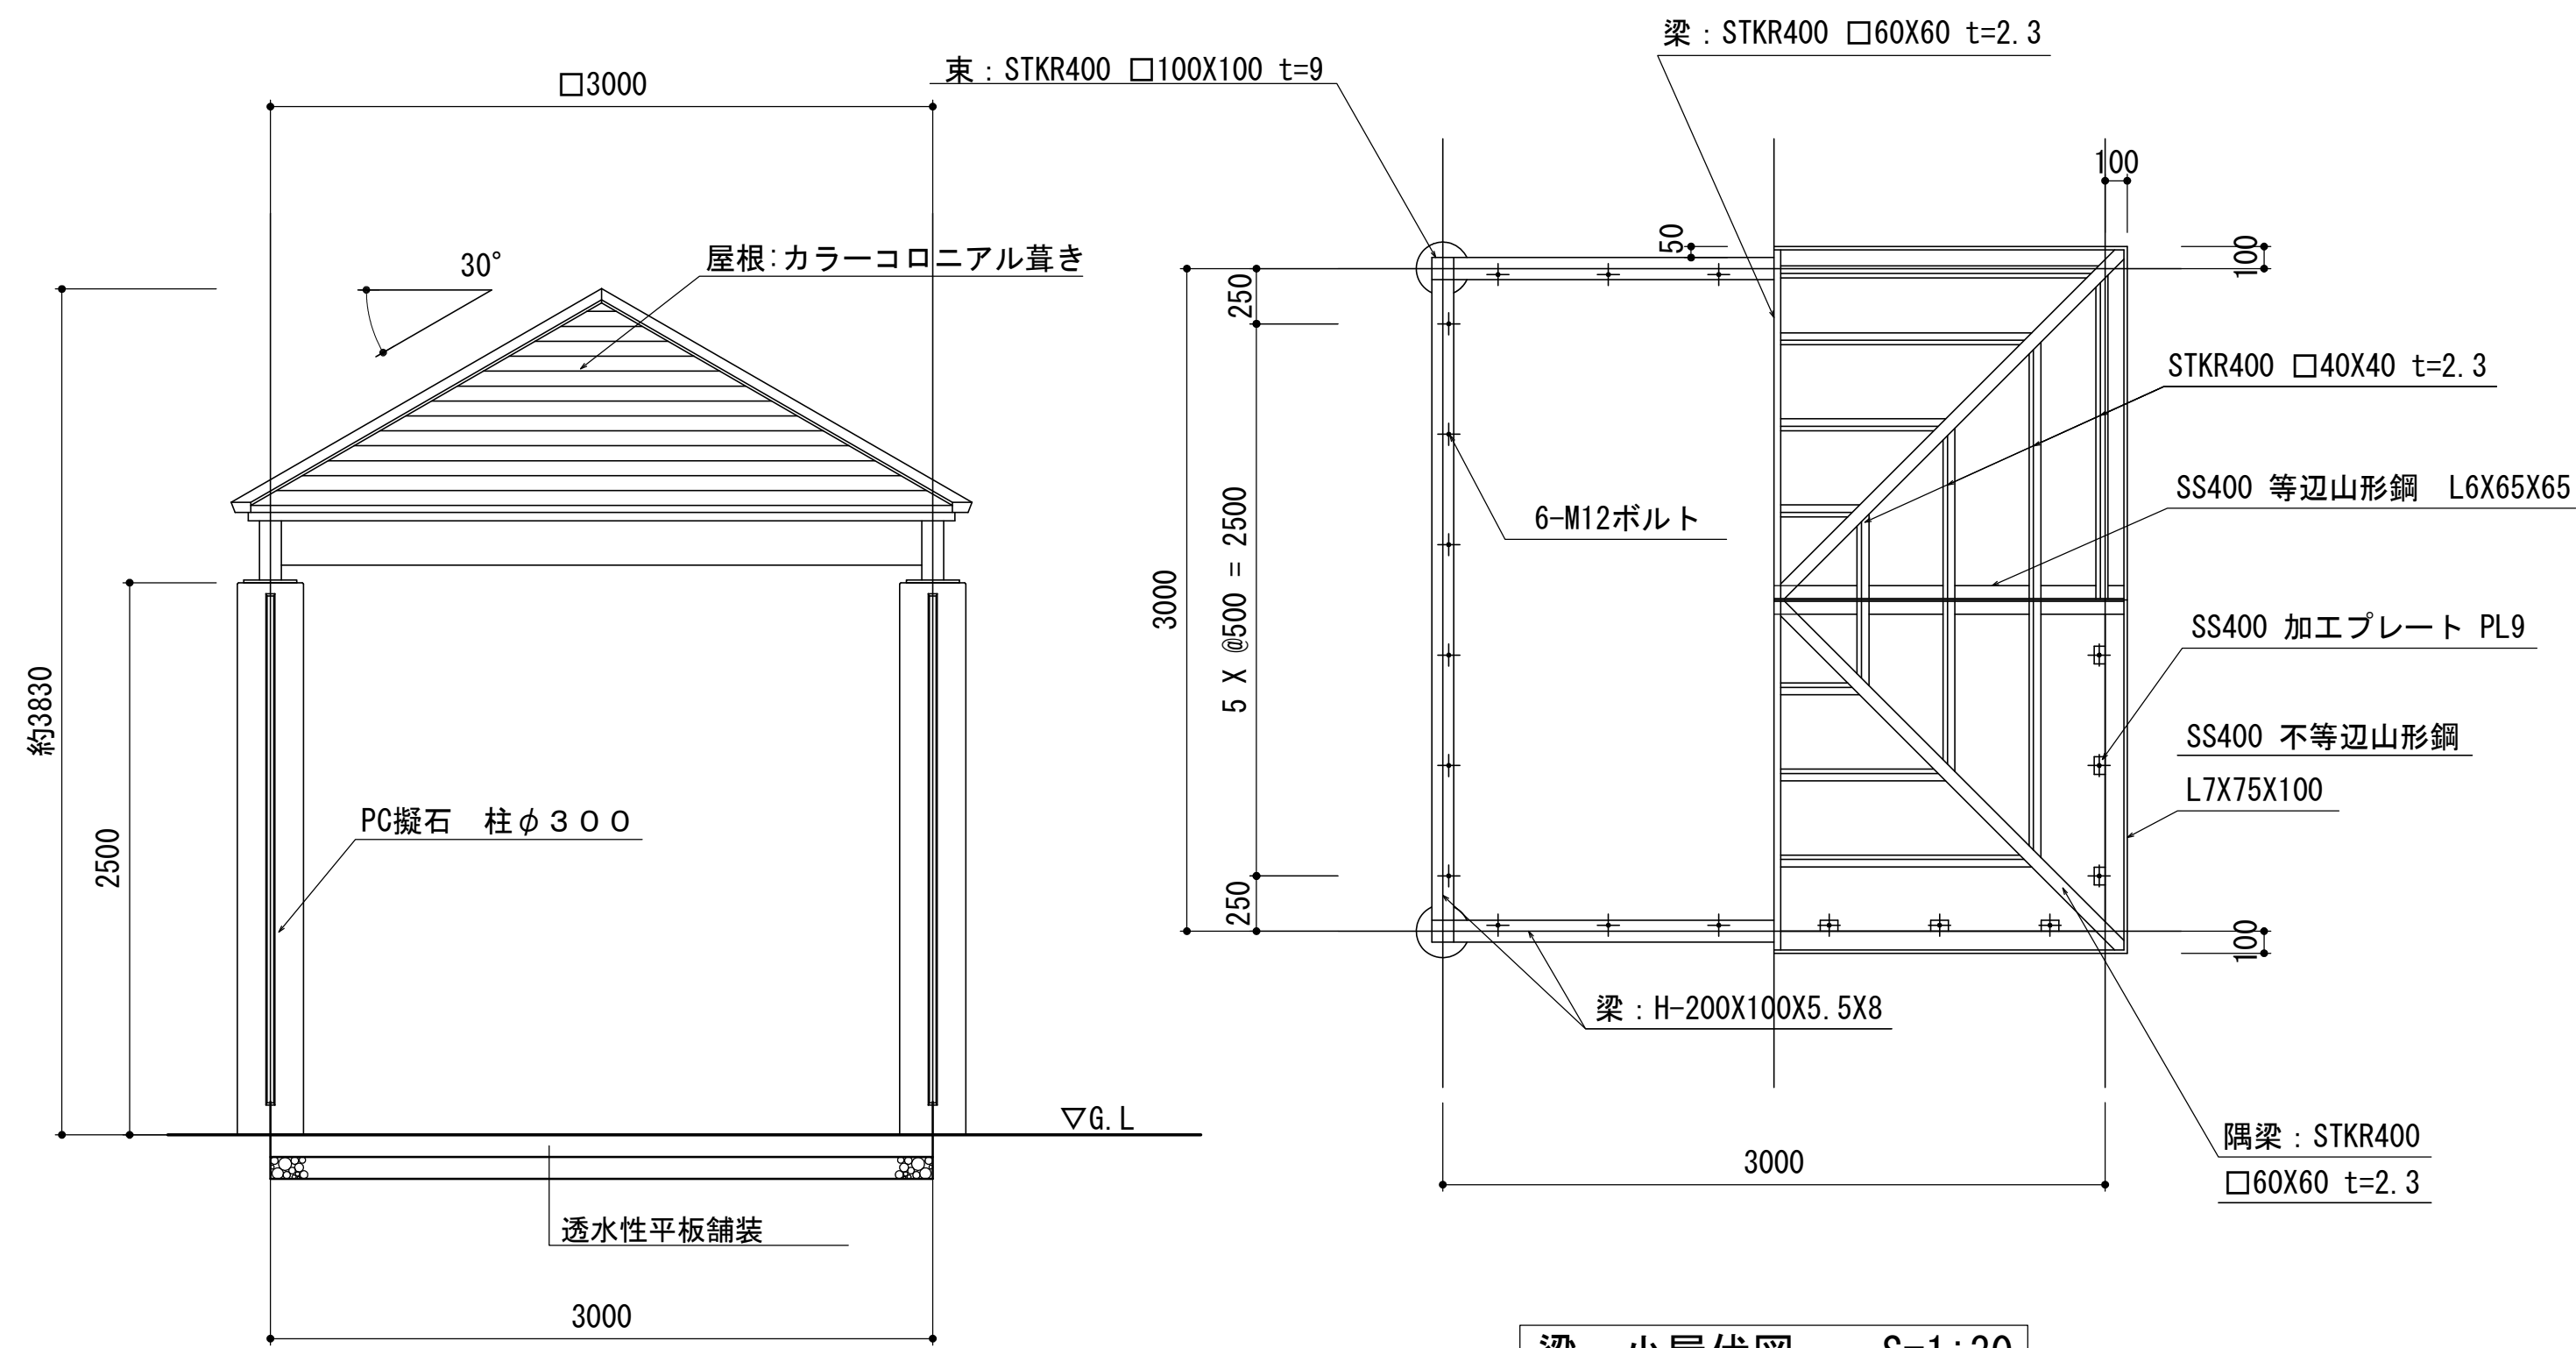


立 面 図 S=1:30

梁・小屋伏図 S=1:30

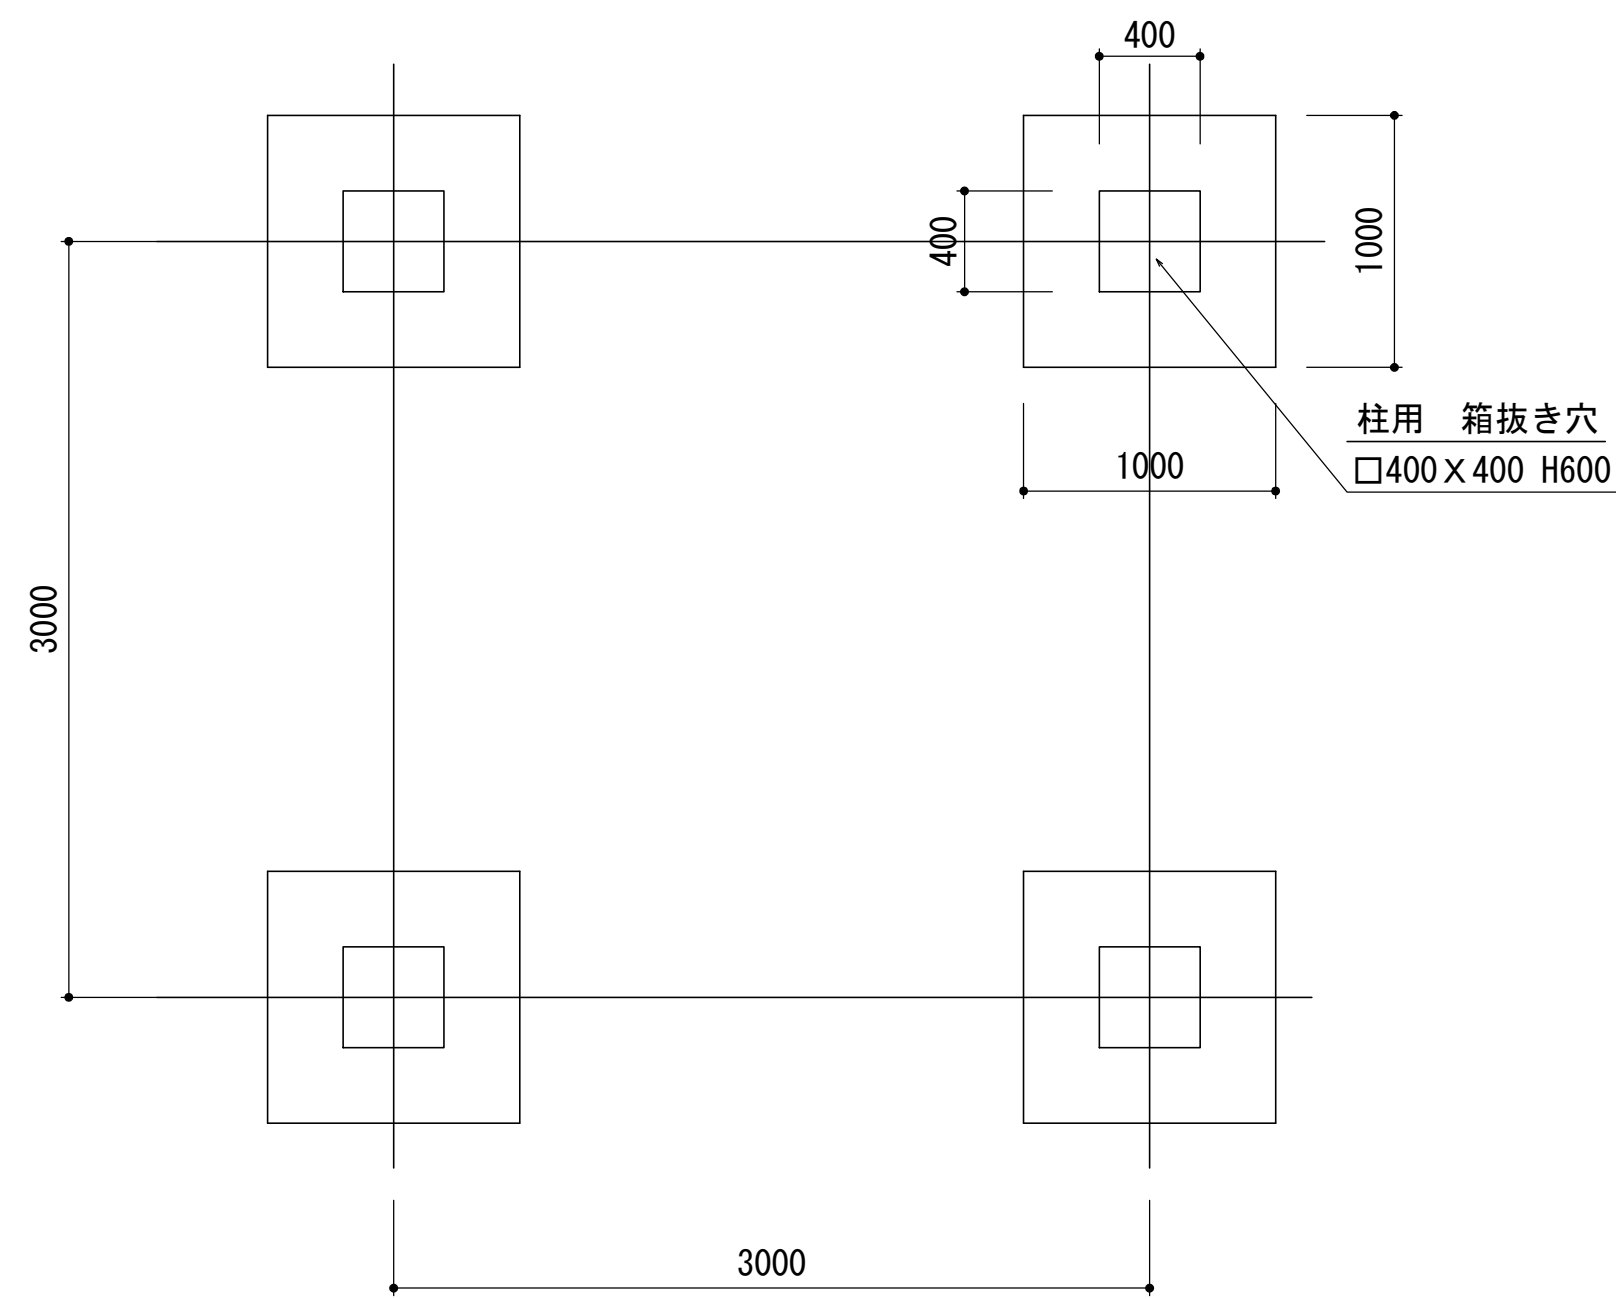

基 礎 伏 図 S=1:30

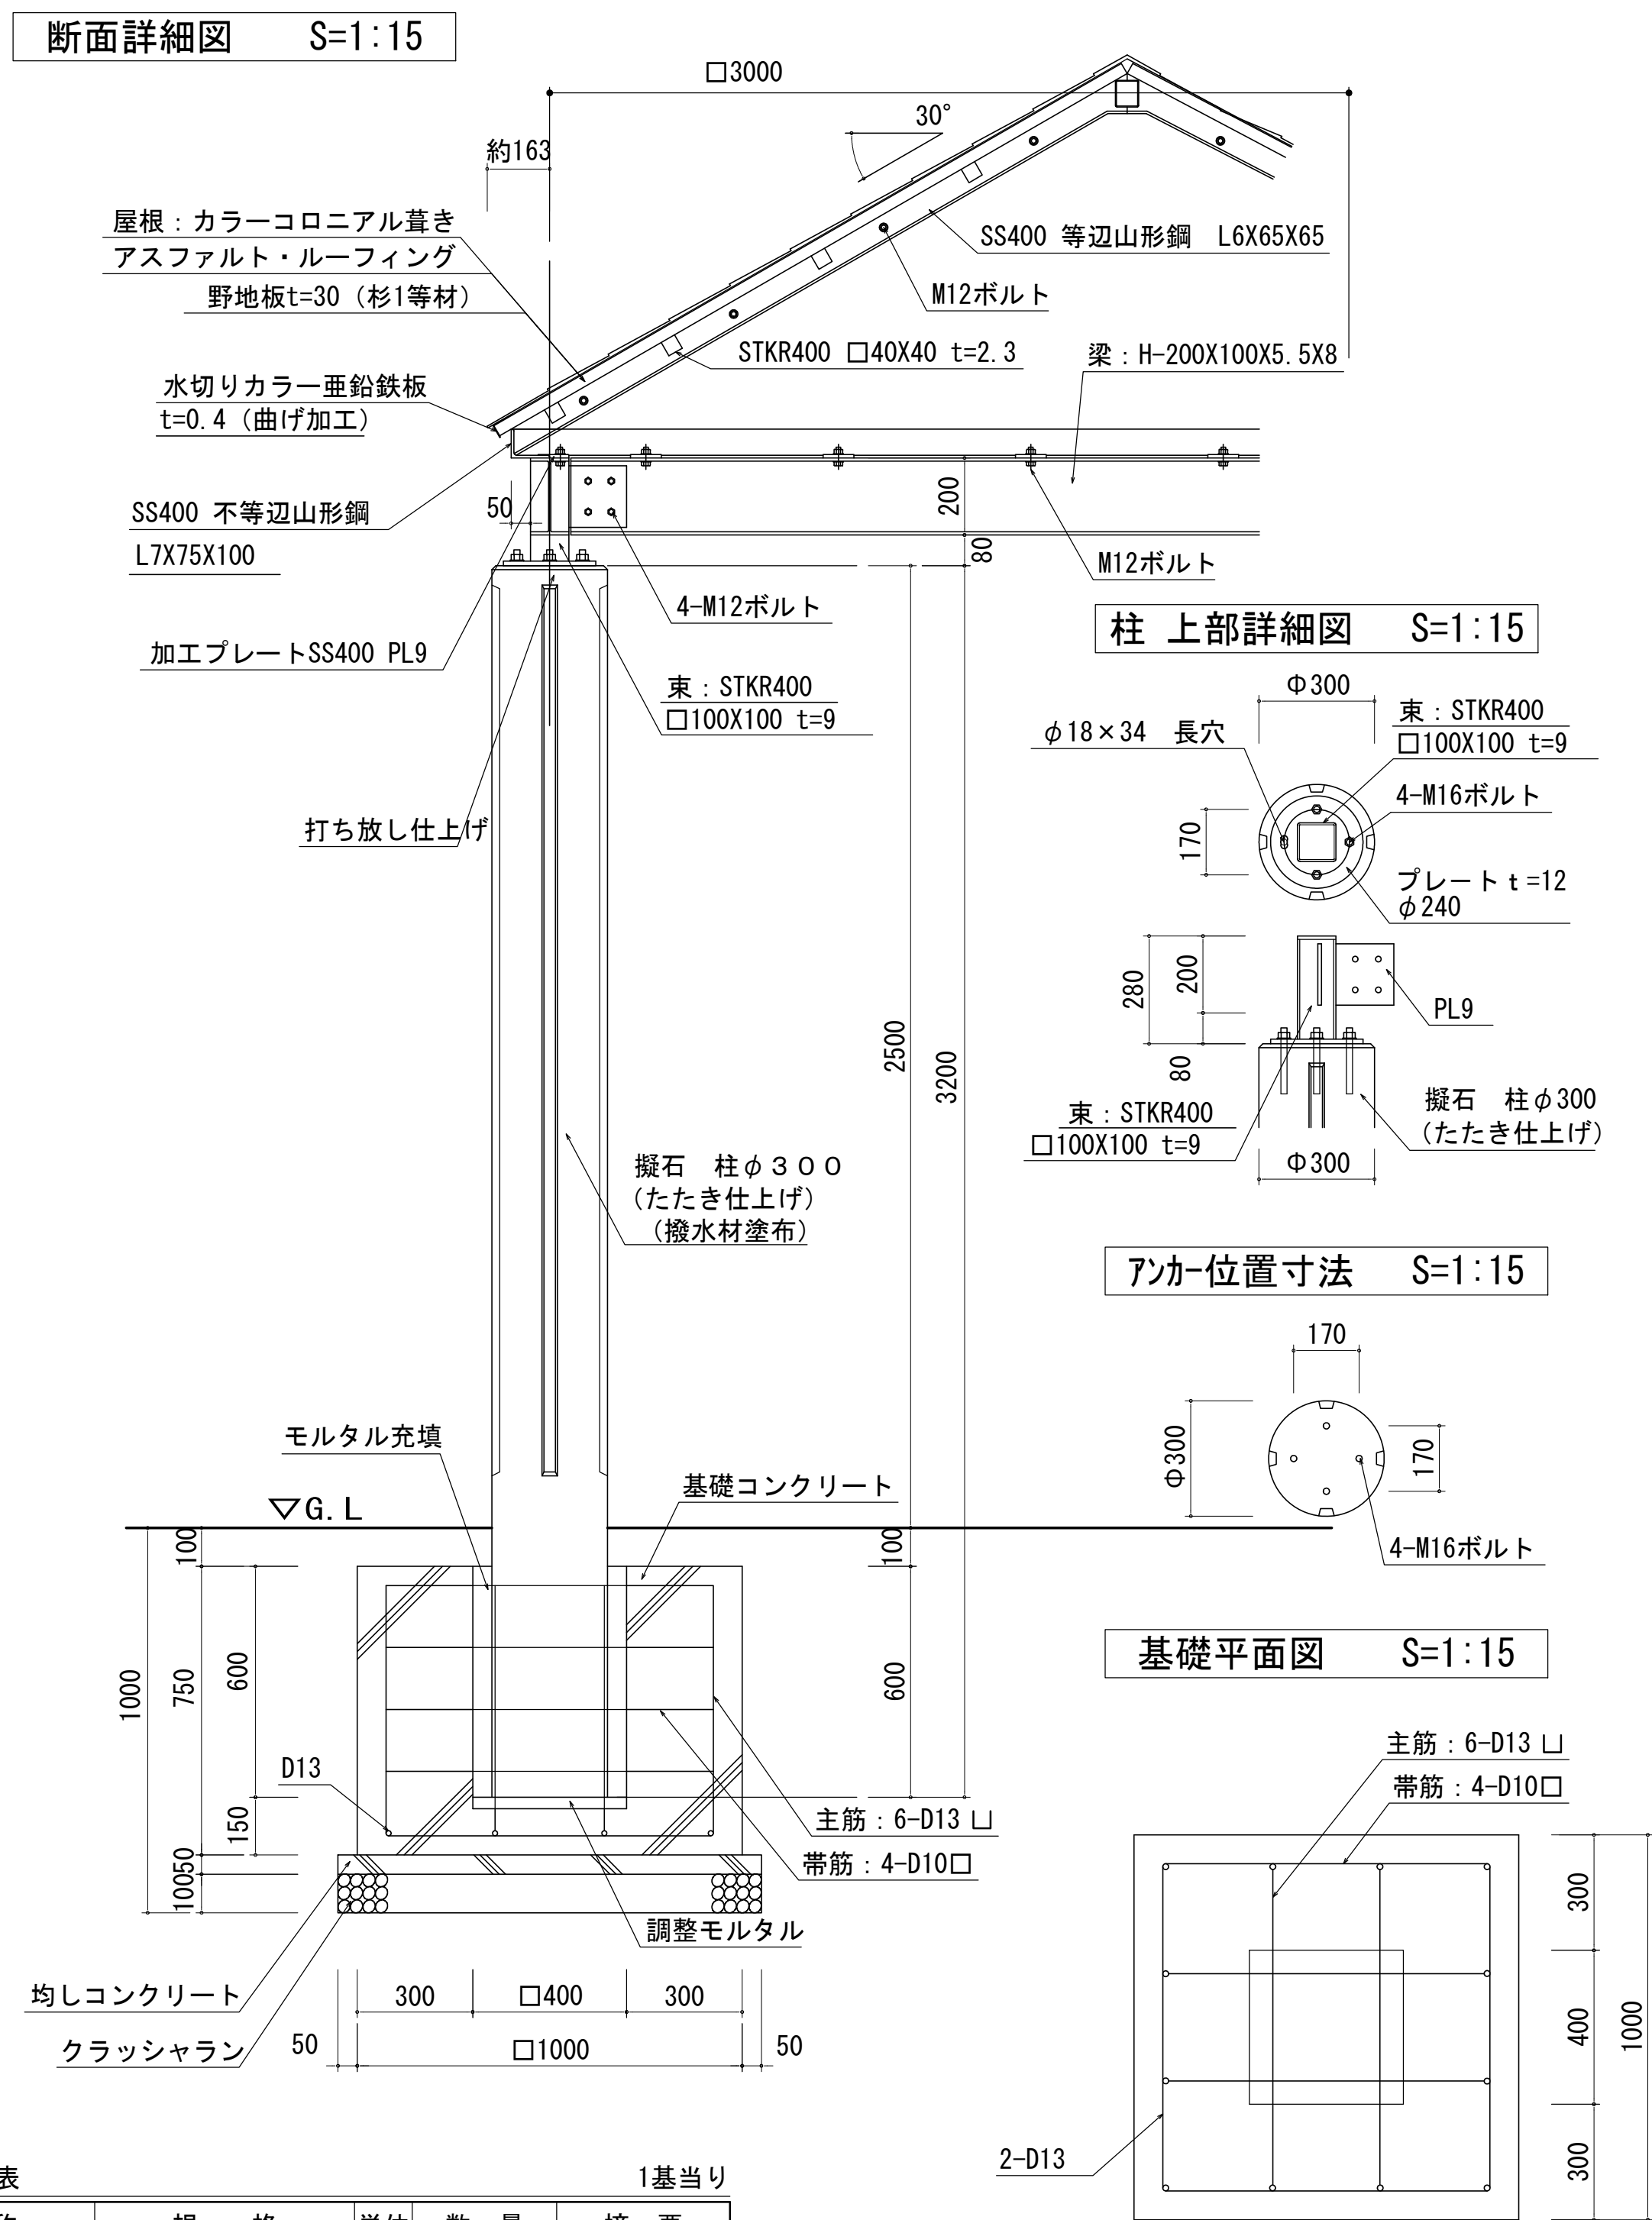

断面詳細図 S=1:15

柱 上部詳細図 S=1:15

アンカー位置寸法 S=1:15



基礎平面図 S=1:15

□四阿 材料表		1基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	4.8	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.24	
同上型枠		m ²	0.9	
コンクリート	21-8-25	m ³	2.60	
同上型枠		m ²	12.0	
調整モルタル		m ³	0.02	
鉄 筋	D10	kg	30.5	
鉄 筋	D13	kg	58.1	
四阿	□3000	基	1	

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-1
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 34


■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

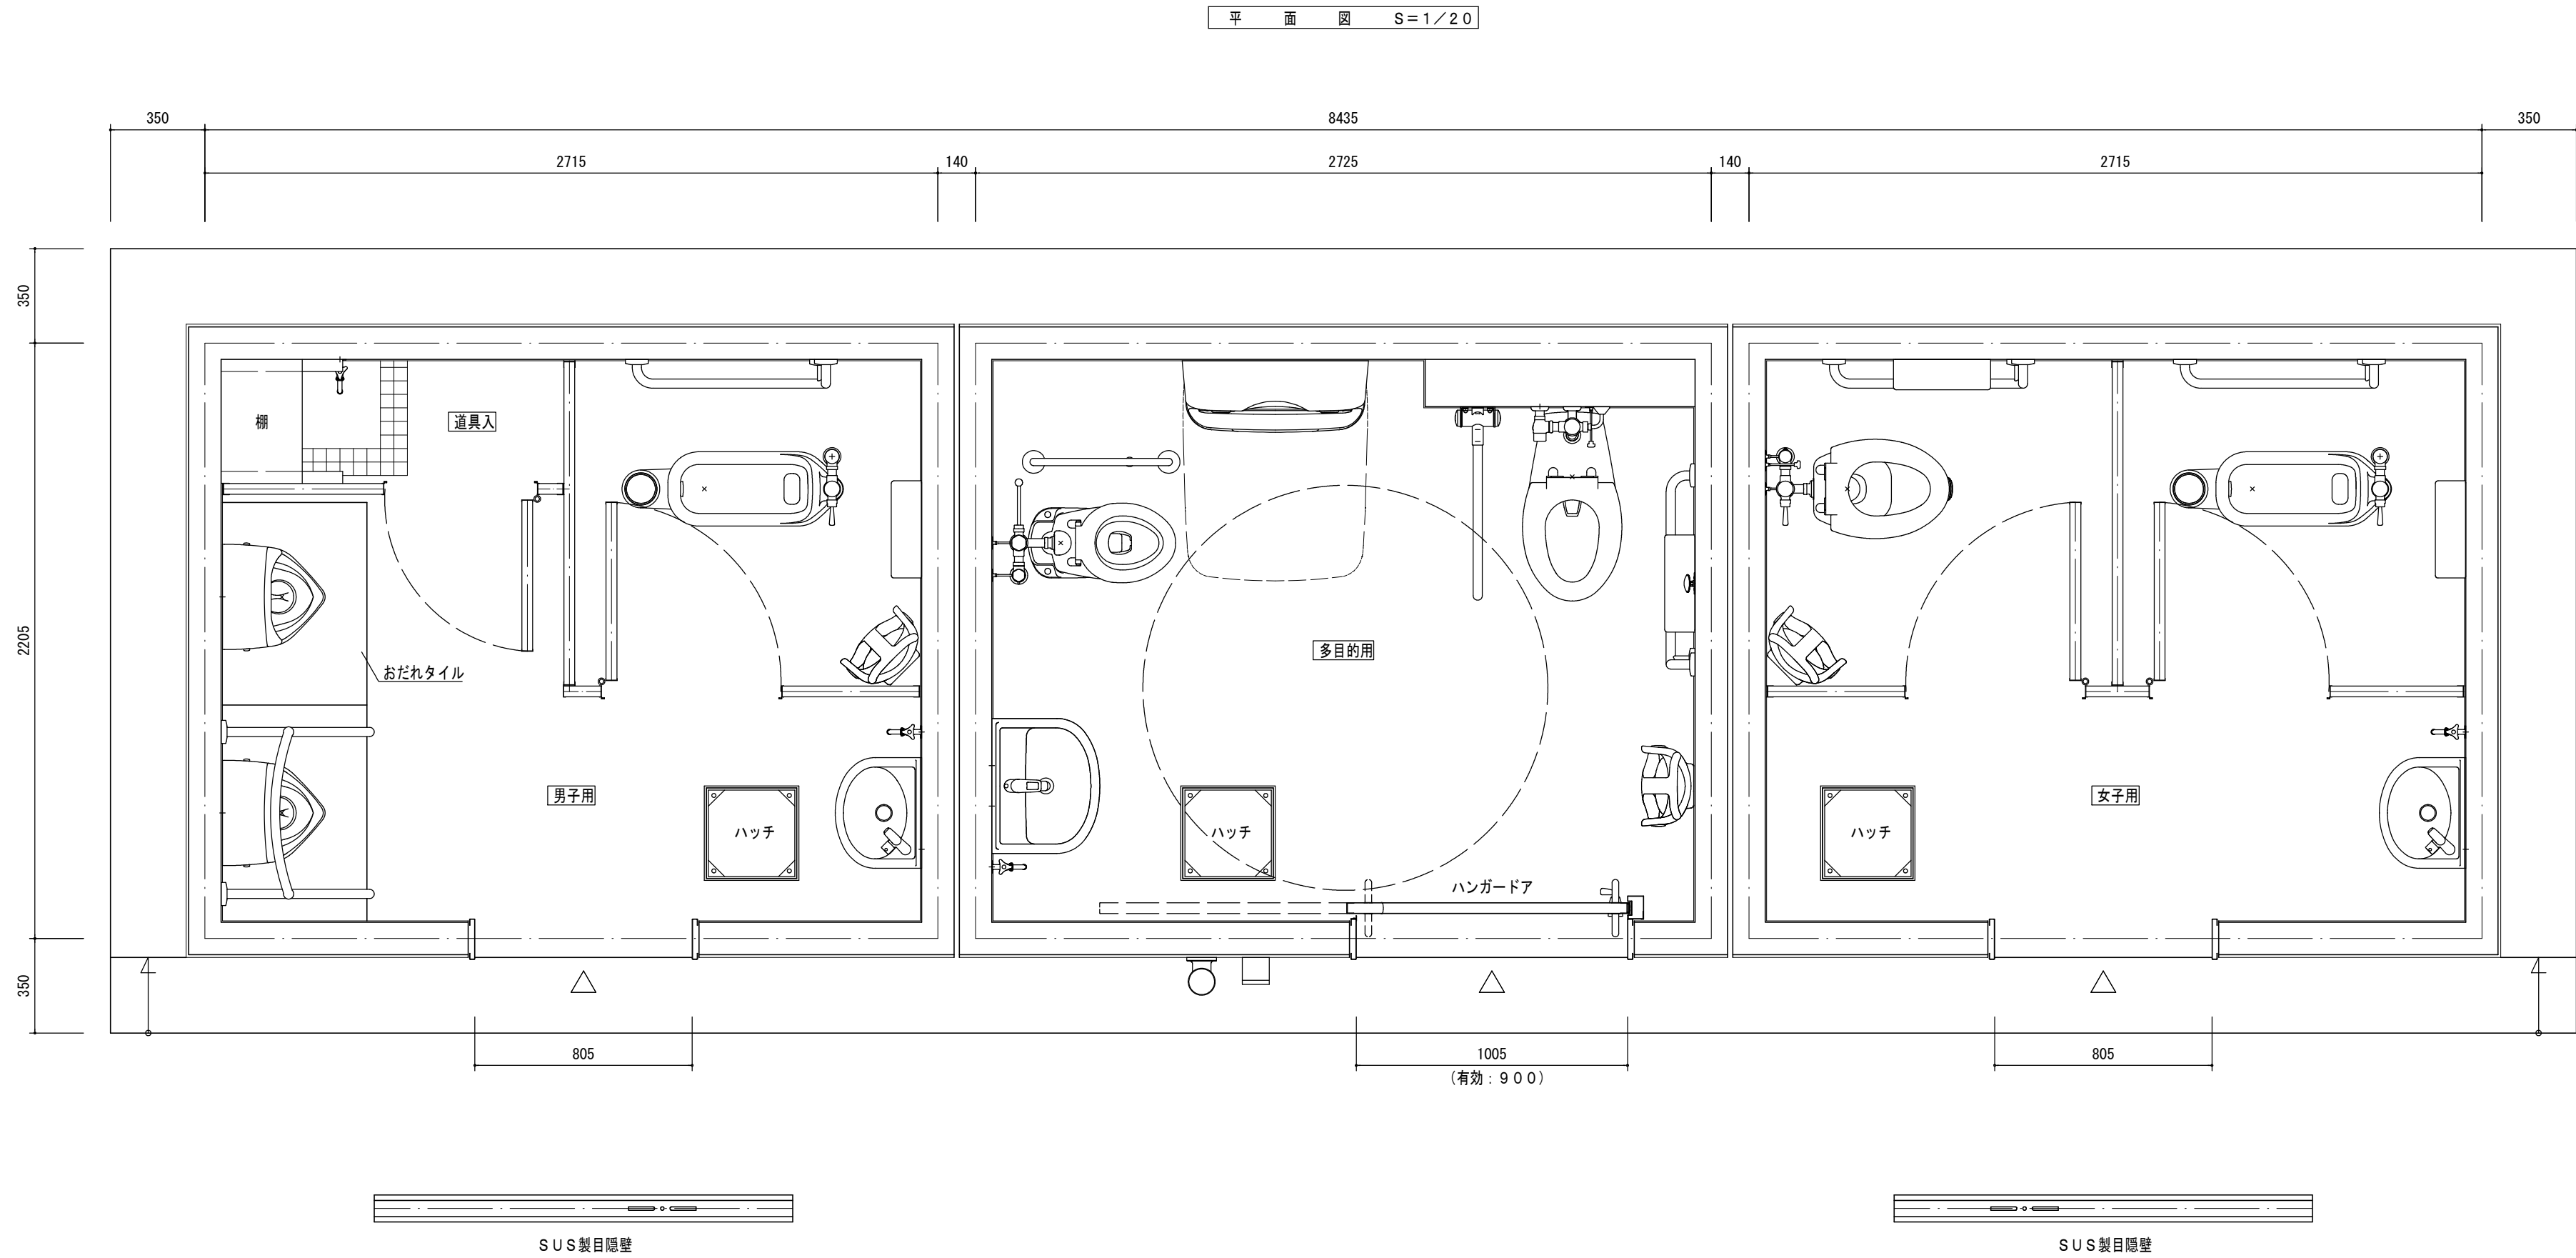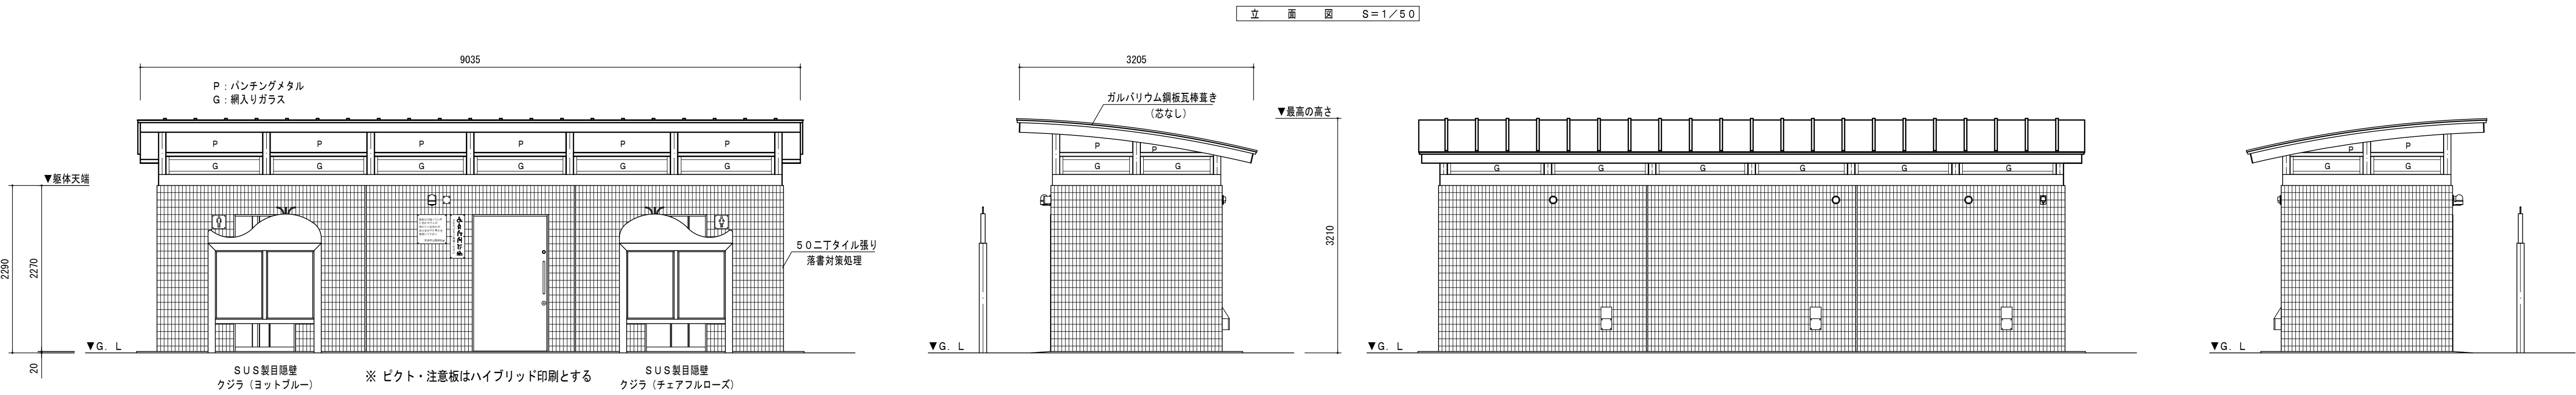

仕 上 表		使 用 材 料
外 装	名 称	使 用 材 料
	屋 根	ガルバリウム鋼板瓦葺き (芯なし)
	採 光	屋根前面背面・妻部：納入リガラス
	換 気	屋根前面・妻部：パンチングメタル
内 装	小 屋 組	鋼材：フレキシブル (落書き対策処理)
	内 壁	上部：防水形線層素材 E 取付し仕上 (FL+300以上)
	外 壁	下部：100角タイル張り (FL+300迄)
		落書き対策処理 (塗装部のみ)
建 具	床	床用50角タイル張り
	男子用便室	入口三方枠：SUS製 (HL)
		ブース：メラミン化粧板 厚W=600
		スライドラッチ (表示・非常解放付)
多目的用便室	管理錠付	管理錠付
	入口三方枠：SUS製 (HL)	入口三方枠：SUS製 (HL)
	ハンガードア：SUS板フラッシュ (HL)	ハンガードア：SUS板フラッシュ (HL)
	金物：SUS製引手・打掛表示錠 非常解放型付	金物：SUS製引手・打掛表示錠 非常解放型付
女子用便室	入口三方枠：SUS製 (HL)	入口三方枠：SUS製 (HL)
	ブース：メラミン化粧板 厚W=600	ブース：メラミン化粧板 厚W=600
	スライドラッチ (表示・非常解放付)	スライドラッチ (表示・非常解放付)

※ 道具入・倉庫のカギはミワ No. 9407C2021とする
※ 道具入扉に「道具入」カッティングシート貼りとする
※ ベビーチェアが取り付けられているブース扉に付属のシールを貼る事
※ ハンガードア外側のみアイボリーシート貼りとする
内装標準色
内壁：アイボリー (25-90B)
内壁タイル：IM-100P1/NY2 (1INAX)
床タイル：ADG-155M/203A (1INAX)
ブース・組：アイボリー
※外装色は監督員と協議の上決定すること
※J PFA (社) 日本公園施設業協会 総合賠償責任保険加入製品とする。
※国際規格 ISO9001:2008/ISO14001:2004認証登録メーカーの製品とする。

回転灯が回っている
ときは中で人が
倒れている恐れが
ありますので様子
を確認して下さい
安城市公園緑地課
注意板拡大図

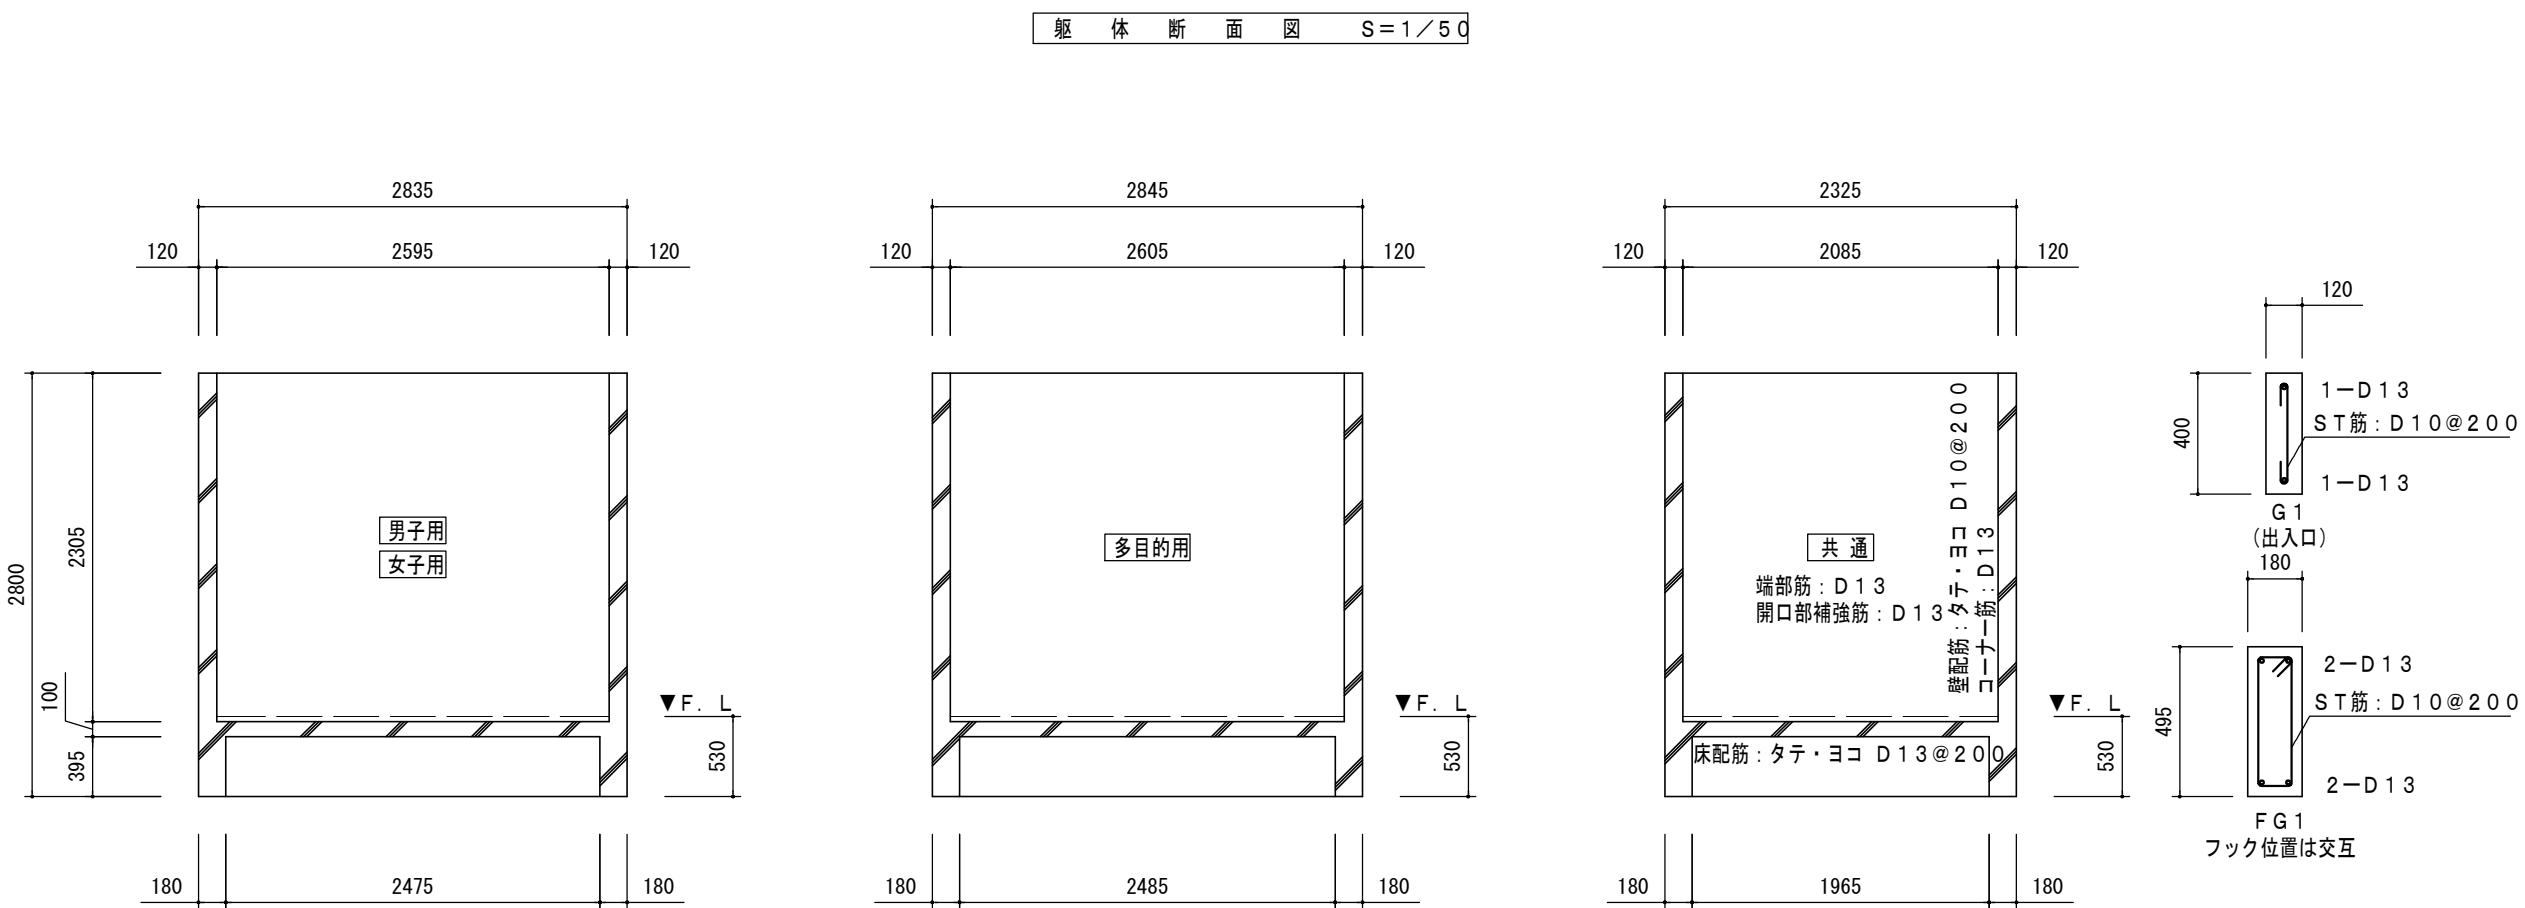


トイレ 材料表		1基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎砕石工	RC-40 t=100	m ²	31.8	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	1.59	
同上型枠		m ²	1.9	
コンクリート	21-8-25	m ³	12.40	
同上型枠		m ²	38.1	
鉄 筋	D10	kg	492.6	
トイレ		棟	1	

【参考図】


工 事 名	平成24年度 荒曾根公園整備工事
路 線 名	荒 曾 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-2
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 35

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

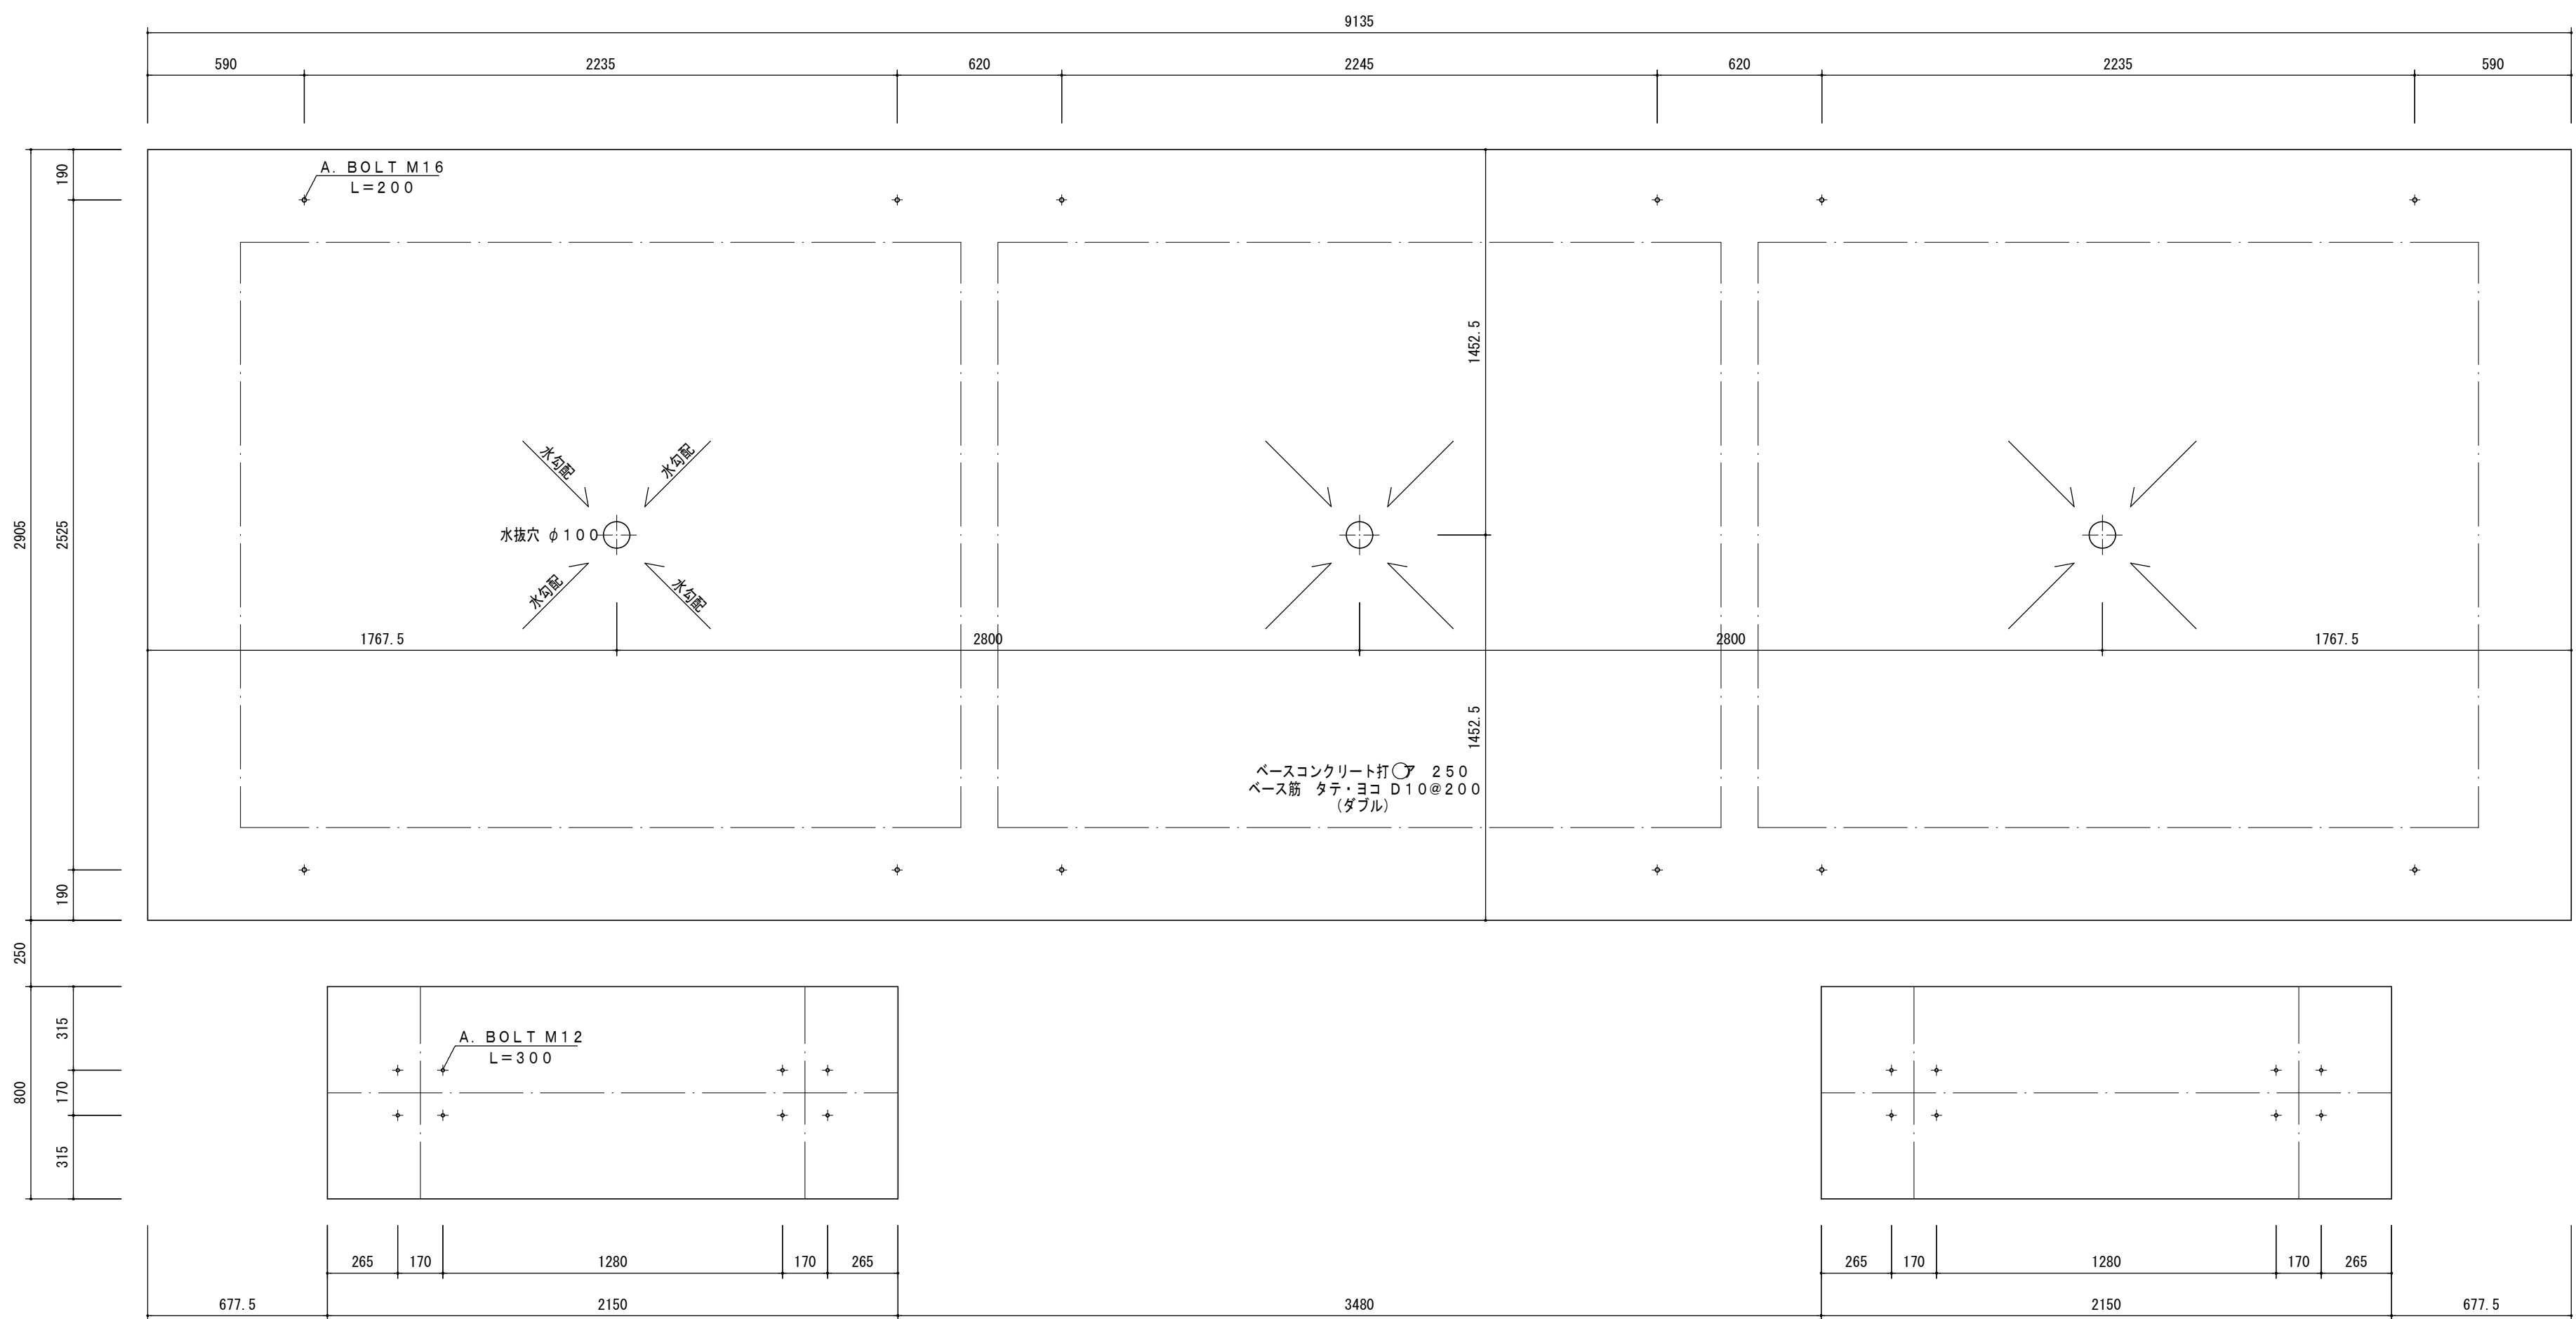

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-3
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 36


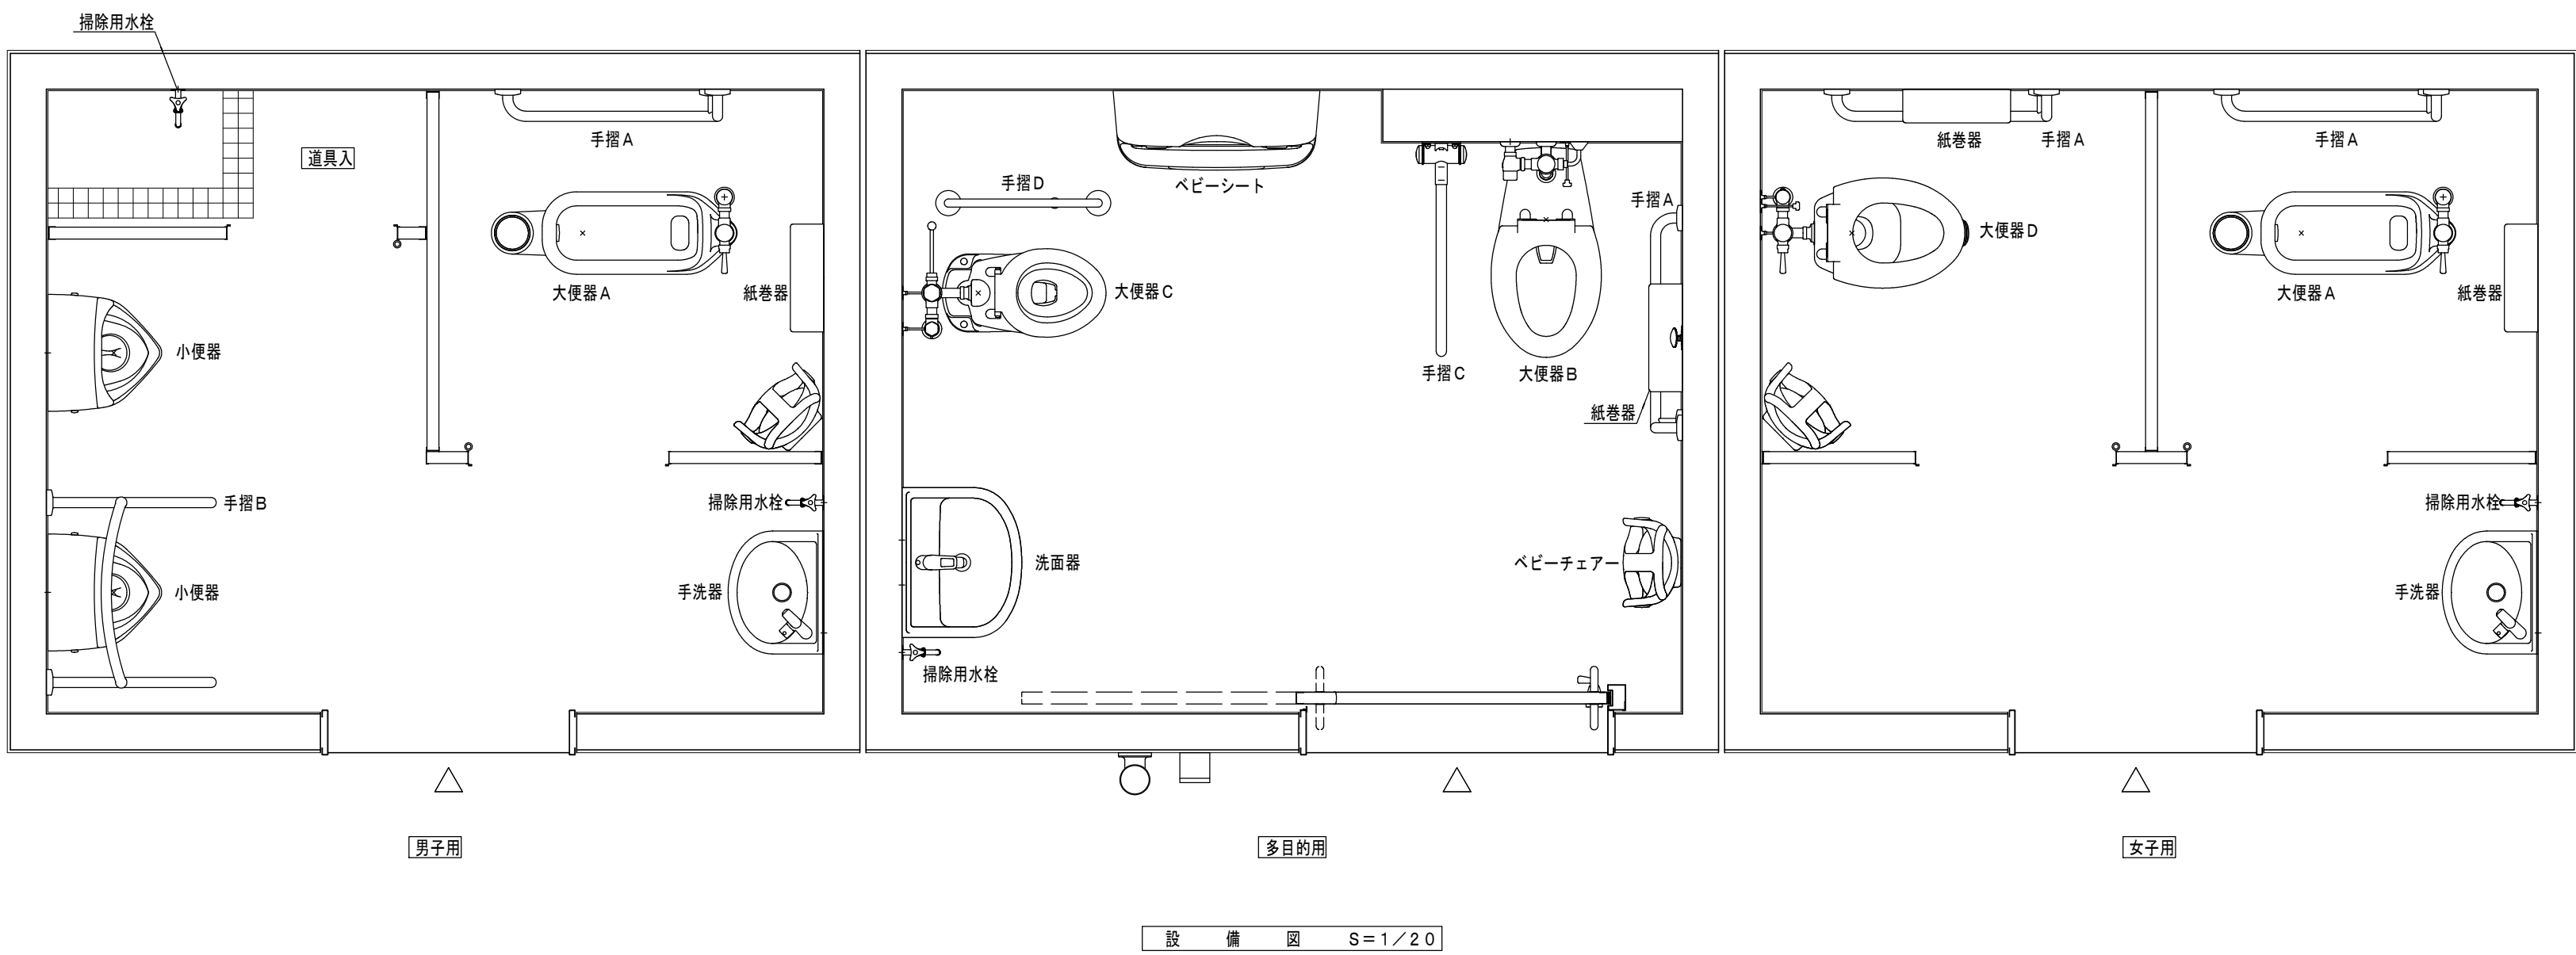



自動点滅器 参考品番 パナソニック：EE4313相当品		熱線センサ付自動スイッチ 参考品番 パナソニック：WTK3431相当品	
負 荷 容 量	AC100V 3A	定 格	3A100AV AC 動作保持時間 約10秒～30分可変形
消 費 電 流	10mA以下 (定格電圧：1,000lxにて測定)	適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
動 作 電 圧	AC90V～110V	適 合 子 器	熱線センサ付自動スイッチ (子器) (防雨形)
開 閉 寿 命	3000回以上	カバ-・ボデ-	ABS樹脂 (ミルキーホワイト)
動 作 点 灯 照 度	10～40lx (定格電圧、周囲温度20±5℃において)	レ ン ズ	ポリエチレン (乳白色)
照 度 消 灯 照 度	点灯照度の倍以下		
使 用 場 所	屋外、屋棚		
使 用 範 囲 温 度	-10℃～+40℃		

照明器 参考品番 パナソニック：防雨型・防湿型 FW21825Z相当品		熱線センサ付自動スイッチ 参考品番 パナソニック：WTK3911相当品	
本 体	ステンレス鋼板 (t0.5)	定 格	DC12V
カ バ-	クリアンアクリル (t2) 乳白	適 合 法 規	電気用品安全対象外
適 合 ラ ンプ	蛍光ランプ	適 合 親 器	熱線センサ付自動スイッチ (親器) (防雨形)
W・数	20×1	WTK3431、WTK3731など	
器 具 質 量	1.6kg	カバ-・ボデ-	ABS樹脂 (ミルキーホワイト)
		レ ン ズ	ポリエチレン (乳白色)

タイムスイッチ 参考品番 パナソニック：TB201相当品		非常用回転灯 参考品番 バトロイト：SKL-102ACSA相当品	
定 格 電 圧	AC100V	形 状	グローブ (赤色) 壁面取付用ブラケット付
定 格 周 波 数	50/60Hz共用	定 格 電 圧	AC24V
使 用 電 圧 範 囲	AC85V～115V	電 流	1.2A
定 格 消 費 電 力	1.5W	閃 光 数	140回/分
回 路 構 成	同一回路	電 球	24V35W
駆 動 方 式	全電子式 (水晶発振式)		
時 刻 表 示 方 式	時・分デジタル表示 (液晶表示)		
電 源 表 示 方 式	電源表示ランプ付 (緑色LED)		
出 力 表 示 方 式	出力表示ランプ付 (赤色LED)		
制 御 回 路 数	1回路		
接 点 構 成	単極単投		
手 動 ON、OFF	入・自動・切スイッチ付		
器 具 質 量	約170g		

非常用押ボタン 参考品番 パナソニック：WS6677相当品	
形 状	壁込型
定 格	3A30V
材 質	ABS樹脂 (オフホワイト)
引 き ひ も	ポリエスチル (ホワイト) 防汚加工
覆 り 球	軟質塩ビ (オレンジ)

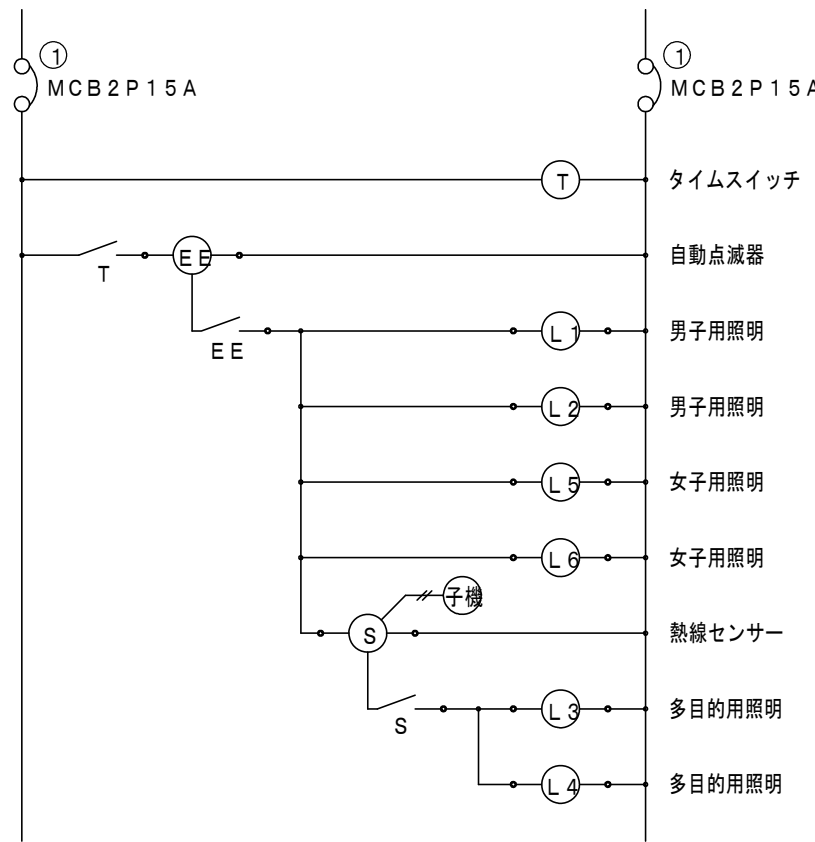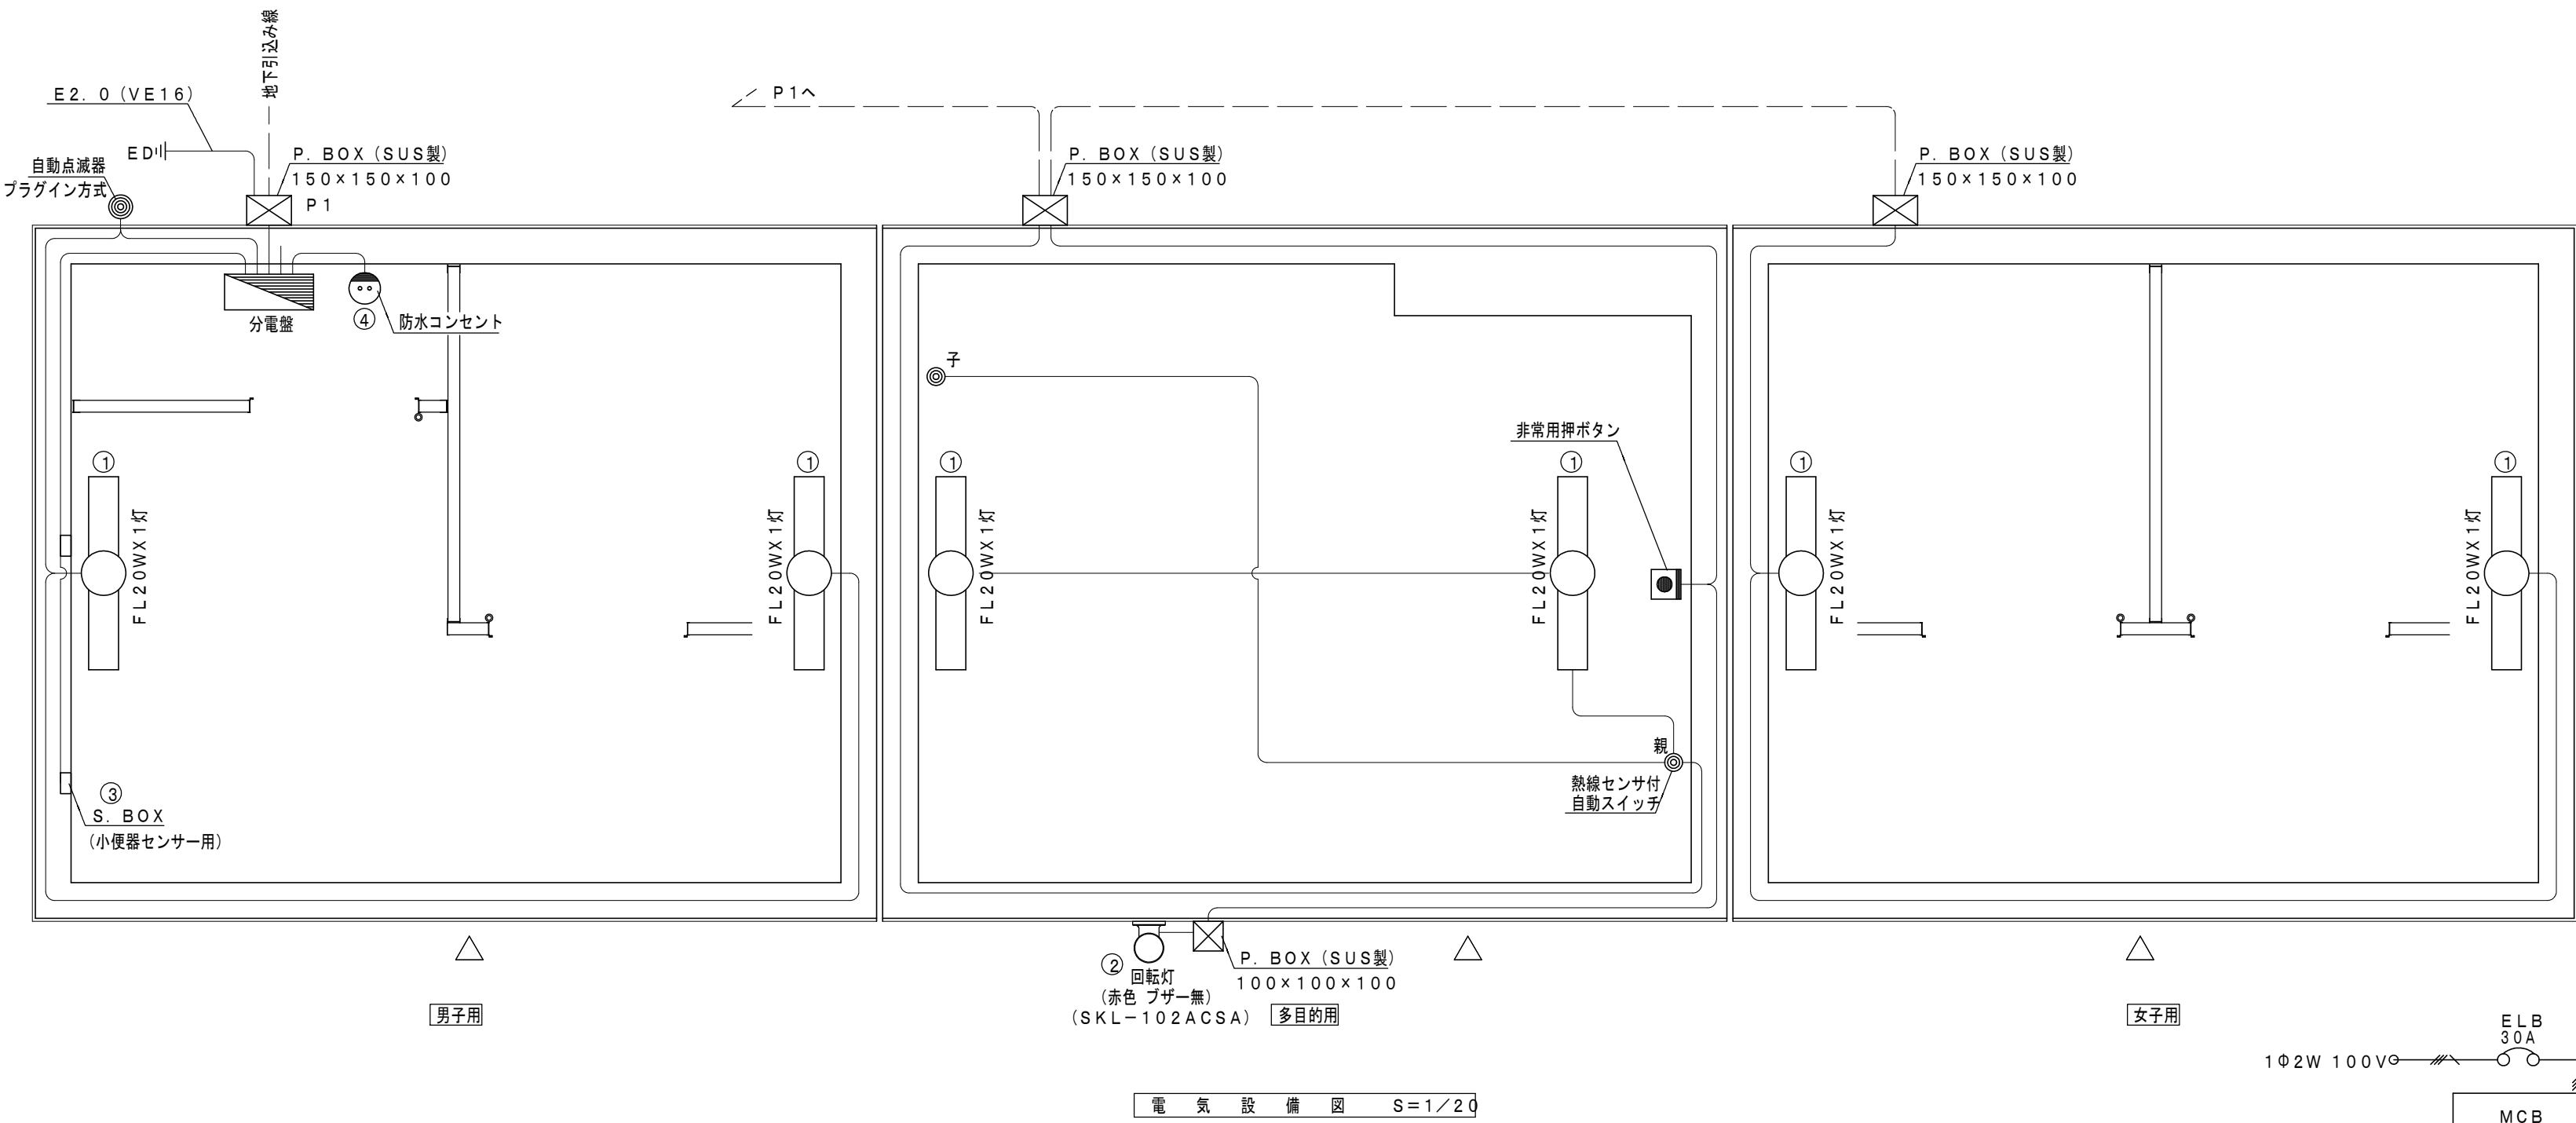


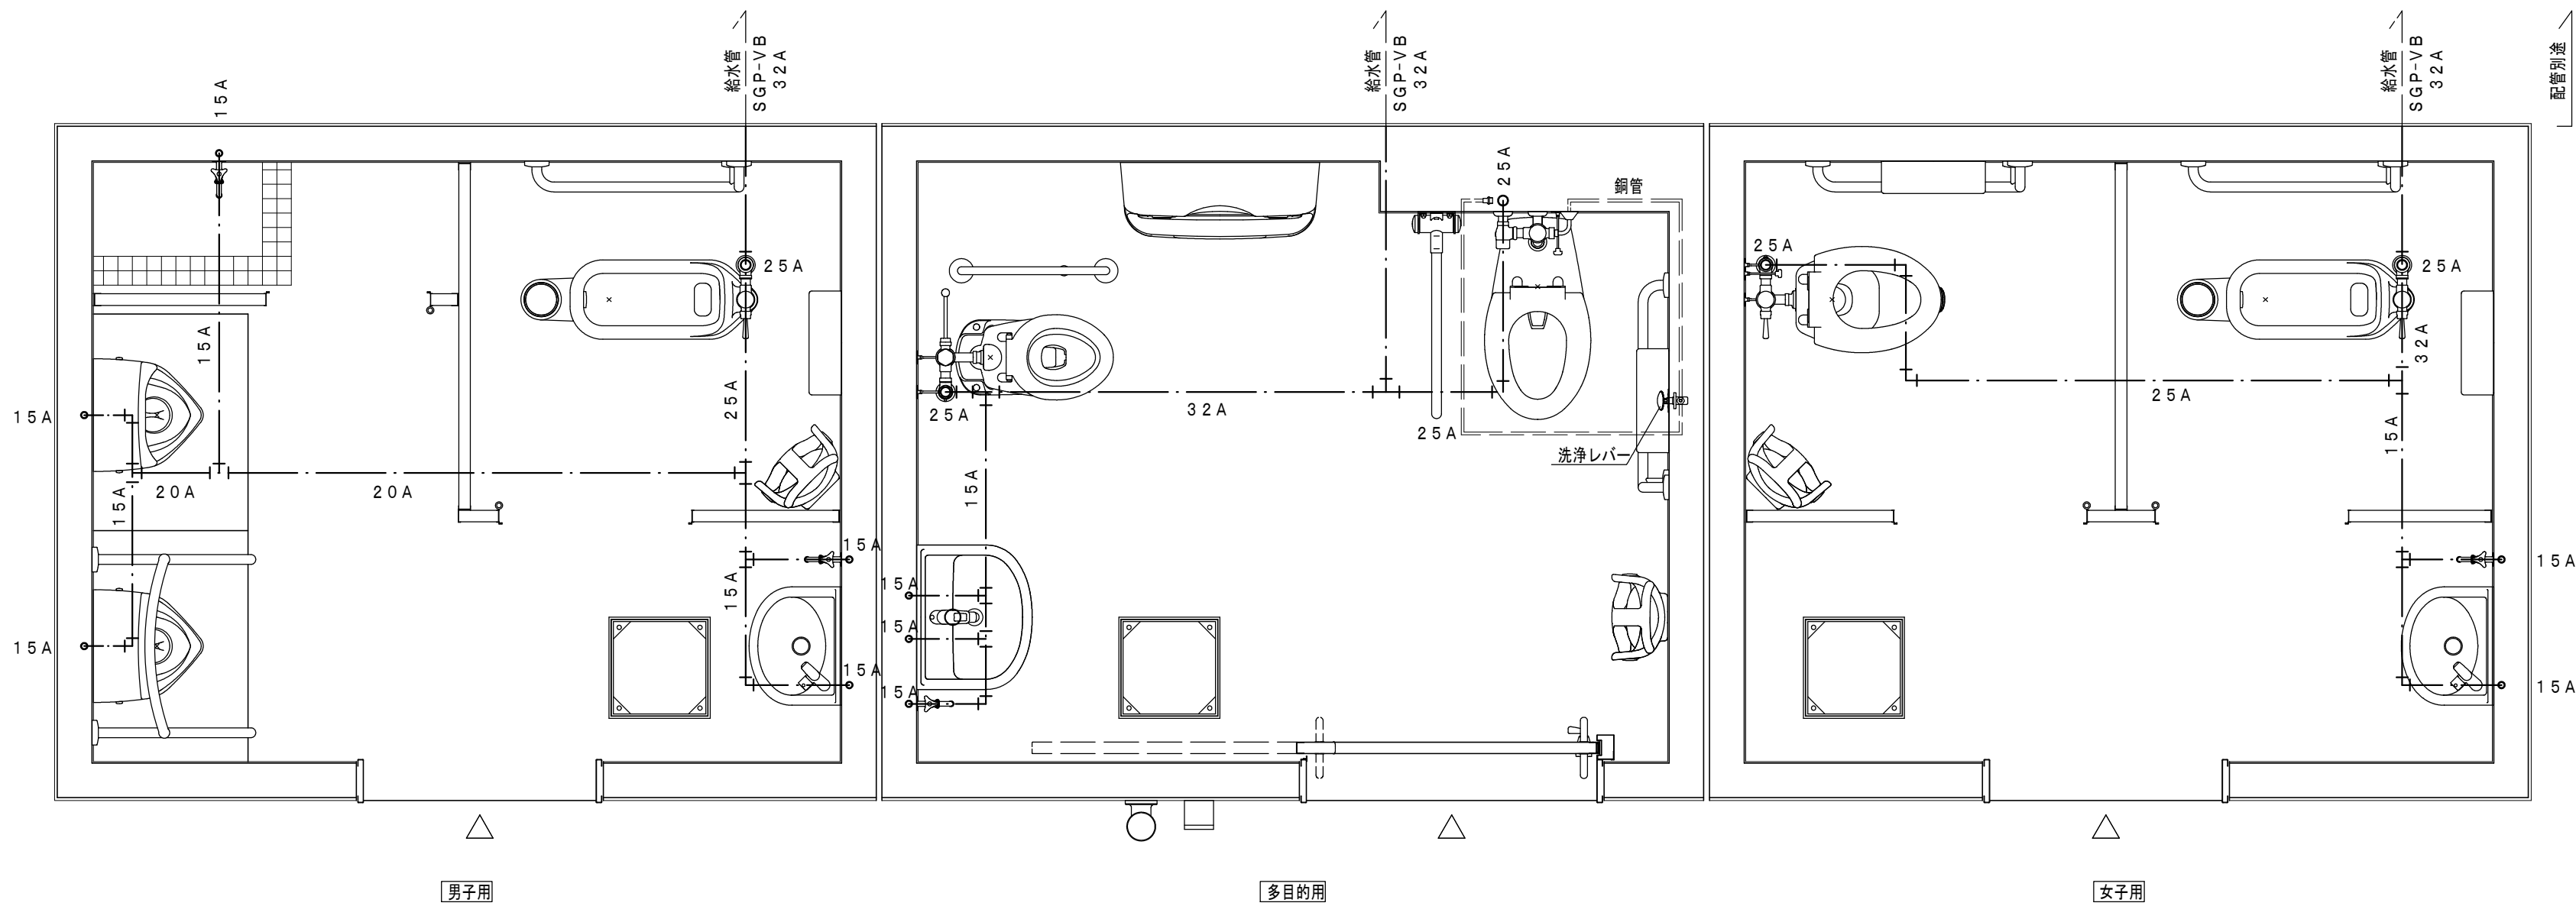

給 水 設 備 図 S=1/20

給水管管芯 GL-220

※ 防食テープ、ポリエチレンフォーム保温筒 1種巻き

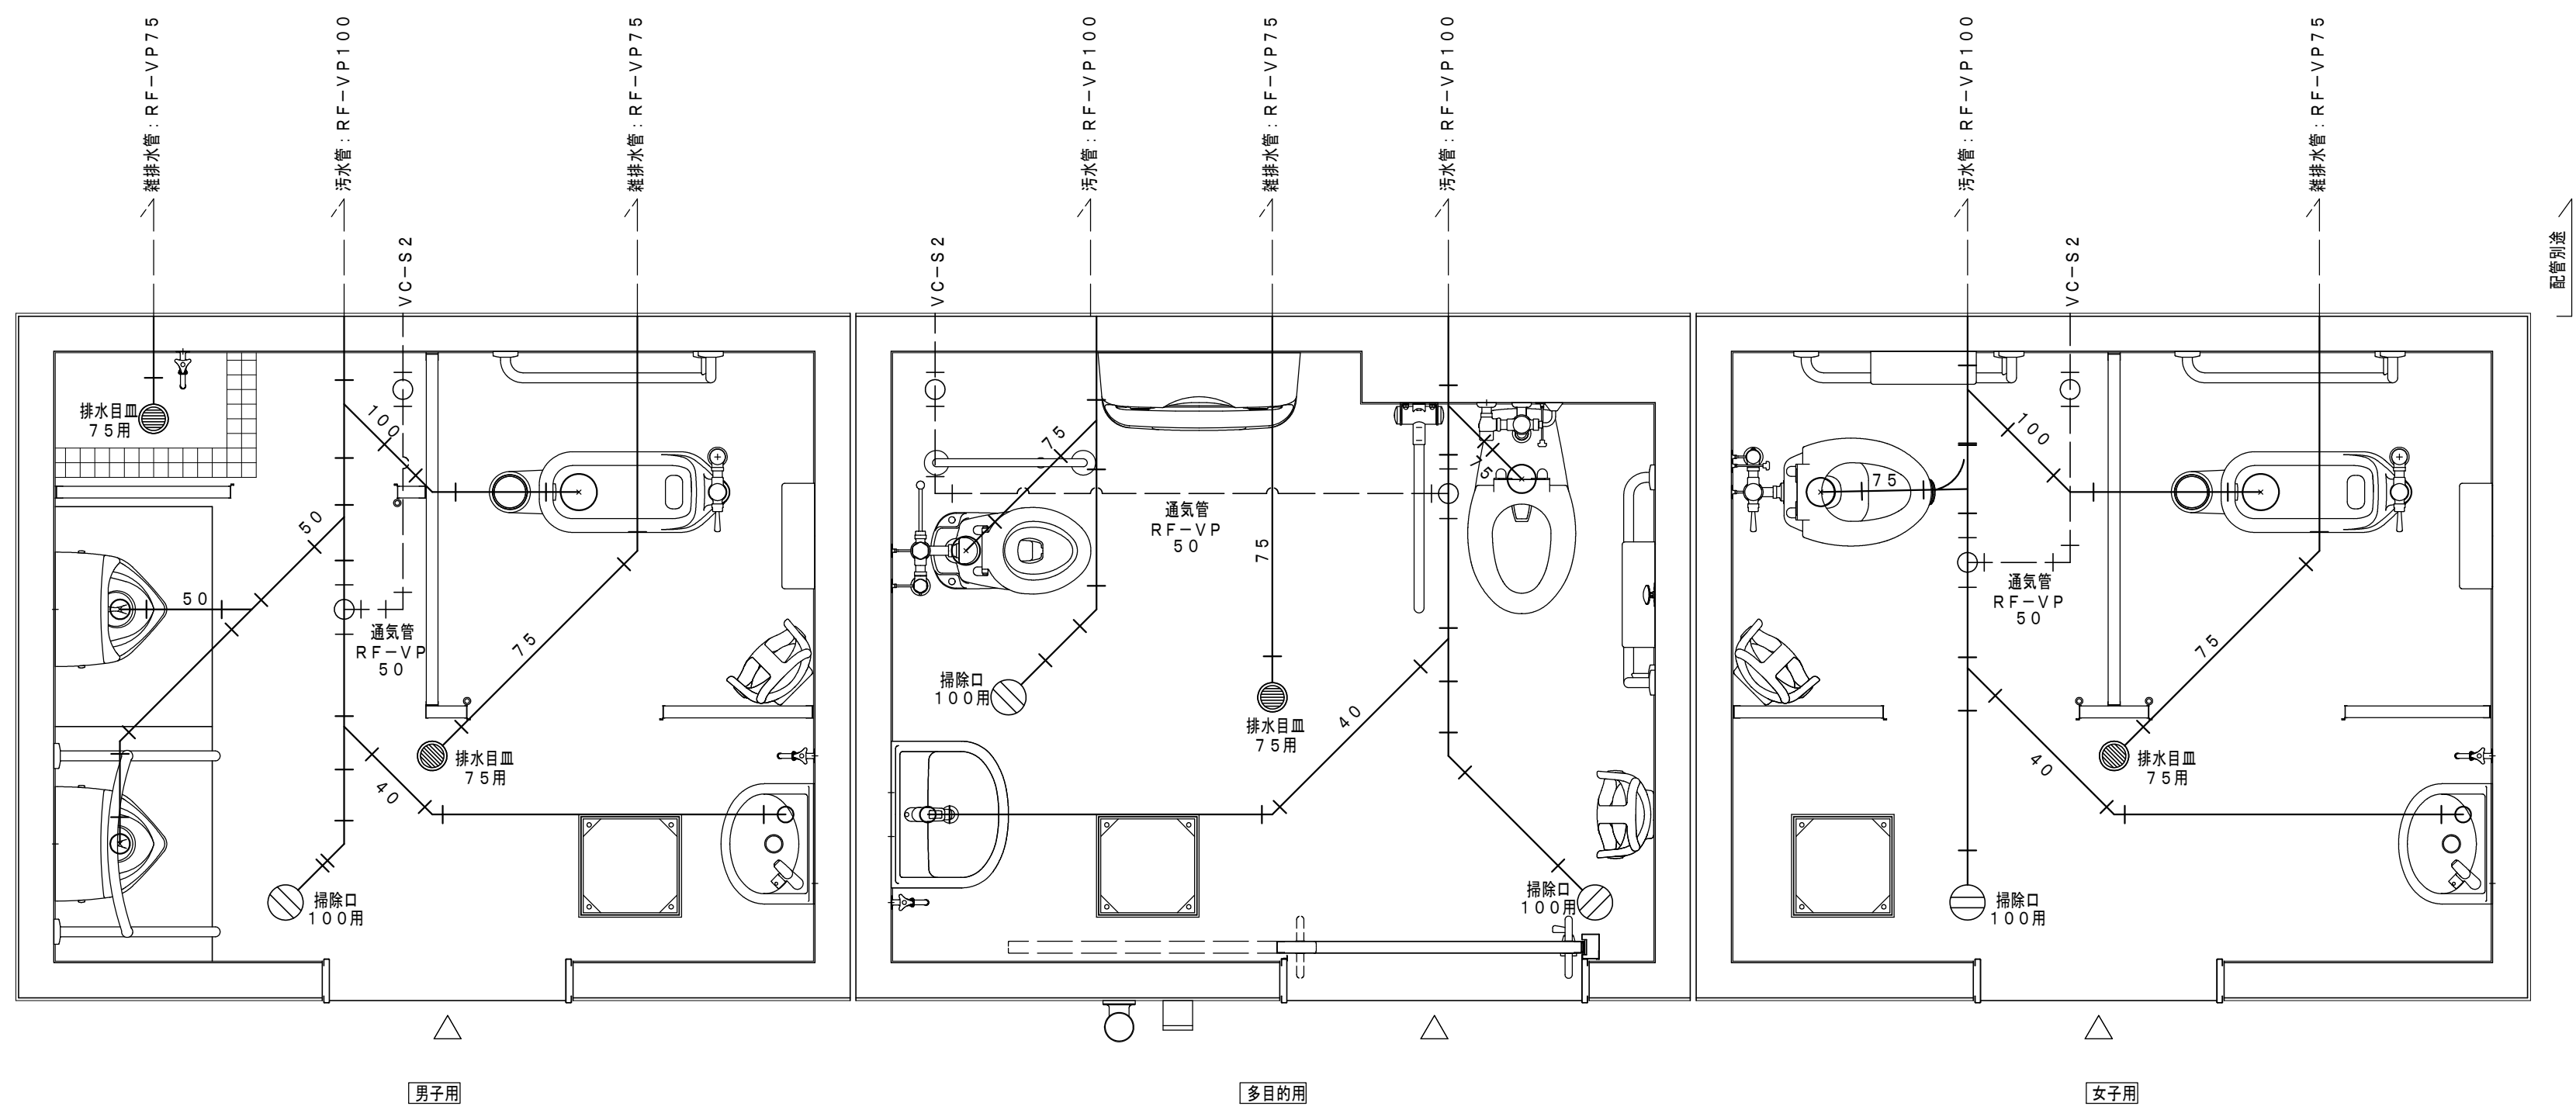

排 水 設 備 図 S=1/20


排水管管底 GL-410

※ 床排水 便室内はトラップ無し、外部で枳を設ける事

【参考図】


工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-6
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 39

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

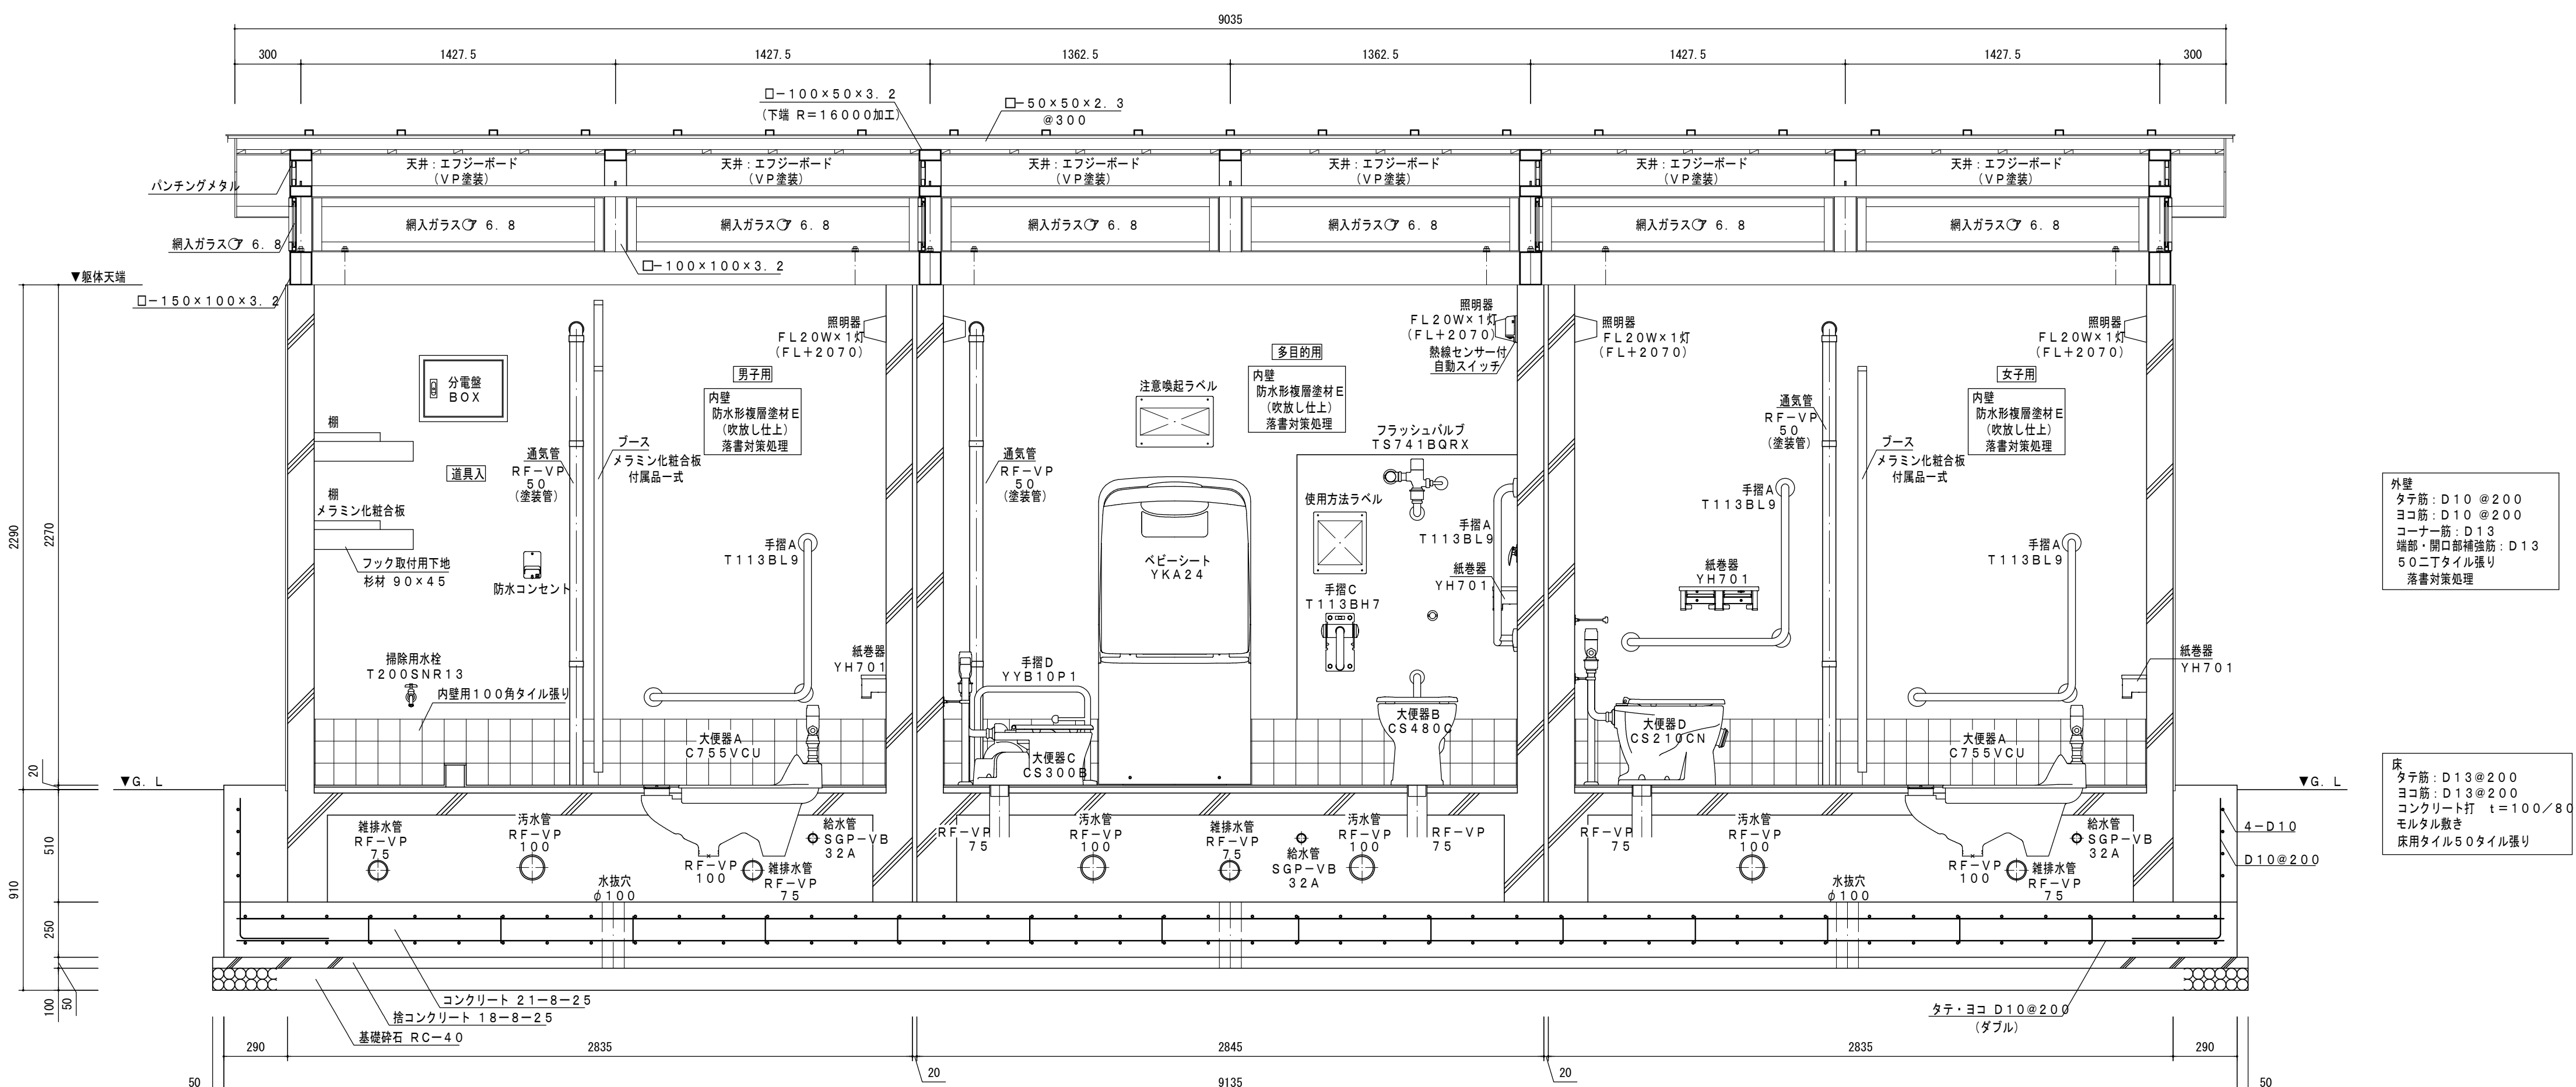

外壁
タテ筋：D10 @200
ヨコ筋：D10 @200
コーナース：D13
端部・開口部補強筋：D13
50ニ丁タイル張り
落書き対策処理





床
タテ筋：D13@200
ヨコ筋：D13@200
コンクリート打 t=100/80
モルタル敷き
床用タイル50タイル張り

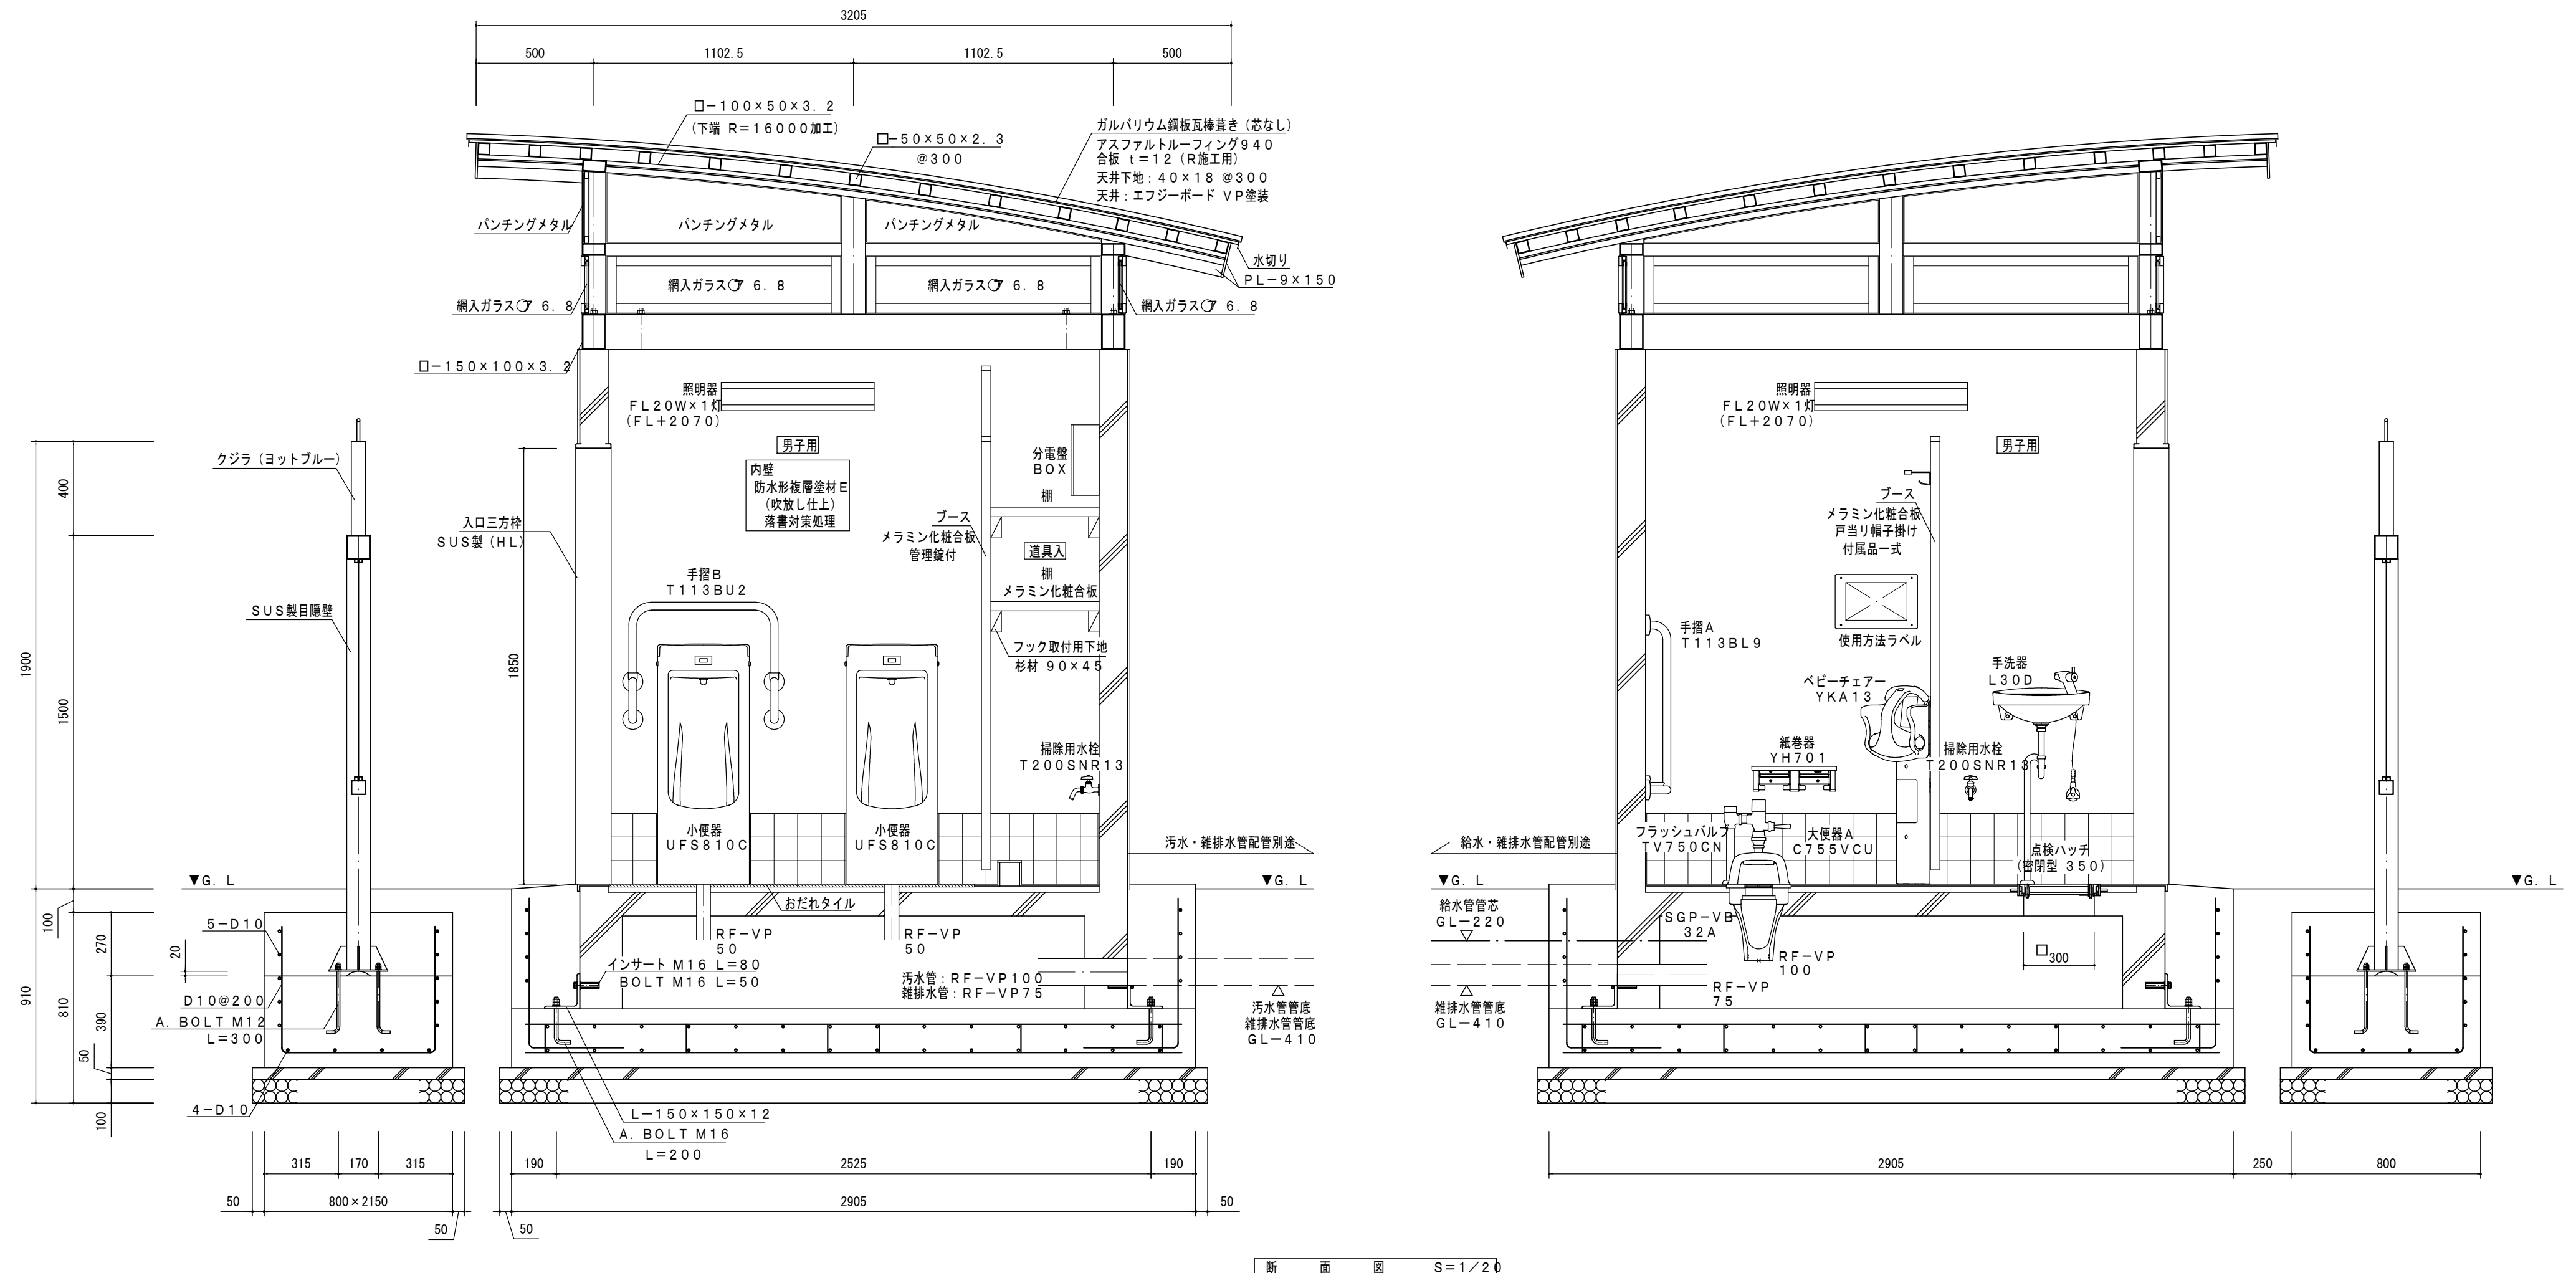

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曾根公園整備工事
路 線 名	荒 曾 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-7
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 40






■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。

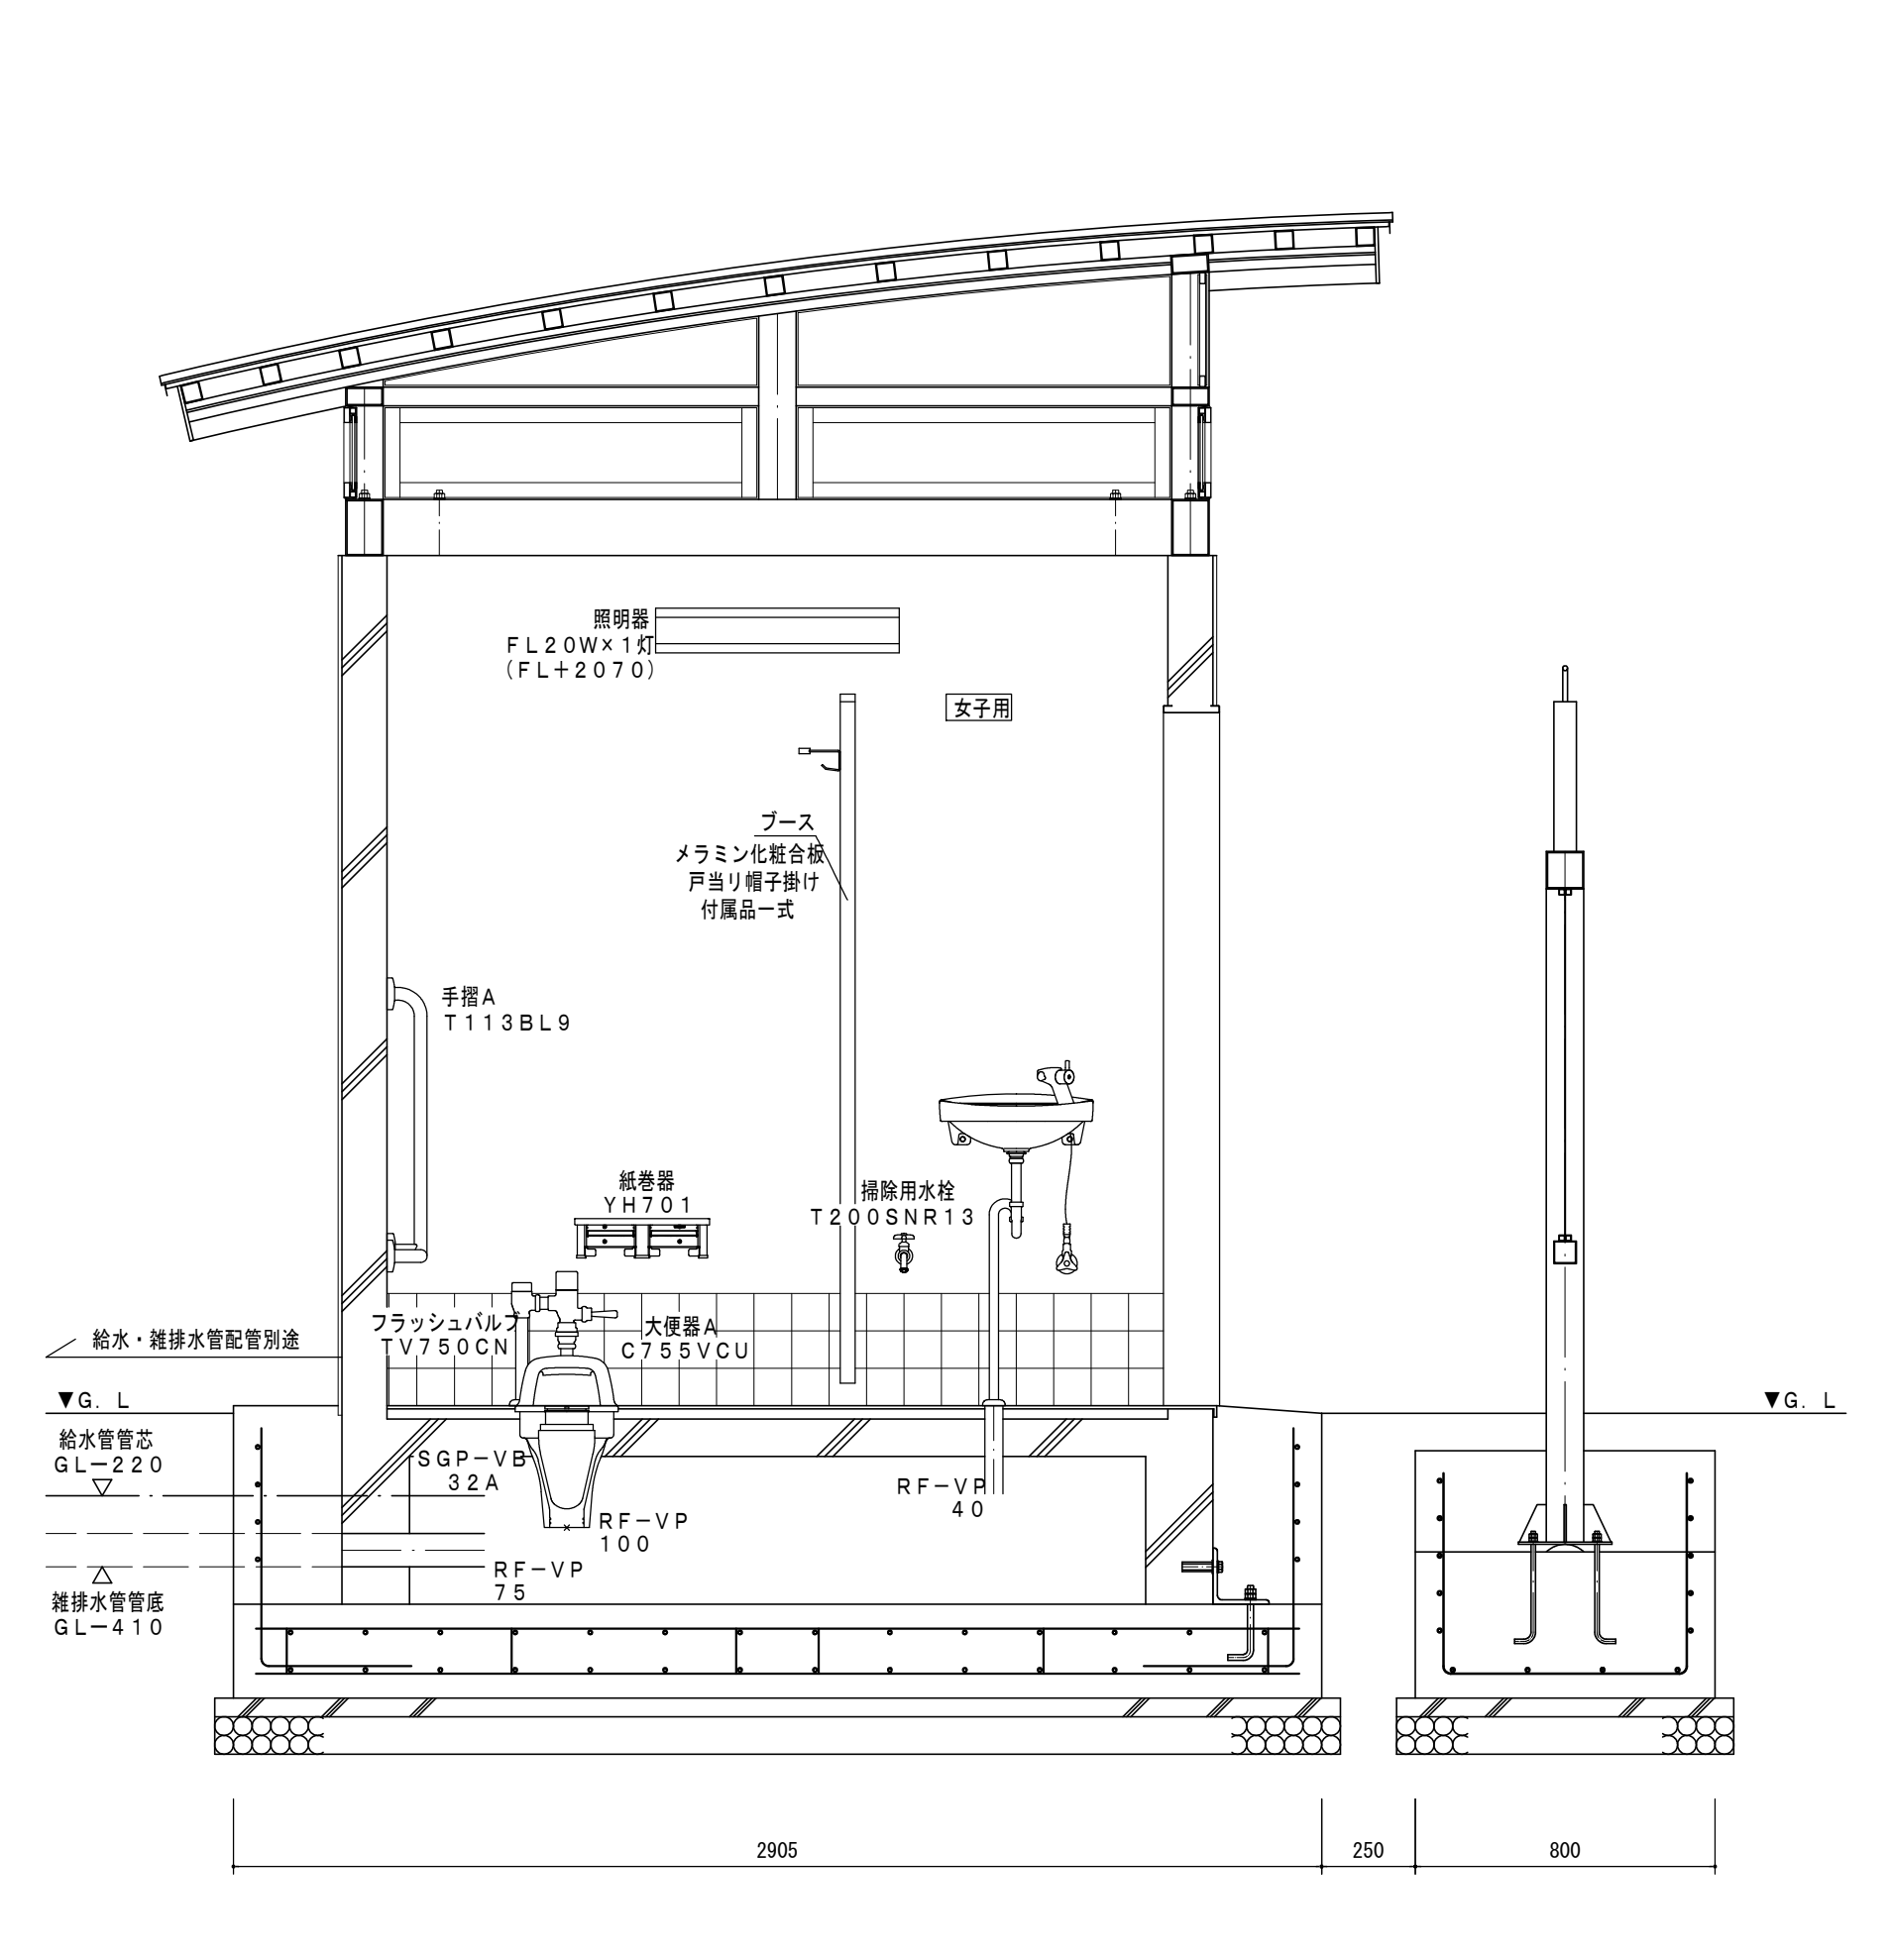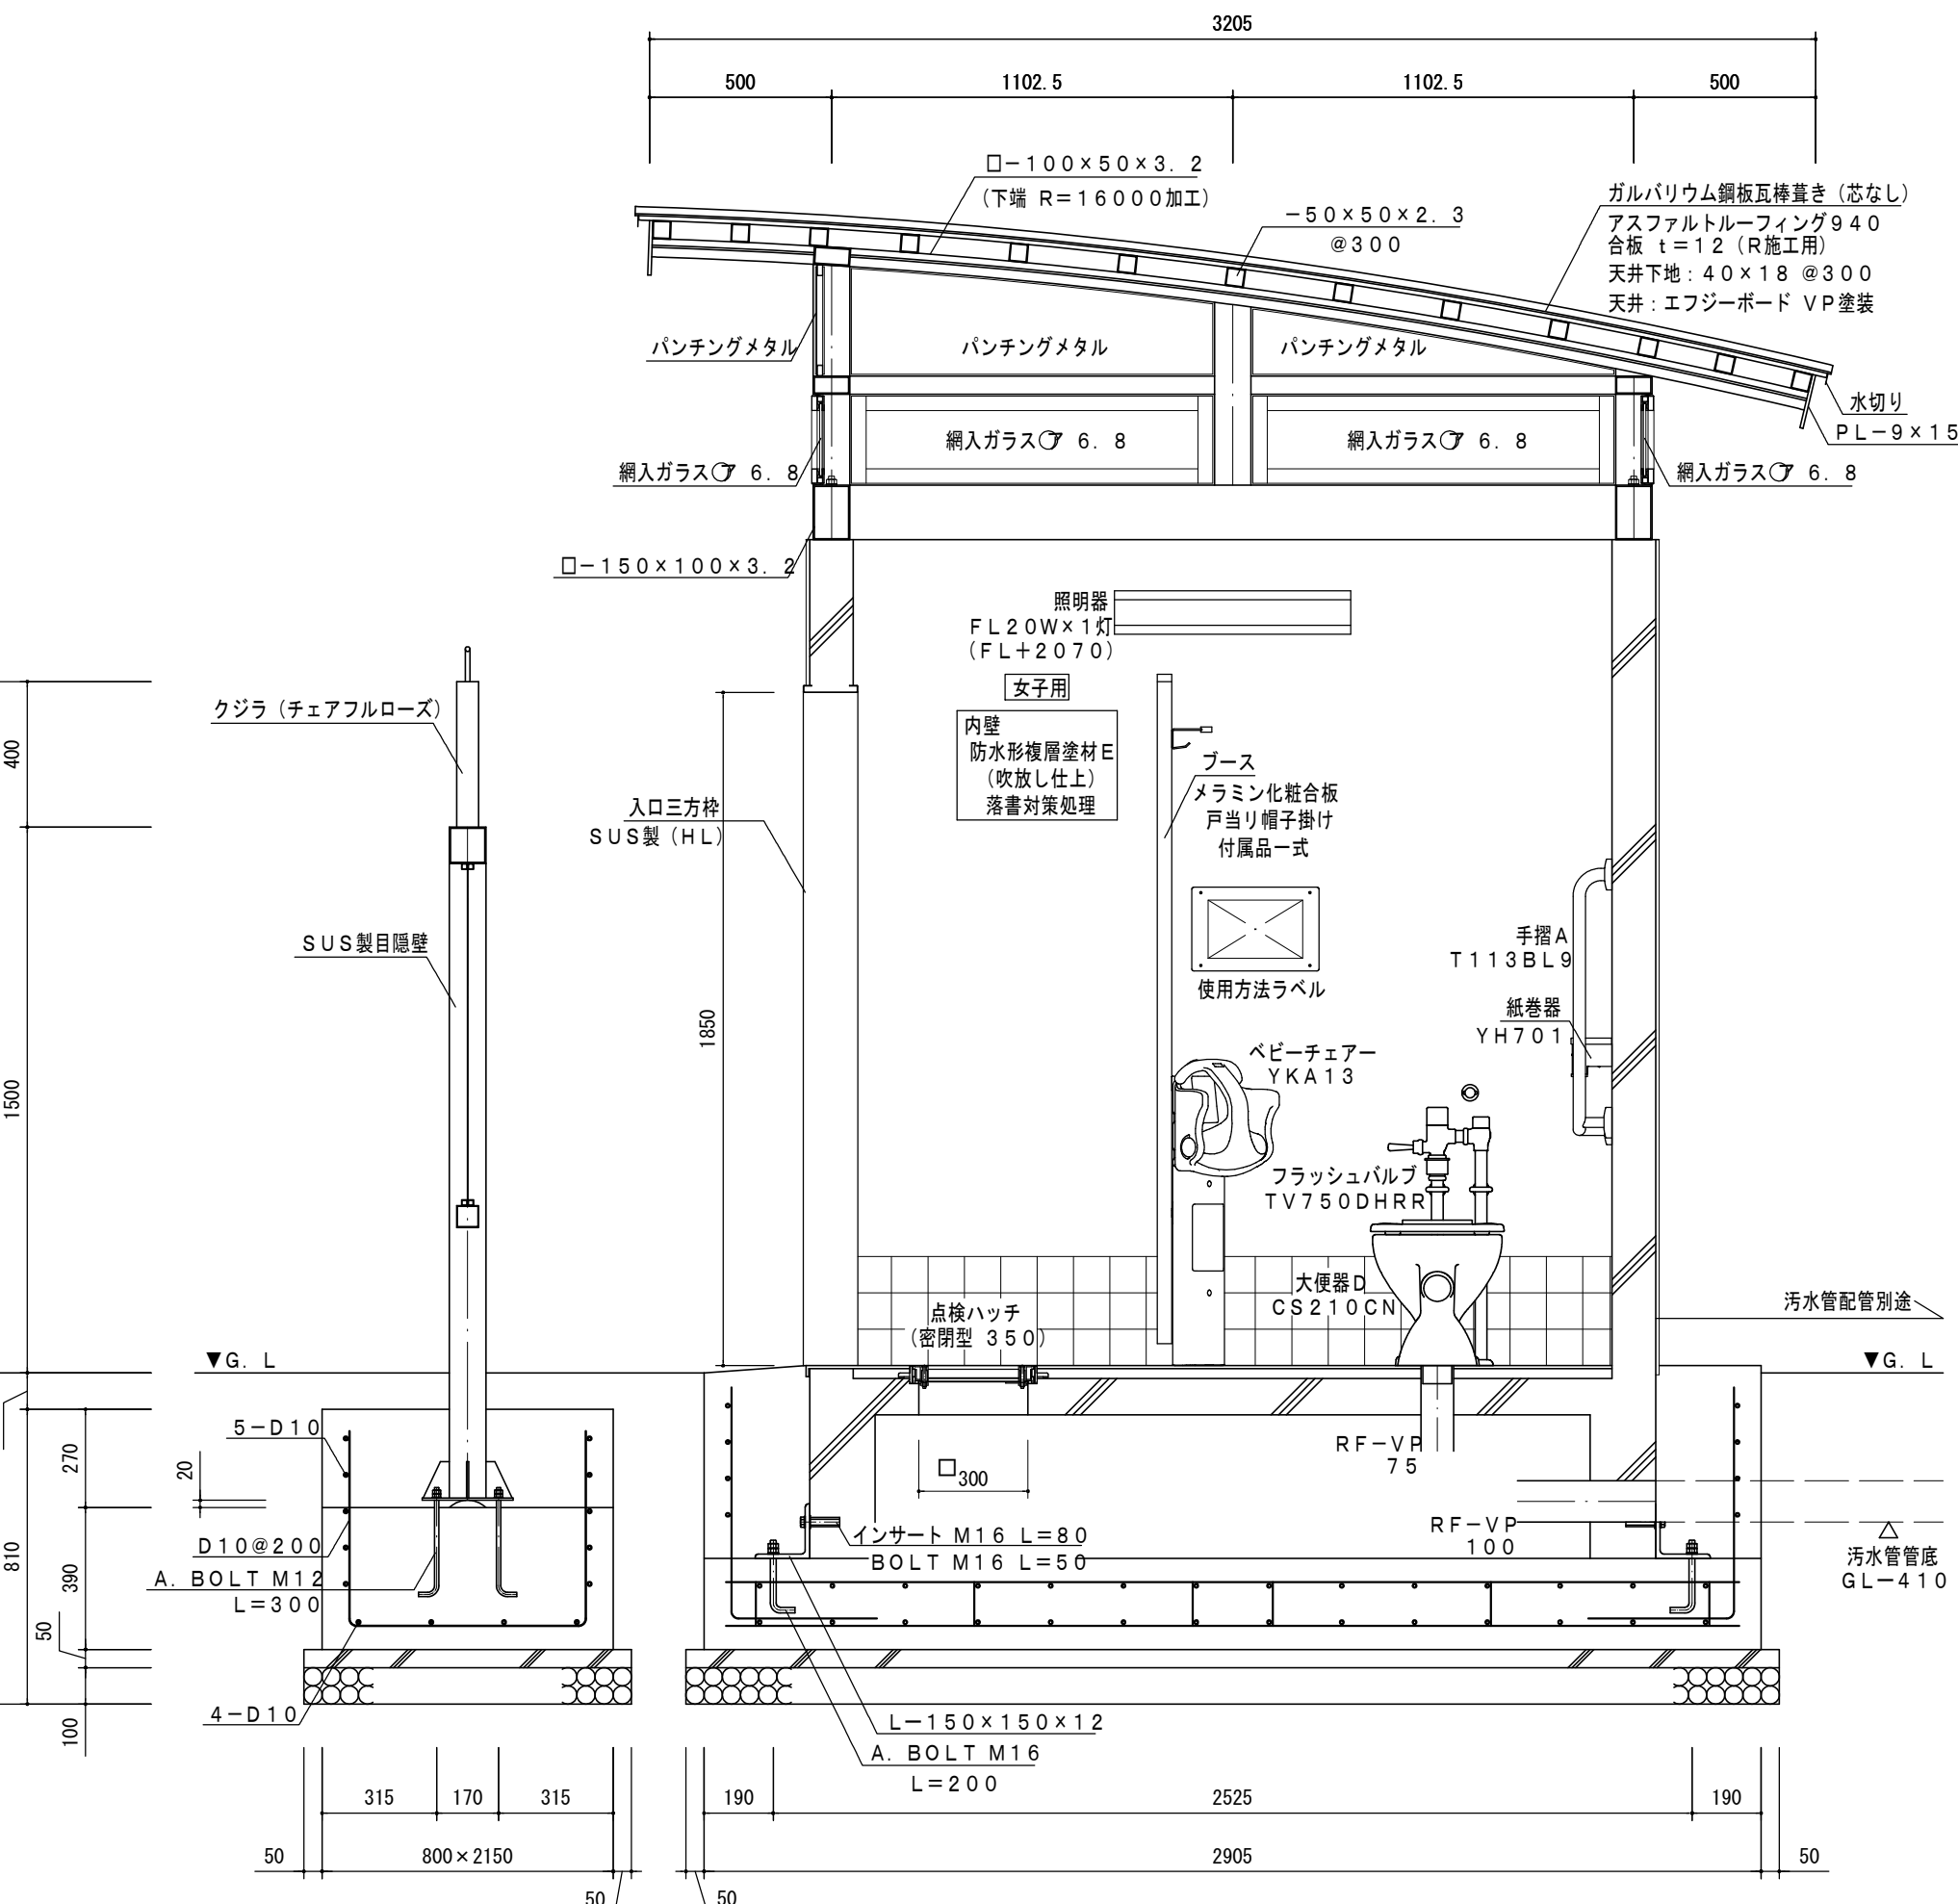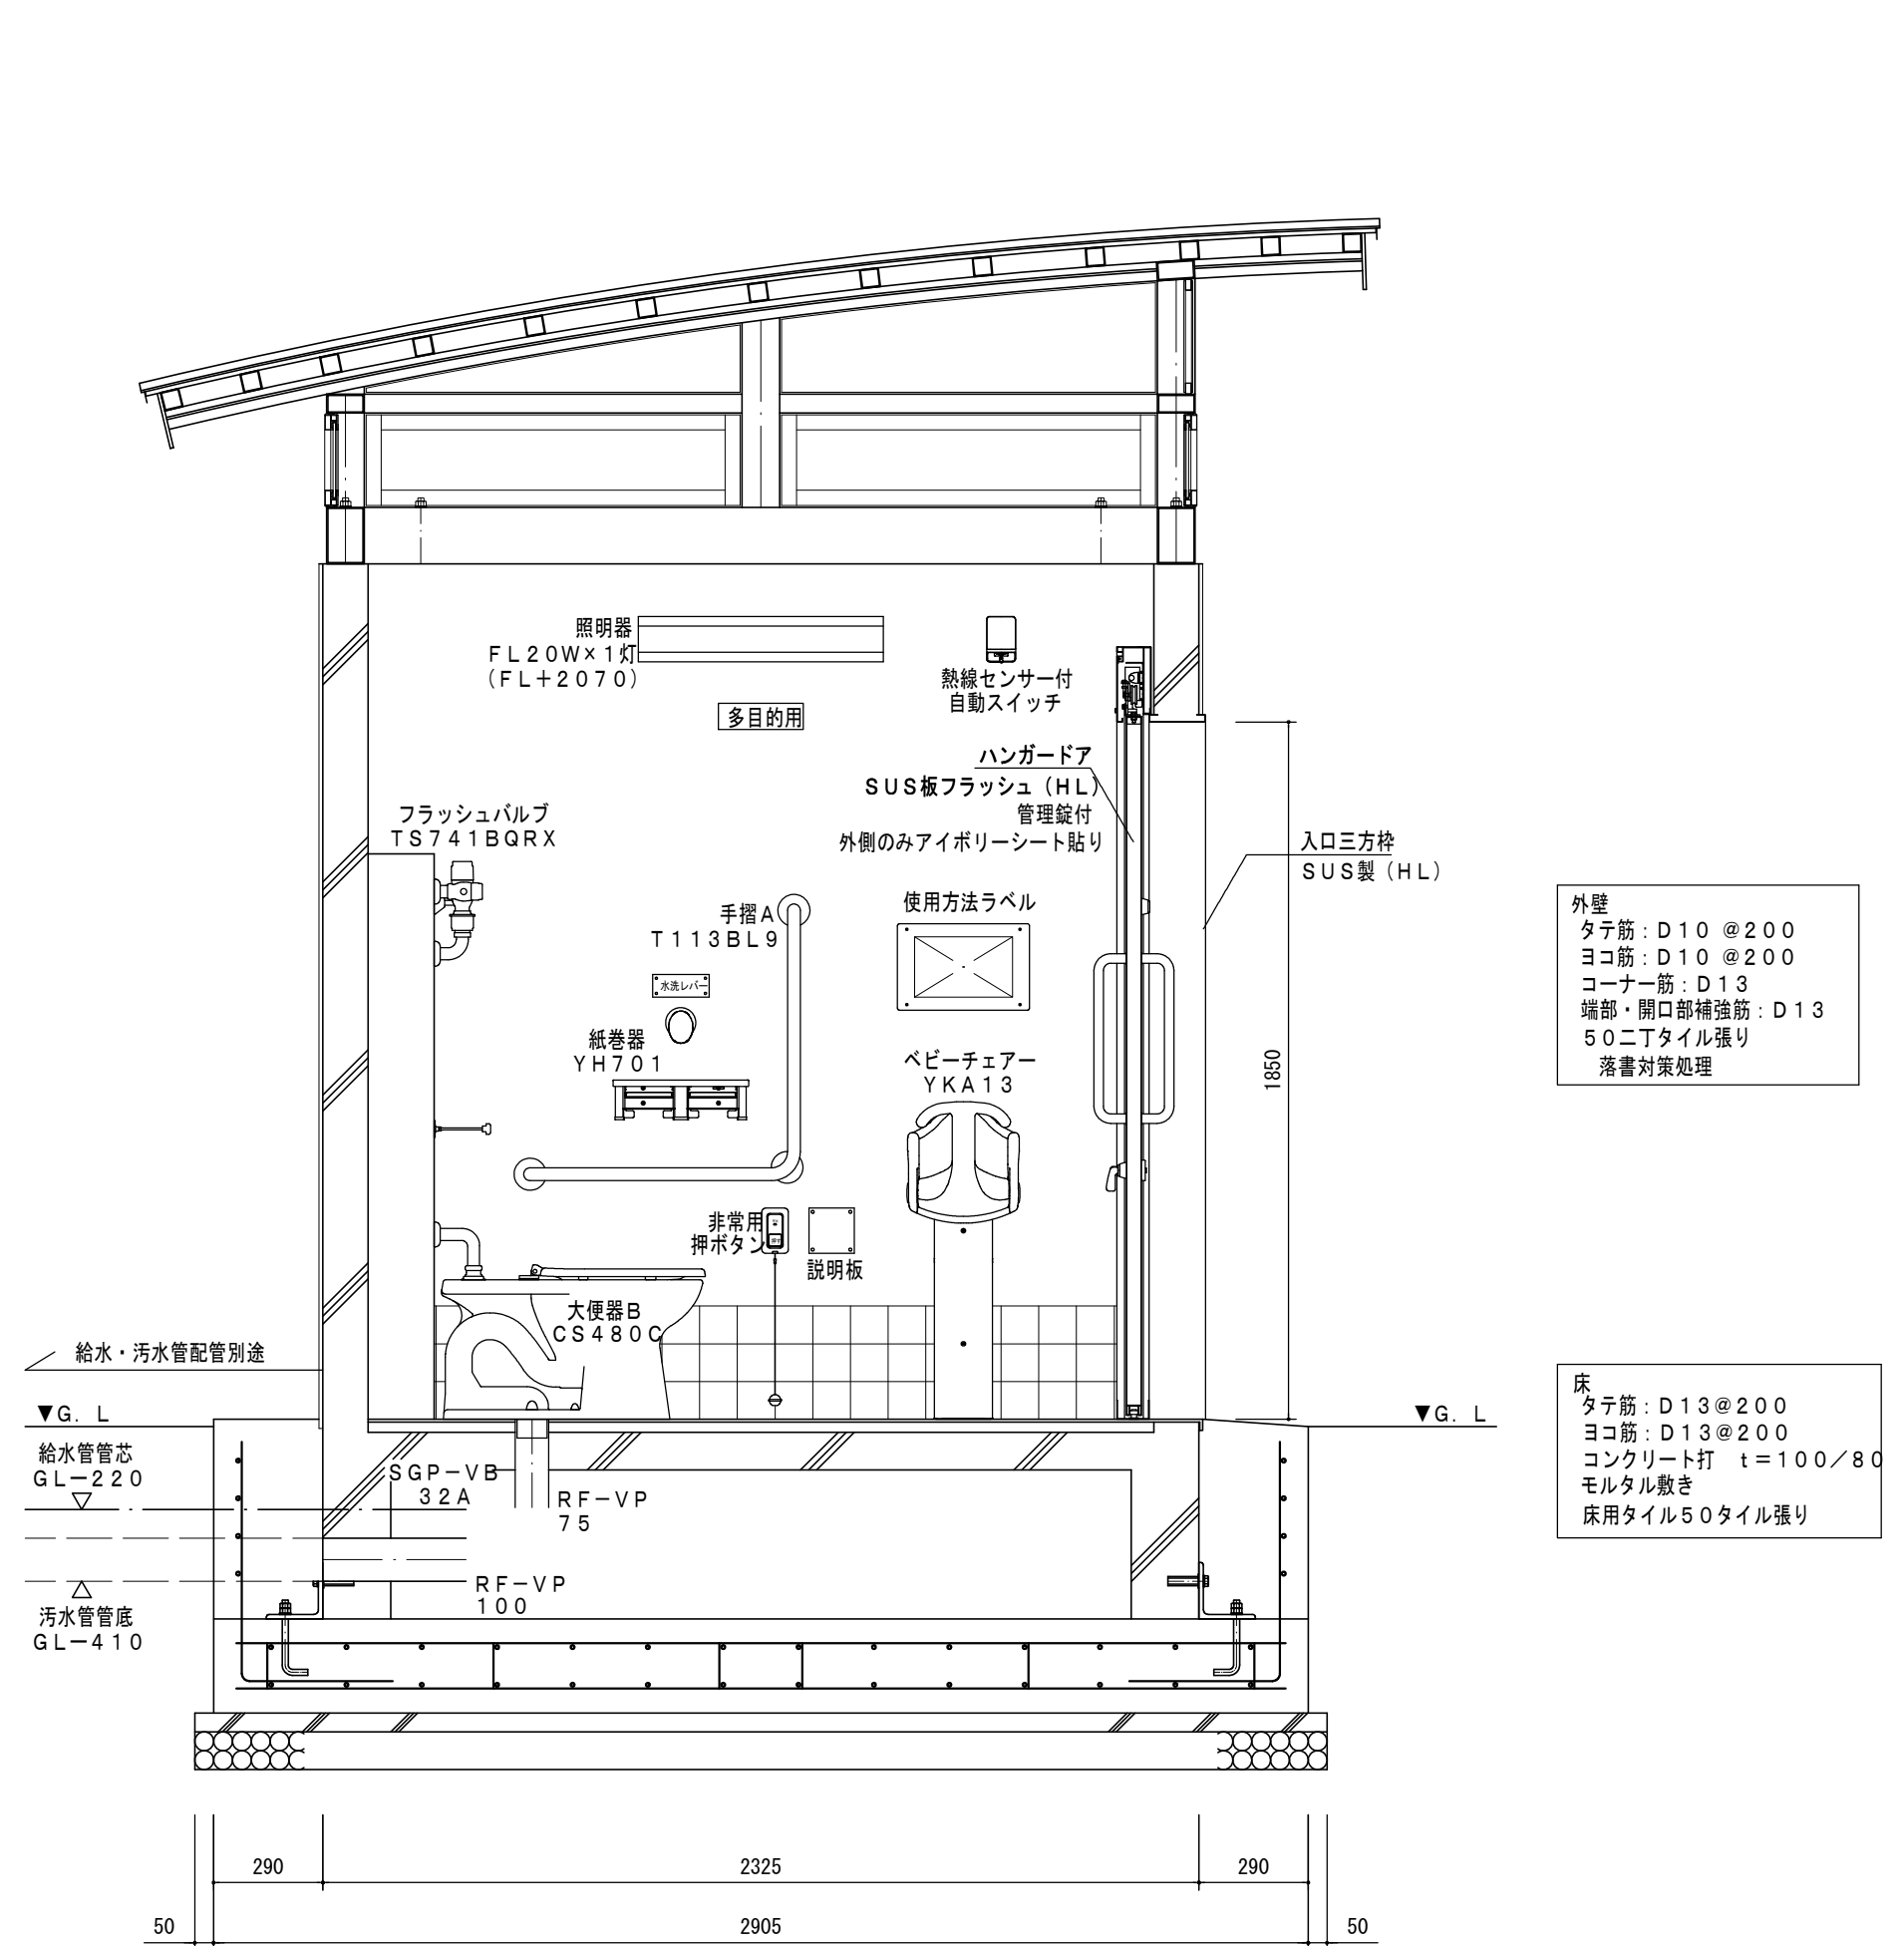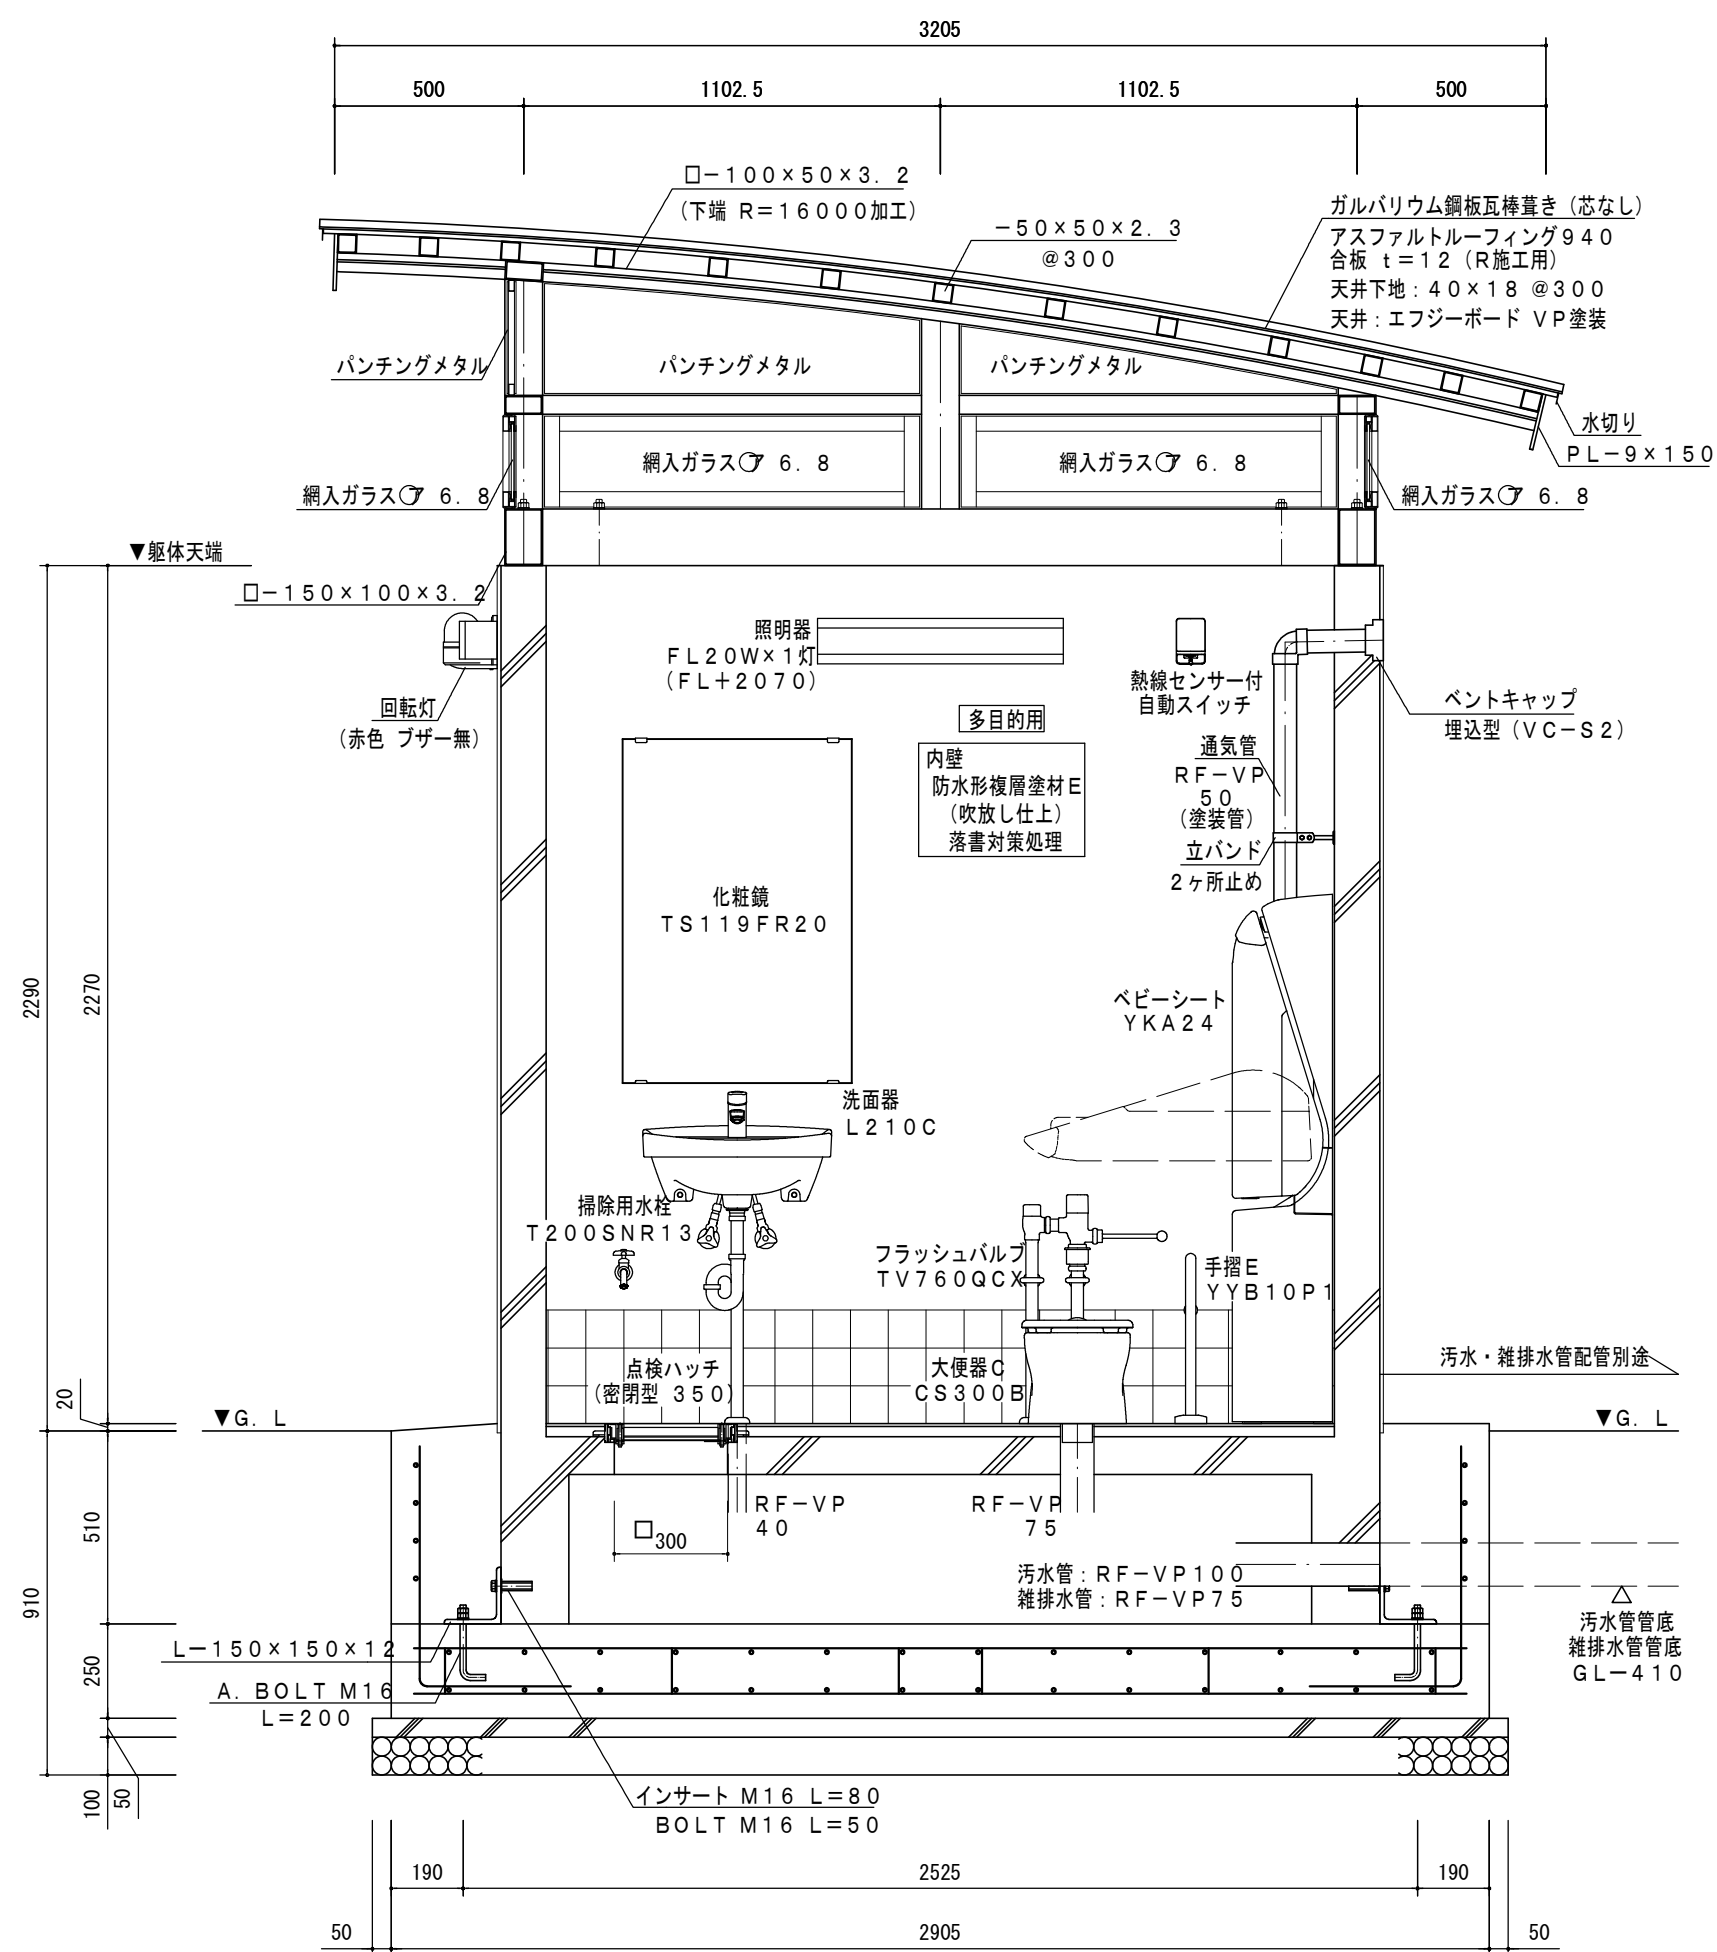

断面図 S=1/20

【参考図】

工事名	平成24年度 荒曾根公園整備工事
路線名	荒曾根公園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置工構造図-8
縮尺	図示
図面番号	全 42 葉の内 41

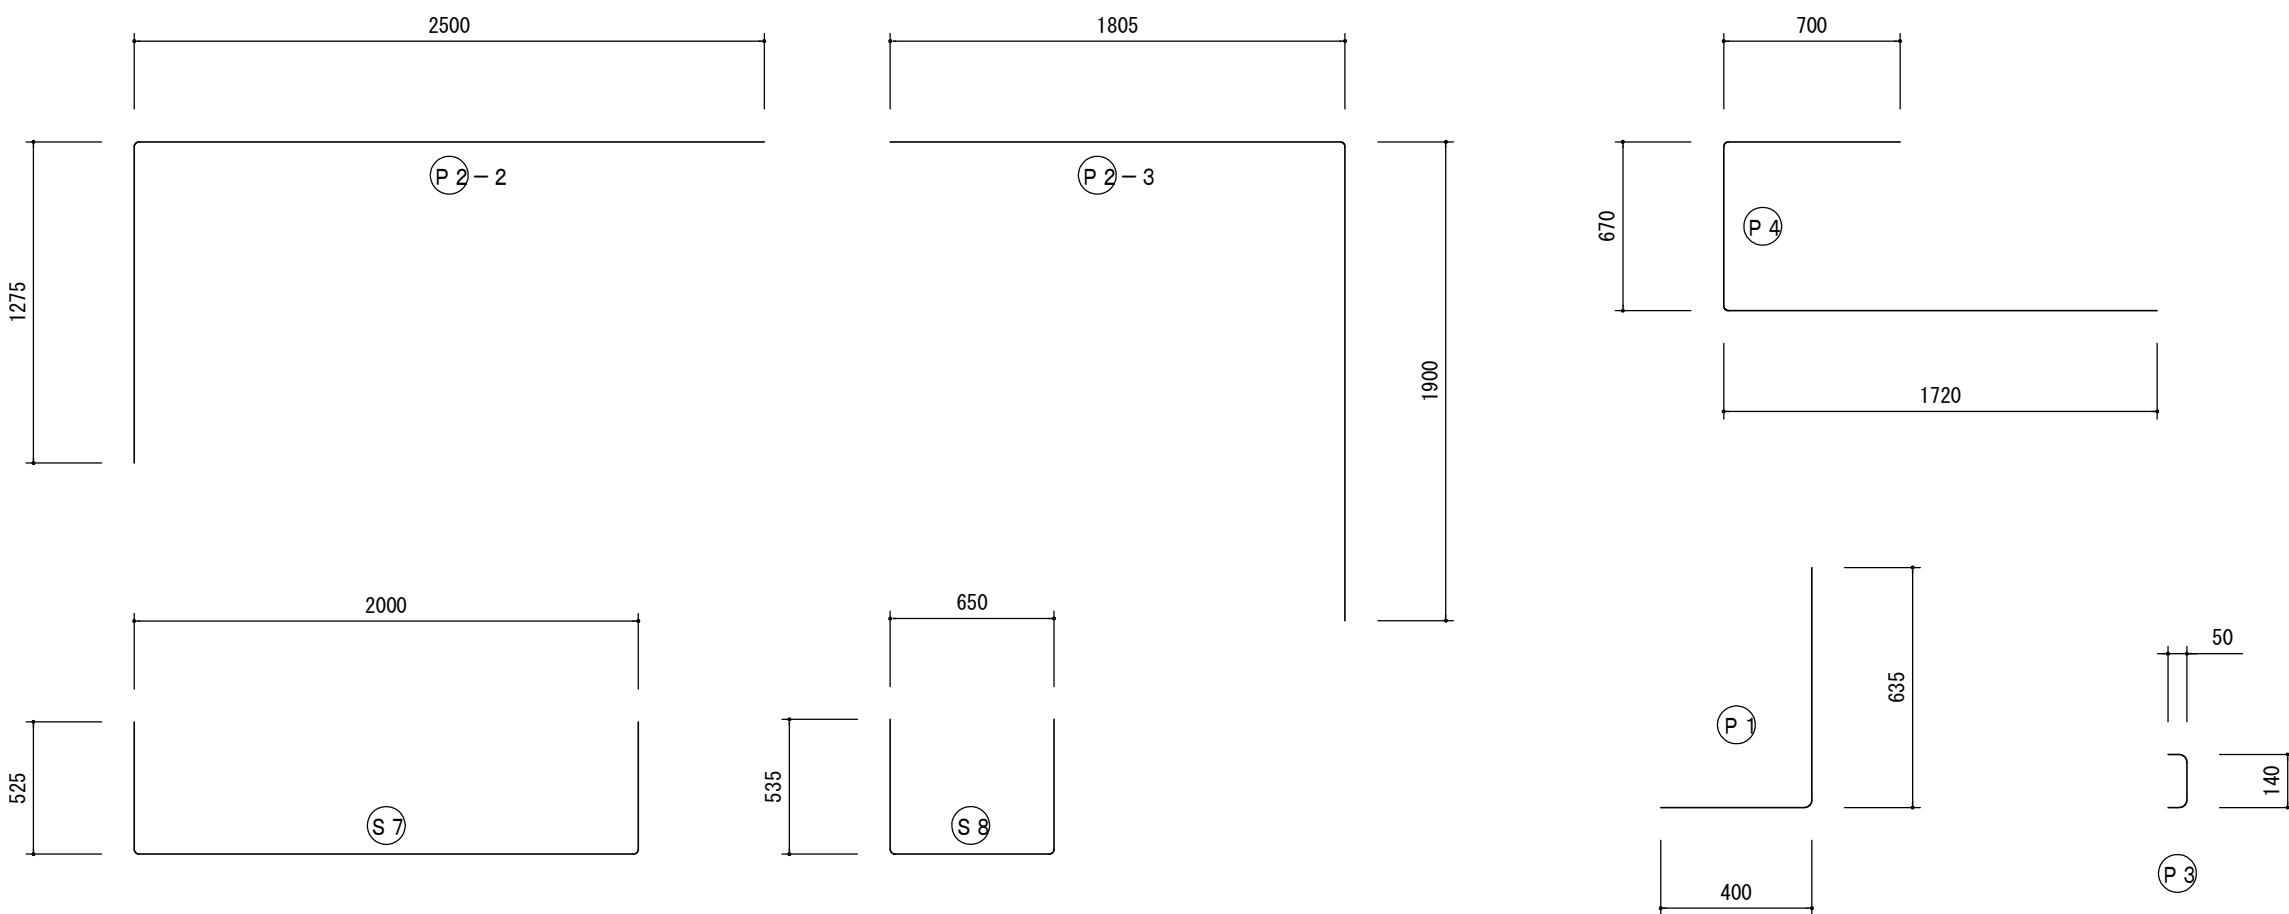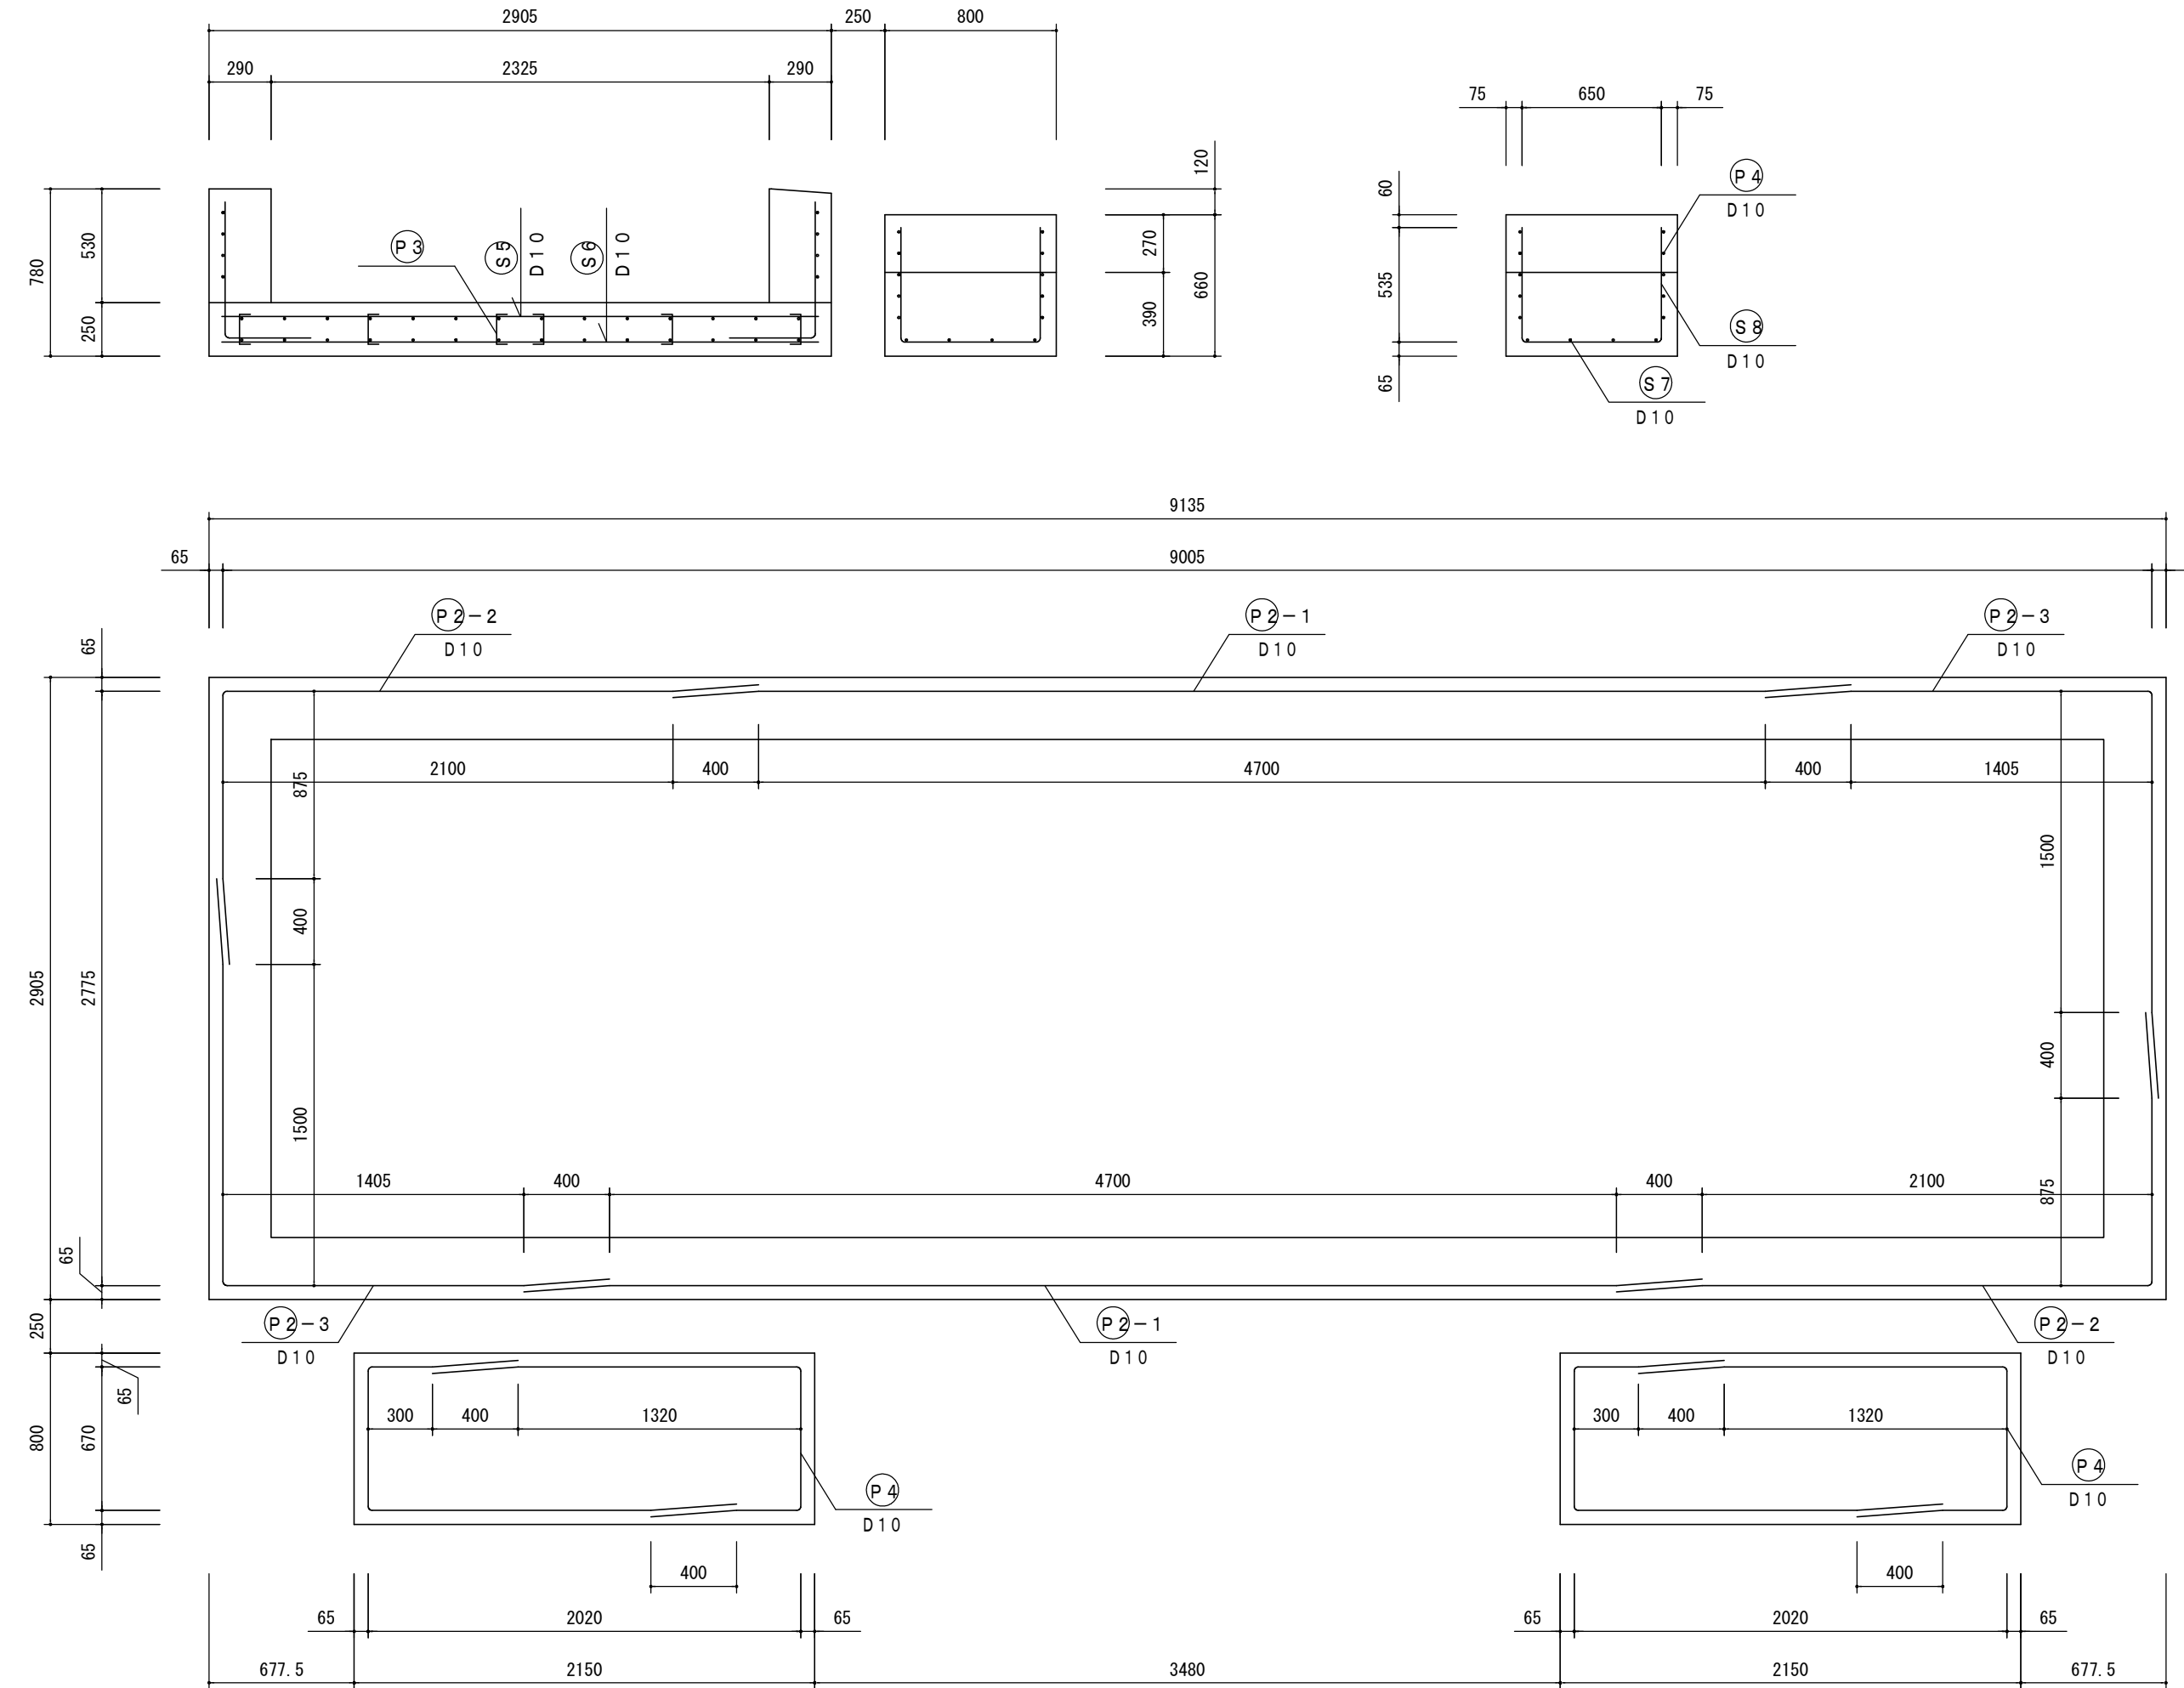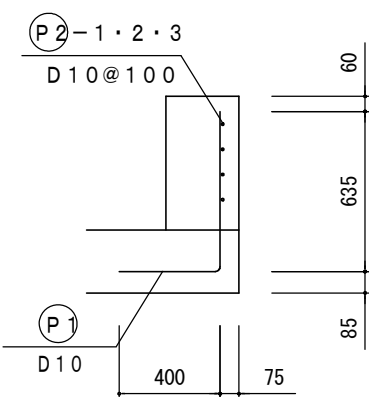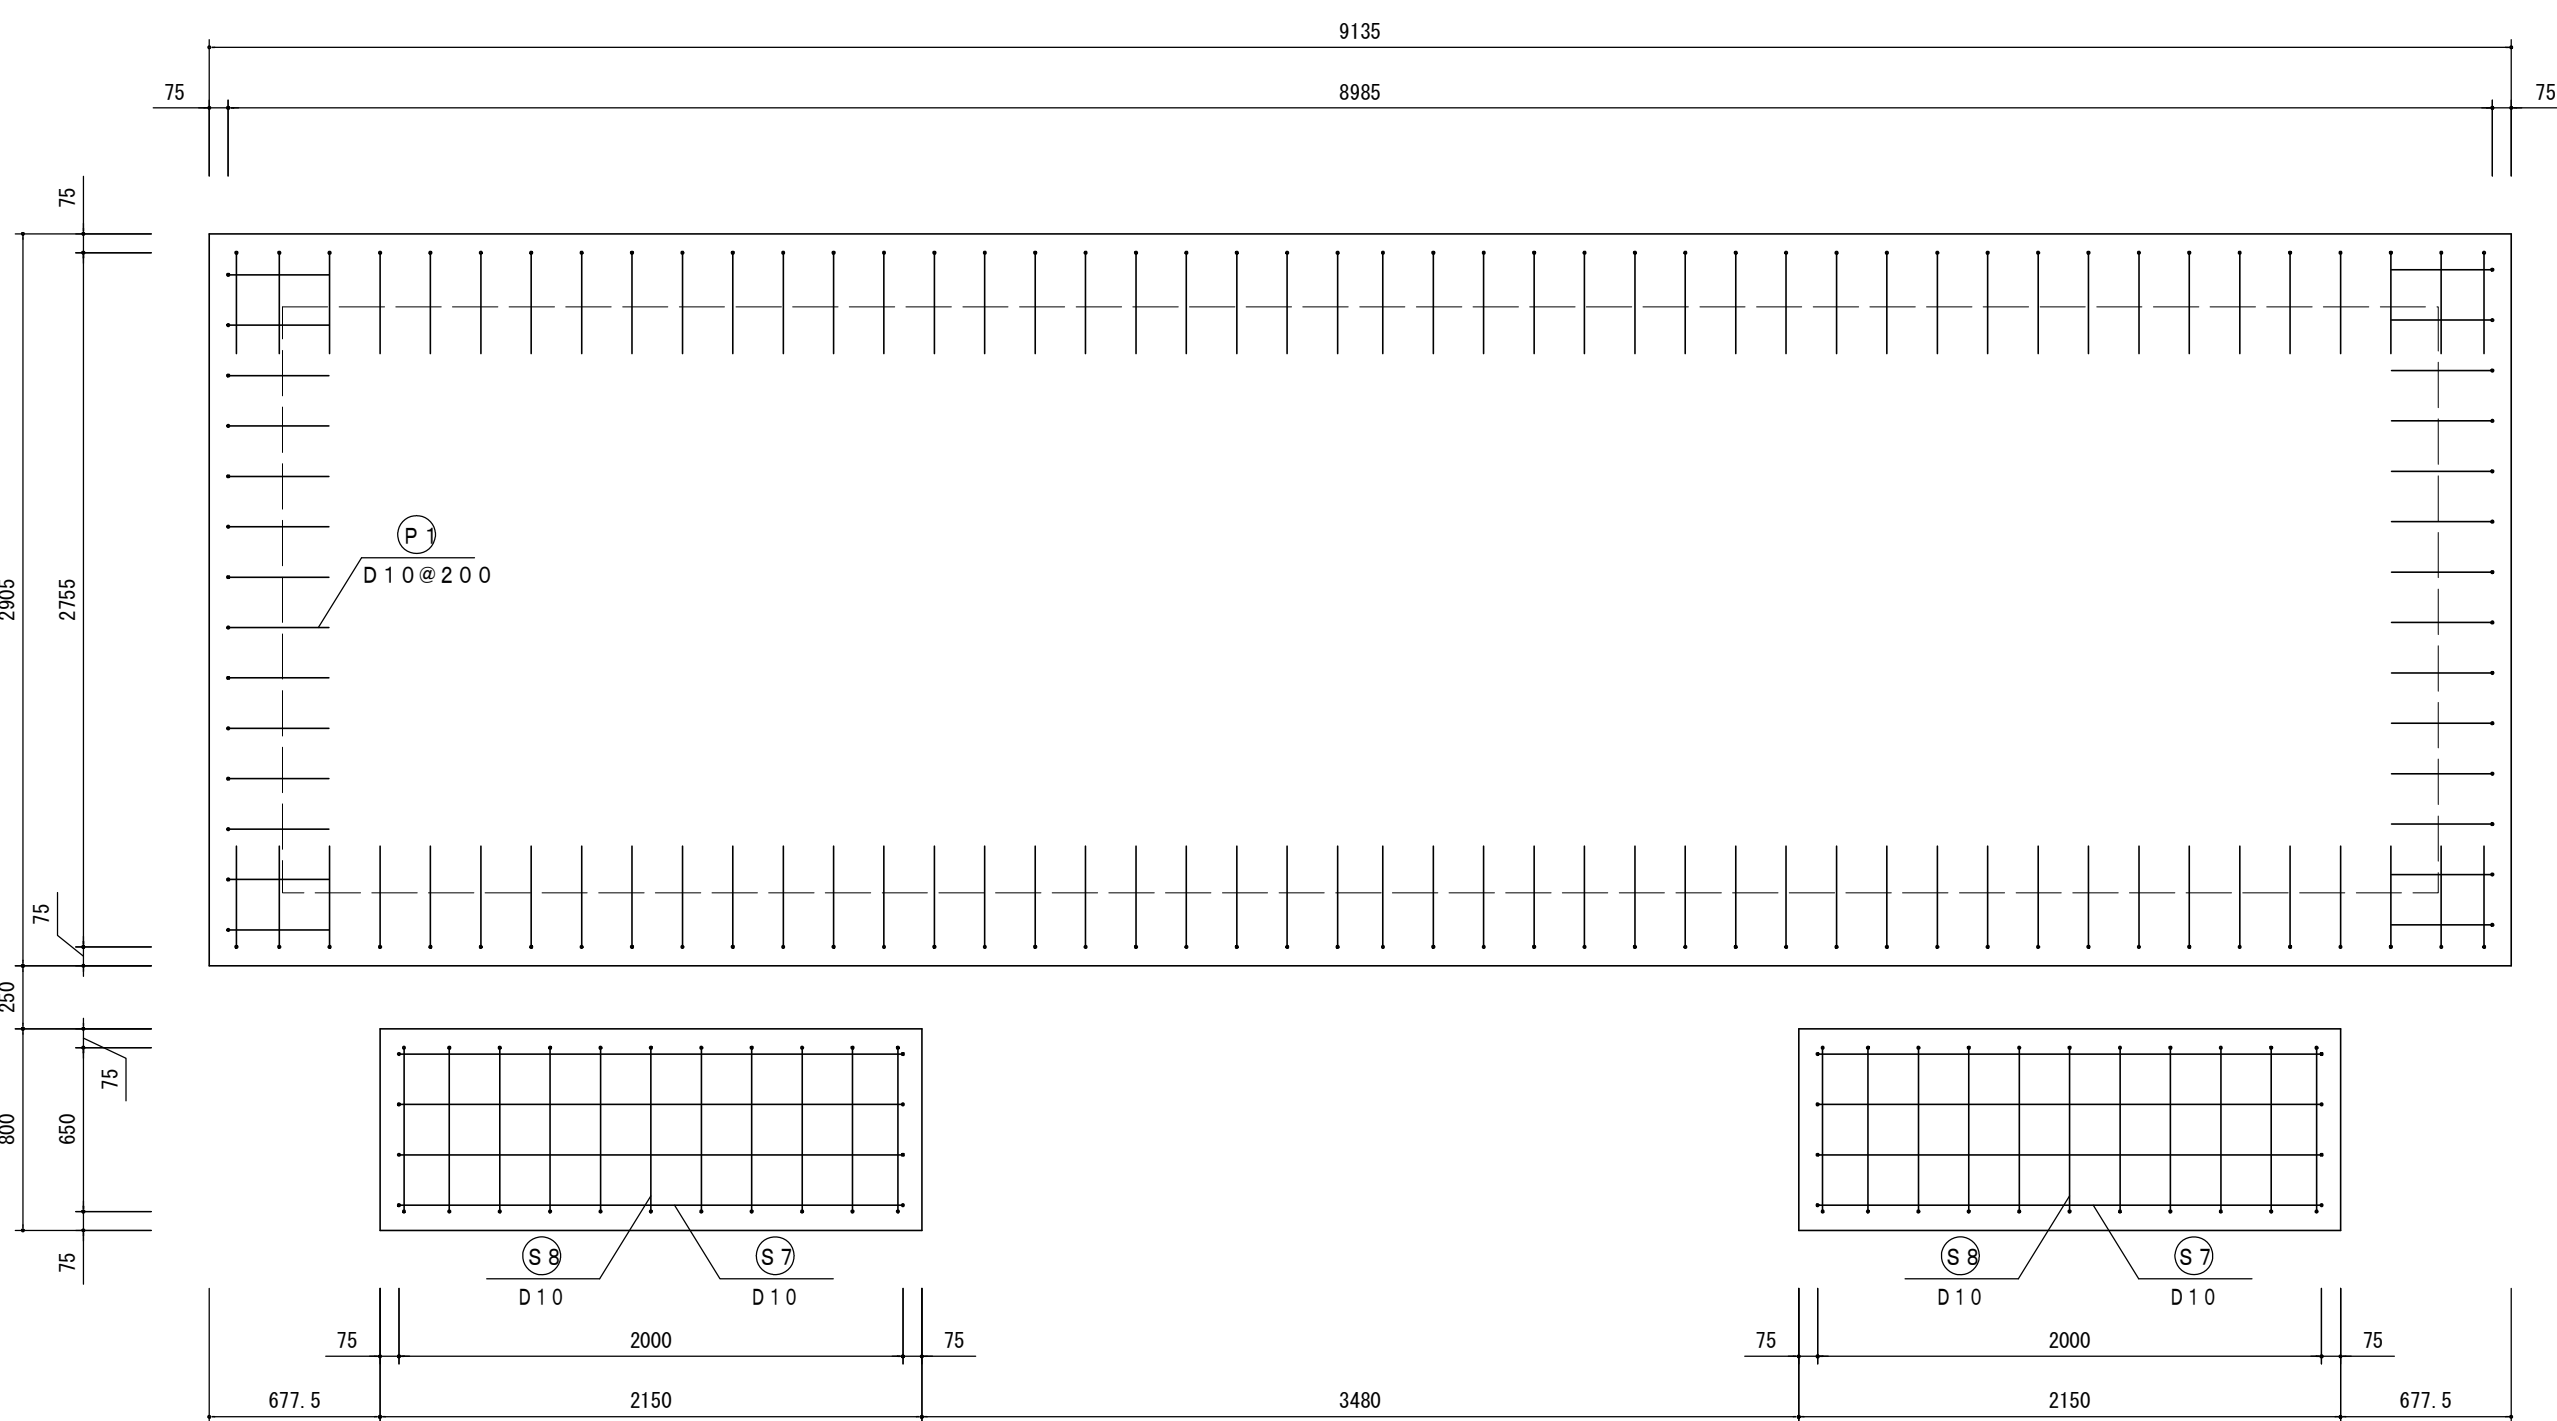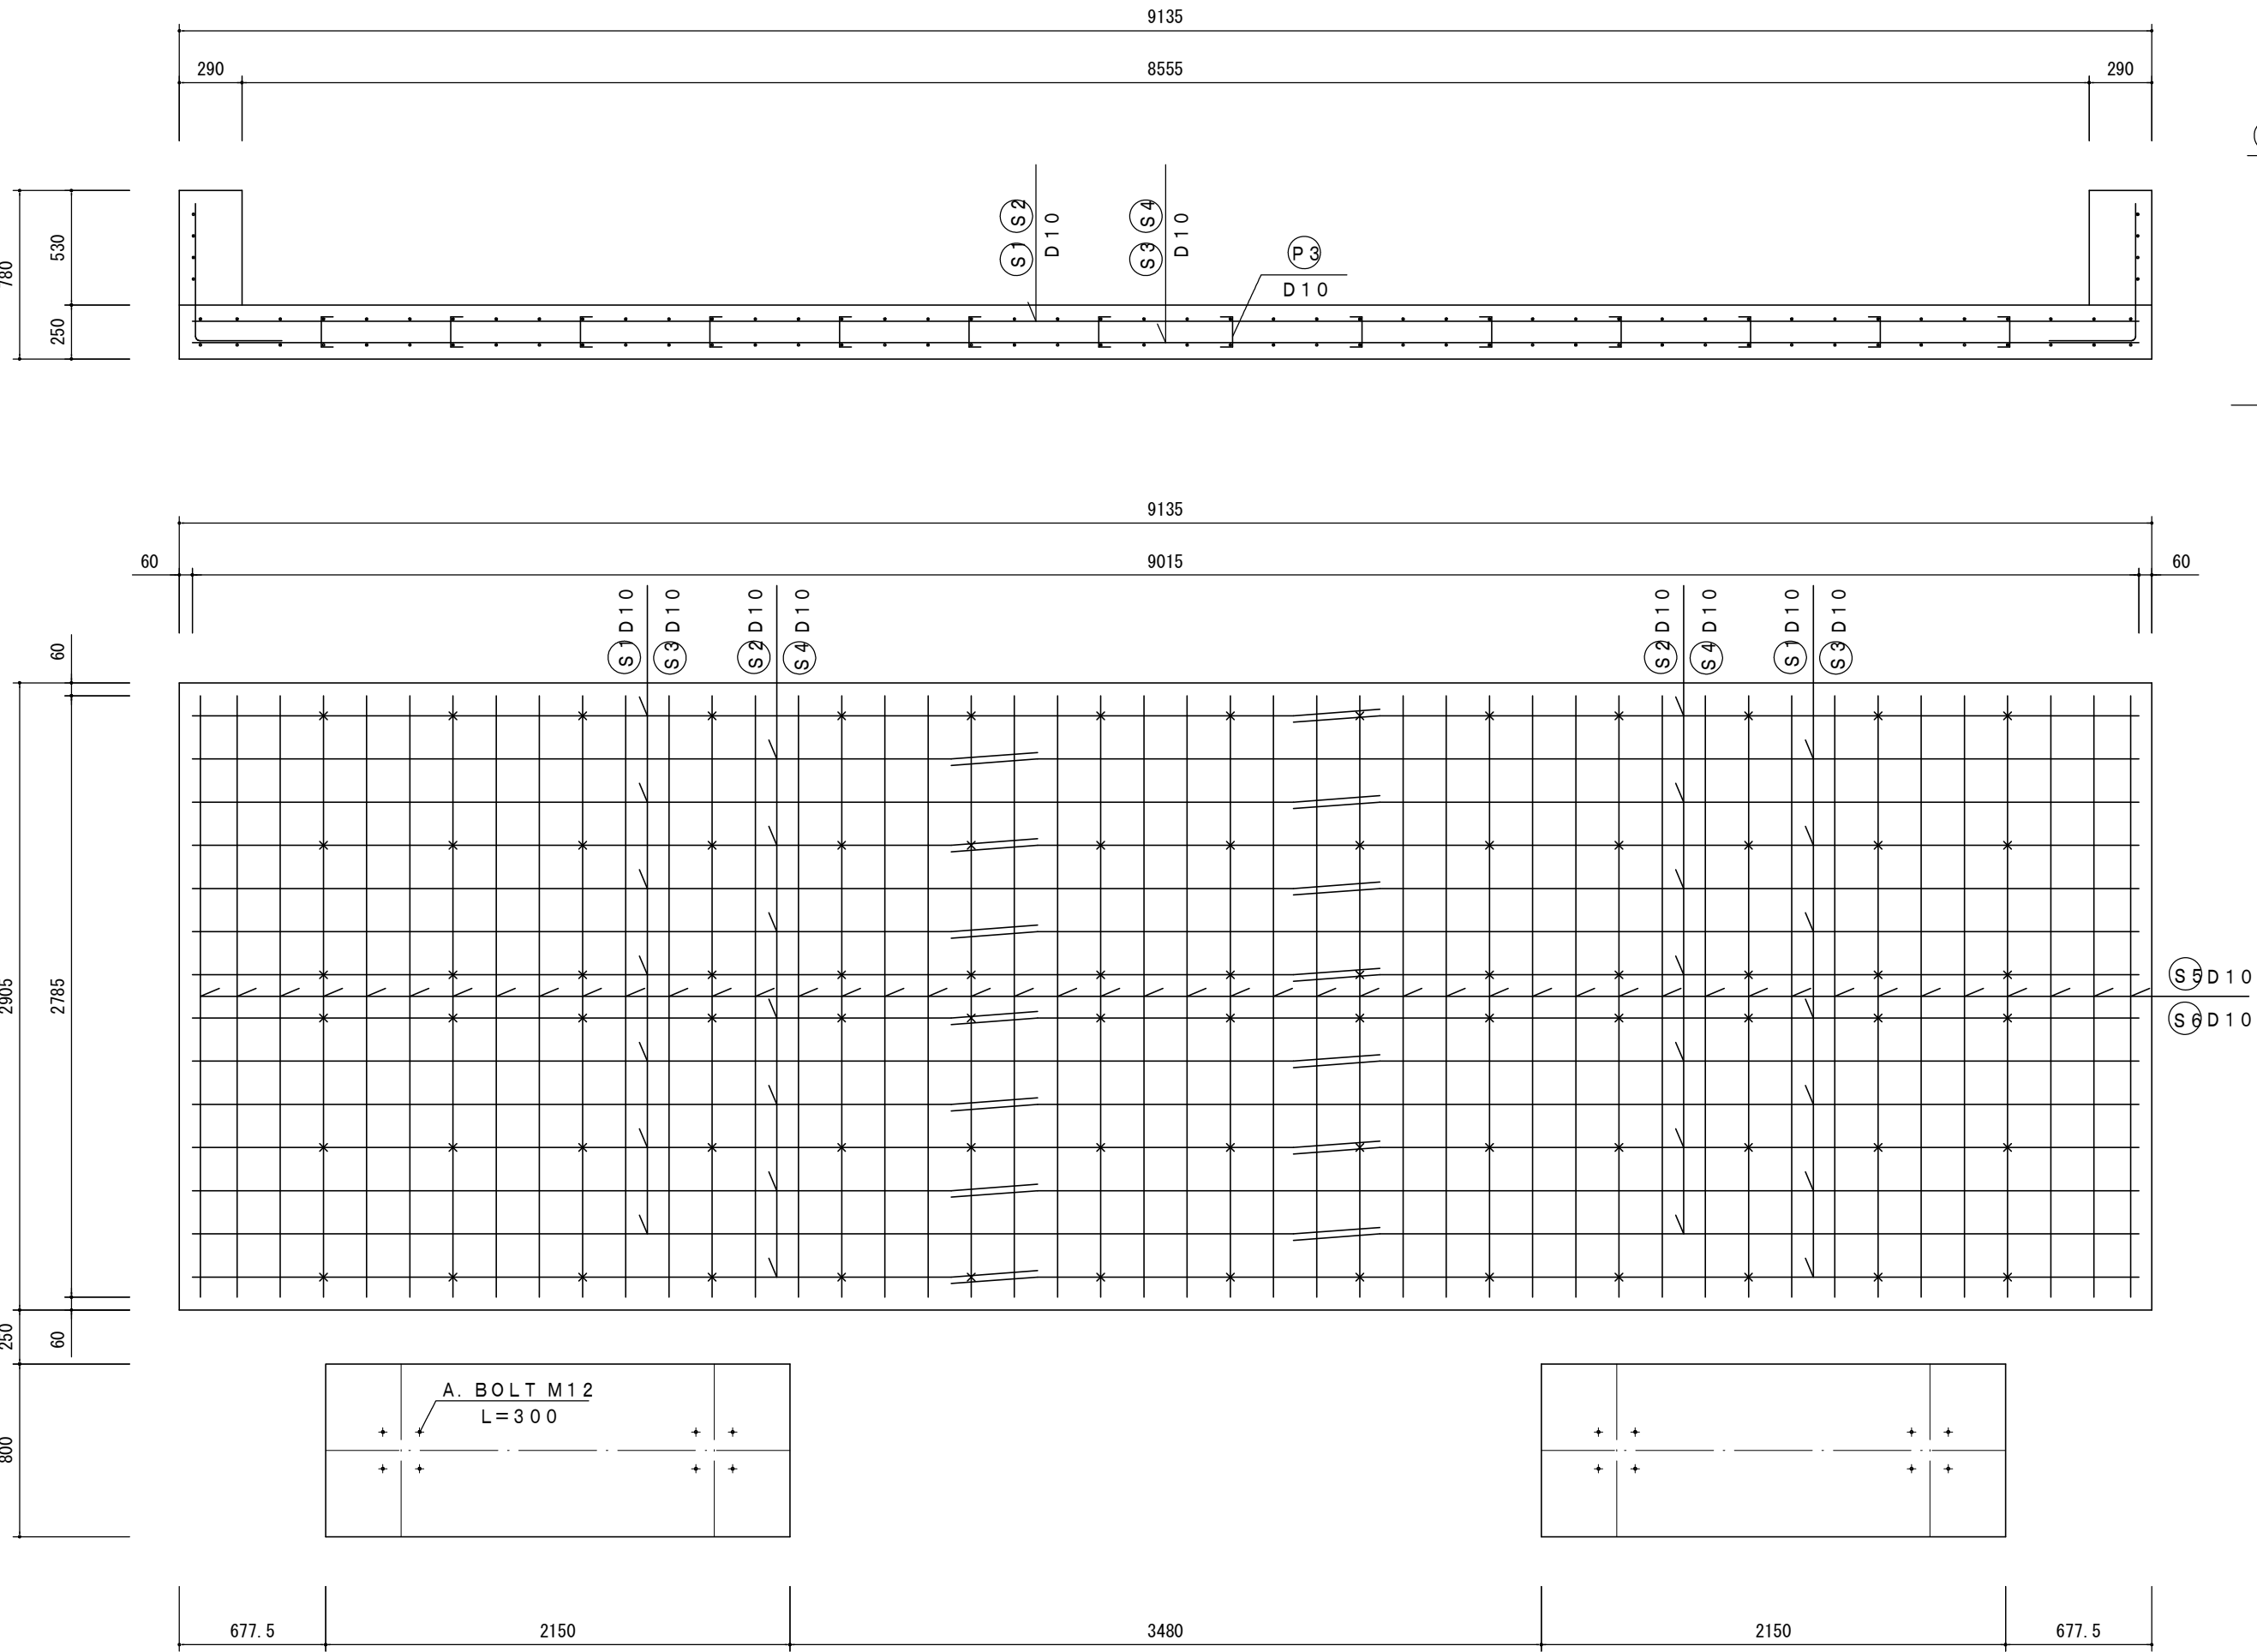

配筋重量表

符号	径	長さ	本数	単位重量	1本当り重量	重量	1基当り 摘要
S1	D10	5500	14	0.560	3.080	43.12	—
S2	D10	3915	14	0.560	2.192	30.69	—
S3	D10	5500	14	0.560	3.080	43.12	—
S4	D10	3915	14	0.560	2.192	30.69	—
S5	D10	2785	46	0.560	1.560	71.76	—
S6	D10	2785	46	0.560	1.560	71.76	—
S7	D10	3050	8	0.560	1.708	13.66	┌
S8	D10	1720	22	0.560	0.963	21.19	┐
P1	D10	1035	120	0.560	0.580	69.60	└
P2-1	D10	5500	8	0.560	3.080	24.64	—
P2-2	D10	3775	8	0.560	2.114	16.91	—
P2-3	D10	3705	8	0.560	2.075	16.60	—
P3	D10	240	84	0.560	0.134	11.26	┌
P4	D10	3090	16	0.560	1.730	27.68	┐
合計						492.68Kg	

基礎配筋図 S=1/30

【参考図】

工 事 名	平成24年度 荒曽根公園整備工事
路 線 名	荒 曽 根 公 園
工事箇所	安城市 住吉町地内
図面名称	建築施設組立設置構造図-9
縮 尺	図 示
図面番号	全 42 葉の内 42

■縮尺はA1サイズ出力の場合を示す。